
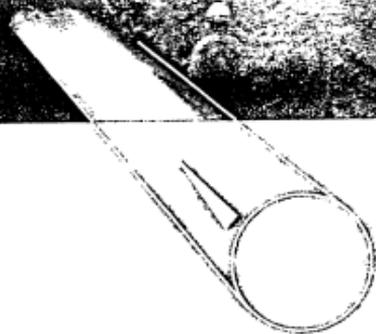


ПРАВИЛА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ

РД 39-00147405-015-98

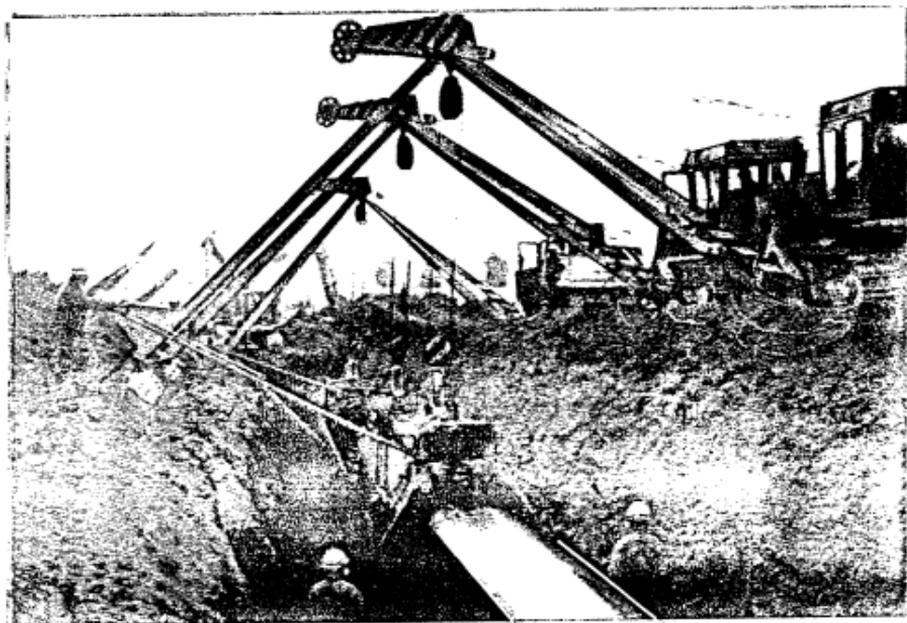

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

СОГЛАСОВАНО
с Госгортехнадзором России,
письмо № 10-03/297
от 5 июня 1998 г.

УТВЕРЖДЕН
Акционерной компанией
“Транснефть”
29 июня 1998 г.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

**ПРАВИЛА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ**

РД 39-00147105-015-98

УДК 622.692.4

РД 39-00147105-015-98. Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов. – Уфа, ИПТЭР, 1998

Руководящий документ “Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов” устанавливает основные требования к технологическому процессу и организации механизированного ремонта линейной части магистральных нефтепроводов диаметром 219...1220 мм с заменой труб, заменой изоляционного покрытия с восстановлением или без восстановления стенки трубы в нормальных условиях, а также выборочному ремонту нефтепроводов.

Руководящий документ предназначен для специалистов АК “Транснефть”, АО МН, РУМН, РСУ, занимающихся проектированием и проведением ремонта магистральных нефтепроводов.

При разработке данного документа использованы требования и положения действующих нормативных документов, относящихся к ремонту и эксплуатации магистральных нефтепроводов.

Разработчики от ИПТЭР: Гумеров А.Г., Гумеров Р.С., Азметов Х.А., Хамматов Р.Г., Галеев М.Н., Ермилина Г.К., Загретдинова Н.М. (гл. 9, 10, прил. Б), Никляева Г.А. (гл. 5, 11, 12, прил. А), Гаскаров Н.Х. (гл. 6), Гумеров К.М. (гл. 6), Собачкин А.С. (гл. 8).

В разработке принимали участие: Кумьлганов А.С., Ибрагимов М.Ш. (АК “Транснефть”), Ильин Е.Г. (ОАО Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы им. Д.А. Черняева), Ведехин А.С. (ОАО Верхневолжские магистральные нефтепроводы), Сайфутдинов М.И. (ОАО магистральные нефтепроводы “Дружба”).

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Общие положения	4
2 Виды и способы капитального ремонта подземных трубопроводов	5
3 Оценка технического состояния нефтепровода. Выбор вида ремонта	9
4 Организационно-техническая подготовка капитального ремонта	10
5 Земляные работы	13
6 Подъем, поддержание и укладка трубопроводов	16
7 Очистка наружной поверхности трубопровода	23
8 Сварочные работы	24
9 Противокоррозионная изоляция	27
10 Испытание отремонтированного участка нефтепровода	30
11 Контроль качества и приемка ремонтных работ	32
12 Порядок сдачи и ввод отремонтированного участка в эксплуатацию	40
13 Требования по безопасности труда	41
14 Требования пожарной безопасности	49
15 Охрана окружающей среды	51
Список использованной литературы	52
Приложение А. Перечень и формы исполнительной документации при производстве капитального ремонта нефтепровода	54
Приложение Б. Типовые технологические карты капитального ремонта магистральных нефтепроводов	99
Б.1 Общие положения	99
Б.2 Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия	99
Б.3 Капитальный ремонт с заменой труб	115
Б.4 Выборочный ремонт	153

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ПРАВИЛА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ

РД 39-00147105-015-98

Взамен
"Правил капитального ремонта подземных
трубопроводов", 1992 г.

Срок введения с 01.09.1998 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ устанавливает основные требования к капитальному ремонту линейной части магистральных нефтепроводов диаметром 219...1220 мм.

1.2 Правила не распространяются на трубопроводы:

 проложенные через водные преграды, автомобильные и железные дороги, в тоннелях, на морских эстакадах;

 из несталейных труб;

 предназначенные для перекачки нефти с подогревом.

1.3 Капитальный ремонт магистрального нефтепровода - это комплекс технических мероприятий, направленных на полное или частичное восстановление линейной части эксплуатируемого нефтепровода до проектных характеристик с учетом требований действующих нормативных документов. Капитальный ремонт нефтепроводов, как правило, должен производиться после устранения выявленных в результате диагностики опасных дефектов. Потенциально опасные дефекты устраняются в процессе капитального ремонта.

1.4 Капитальный ремонт нефтепровода по характеру и технологии проведения работ подразделяют на следующие виды:

 с заменой труб;

 с заменой изоляционного покрытия;

 выборочный ремонт.

1.5 Капитальный ремонт с заменой труб заключается в полной замене дефектного участка трубопровода новым.

1.6 Капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия заключается в полной замене изоляционного покрытия с восстановлением (при необходимости) несущей способности стенки трубопровода.

1.7 Выборочный ремонт – это ремонт участков трубопроводов с опасными и потенциально-опасными дефектами стенки, выявленными при обследовании внутритрубными инспекционными приборами (ВИС), а также ремонт сложных участков (мест пересечений с наземными и подземными коммуникациями и участков, примыкающих к узлам линейной арматуры).

2 ВИДЫ И СПОСОБЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Ремонт с заменой труб производится следующими способами:

путем укладки в совмещенную траншею вновь прокладываемого участка трубопровода рядом с заменяемым с последующим демонтажом последнего;

путем укладки в отдельную траншею, в пределах существующего технического коридора коммуникаций*, вновь прокладываемого участка трубопровода с последующим вскрытием и демонтажом заменяемого;

путем демонтажа заменяемого трубопровода и укладки вновь прокладываемого трубопровода в прежнее проектное положение.

2.1.2 Ремонт с заменой изоляционного покрытия производится следующими способами:

с подъемом трубопровода в траншее;

с подъемом и укладкой трубопровода на лежки в траншее;

без подъема с сохранением положения трубопровода.

2.1.3 Выборочный ремонт включает:

ремонт участков, прилегающих к узлам линейной арматуры;

ремонт участков длиной до 20 Ду, где Ду – условный диаметр трубопровода, м;

ремонт протяженных участков методом последовательных захваток или с использованием грунтовых опор;

ремонт участков с заменой “катушки”, трубы, узлов линейной арматуры.

2.2 РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ТРУБ

2.2.1 Технологические операции при ремонте с заменой труб путем укладки в совмещенную траншею вновь прокладываемого трубопровода рядом с заменяемым с последующим демонтажом последнего выполняются в два этапа.

На первом этапе работы выполняются в следующей последовательности:

уточнение положения трубопровода;

снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал;

разработка совмещенной траншеи;

планировка отвала грунта со стороны движения ремонтно-строительной колонны (РСК);

сварка одиночных труб в секции на трубосварочной базе;

вывоз секций труб на трассу и раскладка их на бровке траншеи;

сварка секций труб в нитку (допускается сварка одиночных труб в нитку на бровке траншеи);

очистка, нанесение изоляционного покрытия;

укладка трубопровода в траншею;

частичная засыпка уложенного трубопровода грунтом;

очистка внутренней полости трубопровода;

испытание на прочность и герметичность;

подключение электрохимзащиты;

отключение заменяемого и подключение (врезка) нового участка к действующему нефтепроводу.

На втором этапе работы выполняются в следующей последовательности:

опорожнение, промывка заменяемого трубопровода;

подъем, очистка от старого изоляционного покрытия и укладка трубопровода на бровку траншеи;

* – технический коридор коммуникаций - это земельный участок, в пределах которого проходит система параллельно проложенных трубопроводов и коммуникаций, ограниченный с обеих сторон охраняемыми зонами.

резка трубопровода на части;
транспортирование труб к месту складирования;
засыпка траншеи минеральным грунтом;
техническая рекультивация плодородного слоя почвы.

2.2.2 При капитальном ремонте с заменой труб путем укладки вновь прокладываемого трубопровода в отдельную траншею в пределах существующего технического коридора коммуникаций технологические операции выполняются в два этапа.

На первом этапе работы выполняются в следующей последовательности:

закрепление трассы вновь прокладываемого трубопровода на местности;
снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал, планировка полосы трассы в зоне движения РСК;

сварка одиночных труб в секции на трубосварочной базе;
вывоз секций труб на трассу и раскладка их вдоль будущей траншеи;
сварка секций труб в нитку (допускается сварка одиночных труб в нитку на бровке траншеи);

разработка траншеи;

очистка, нанесение и контроль качества изоляционного покрытия;

укладка трубопровода в траншею;

присыпка трубопровода и засыпка траншеи минеральным грунтом;

очистка внутренней полости трубопровода;

испытание на прочность и герметичность;

подключение электрохимзащиты;

отключение заменяемого и подключение (врезка) нового участка к действующему нефтепроводу;

техническая рекультивация плодородного слоя почвы.

На втором этапе работы выполняются в следующей последовательности:

уточнение положения заменяемого трубопровода;

опорожнение, промывка отключенного участка трубопровода;

снятие плодородного слоя почвы и перемещение его во временный отвал;

вскрытие трубопровода до нижней образующей;

подъем, очистка от старого изоляционного покрытия и укладка трубопровода на бровку траншеи;

засыпка траншеи минеральным грунтом;

резка трубопровода на части;

транспортировка труб к месту складирования;

техническая рекультивация плодородного слоя почвы.

2.2.3 При капитальном ремонте с заменой труб путем демонтажа заменяемого трубопровода и укладки нового в прежнее проектное положение технологические операции выполняются в два этапа.

На первом этапе работы выполняются в следующей последовательности:

уточнение положения заменяемого трубопровода;

снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал;

вскрытие трубопровода до нижней образующей;

отключение трубопровода;

опорожнение, промывка заменяемого трубопровода;

подъем, очистка от старого изоляционного покрытия и укладка трубопровода на бровку траншеи;

резка трубопровода на части;

транспортировка труб к месту складирования.

Одновременно с демонтажом заменяемого трубопровода производится сварка новых одиночных труб в секции на трубосварочной базе.

На втором этапе работы выполняются в следующей последовательности:

доработка или разработка траншеи;

вывоз секций на трассу и раскладка их на бровке траншеи;
сварка секций труб в нитку;
очистка, нанесение изоляционного покрытия;
укладка трубопровода в траншею;
присыпка трубопровода и засыпка траншеи минеральным грунтом;
очистка внутренней полости трубопровода;
испытание на прочность и герметичность;
подключение электрохимзащиты;
подключение (врезка) нового участка к действующему нефтепроводу;
техническая рекультивация плодородного слоя почвы.

2.3 РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

2.3.1 Способ ремонта с подъемом трубопровода в траншее рекомендуется для трубопроводов диаметром 219...720 мм. Технологические операции выполняются в следующей последовательности:

уточнение положения трубопровода;
снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал и планировка полосы трассы в зоне движения РСК;
разработка траншеи до нижней образующей трубопровода;
предварительный осмотр технического состояния трубопровода, определение мест расположения дефектов, обнаруженных ВИС и другими методами, и ремонт их при необходимости;
подъем трубопровода;
очистка трубопровода от старого изоляционного покрытия;
нанесение нового изоляционного покрытия;
укладка трубопровода на дно траншеи;
присыпка трубопровода и засыпка траншеи минеральным грунтом;
техническая рекультивация плодородного слоя почвы.

2.3.2 Способ ремонта с подъемом и укладкой трубопровода на лежки в траншее рекомендуется для трубопроводов диаметром 219...720 мм при необходимости восстановления стенки трубы.

Технологические операции выполняются в следующей последовательности:
уточнение положения трубопровода;
снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал и планировка ремонтной полосы в зоне движения РСК;
разработка траншеи до нижней образующей трубопровода;
предварительный осмотр технического состояния трубопровода, определение мест расположения дефектов, обнаруженных ВИС и другими методами, и ремонт их при необходимости;
подъем трубопровода;
очистка трубопровода от старого изоляционного покрытия;
укладка трубопровода на лежки в траншее;
выполнение работ по устранению дефектов стенки трубы, на участке, уложенном на лежки;
подъем трубопровода;
повторная очистка трубопровода;
нанесение нового изоляционного покрытия;
укладка трубопровода на дно траншеи;
присыпка трубопровода и засыпка траншеи минеральным грунтом;
техническая рекультивация плодородного слоя почвы.

2.3.3 Способ ремонта без подъема трубопровода с сохранением его положения рекомендуется для трубопроводов диаметром 720 мм и более.

Технологические операции выполняются в следующей последовательности:
уточнение положения трубопровода;

снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал, планировка ремонтной полосы в зоне движения РСК;

вскрытие трубопровода с разработкой боковых траншей ниже нижней образующей трубопровода;

предварительный осмотр технического состояния трубопровода, определение мест расположения дефектов, обнаруженных ВИС и другими методами, и ремонт их при необходимости;

разработка грунта под трубопроводом;

очистка трубопровода от старого изоляционного покрытия;

осмотр и выявление дефектов на очищенном участке;

выполнение работ по ремонту дефектов стенки трубы;

нанесение нового изоляционного покрытия;

присыпка с подбивкой грунта под трубопровод на участках, определенных проектом производства работ (ППР) и засыпка траншей;

техническая рекультивация плодородного слоя почвы.

2.3.4 Ремонт трубопроводов с заменой изоляции в зимнее время рекомендуется проводить в три этапа:

Этап 1. Работы, выполняемые в теплое время года (до промерзания грунта):

уточнение положения трубопровода;

снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал, планировка ремонтной полосы в зоне движения РСК;

безотвальная вспашка или рыхление зоны разработки траншей;

восстановление оси трассы трубопровода.

Этап 2. Работы, выполняемые в зимнее время:

очистка от снега зоны разработки траншей и зоны прохода ремонтной техники на суточный объем выполнения ремонтных работ;

разработка траншей и очистка трубопровода от старого изоляционного покрытия;

выполнение ремонтно-восстановительных работ;

укладка трубопровода на дно траншей, присыпка его и засыпка траншей минеральным грунтом при ремонте с подъемом или присыпка с подбивкой грунта под трубопровод на участках, определенных ППР и засыпка траншей минеральным грунтом при ремонте без подъема (с сохранением положения).

Этап 3. Работы, выполняемые после оттаивания отвалов грунта:

планирование зоны засыпки траншей;

техническая рекультивация плодородного слоя почвы.

2.4 ВЫБОРОЧНЫЙ РЕМОНТ

2.4.1 Технологические операции при выполнении выборочного ремонта производятся в следующей последовательности:

уточнение положения трубопровода;

уточнение границ ремонтируемого участка;

снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал;

вскрытие трубопровода с разработкой траншей ниже нижней образующей трубы;

разработка грунта под трубопроводом (с грунтовыми опорами или без них);

очистка трубопровода от старого изоляционного покрытия;

визуальный осмотр дефектного участка трубопровода, при необходимости дополнительный контроль физическими методами;

выполнение работ по ремонту дефектных мест (восстановление или усиление стенки трубы, монтаж муфт кроме замены "катушки", трубы);

нанесение изоляционного покрытия и контроль его качества ;

присыпка с подбивкой грунта под трубопровод и засыпка траншей;

техническая рекультивация плодородного слоя почвы.

2.4.2 При выполнении ремонта с заменой “катушки”, трубы необходимо выполнить следующие технологические операции:

- вскрытие дефектного участка нефтепровода;
- разработка ремонтного котлована и, при необходимости, котлована для сбора нефти;
- врезка отводов в ремонтируемый и параллельный нефтепроводы для откачки нефти;
- остановка перекачки и отсечение ремонтируемого участка задвижками;
- опорожнение ремонтируемого участка от нефти путем закачки ее в параллельный нефтепровод, откачки в мягкие резервуары или в котлован для сбора нефти;
- вырезка дефектной “катушки” (трубы);
- герметизация внутренней полости нефтепровода;
- подготовка концов нефтепровода под монтаж и сварку;
- подготовка и подгонка новой “катушки” (трубы) по месту;
- прихватка и вварка “катушки” в нефтепровод;
- подключение отремонтированного участка и возобновление перекачки;
- обратная закачка нефти из емкостей или котлована;
- очистка и изоляция нефтепровода;
- засыпка отремонтированного участка нефтепровода, котлована для сбора нефти;
- техническая рекультивация плодородного слоя почвы.

3 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕФТЕПРОВОДА. ВЫБОР ВИДА РЕМОНТА

3.1 Оценка технического состояния и выбор вида капитального ремонта нефтепровода производится на основе анализа результатов обследования (дефектоскопии) стенки трубы и состояния изоляционного покрытия, а также данных за весь период эксплуатации трубопровода.

3.2 Данными для анализа и оценки технического состояния нефтепровода являются: результаты диагностики внутритрунными инспекционными снарядами; данные обследования состояния изоляционного покрытия приборами (УКИ) и шурфованием; величина защитной разности потенциалов “труба-земля” за весь период эксплуатации; сведения о ранее выявленных и устраненных дефектах; данные технического паспорта нефтепровода (дата постройки и пуска в эксплуатацию, диаметр, давление, сертификат металла труб, информация о проведенных ремонтах и т.д.).

3.3 Результаты обследований и измерений заносятся в рабочие журналы и оформляются в виде соответствующих актов, сводных таблиц и т.п.

3.4 На основании данных обследований и анализа технического состояния нефтепровода техническими службами эксплуатирующей организации производятся:

- уточнение местоположения дефектного участка на трассе нефтепровода и дополнительное обследование обнаруженных дефектов;

- планирование мероприятий по предотвращению возможных нарушений работы нефтепровода;

- выбор вида и способа ремонта, установление сроков проведения ремонта в зависимости от характера дефекта с учетом загруженности нефтепровода на рассматриваемый момент и перспективу;

- составление перспективного и текущего планов капитального ремонта нефтепровода.

3.5 Выбор вида и способа ремонта зависит от следующих показателей:

- состояния изоляционного покрытия и стенки трубы;
- размеров и взаимного расположения коррозионных повреждений стенки трубы;
- количества и характера распределения опасных и потенциально опасных дефектов стенки трубы;

- конкретных условий пролегания трубопровода;

- фактических и прогнозируемых показателей загруженности нефтепровода;

- техничко-экономических показателей по видам и способам ремонта.

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Организационно-техническая подготовка капитального ремонта включает организационные мероприятия и подготовительные работы.

4.1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1.1 Организационные мероприятия, выполняемые поэтапно Заказчиком (АО МН или РУМН):

- проведение комплексной диагностики технического состояния трубопровода;
- определение участков, подлежащих капитальному ремонту, на основании анализа результатов комплексной диагностики технического состояния трубопровода;
- составление перспективного и текущего планов капитального ремонта нефтепроводов;
- проведение изыскательских работ на участках планируемых к ремонту;
- уточнение положения в плане вантузов, задвижек, сооружений и сетей в техническом коридоре по проектной и эксплуатационной документации;
- составление ведомости пересечений и приближений сооружений и сетей, пересекающих трассу или проходящих рядом с ремонтируемым трубопроводом, с указанием пикетов пересечений или приближений, глубины заложения, владельцев коммуникаций и других данных, имеющих в документации;
- разработка и утверждение задания на проектирование капитального ремонта;
- получение технических условий на проведение работ по капитальному ремонту от владельцев сооружений и сетей, пересекающих нефтепровод или проходящих с ним в одном техническом коридоре, в охранной зоне которых должны производиться ремонтные работы;
- разработка рабочего проекта на капитальный ремонт;
- оформление документов по отводу земель с согласованием условий рекультивации;
- оформление финансирования;
- передача подрядчику (PCY) всей технической и проектной документации на капитальный ремонт с заменой труб и с заменой изоляции до 1 сентября года, предшествующего планируемому ремонту, а на выборочный ремонт – не менее чем за два месяца до начала производства работ.

4.1.2 При капитальном ремонте трубопровода, как правило, применяется одностадийное проектирование – рабочий проект. Рабочий проект разрабатывается проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

4.1.3 Состав рабочего проекта назначается с учетом особенностей трубопровода как линейного объекта и требований настоящих Правил.

В состав рабочего проекта должны входить:

- пояснительная записка;
- рабочие чертежи;
- сметная документация.

В приложении к рабочему проекту должны быть представлены копии технических условий на проведение работ по капитальному ремонту от владельцев сооружений и сетей, пересекающих нефтепровод и проходящих в одном техническом коридоре.

4.1.4 Пояснительная записка должна содержать технико-экономическое обоснование выбора видов и способов ремонта, расчет на прочность и устойчивость ремонтируемого участка трубопровода, решения по технологии и организации ремонтных работ, мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, а также раздел технической рекультивации земель в соответствии с [1].

4.1.5 Организация, разрабатывающая раздел проекта по рекультивации земель, должна согласовать его со всеми землепользователями, органами государственного контроля за использованием и охраной земель, с предприятиями-владельцами инженерных сетей, сооружений, пересекающих ремонтируемый трубопровод и проходящих с ним в одном коридоре, в охранной зоне ко-

торых должны производиться ремонтные работы, а также с организациями, осуществляющими капитальный ремонт подземного трубопровода.

4.1.6 Рабочие чертежи на капитальный ремонт должны разрабатываться с учетом действующих норм и с максимальным применением типовых проектов, освоенных производством, с привязкой к местным условиям.

В состав рабочих чертежей входят план и профиль трассы ремонтируемого участка, монтажные чертежи узлов линейной арматуры, защитных сооружений, временных сооружений, устройств и приспособлений и т.п.

4.1.7 Сметная документация должна быть составлена по действующим нормам, тарифам и расценкам, прейскурантам и калькуляциям.

4.1.8 Проекты на капитальный ремонт нефтепроводов должны быть зарегистрированы в региональных отделениях Госгортехнадзора.

4.1.9 Капитальный ремонт нефтепроводов выполняется согласно проекту производства работ (ППР), который разрабатывается подрядчиком или специализированными проектными организациями и согласовывается Заказчиком (АО МН).

4.1.10 Исходными документами для разработки ППР являются:

- задание на разработку ППР;
- рабочий проект на капитальный ремонт;
- сведения о количестве и типах намечаемых к использованию ремонтных машин и механизмов [2], а также о рабочих кадрах по профессиям;
- данные о местах размещения полевых городков;
- материалы топографо-геодезических изысканий трассы ремонтируемого трубопровода;
- ведомость пересечений ремонтируемого участка нефтепровода с подземными коммуникациями, искусственными и естественными препятствиями;
- сведения об условиях использования существующих дорог, инженерных коммуникаций других предприятий;
- сведения об условиях безопасного производства ремонтных работ и охране окружающей среды.

4.1.11 В состав ППР должны входить:

- пояснительная записка;
- технологические карты (схемы производства работ);
- профиль трассы ремонтируемого нефтепровода с ситуационным планом;
- график поступления материалов, машин и механизмов;
- график производства ремонта нефтепровода;
- план ликвидации возможных аварий при производстве ремонтных работ.

4.1.12 Пояснительная записка включает:

- расчет продолжительности ремонта нефтепровода;
- порядок и методы производства ремонта нефтепровода по отдельным видам работ;
- мероприятия по охране труда и технике безопасности;
- мероприятия по охране окружающей среды.

4.1.13 Технологические карты (схемы производства работ) разрабатываются на основные виды работ и работы, выполняемые новыми методами.

4.1.14 На ситуационном плане ремонтируемого нефтепровода должны быть указаны населенные пункты, насосные станции, узлы связи, линейная арматура, вдольтрассовые дороги и другие объекты. Кроме того, на ситуационном плане должны быть указаны жилые полевые городки, сварочные базы, места подготовки изоляционных материалов, пункты технического обслуживания, схемы существующих дорог и подъездных путей. На ситуационном плане и профиле должны быть указаны пересечения со всеми коммуникациями (подземными и надземными).

4.1.15 График поступления материалов, машин и механизмов на ремонтируемый участок составляется с разбивкой по срокам и корректируется в связи с последующим уточнением сроков поставки.

4.1.16 График производства ремонта нефтепровода составляется на весь ремонтный период с учетом климатических, гидрогеологических условий и особенностей эксплуатации конкретного нефтепровода.

4.2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4.2.1 Подготовительные работы, выполняемые Подрядчиком (PCY), включают: подготовку подъездных и вдольтрассовых (при необходимости – устройство) дорог, мостов для выполнения перебазировки и доставки машин, механизмов, материалов и людей к месту производства работ;

размещение и обустройство полевых городков, решение вопросов питания, быта рабочих;

оборудование пунктов погрузки и выгрузки;

перебазировку ремонтных колонн к месту работы;

организацию пунктов хранения горюче-смазочных материалов;

устройство временных складов;

оборудование пунктов технического обслуживания машин и механизмов, баз по приготовлению битумной мастики;

обеспечение PCK системой двухступенчатой связи: первая ступень – радиосвязь между мастером (прорабом) PCK, диспетчером РУМН (АО МН) и руководством подрядчика (PCY); вторая ступень – радиосвязь между мастером (прорабом) PCK и отдельными бригадами, звеньями, экипажами машин;

подготовку ремонтной полосы (совместно с Заказчиком).

4.2.2 При невозможности использования существующих дорог необходимо сооружение временных дорог. Конструкция временных дорог должна обеспечивать движение ремонтной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам грузов.

4.2.3 Подготовка ремонтной полосы включает определение оси трассы и глубины заложения нефтепровода, обозначение на местности километража и пикетов трассы и всех пересечений нефтепровода с инженерными коммуникациями, а также всех параллельно пролегающих коммуникаций.

4.2.4 Результаты измерений фактической глубины заложения трубопровода (от поверхности земли до нижней образующей трубы) наносят на вешки высотой 1,5...2,0 м, забиваемые по оси трубопровода через 50 м, а при неровном рельефе - через 25 м. Вешки следует также установить в местах изменений рельефа, в вершинах углов поворотов трассы и в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на границах разработки грунта вручную, перед началом и концом вскрышных работ, у линейных задвижек и в опасных местах (недостаточное заглубление и т.п.).

4.2.5 Сдача трассы трубопровода производится Заказчиком (АО МН или РУМН) подрядчику (PCY) после выполнения работ по п. 4.2.3 и оформляется актом передачи до начала ремонтных работ (прил. А, форма 1).

4.2.6 Производство ремонтных работ разрешается начинать после завершения организационно-технической подготовки и получения письменного разрешения от руководства АО МН на право производства работ (прил. А, форма 3).

4.2.7 Перед началом работ исполнитель должен поставить в известность местные органы надзора о сроках проведения работ по капитальному ремонту нефтепровода.

5 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1 Земляные работы при ремонте трубопроводов следует выполнять в соответствии с проектной документацией. Производство земляных работ разрешается без снижения рабочего давления в трубопроводе.

5.1.2 Производство работ в охранных зонах линий и сооружений технологической связи, телемеханики и электрических сетей, входящих в состав магистральных трубопроводов, должно выполняться с соблюдением требований [3,4,5,6].

5.1.3 Разработка грунта в местах пересечения трубопровода с другими подземными коммуникациями допускается лишь при наличии письменного разрешения и в присутствии представителя организации, эксплуатирующей эти подземные коммуникации (трубопроводы, линии связи, кабели и др.). Вызов представителя возлагается на подрядчика.

5.1.4 При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документации, Подрядчик должен поставить в известность Заказчика и принять меры по защите обнаруженных коммуникаций и сооружений от повреждений.

5.1.5 При пересечении трассы нефтепровода с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не ближе 2 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом коммуникации (трубы, кабеля и др.) в соответствии с [7].

Оставшийся грунт должен дорабатываться вручную без применения ударных инструментов и с принятием мер, исключающих возможность повреждения этих коммуникаций.

5.1.6 Все ремонтные работы следует вести на полосе, отводимой во временное пользование. Ширина отводимой полосы определяется рабочим проектом.

5.1.7 Ширину полосы земель, отводимых для капитального ремонта двух и более параллельных магистральных подземных трубопроводов, следует принимать равной ширине полосы земель для одного трубопровода плюс расстояния между осями крайних трубопроводов.

5.2 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ

5.2.1 Работы по снятию и восстановлению плодородного слоя почвы должны производиться в соответствии с разделом рабочего проекта по рекультивации земель.

5.2.2 Плодородный слой почвы должен быть снят и уложен в отвал для использования его при восстановлении (рекультивации) нарушенных участков.

Минимальная ширина полосы снятия плодородного слоя почвы должна быть равной ширине траншеи по верху плюс 0,5 м в каждую сторону, максимальная - ширине полосы отвода земель.

Толщина плодородного слоя почвы и места его снятия по трассе устанавливаются рабочим проектом на основании материалов изысканий в соответствии с [8] и должны быть указаны в ППР.

5.2.3 При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается смешивание его с подстилающими породами, загрязнение горюче-смазочными жидкостями и материалами. Запрещается использование плодородного слоя почвы для засыпки траншей, приямков, котлованов и т.д.

5.2.4 По окончании ремонтных работ после искусственного уплотнения минерального грунта в траншее на рекультивируемую полосу наносят плодородный слой грунта и планируют его.

5.3 РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ И РЕМОНТНОГО КОТЛОВАНА

5.3.1 Для устойчивой и надежной работы машин и механизмов полоса трассы в зоне их движения должна быть спланирована и по оси трубопровода вновь забиты вешки в тех же местах, которые указаны в п. 4.2.4.

5.3.2 Поперечный профиль и размеры разрабатываемой траншеи или котлована устанавливаются в проектно-сметной документации в зависимости от принятого вида и способа ремонта, диаметра ремонтируемого трубопровода, габаритных размеров рабочих органов землеройных

машин и механизмов. Во избежание повреждения трубопровода минимальное расстояние между стенкой трубы и ковшом работающего экскаватора должно быть в пределах 0,15...0,2 м.

5.3.3 Длина вскрытого участка устанавливается проектом согласно расчету на продольную устойчивость. Допускается вскрытие трубопровода в "задел" с оставлением грунтовых перемычек через 20...50 м в зависимости от диаметра трубопровода.

5.3.4 Размеры ремонтного котлована при выборочном ремонте зависят от габаритов применяемой ремонтной техники и должны обеспечить возможность работы в соответствии с применяемой технологией.

5.3.5 Траншеи и ремонтный котлован с вертикальными стенками без крепления разрабатываются одноковшовым экскаватором в грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой при отсутствии грунтовых вод на глубину, м, не более:

в насыпных песчаных и гравелистых грунтах	1,00
в супесях	1,25
в суглинках и глинах	1,50
в особо плотных нескальных грунтах	2,00

5.3.6 Для рытья траншей или ремонтного котлована большей глубины необходимо устраивать откосы различного заложения в зависимости от состава грунта при уровне грунтовых вод ниже глубины выемки (табл. 5.1).

ТАБЛИЦА 5.1 ДОПУСТИМАЯ КРУТИЗНА ОТКОСОВ ТРАНШЕИ И РЕМОТНОГО КОТЛОВАНА

Грунты	Глубина траншеи, м					
	до 1,5		1,5...3,0		3,0...5,0	
	угол откоса, град.	уклон	угол откоса, град.	уклон	угол откоса, град.	уклон
Насыпной	56	1:0,67	45	1:1,00	38	1:1,25
Песчаный и гравийный	63	1:0,50	45	1:1,00	45	1:1,00
Супесь	76	1:0,25	56	1:0,67	50	1:0,85
Суглинок	90	1:0,00	63	1,050	53	1,075
Глина	90	1:0,00	76	1,025	63	1,050
Лессовидный сухой	90	1:0,00	63	1:0,50	63	1:0,50
Песчаный и супесчаный	76	1:0,25	60	1:0,57	53	1:0,75

Примечание: 1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов надлежит назначить по более слабому виду грунта.

2. К насыпным грунтам относятся грунты, пролежавшие в отвалах менее 6 месяцев и не подвергшиеся искусственному уплотнению (проезд, укатка и т.д.).

5.3.7 Размещение отвалов минерального и плодородного грунта относительно оси трубопровода может быть одностороннее или двустороннее. Схема размещения грунта выбирается в зависимости от взаимного расположения параллельно проложенных трубопроводов и других коммуникаций, возможного направления движения ремонтной колонны, с учетом рельефа местности и т.п.

5.3.8 При больших габаритах траншеи допускается размещать отвалы минерального грунта по обе стороны траншеи. При этом на одной стороне размещается максимально возможная часть грунта, а оставшаяся часть – на другой стороне траншеи и планируется бульдозером для прохода ремонтной колонны.

5.3.9 При проведении работ в водонасыщенных грунтах вскрытие трубопровода следует начинать с пониженных мест для спуска и откачки воды.

При сильном притоке грунтовых вод необходимо предусмотреть искусственное водопонижение, а в необходимых случаях принять меры по укреплению стенок траншеи или ремонтного котлована шпунтовыми креплениями, сваями или другими средствами.

5.3.10 При разработке траншеи или ремонтного котлована их необходимо защищать от затопления и размыва поверхностными водами соответствующей планировкой территории, созданием защитных сооружений и водоотводных каналов.

5.4 ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И РЕМОНТНОГО КОТЛОВАНА

5.4.1 До начала работ по засыпке уложенного отремонтированного трубопровода необходимо восстановить устройства электрохимзащиты.

Засыпать траншею следует непосредственно после укладочных работ в течение одной смены после подключения средств ЭХЗ.

5.4.2 В скальных, щебенистых, а также сухих комковатых и мерзлых грунтах трубопроводы укладывают в траншею на подсыпку из мягкого грунта толщиной не менее 20 см и таким же грунтом присыпают над верхней образующей на высоту 20 см.

5.4.3 Подбивку грунта под трубопровод следует выполнять на участках, определенных в проекте. После этого производится окончательная засыпка.

5.4.4 Засыпку траншеи или котлована минеральным грунтом осуществляют бульдозером с одной или с обеих сторон траншеи. Допускается производить засыпку экскаваторами или другими техническими средствами.

5.4.5 Засыпку криволинейного участка трубопровода начинают с середины, двигаясь поочередно к его концам.

5.4.6 Траншею следует засыпать минеральным грунтом с запасом по высоте на величину осадки. Величина запаса зависит от вида грунта и глубины траншеи.

5.5 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

5.5.1 Для производства работ зимнее время до промерзания грунта следует снять плодородный слой почвы с перемещением его во временный отвал и спланировать ремонтную полосу в зоне движения РСК. Затем, с целью уменьшения глубины промерзания грунта, необходимо провести безотвальную вспашку или рыхление зоны разработки траншеи.

5.5.2 Разработку траншеи в зимнее время проводят после удаления снега с полосы будущей траншеи. Разработку траншеи одноковшовыми экскаваторами рекомендуется при глубине промерзания грунта до 0,25 м.

5.5.3 Засыпку траншеи минеральным грунтом следует выполнять непосредственно вслед за изоляционно-укладочными работами. При длительных перерывах в работе слой мерзлого грунта с поверхности отвала следует удалить ковшем экскаватора.

5.5.4 Рекультивацию плодородного слоя почвы выполняют в теплое время года после оттаивания отвалов. При необходимости, перед рекультивацией следует проводить планировку полосы засыпанной траншеи.

6 ПОДЪЕМ, ПОДДЕРЖАНИЕ И УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1 Работы по подъему и поддержанию трубопровода следует проводить после того, как: отремонтируемый участок вскрыт; установлено дежурство на отсекающих задвижках со средствами радиосвязи с диспетчером; установлено рабочее давление согласно проекту, но не более 2,5 МПа; получено письменное разрешение от диспетчера РУМН.

6.1.2 Работы по подъему и укладке трубопроводов разрешается производить только в присутствии лица, ответственного за производство работ.

6.1.3 Перед подъемом трубопровода должны быть выполнены все мероприятия, предусмотренные в проекте производства работ, обеспечивающие безопасность его проведения и предотвращение аварийных ситуаций.

6.1.4 Число и грузоподъемность трубоукладчиков или других механизмов, а также порядок подъема и расстановки должны строго соответствовать ППР. Запрещается поднимать нефтепровод одним трубоукладчиком.

6.1.5 Подъем трубопровода следует осуществлять плавно, без рывков. Контроль величины усилий на крюках трубоукладчиков производится динамометрами или индикаторами усилия на крюке.

6.1.6 На время длительных остановок и в конце смены трубопровод следует укладывать на лежки, опоры-крепы и др.

6.2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА С ЗАМЕНОЙ ТРУБ

6.2.1 При капитальном ремонте с заменой труб укладка нового участка трубопровода проводится совмещенным способом в едином технологическом потоке с работами по очистке и изоляции трубопровода (рис. 1).

На рисунке условно показаны три трубоукладчика.

Технологические параметры колонны при работе совмещенным способом приведены в табл. 6.1.

ТАБЛИЦА 6.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛОННЫ ПРИ ИЗОЛЯЦИОННО-УКЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ СОВМЕЩЕННЫМ СПОСОБОМ

Диаметр трубопровода, мм	Расстояния между трубоукладчиками (группами трубоукладчиков), м		Максимально допустимое расстояние между очистной и изоляционной машинами, м
	l_1	l_2	
325...530	15...20	10...15	35
720...820	20...25	15...20	45
1020	20...25	15...25	50
1220	25...35	20...30	65


6.2.2 Раздельный способ проведения изоляционно-укладочных работ следует применять на участках со сложным рельефом местности (рис. 2).

На рисунке условно показаны три трубоукладчика.

Технологические параметры колонны при работе раздельным способом приведены в табл. 6.2.

6.2.3 Необходимое количество трубоукладчиков, их расстановка и высота подъема трубопровода с учетом конкретных условий должны быть уточнены с помощью проверочных расчетов на прочность и устойчивость ремонтируемого участка.


**Расстановка машин и механизмов при совмещенном способе
изоляционно-укладочных работ**

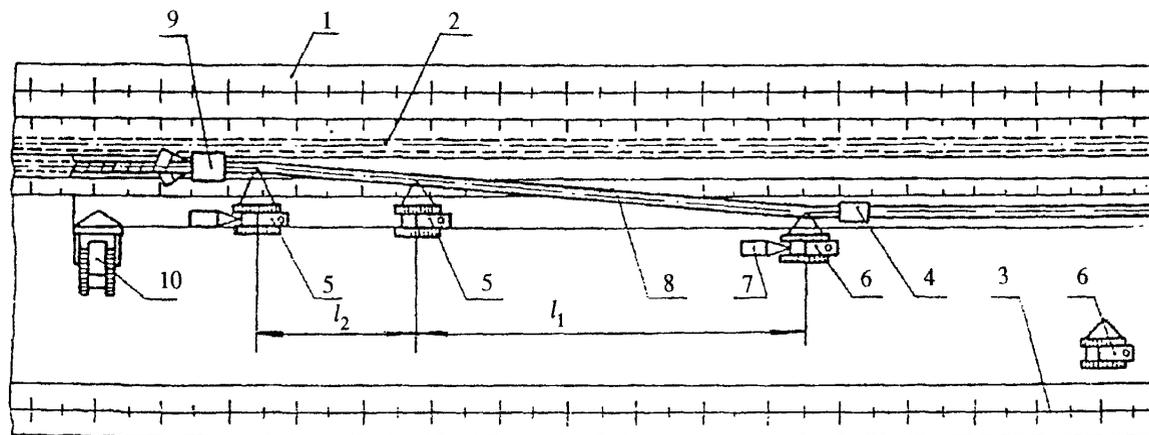

1 – отвал минерального грунта; 2 – заменяемый участок трубопровода; 3 – отвал плодородного слоя почвы; 4 – очистная машина; 5 – трубоукладчик; 6 – резервный трубоукладчик; 7 – электростанция; 8 – вновь прокладываемый участок трубопровода; 9 – изоляционная машина; 10 – бульдозер.

Рис. 1

Расстановка машин и механизмов при раздельном способе
изоляция-укладочных работ

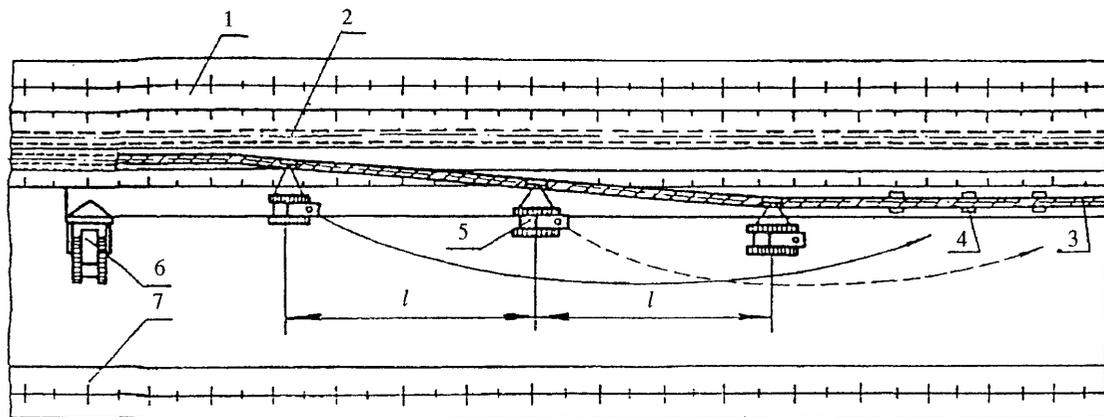

1 – отвал минерального грунта; 2 – заменяемый участок трубопровода; 3 – вновь прокладываемый участок трубопровода; 4 – инвентарные лежки (земляные тумбы); 5 – трубоукладчик; 6 – бульдозер; 7 – отвал плодородного слоя почвы

Рис. 2

ТАБЛИЦА 6.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛОННЫ ПРИ УКЛАДКЕ В ТРАНШЕЮ РАЗДЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ

Диаметр трубопровода, мм	Число трубоукладчиков, шт.	Расстояние (l) между трубоукладчиками, м
325:530	3	20:25
720:820	4	25:30
1020	4	30:35
1220	5	35:40

6.2.4 При укладке трубопровода в траншею должны обеспечиваться:
 правильная расстановка трубоукладчиков;
 минимально необходимая для производства работ высота подъема трубопровода;
 сохранность изоляционного покрытия;
 плотное прилегание трубопровода ко дну траншеи;
 проектное положение трубопровода.

6.3 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА С ЗАМЕНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

6.3.1 Ремонт трубопроводов диаметром 219...720 мм, не имеющих дефектов стенок и дефектов сварных швов, может производиться с подъемом и без остановки перекачки. Допустимое давление на участке подъема должно определяться расчетом на прочность и не должно превышать 2,5 МПа.

6.3.2 Ремонт трубопроводов, имеющих дефекты стенок и сварных швов, проводится после выполнения восстановительных работ. Для проведения восстановительных работ трубопровод укладывается на лежки в траншее.

6.3.3 Монтаж троллейных подвесок, очистной, изоляционной и других машин, участвующих в технологическом процессе, производится на участке, уложенном на лежки. Длина участка, уложенного на лежки, должна быть достаточной для монтажа ремонтных машин.

6.3.4 Расчетные технологические параметры ремонтной колонны для конкретного участка определяются по [9], а рекомендуемые для работы в равнинных условиях в табл. 6.3.

ТАБЛИЦА 6.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ УСИЛИЯ ПОДЪЕМА ТРУБОПРОВОДА

Схема подъема и расстановки ремонтных машин	Диаметр трубопровода и толщина стенки, мм	Число трубоукладчиков, шт.	Масса ремонтной машины, кН	Высота подъема трубопровода, м		Расстояние до ремонтной машины, м	Расстояние между трубоукладчиками, м	Длина приподнятого участка, м	Усилия подъема трубопровода, кН	
				h_1	h_2				P_1	P_2
	219x5	3	10	0,63	1,01	4	13	59	19,9	8
	273x5	3	10	0,77	1,20	4	14	67	25,6	12
	325x5	3	10	0,73	1,11	4	15	72	33,1	17
	377x7	3	15	0,70	1,03	4	16	77	51,4	25
	426x7	3	15	0,68	1,01	4	17	82	62,1	33
	530x8	4	20	0,66	1,17	4	20	112	97,2	60
	630x8	4	20	0,65	1,10	4	20	115	129	80
	720x9	4	20	0,63	1,02	4	20	118	174	100

6.3.5 Начало (или конец) поднимаемого участка трубопровода должно находиться от линейных задвижек или других мест заземления:

для трубопроводов диаметром, мм	на расстоянии, не менее:
до 530 мм	30
530...720 мм	40
более 720 мм	50

6.3.6 Подъем и укладка трубопровода на лежки осуществляется трубоукладчиками по двум схемам (рис. 3, 4).

6.3.7 На рис. 3 показана схема расстановки и перемещения трубоукладчиков и последовательность операций при подъеме и укладке трубопровода на лежки одновременно всеми трубоукладчиками (на рисунке условно показаны три трубоукладчика).

Позиция I. Расстановка трубоукладчиков и установка полотенец. Расстояние от места установки полотна до поперечного сварного шва – не менее 3 м.

Позиция II. Подъем трубопровода одновременно всеми трубоукладчиками на заданную технологическую высоту.

Позиция III. Укладка лежек под приподнятый трубопровод. Лежки должны быть расположены от поперечного шва на расстоянии не менее 3 м.

Позиция IV. Укладка трубопровода на лежки одновременно всеми трубоукладчиками.

Позиция V. Переход трубоукладчиков в следующее исходное положение и расстановка их в порядке, описанном в позиции I. Далее операции повторяются в указанной последовательности.

6.3.8 На рис. 4 показана схема расстановки и перемещения трубоукладчиков и последовательность операций при подъеме и укладке трубопровода на лежки с переходом одного трубоукладчика (на рисунке условно показаны четыре трубоукладчика).

Позиция I. Расстановка трубоукладчиков и установка полотенец. Расстояние от места установки полотна до поперечного сварного шва – не менее 3 м.

Позиция II. Подъем трубопровода одновременно всеми трубоукладчиками на заданную технологическую высоту.

Позиция III. Укладка лежек под приподнятый трубопровод. Лежки должны быть расположены от поперечного шва на расстоянии не менее 3 м.

Позиция IV. Укладка трубопровода на лежки последним по ходу движения трубоукладчиком.

Позиция V. Переход освободившегося трубоукладчика вперед колонны на расстояние от первого по ходу движения трубоукладчика согласно ППР.

Далее операции повторяются в указанной последовательности. По этой схеме трубопровод поддерживается в приподнятом состоянии тремя трубоукладчиками, а последний по ходу движения трубоукладчик опускает трубопровод на лежки и перемещается только после того, как подъем трубопровода первым трубоукладчиком произведен и его подъемные лебедки поставлены на тормоз.


6.3.9 Подъем и укладка трубопровода при проведении изоляционно-укладочных работ осуществляется трубоукладчиками, оборудованными троллейными подвесками.

6.3.10 Движение троллейной подвески вдоль трубопровода осуществляется плавно. Не допускается останавливать троллейную подвеску ближе 3 м от поперечного сварного шва на трубопроводе.

6.3.11 Ремонт нефтепроводов диаметром 720...1220 мм проводится без подъема с поддержанием грузоподъемными механизмами.

6.3.12 Поддержание подкопанного участка нефтепровода рекомендуется выполнять трубоукладчиками, опорами-креями или пневмоподъемниками. Число грузоподъемных механизмов и длина подкопанного участка определяются по [9].


Схема подъема и укладки нефтепровода на лежки одновременно тремя трубоукладчиками

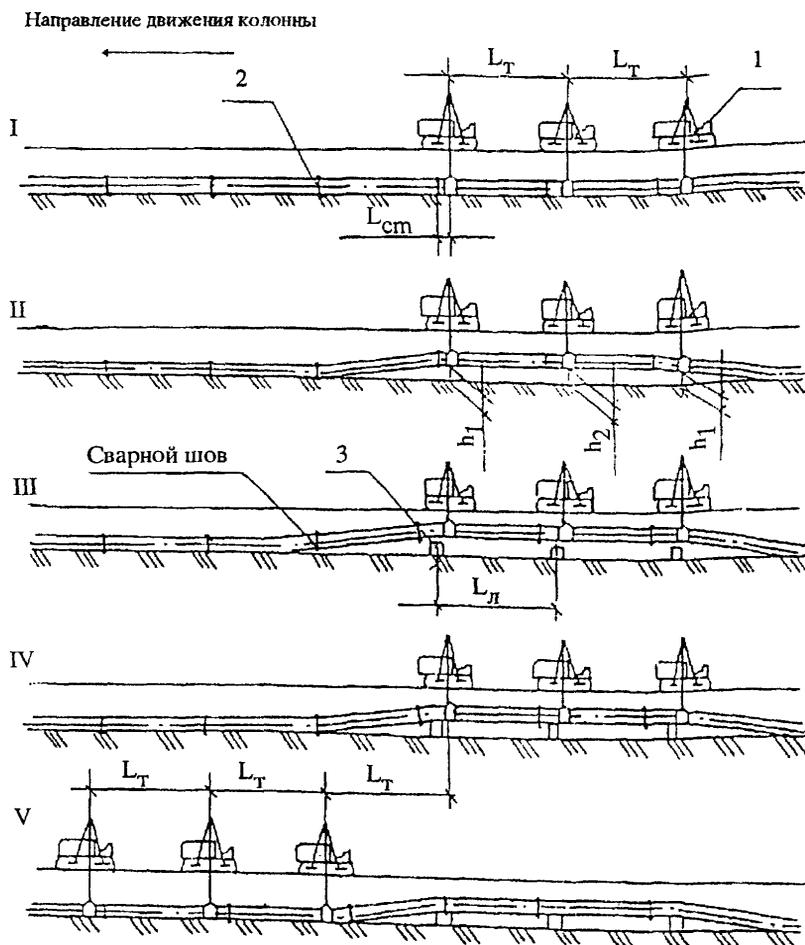

1 – трубоукладчик; 2 – нефтепровод; 3 – лежка; L_T – расстояние между трубоукладчиками; $L_{л}$ – расстояние между лежками; $L_{ст}$ – расстояние от места установки полотенец до поперечного сварного шва; h_1 – высота подъема под крайними трубоукладчиками; h_2 – высота подъема под средним трубоукладчиком.

Рис. 3

Схема подъема и укладки нефтепровода на лежки с переходом одного трубоукладчика

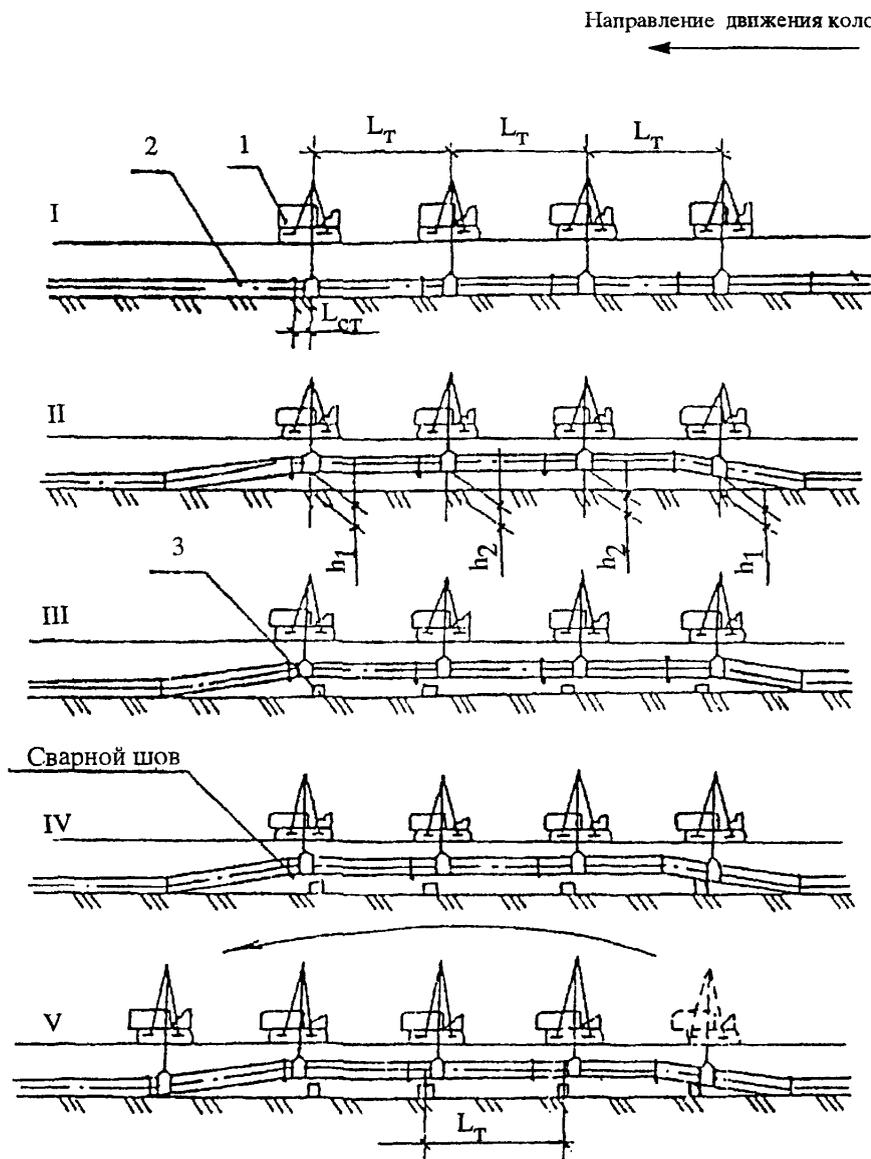

1 – трубоукладчик; 2 – нефтепровод; 3 – лежка; L_T – расстояние между трубоукладчиками; L_L – расстояние между лежками; L_{CT} – расстояние от места установки полотнца до поперечного сварного шва; h_1 – высота подъема под крайними трубоукладчиками; h_2 – высота подъема под средними трубоукладчиками.

Рис. 4

6.4 ВЫБОРОЧНЫЙ РЕМОНТ

6.4.1 Выборочный ремонт дефектных участков нефтепровода проводится без подъема и поддержки ремонтируемого участка. Длина подкопанного участка определяется по [9].

6.4.2 При выборочном ремонте со вскрытием протяженных участков во время подсыпки и уплотнения грунта поддержание трубопровода рекомендуется выполнять грузоподъемным механизмом, оснащенный мягким полотном, установленным в средней части подкопанного участка трубопровода.

7 ОЧИСТКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА

7.1 Очистка трубопровода при капитальном ремонте должна осуществляться ремонтными очистными машинами.

7.2 Очистка трубопровода заключается в удалении с наружной поверхности трубы остатков земли, старого изоляционного покрытия и продуктов коррозии.

После проведения сварочных работ по восстановлению стенок труб (перед нанесением изоляционного покрытия) следует осуществить повторную очистку с целью удаления с поверхности труб окалины, брызг металла и следов коррозии.

7.3 Во избежание нарушения целостности трубы перед началом очистных работ и во время технологических перерывов следует тщательно осмотреть трубопровод (включая нижнюю часть), сделать видимые отметки стыков, хомутов, латок и других препятствий на трубопроводе.

7.4 Очистка трубопровода в зоне заплат, вантузов, хомутов и других препятствий выполняется вручную. Не допускается нанесение царапин, рисок, сколов основного металла и срезания сварных швов. Поверхность трубопровода, имеющая острые выступы, заусеницы, задиры, брызги металла и шлак, должна быть обработана и зачищена.

7.5 На очищенной поверхности не должно быть ржавчины, влаги, масла.

Степень очистки поверхности труб перед нанесением покрытий должна соответствовать виду защитного покрытия и требованиям [10].

Допускается наличие следов старого изоляционного покрытия, прочно сцепленного с поверхностью трубы, при нанесении в последующем нового изоляционного покрытия, грунтовочный состав которого совместим со старым по своей химической природе.

7.6 Запрещается проводить очистные работы во время дождя, снега, тумана.

8 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

8.1 Сварочные работы при капитальном ремонте магистральных нефтепроводов подразделяются на сварочно-монтажные работы при замене труб и ремонтные сварочные работы при восстановлении стенки трубы.

8.2 В процессе капитального ремонта с заменой труб при производстве сварочно-монтажных работ следует соблюдать требования [11, 12, 13].

8.3 Сварку труб следует производить любым способом (автоматическим электродуговым, прессовым, пайкой и др.) по соответствующей нормативно-технической документации, согласованной в установленном порядке.

8.4 Специальные сварочные работы (сварка захлестов, вварка запорной и распределительной арматуры и др.), термообработку сварных швов при капитальном ремонте с заменой труб допускается выполнять в соответствии с требованиями [13]. На работы, не вошедшие в [13], следует разрабатывать отдельные технологические инструкции, карты и другую документацию, согласованную в установленном порядке.

8.5 Перед началом проведения работ по капитальному ремонту нефтепровода следует провести аттестацию выбранной технологии сварки.

Технологический процесс сварки считается аттестованным, если по данным визуального и радиографического контроля, результатам испытаний механических свойств сварные соединения удовлетворяют требованиям нормативной документации.

По результатам испытаний приемочных сварных соединений должен быть составлен акт приемки технологии сварки (прил. А, форма 11).

8.6 К выполнению сварочных работ следует допускать сварщиков, прошедших ежегодную проверку квалификации с целью определения способности сварщика выполнить качественное сварное соединение.

По результатам испытаний сварных соединений составляется акт проверки квалификации сварщиков (допускной лист) (прил. А, форма 30).

8.7 Сварочно-монтажные работы при капитальном ремонте магистральных трубопроводов с заменой труб включают: подготовку к сборочным и сварочным работам; сборку и сварку труб в трубные секции на трубосварочных базах и в полевых условиях; сборку и сварку секций в сплошную нитку на трассе; контроль качества сварных соединений трубопроводов.

8.8 Перед выполнением работ по сборке и сварке труб на трубосварочной базе необходимо провести следующие подготовительные операции:

на специально подготовленной и спланированной площадке выполнить монтаж трубосварочной базы;

подготовить для трубоукладчика подъездные пути к приемному стеллажу сборочного стенда и стеллажу для складирования труб;

подвести коммуникации (силовые и сварочные кабели);

разместить в зоне производства работ трубоукладчик;

установить вагончики для хранения инвентаря и сварочных материалов, а также печь для сушки флюса и прокалки электродов.

8.9 Сборку и сварку труб в секции следует проводить на полумеханизированных трубосварочных базах (стеллажах) для ручной поворотной сварки или типовых трубосварочных базах с применением полевых автосварочных установок.

8.10 При сборке секций труб на трубосварочных базах следует выполнить следующие операции:

очистку полости труб;

подготовку кромок труб;

сборку труб на линии сборки труб (ЛСТ) при помощи внутренних центраторов;

подогрев концов труб, если того требует технология сварки;

сварку корневого шва, зачистку шва;

сварку заполняющих и облицовочного слоев шва, нанесение клейма сварщика или бригады сварщиков, выполнивших сварку стыка;

контроль сварных соединений;
ремонт дефектных сварных стыков.

8.11 Перед сборкой и сваркой секций труб в нитку в условиях трассы должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

развезены и уложены секции труб на расстоянии не более 1,5 м от бровки траншеи под углом 15...20 град. к проектной оси траншеи;

размещены в зоне производства работ трубоукладчики, сварочные агрегаты, бульдозер, центратор, емкости ГСМ, инвентарные лежки и другое необходимое оборудование и инструменты; установлены на полосе отвода вагончики для обогрева людей, хранения инвентаря и сварочных материалов.

8.12 Перед сборкой трубопровода необходимо выполнить следующие операции:

конец трубопровода уложить на инвентарные лежки или на земляную тумбу;

секцию труб очистить от грязи и других посторонних предметов;

зачистить до металлического блеска кромки и прилегающие к ним наружные и внутренние поверхности секции на ширину не менее 10...15 мм.

8.13 Работы по сборке и сварке трубопроводов должны выполняться в два этапа:

I этап – центровка секции с ниткой трубопровода с помощью внутреннего или наружного центратора и сварка первого (корневого) слоя шва;

II этап – сварка последующих слоев и контроль качества сварного шва.

8.14 Устранение дефектов в сварных швах, выявленных при проведении сварочно-монтажных работ, допускается в следующих случаях:

суммарная длина дефектных участков не превышает 1/6 длины шва;

суммарная длина выявленных в сварном шве трещин не превышает 50 мм.

При наличии трещин суммарной длиной более 50 мм сварные швы должны быть вырезаны.

8.15 Устранение дефектов в сварных швах следует выполнить следующими способами:

наплавкой ниточных валиков высотой не более 3 мм при ремонте подрезов;

вышлифовкой и последующей заваркой участков швов со шлаковыми включениями и порами.

Обнаруженные при внешнем осмотре недопустимые дефекты должны быть устранены до проведения контроля неразрушающими методами.

8.16 Отремонтированные сварные швы должны быть подвергнуты внешнему осмотру и удовлетворять требованиям [12].

8.17 Ремонтные сварочные работы на нефтепроводах проводятся без остановки перекачки или при остановленной перекачке с целью устранения дефектов стенки труб и сварных швов путем установки усилительных элементов (муфт) или наплавки металла. Сварочные работы на нефтепроводах под давлением проводятся также при приварке штуцеров, катодных выводов и т.п.

Сварочные работы необходимо выполнять с соблюдением требований [14, 15, 16] и настоящих Правил.

8.18 Внутреннее давление в нефтепроводе при проведении сварочных работ не должно превышать давление, при котором производится ремонт нефтепровода (2,5 МПа).

Запрещается проводить сварочные работы на участках нефтепроводов, работающих при неполном заполнении сечения трубопровода перекачиваемой нефтью.

8.19 Заполнение нефтепровода нефтью следует определять на основании гидравлических расчетов (с учетом перевальных точек) и контролировать ультразвуковым методом по амплитуде эхо-сигнала от внутренней поверхности трубы (при полном заполнении трубы нефтью амплитуда эхо-сигнала на 15...20% меньше чем при частичном заполнении).

8.20 Перед выполнением сварочных работ на заполненном нефтью трубопроводе обязательно проведение следующих мероприятий:

назначение ответственных за подготовку нефтепровода к проведению сварочных работ (от Заказчика);

назначение лиц, ответственных за проведение сварочных работ (от Подрядчика);

оформление наряда-допуска на ведение огневых работ;

определение перечня противопожарных мероприятий.

В процессе сварки необходимо выполнение следующих операций:

проверка состояния воздушной среды на месте проведения сварочных работ;
внешний осмотр, классификация дефектов, измерение толщины стенки труб нефтепровода в местах предполагаемой сварки;
подготовка поверхностей свариваемых деталей (снятие фаски, зачистка поверхностей труб);
сварочные работы;
контроль качества сварки.

8.21 В зависимости от вида, размера и взаимного расположения повреждений выбирают один из следующих методов устранения дефектов стенки трубы:

зачистка, шлифовка поверхности с дефектами;

заварка (наплавка) металла дефектов стенок труб;

ремонт с применением композитно-муфтовой технологии.

8.22 Зачистку, шлифовку поверхности с дефектами следует применять при наличии дефектов глубиной, не превышающей 10 % номинальной толщины стенки.

8.23 Устранение дефектов стенки труб путем наплавки металла допускается при остаточной толщине стенки не менее 5 мм.

8.24 Ремонт с применением композитно-муфтовой технологии (КМТ) проводится установкой неприварных муфт на участки трубопровода с различными дефектами стенки трубы несквозного характера (потери металла от коррозии, вмятины, трещины, расслоения, риски и их комбинаций по [17]).

8.25 Результаты проверки сварных швов (наплавленного металла) физическими методами необходимо оформлять в виде заключения. Заключение по результатам дефектоскопического контроля должны храниться в РУМН до демонтажа нефтепровода.

8.26 При ремонте нефтепровода от места производства земляных, очистных и изоляционно-укладочных работ до места производства сварочных работ необходимо оставить технологический разрыв не менее 300 м. Принятый технологический разрыв должен исключить возможность передачи механических колебаний от места производства очистных и изоляционно-укладочных работ, поступление паров нефтепродуктов на место сварки.

8.27 При невозможности обеспечения требуемого технологического разрыва на время выполнения сварочных работ все другие работы прекращаются. Машины и механизмы останавливаются и отключаются.

8.28 Возможность повторного использования и технология сварки бывших в эксплуатации труб должны устанавливаться на основе комиссионного обследования труб с оформлением соответствующих актов и согласовываться с техническим надзором.

9 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.1 Противокоррозионная изоляция нефтепроводов должна осуществляться в соответствии с требованиями [10, 18, 19].

9.1.2 Изоляционные покрытия должны наноситься на нефтепровод механизированным или ручным способом, обеспечивающим проектную толщину изоляционного слоя и его сплошность. Степень подготовки поверхности трубы должна соответствовать требованиям [10] и нормативно-технической документации на применяемый тип изоляционного покрытия.

Задвижки, отводы, тройники и муфты следует изолировать вручную.

9.1.3 При капитальном ремонте нефтепроводов с заменой труб рекомендуется применение труб с защитным покрытием, нанесенным в заводских или базовых условиях.

9.1.4 Нанесение грунтовки и изоляционного покрытия на влажную поверхность трубопровода не допускается.

9.1.5 Запрещается перемещение ремонтных машин и механизмов по изолированному участку нефтепровода.

9.2 ТИПЫ, ВИДЫ И КОНСТРУКЦИИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

9.2.1 Противокоррозионную изоляцию поверхности трубопроводов следует осуществлять покрытиями нормального или усиленного типа на основе битумных изоляционных мастик, полимерных лент отечественного и импортного производства, а также других изоляционных материалов, согласованных к применению в установленном порядке.

9.2.2 Тип и вид защитных покрытий устанавливаются рабочим проектом.

9.2.3 Покрытия на основе битумных изоляционных мастик, в том числе "Пластобит-40" [20], следует применять для изоляции трубопроводов диаметром до 820 мм при температуре транспортируемого продукта не выше 40°C. Допускается применение покрытий на основе битумных изоляционных мастик на трубопроводах диаметром 1020 мм при температуре воздуха не выше 25°C во время нанесения.

Покрытия из полимерных изоляционных лент можно применять для изоляции трубопроводов всех диаметров. При температуре транспортируемого продукта не выше 60°C применяются полиэтиленовые ленты, а при температуре транспортируемого продукта не выше 35°C – поливинилхлоридные ленты.

При нанесении в трассовых условиях предпочтение следует отдавать мастичным покрытиям.

9.2.4 Трубы с изоляционным покрытием заводского нанесения следует применять на трубопроводах всех диаметров при температуре транспортируемого продукта не выше 60°C – с покрытием из полиэтилена и не выше 80°C – с покрытием на основе эпоксидных смол.

9.2.5 В местах перехода магистрального трубопровода от подземной прокладки к наземной, на переходах под автомобильными и железными дорогами конструкция изоляционного покрытия должна быть усилена дополнительно слоем изоляционной ленты или защитной обертки.

9.2.6 Изоляционные покрытия сварных стыков (при применении труб с заводской изоляцией), мест присоединения к трубопроводу запорной арматуры и т.п. по своим защитным свойствам должны соответствовать основному изоляционному покрытию трубопровода.

9.2.7 Материалы, применяемые для изоляционных работ, определяются рабочим проектом и должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на них. Выбор изоляционных материалов следует осуществлять в зависимости от требуемого срока службы, максимальной температуры транспортируемой нефти и температуры окружающего воздуха при выполнении изоляционно-укладочных работ.

9.3 ОГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ

9.3.1 Очищенную поверхность трубопровода следует огрунтовать. Поверхность трубопровода при нанесении грунтовки должна быть сухой, наличие влаги в виде пленки, капель, наледи или инея, а также следы копоти и масла не допускаются.

9.3.2 Слой грунтовки должен быть сплошным и не иметь сгустков, подтеков и пузырей.

9.3.3 Под изоляционное покрытие следует наносить соответствующую грунтовку, обеспечивающую максимальную адгезию покрытия к металлу труб. Допускается также по согласованию с заказчиком применение других грунтовок, если они обеспечивают нормированную величину адгезии. Замена импортных клеевых грунтовок без согласования с фирмой-изготовителем изоляционного материала запрещается.

9.4 ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

9.4.1 Нанесение изоляционного покрытия на основе изоляционных полимерных лент.

Изоляционные ленты следует наносить на нефтепровод по свеженанесенной невысохшей грунтовке или после высыхания грунтовки “до отлипа” в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на эти материалы.

Изоляционные ленты и обертки необходимо наносить без гофр, перекосов, морщин, отвисаний с величиной нахлеста для однослойного покрытия – не менее 3 см, для двухслойного – 50% ширины ленты плюс 3 см. Для обеспечения плотного прилегания лент и обертки по всей защищаемой поверхности и создания герметичности в нахлесте необходимо постоянное натяжение материала с усилием.

Защитные обертки, не имеющие прочного сцепления с изоляционным покрытием трубопровода, должны быть закреплены в конце полотнища, а при необходимости через 10...12 м. Для закрепления обертки следует использовать специальные бандажы, клеи и т.п.

9.4.2 Нанесение изоляционного покрытия на основе битумных изоляционных мастик.

Изоляционное покрытие на битумной основе следует наносить на нефтепровод сразу же после высыхания грунтовки “до отлипа”.

Битумную мастику следует наносить по периметру и длине нефтепровода ровным слоем заданной толщины без пузырей и посторонних включений.

Армирование битумного покрытия стеклохолстом и обертку защитными рулонными материалами необходимо производить без гофр, морщин и складок.

Толщина наносимого битумного изоляционного слоя, его сплошность и прилипаемость, степень погружения стеклохолста в мастичный слой зависят в основном от вязкости мастики, которую регулируют изменением температуры в ванне изоляционной машины в зависимости от температуры окружающего воздуха.

9.4.3 Нанесение изоляционного покрытия “Пластобит-40”.

Покрытие “Пластобит-40” следует наносить в соответствии с требованиями [20].

Покрытие “Пластобит-40” следует наносить на нефтепровод при температуре окружающего воздуха не ниже минус 25 °С.

Пластифицированная битумная мастика должна наноситься на очищенную поверхность нефтепровода по свеженанесенной грунтовке. Мастичный слой должен наноситься ровным слоем заданной толщины без пузырей и посторонних включений.

Намотка поливинилхлоридной ленты должна производиться сразу же по слою горячей мастики без гофр, морщин, перекосов и отвисаний. Выдавливание и утонение битумного слоя от усиленного натяга ленты не допускается. Величина нахлеста должна быть не менее 20...25 мм.

Нанесение обертки для защиты покрытия “Пластобит-40” от механических повреждений должно осуществляться без гофр, морщин, перекосов, отвисаний.

9.4.4 Нанесение других изоляционных покрытий следует осуществлять в соответствии с требованиями технологических инструкций по применению.

9.5 УКЛАДКА ИЗОЛИРОВАННОГО НЕФТЕПРОВОДА В ТРАНШЕЮ

9.5.1 После проверки качества изоляционного покрытия изолированный нефтепровод следует уложить в траншею, при этом необходимо следить за сохранностью покрытия.

При наличии дефектов в покрытии следует произвести ремонт покрытия.

9.5.2 Изолированный участок нефтепровода после укладки необходимо незамедлительно засыпать или присыпать грунтом. В скальных, каменистых, щебенистых, сухих, комковатых, глинистых и суглинистых грунтах под изолированный участок следует подсыпать мягкий грунт толщиной не менее 20 см.

9.5.3 При засышке нефтепровода грунтом, содержащим мерзлые комья, щебень, гранит и другие включения размером более 50 мм в поперечнике, изоляционное покрытие следует предохранять от повреждений присыпкой мягким грунтом на толщину 20 см над верхней образующей трубы или устройством защитных покрытий, предусмотренных проектом.

9.5.4 Мягкую подсыпку дна траншеи и засыпку мягким грунтом трубопровода, уложенного в скальных, каменистых, щебенистых, сухих комковатых и мерзлых грунтах, допускается по согласованию с заказчиком заменять сплошной надежной защитой, выполненной из негниющих, экологически чистых материалов.

9.5.5 Изолированный и присыпанный участок допускается оставлять незасыпанным грунтом не более 24 часов.

9.5.6 Контроль сплошности защитного покрытия на уложенном и засыпанном нефтепроводе, находящемся в незамерзшем грунте, следует проводить искателем повреждений не ранее чем через две недели после его засыпки.

Все выявленные дефекты покрытия должны быть устранены и после засыпки снова протестированы искателем повреждений.

9.5.7 Оценку качества изоляции отремонтированных участков нефтепровода на переходное сопротивление следует проводить методом катодной поляризации при глубине промерзания грунта до 0,5 м.

9.6 ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

9.6.1 При ремонте нефтепроводов в зимнее время следует применять усиленный тип защитных покрытий.

При подборе изоляционных материалов для проведения работ необходимо соблюдать соответствие характеристик материалов условиям нанесения защитных покрытий (температуре перекачиваемой нефти, окружающего воздуха при выполнении изоляционно-укладочных работ).

9.6.2 Изоляционно-укладочные работы следует выполнять совмещенным способом, не допуская больших заделов траншеи перед изоляционно-укладочной колонной.

9.6.3 Изолированный участок трубопровода следует уложить на подсыпку из мягкого грунта толщиной 20 см и присыпать на высоту 20 см тем же грунтом для предохранения от повреждений.

9.6.4 В случае применения битумных мастик изолированный участок нефтепровода после укладки на дно траншеи следует немедленно засыпать грунтом, предохраняя изоляционное покрытие.

10 ИСПЫТАНИЕ ОТРЕМОНТИРОВАННОГО УЧАСТКА НЕФТЕПРОВОДА

10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.1 При капитальном ремонте нефтепровода с заменой труб вновь прокладываемый участок перед его подключением в основную магистраль подлежит испытанию на прочность и проверке на герметичность согласно [12].

Перед проведением испытаний следует провести очистку полости трубы.

10.1.2 Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания трубопровода устанавливаются в рабочем проекте.

Проект должен предусматривать очистку загрязненной воды (или жидкости) после промывки полости трубы.

В рабочем проекте должен быть выполнен проверочный расчет на устойчивость трубопровода против всплытия на обводненных участках.

10.1.3 На основании принятых решений по очистке и испытанию нефтепровода подрядчик должен разработать специальную инструкцию, устанавливающую порядок проведения этих работ.

10.1.4 Работы по очистке полости и испытанию трубопроводов следует выполнять после вывода персонала и основной ремонтной техники из опасной зоны.

10.2 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

10.2.1 При очистке полости трубопровода необходимо:

удалить случайно попавшие внутрь при монтаже (сварке) грунт, воду и различные предметы, а также поверхностный рыхлый слой ржавчины и окалины;

проверить путем пропуска поршня проходное сечение трубопровода и тем самым обеспечить возможность многократного беспрепятственного пропуска очистных, инспекционных или других специальных устройств при дальнейшей эксплуатации;

достигнуть качества очистки полости обеспечивающего заполнение участка трубопровода транспортируемой нефтью без ее загрязнения и обводнения.

10.2.2 Очистка полости трубопровода должна производиться после укладки и засыпки одним из следующих способов: промывкой, продувкой или протягиванием очистного устройства.

10.2.3 Промывка или продувка осуществляются с пропуском очистного или разделительного устройства. При продувке трубопровода пропуск и выпуск загрязнений и очистных поршней через линейную арматуру запрещаются.

10.2.4 На трубопроводах, монтируемых без внутренних центраторов, следует производить предварительную очистку полости протягиванием очистных устройств в процессе сборки и сварки отдельных труб или секций в нитку.

10.2.5 Промывке, как правило, подвергают трубопроводы, испытание которых предусмотрено в проекте гидравлическим способом. Промывку совмещают с удалением воздуха при заполнении трубопровода водой или другой жидкостью.

Пропуск очистного или разделительного устройства по трубопроводу осуществляется под давлением жидкости. Впереди очистного или разделительного устройства для смачивания и размыва загрязнений заливают воду в количестве 10...15 % объема полости очищаемого трубопровода.

Скорость перемещения очистного или разделительного устройства при промывке должна быть не менее 1 км/ч для обеспечения безостановочного устойчивого движения устройства.

Промывка считается законченной, когда очистное или разделительное устройство выйдет из трубопровода неразрушенным.

10.2.6 Очистка полости вытеснением загрязнений в потоке воды (жидкости) совмещается с удалением воды (жидкости) после гидравлических испытаний трубопровода с пропуском поршня-разделителя под давлением сжатого воздуха или газа. Скорость перемещения поршня-разделителя должна быть не менее 5 км/ч.

10.3 ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

10.3.1 Испытание отремонтированного участка трубопровода при капитальном ремонте с заменой труб на прочность и герметичность проводится после полной готовности всего участка: установки арматуры и приборов, приварки катодных выводов, засыпки минеральным грунтом.

10.3.2 Испытание отремонтированного участка следует проводить гидравлическим (водой, незамерзающими жидкостями), пневматическим (воздухом) или комбинированным (воздухом и водой) способами.

Параметры испытания на прочность, независимо от способа испытания, принимаются в соответствии с рабочим проектом. Нефтепровода следует испытывать, как правило, гидравлическим способом.

10.3.3 Трубопровод подвергается циклическому гидравлическому испытанию на прочность. Количество циклов должно быть не менее 3-х, а величина испытательного давления в каждом цикле в нижней точке трубопровода не более гарантированного заводом испытательного давления ($P_{зав} = 0,95\sigma_T$), но не менее $P_{исп} = 1,1 P_{раб}$ в верхней точке.

Время выдержки трубопровода под испытательным давлением должно составлять не менее 24 часов.

10.3.4 Проверку на герметичность участка или нефтепровода в целом производят после испытания на прочность и снижения испытательного давления до проектного рабочего в течение времени, необходимого для осмотра трассы (но не менее 12 ч.).

10.3.5 Нефтепровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность труба не разрушилась, а при проверке на герметичность давление осталось в пределах допустимых норм и не были обнаружены утечки.

10.3.6 При разрыве, обнаружении утечек визуально, по звуку или с помощью приборов, участок трубопровода подлежит ремонту и повторному испытанию на прочность и проверке на герметичность.

10.3.7 После окончания испытаний и проверки на герметичность следует удалить воду из участка трубопровода с помощью разделителей, перемещаемых под давлением воздуха.

10.3.8 Испытанный на прочность и проверенный на герметичность вновь проложенный участок трубопровода следует подключить к основной магистрали и заполнить нефтью. Вытесняемый воздух следует удалять через вантузы.

11 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

11.1 Контроль качества ремонтных работ следует осуществлять путем систематического наблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требованиям проекта проведения работ, а также [11, 12, 21, 22].

11.2 Ответственность за соблюдение качества ремонтно-восстановительных работ и составление исполнительной документации несет инженерно-технический персонал, назначенный соответствующим приказом организации, производящей работы по капитальному ремонту.

11.3 Исполнительная документация оформляется по формам, приведенным в прил. А к настоящим Правилам, и ведется в целях подтверждения:

факта монтажа ответственных конструкций с требуемым качеством;
факта выполнения конкретных работ с требуемым уровнем качества;
возможности (разрешения) производства последующих работ.

Исполнительная документация оформляется в день производства работ. Разрешение на производство работ оформляется непосредственно перед их началом. Не допускается оформление исполнительной документации задним числом.

11.4 Контроль качества ремонтных работ включает три уровня: производственный контроль, технический надзор и инспекционный надзор.

Контролируемые показатели и формы регистрации контроля по видам работ приведены в табл. 11.1...11.9.

11.5 Производственный контроль качества.

Производственный контроль проводится с целью обеспечения требуемого качества выполнения отдельных технологических операций в соответствии с требованиями проекта, действующих инструкций, технологических карт, норм и правил и своевременной корректировки выполнения этих операций в случае выхода контролируемых параметров за допустимые пределы.

Производственный контроль качества капитального ремонта осуществляется силами и средствами ремонтно-строительного управления: исполнителями работ и службой качества, состоящей из инженерно-технических работников и контролеров полевых лабораторий.

Производственный контроль выполняется непрерывно в течение всего ремонтного процесса и включает две стадии: входной и операционный контроль.

Результаты производственного контроля качества капитального ремонта отражаются в исполнительной документации: специальных журналах, актах или заключениях (прил. А). В документах результаты контроля удостоверяются подписями контролера, исполнителя работ и инспектора технадзора.

11.6 Технический надзор.

Целью технического надзора за качеством ремонтно-строительных работ является контроль за обеспечением выполнения всех проектных и технологических решений, применением современной нормативной базы, а также внедрением передовых методов и средств инструментального контроля.

Технический надзор должен осуществляться и охватывать все объекты и этапы ремонтных работ – от экспертизы проектов до проведения испытания трубопровода. Результаты контроля и освидетельствования (приемки) скрытых работ регистрируются в журналах выполнения соответствующих работ или оформляются актами по формам, приведенным в прил. А.

Технический надзор осуществляется службой технадзора, в том числе организованной в АО МН, имеющей соответствующую лицензию Госгортехнадзора России, которая на местах производства работ создает участки, состоящие из технических инспекторов. Состав участка определяется объемами ремонтных работ и видами выполняемого капитального ремонта.

11.7 Инспекционный надзор.

Инспекционный надзор выполняется на всех стадиях капитального ремонта, начиная с экспертизы проектной документации, с целью проверки эффективности и результативности ранее выполненных производственного контроля и технадзора.

Инспекционный надзор проводится периодически и выборочно региональными органами Госгортехнадзора России, действующими на основании федеральных законов и специальных положе-

ний, утвержденных Правительством России, а также представителями АО МН, в соответствии с должностными обязанностями.

В проведении инспекционного надзора должны участвовать представители проектной организации (авторский надзор).

11.8 Окончательное освидетельствование качества капитального ремонта производится при приемке трубопровода приемочной комиссией. Приемка отремонтированного участка нефтепровода производится после завершения всего комплекса ремонтных работ.

ТАБЛИЦА 11.1 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ И СКЛАДИРОВАНИЯ

Наименование операции	Контролируемый показатель	Форма регистрации контроля		
		производственного		технического надзора
		входного	операционного	
1	2	3	4	5
1. Погрузка труб на трубо- возы и разгрузка труб	Оснащение кранов и трубоукладчиков грузозахватными приспособлениями	Журнал входно- го контроля (прил. А, ф. 12)	—	—
	Наличие площадок под штабели	—	Акт геодезичес- кой подготовки	—
	Правильность складирования труб	—	—	Журнал замечаний
	Правильность погрузки и разгрузки труб			
2. Транспортировка труб трубовозами на трубосва- рочную базу или трассу	Наличие необходимого оборудования транспортных средств (коников, аморти- зирующих прокладок, габаритных фона- рей)	Журнал входного контроля	—	—
	Количество одновременно перевозимых труб на трубовозе, правильность загруз- ки и закрепления труб	Журнал входного контроля	—	Журнал замечаний
3. Транспортировка труб- ных секций плетевозами	Наличие необходимого оборудования и оснащения плетевозов	Журнал входно- го контроля	—	—
	Количество одновременно перевозимых секций на плетевозе, правильность за- грузки и закрепления плетей	—	—	Журнал замечаний
4. Погрузка трубных сек- ций на плетевозы и раз- грузка на трассе	Оснащение грузоподъемных механизмов грузозахватными приспособлениями	Журнал входно- го контроля	—	—
	Правильность погрузки секций на плете- возы	—	—	Журнал замечаний
	Правильность разгрузки плетевозов и раскладки секций труб на трассе			

ТАБЛИЦА 11.2 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Наименование операции	Контролируемый показатель	Форма регистрации контроля		
		производственного		технического надзора
		входного	операционного	
1	2	3	4	5
1. Снятие плодородного слоя почвы	Толщина и ширина слоя	—	Журнал производства зем- ляных работ (прил. А, ф. 14)	Журнал замечаний (прил. А, ф. 13)
	Размещение отвала плодородного грунта	—	—	

Продолжение таблицы 11.2

1	2	3	4	5
2. Планировка ремонтной полосы. Восстановление оси трассы	Высота микрорельефа в зоне работы техники (экскаватора, трубоукладчиков)	—		
3. Разработка траншеи	Глубина и ширина траншеи по дну, крутизна откосов	—	Журнал производства земляных работ	
	Размещение грунта в боковых приямках для обеспечения свободной зоны вокруг трубопровода при ремонте с подкопом			
4. Засыпка траншеи	Контроль качества подготовки постели под трубопровод			
	Толщина слоя присыпки трубопровода мягким грунтом и структура этого грунта			Журнал замечаний Акт на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода (прил. А, ф.34)
	Толщина засыпаемого слоя грунта над трубопроводом		Журнал производства земляных работ	
5. Техническая рекультивация плодородного слоя почвы	Толщина возвращаемого плодородного слоя		Журнал производства земляных работ Справка о проведении рекультивации на участке трубопровода (прил. А, ф.5)	
	Ширина рекультивируемой полосы			
	Состояние рекультивируемого грунта			

ТАБЛИЦА 11.3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА

Контролируемый показатель	Форма регистрации контроля		
	производственного		технического надзора
	входного	операционного	
1	2	3	4
1. Качество очистки поверхности трубы от старой изоляции	—	Журнал производства очистных и изоляционных работ (прил.А, ф.16)	Журнал замечаний (прил. А, ф.13)
2. Степень очистки поверхности трубы перед нанесением изоляционного покрытия	—	Журнал производства очистных и изоляционных работ	Журнал производства очистных и изоляционных работ Журнал замечаний

ТАБЛИЦА 11.4 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Наименование операции	Контролируемый показатель	Форма регистрации контроля		
		производственного		технического надзора
		входного	операционного	
1	2	3	4	5
1. Подготовка к сварочным работам	Сварочные материалы (сварочная проволока, флюс, электроды)	Журнал входного контроля (прил.А, ф.12)	—	Журнал регистрации результатов механических испытаний допусковых и контрольных сварных соединений (прил. А, ф.33)

Продолжение таблицы 11.4

1	2	3	4	5
2. Сварка труб в секции на трубосварочной базе	Сушка сварочных материалов (электроды, флюс, порошковая проволока)	—	Журнал сварки труб (прил. А, ф.15)	
	Трубы и трубные заготовки	Журнал входного контроля качества	—	Акт о результатах проверки на соответствие документации (прил. А, ф.31)
	Квалификация сварщиков	Список сварщиков (прил. А, ф.10)	—	Допускной лист сварщика (прил. А, ф.30)
	Технология сварки	Акт приемки технологии сварки (прил. А, ф.11)	—	Журнал замечаний (прил. А, ф.13)
	Чистота полости труб и качество обработки кромок свариваемых труб	—	—	Журнал замечаний (прил. А, ф.13)
	Величина технологических зазоров в стыках и смещения кромок, качество сборки	—	—	
	Температура подогрева стыка	—	Журнал сварки труб (прил. А, ф.15)	Журнал замечаний (прил. А, ф.13)
	Длина и количество прихваток	—	—	
	Режим сварки корневого слоя шва	—	Журнал сварки труб	
	Параметры и внешний вид корневого слоя шва, степень его зачистки	—	—	
	Режим автоматической сварки под флюсом заполняющих и облицовочного слоев	—	Журнал сварки труб	
	Наличие клейма сварщика на каждом стыке, заводского номера трубы	—	—	Журнал проверки сварных соединений физическими методами неразрушающего контроля (прил. А, ф.32) Заключение по проверке качества сварных соединений (прил. А ф.25) Разрешение на вывозку секций (звеньев) труб на трассу (прил. А, ф.35)
	Проверка сварных соединений физическими методами неразрушающего контроля	—	—	
3. Сварка трубопровода на трассе	Чистота полости труб, степень зачистки кромок и прилегающих к ним поверхностей	—	—	Журнал замечаний
	Величина технологических зазоров и смещения кромок при сборке стыков	—	—	
	Параметры режима сварки	—	—	
	Наличие клейма сварщика на каждом стыке, порядкового номера на каждой плети	—	Журнал сварки труб	

Продолжение таблицы 11.4

1	2	3	4	5
3. Сварка трубопровода на трассе	Внешний вид и геометрия сварного шва		Журнал сварки труб	
	Проверка сварных стыков физическими методами неразрушающего контроля			Журнал проверки сварных соединений физическими методами контроля (прил. А, ф.32). Заключение по проверке качества сварных соединений (прил. А, ф.25) Акт на сварку гарантийного стыка (прил. А, ф.17)
4. Сварочные работы при восстановительном ремонте стенки трубы: монтаж композитных муфт заварка (наплавка) дефектов	Качество сборки муфт			Журнал замечаний
	Качество зачистки поверхности с дефектом			Журнал замечаний
	Параметры режима сварки		Журнал сварки труб (прил. А, ф.15)	
	Внешний вид и геометрия заваренных дефектов			
	Ультразвуковой контроль			Журнал проверки сварных соединений физическими методами контроля. Заключение по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

ТАБЛИЦА 11.5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

Наименование операции	Контролируемый показатель	Форма регистрации контроля		
		производственного		технического надзора
		входного	операционного	
1	2	3	4	5
1. Входной контроль изоляционных материалов заводского изготовления	Соответствие изоляционных материалов требованиям ТУ, ГОСТ	Журнал входного контроля (прил.А, ф.12)	—	—
2. Изготовление грунтовок и мастик в трассовых условиях	Соответствие компонентов требованиям ТУ, ГОСТ (физико-химические свойства)	Журнал входного контроля (прил.А, ф.12)	—	—
	Компонентный состав		Журнал производства очистных и изоляционных работ (прил. А, ф.16)	Журнал замечаний (прил. А, ф. 13)

Продолжение таблицы 11.5

1	2	3	4	5
3. Нанесение изоляционного покрытия	Режим нанесения изоляционного покрытия (температура окружающего воздуха, трубы, битумной мастики)	—	Журнал производства очистных и изоляционных работ (прил. А, ф.16)	Журнал замечаний
	Конструкция покрытия (толщина, количество слоев, величина нахлеста ленточных материалов)			
	Качество нанесенного изоляционного покрытия (толщина, сплошность, адгезия)	—	—	Журнал замечаний. Акт на приемку уложенного трубопровода (прил. А, ф.19)
	Защитные свойства изоляционного покрытия (после засыпки трубопровода)	—	—	Акт о контроле сплошности изоляционного покрытия (прил. А, ф.28). Акт оценки качества изоляции отремонтированных участков методом катодной поляризации (прил. А, ф.29)

ТАБЛИЦА 11.6

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ ПО ПОДЪЕМУ, ПОДДЕРЖАНИЮ И УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА

Наименование операции	Контролируемый показатель	Форма регистрации контроля		
		производственного		технического надзора
		входного	операционного	
1	2	3	4	5
1. Подъем или поддержание ремонтируемого участка трубопровода	Оснащенность трубокладчиков исправными грузозахватными приспособлениями (троллями, полотненцами)	Журнал входного контроля	—	Журнал замечаний
	Количество, грузоподъемность трубокладчиков	Журнал входного контроля	—	—
	Правильность расстановки трубокладчиков и ремонтных машин (очистной, изоляционной)	—	—	Журнал замечаний
	Давление нефти на ремонтируемом участке	—	Журнал телефонограмм (телефонограммы от диспетчера)	—
	Общая длина поднимаемого (или поддерживаемого) участка	—	—	Журнал замечаний
	Усилие подъема на крюках трубокладчиков	—	—	

Продолжение таблицы 11.6

1	2	3	4	5
2. Поддержание ремонтируемого трубопровода при ремонте с подкопом (в дополнение к п.1) 3. Укладка отремонтированного трубопровода в проектное положение	Длина подкопанного участка	—	—	Журнал замечаний
	Расстояние между механизмами: экскаватором и подкапывающей машиной; передним трубоукладчиком и подкапывающей машиной; задним трубоукладчиком и присыпанным участком трубопровода	—	—	
	Сохранность изоляционного покрытия	—	—	
	Плотность прилегания трубопровода ко дну траншеи по всей его длине	—	—	
	Соответствие положения уложенного трубопровода проектному	—	—	

ТАБЛИЦА 11.7 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ ПОЛОСТИ, ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПРОВЕРКИ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Наименование операции	Контролируемый показатель	Форма регистрации контроля		
		производственного		технического надзора
		входного	операционного	
1	2	3	4	5
1. Очистка полости (после ремонта с заменой труб)	Выход очистного или разделительного устройства неразрушенным	—	—	Акт на очистку полости трубопровода (прил. А, ф.7)
2. Испытание на прочность (после ремонта с заменой труб)	Испытательная среда	—	—	Акт испытания на прочность и проверки на герметичность (прил. А, ф.8)
	Контроль проходимости (геометрии) труб			
	Величина испытательного давления в верхней и нижней точках			
	Время выдержки под испытательным давлением	—	—	
3. Проверка герметичности (при всех видах ремонта с восстановлением прочности трубопровода)	Величина рабочего давления	—	—	
	Отсутствие выхода нефти			

ТАБЛИЦА 11.8

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕМОНТА СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ

Наименование операции	Контролируемый показатель	Форма регистрации контроля		
		производственного		технического надзора
		входного	операционного	
1	2	3	4	5
1. Ремонт устройств электрохимзащиты	Наличие проекта	Журнал входного контроля		Журнал замечаний
	Комплектность монтируемого оборудования			
	Качество выполненных электромонтажных работ		—	Акт на скрытые работы при ремонте (в т.ч. с заменой и устройством) анодного заземления (прил. А, ф.21). Акт на скрытые работы при ремонте (в т.ч. с заменой и устройством) протекторной установки (прил.А, ф.22). Акт на скрытые работы при замене (прокладке) кабеля (прил. А, ф.23). Акт на скрытые работы при восстановлении контрольно-измерительных пунктов (прил. А, ф.24).
2. Восстановление средств электрохимзащиты	Качество выполненных работ	—	—	Акт на скрытые работы по восстановлению средств электрохимзащиты (прил. А, ф.20)

ТАБЛИЦА 11.9

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование операции	Контролируемый показатель	Форма регистрации контроля		
		производственного		технического надзора
		входного	операционного	
1	2	3	4	5
1. Ремонт узла линейной арматуры (задвиги, узла приема и пуска очистных устройств и др.)	Наличие проекта	Журнал входного контроля	—	Журнал замечаний
	Комплектность оборудования			
	Качество выполненных работ	—	Ведомость установленной арматуры и оборудования (прил. А, ф.4)	Акт приемки узла запорной арматуры, узла приема и пуска очистных устройств (прил. А, ф.6)

12 ПОРЯДОК СДАЧИ И ВВОД ОТРЕМОНТИРОВАННОГО УЧАСТКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

12.1 Сдача отремонтированного участка магистрального нефтепровода заказчику должна производиться после полной готовности участка (засыпки, обвалования или крепления, подключения новых участков, установки арматуры и приборов, восстановления средств ЭХЗ, пикетных и километражных знаков), проведения контроля состояния изоляции методом катодной поляризации, проверки на прочность и герметичность, а также работ по рекультивации в соответствии с рабочим проектом.

12.2 Приемка отремонтированного участка нефтепровода осуществляется приемочной комиссией, назначенной руководителем предприятия -заказчика (АО МН или РУМН).

В состав приемочной комиссии входят:

председатель комиссии – представитель заказчика (эксплуатирующей организации - АО МН или РУМН);

члены комиссии: – представители генерального подрядчика и субподрядчиков;
представители проектной организации;
представители трубопроводной инспекции Госгортехнадзора и технического надзора.

Порядок и продолжительность работы приемочной комиссии определяются заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком.

12.3 При приемке в эксплуатацию отремонтированного участка нефтепровода комиссия должна руководствоваться нормами, правилами, техническими условиями и другими нормативными документами, действующими в период проектирования и производства капитального ремонта.

12.4 Запрещается приемка в эксплуатацию отремонтированного участка с недоделками, препятствующими безопасной эксплуатации, с отступлением от утвержденного проекта, без проверки качества выполненных работ и без испытания замененного участка.

12.5 В процессе сдачи отремонтированного участка генеральный подрядчик (РСУ) должен представить комиссии комплект приемо-сдаточной документации, в состав которого входят:

перечень организаций, участвовавших в ремонте нефтепровода, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий лиц, ответственных за выполнение этих работ;

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, труб, конструкций и деталей, примененных при производстве ремонтных работ;

исполнительная проектная документация – комплект рабочих чертежей на ремонт предъявляемого к приемке участка нефтепровода с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство ремонтных работ;

комплект исполнительной производственной документации - акты об освидетельствовании скрытых работ и о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (узлов линейной арматуры, приема и пуска очистных устройств), журналы производства работ, материалы обследования и проверок в процессе ремонтных работ органами государственного и другого надзора, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных участков согласно прил. А. При необходимости могут быть представлены рекомендуемые документы согласно [12].

12.6 Акт приемки отремонтированного участка нефтепровода в эксплуатацию, составляемый по форме № 36, приведенной в прил. А, подлежит утверждению руководителем организации заказчика (эксплуатирующей организации – АО МН или РУМН).

Датой ввода в эксплуатацию отремонтированного участка нефтепровода считается дата подписания акта приемочной комиссией.

12.7 После окончания работы приемочной комиссии приемо-сдаточная документация передается заказчику и хранится наравне с документацией по строительству нефтепровода.

13 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

13.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

13.1.1 Руководители работ по капитальному ремонту нефтепроводов должны обеспечить выполнение требований следующих документов [23, 24, 25, 26, 27], а также разделов техники безопасности инструкций по эксплуатации машин, механизмов и специальных технических средств, используемых при ремонте;

нормативных документов по капитальному ремонту магистральных нефтепроводов; инструкций по охране труда.

13.1.2 Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования, а также средств коллективной и индивидуальной защиты работающих возлагается:

за техническое состояние машин и средств защиты – на организацию, на балансе которой они находятся;

за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда – на организацию, в штате которой состоят работающие;

за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ – на организацию, осуществляющую работы.

13.1.3 Капитальный ремонт подземных трубопроводов должен производиться под руководством ответственного работника (начальника ремонтно-строительного участка, прораба, мастера РСУ или РУМН), прошедшего проверку знаний правил производства работ в квалификационной комиссии РСУ или РУМН и допущенного к руководству этими работами.

13.1.4 К капитальному ремонту подземных трубопроводов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, обученные и успешно прошедшие проверку знаний согласно [26].

13.1.5 Ремонтные работы на магистральных нефтепроводах, входящие в перечень работ повышенной опасности и газоопасных работ, должны производиться после оформления “Наряда-допуска на организацию и производство работ повышенной опасности” и “Наряда-допуска на проведение газоопасных работ”, предусматривающих разработку и выполнение комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ.

13.1.6 Наряды-допуски оформляются в двух экземплярах и должны выдаваться на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Исправления в нарядах-допусках не допускаются. Все наряды-допуски должны быть строго пронумерованы и учтены в специальном журнале. Срок хранения закрытого наряда-допуска 30 дней.

13.1.7 До начала работ рабочие, занятые ремонтом нефтепровода, должны быть проинструктированы по безопасным методам и приемам работ лицом, ответственным за их производство, с обязательной записью об этом в “Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте” согласно [26].

13.1.8 По всем профессиям и работам технологического процесса должны быть разработаны и утверждены главным инженером РСУ инструкции и положения по технике безопасности и пожарной безопасности.

13.1.9 В случае введения новых приемов работ по ремонту подземных трубопроводов, применения новых материалов, новых видов ремонтно-строительных машин и механизмов, по которым безопасные приемы и методы работ не предусмотрены действующими нормативно-техническими документами по охране труда и технике безопасности, следует их разработать в АО МН (РУМН) или РСУ в соответствии с требованиями [28].

13.1.10 Контроль воздушной среды в траншее должен проводиться каждый раз перед началом и в процессе проведения сварочных, огневых и изоляционных работ через каждые 2 часа.

13.1.11 Если в процессе работы в стенках траншеи появились трещины, грозящие обвалом, то рабочие должны немедленно покинуть ее; стенку с трещинами следует обрушить, грунт удалить и принять меры против обрушения грунта (укрепление стенок траншеи, срезание грунта для увеличения откосов и др.).

13.1.12 Для обеспечения возможности быстрого выхода работающих из траншей следует устанавливать стремянки с уклоном 1:3 с планками через 0,15...0,25 м из расчета 2 лестницы на 5 человек, работающих в траншее, и устраивать выходы (не менее двух) с противоположных сторон.

13.1.13 Во время остановок для перехода через траншею следует устанавливать инвентарный мостик шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1 м, имеющий не менее одной промежуточной опоры. Промежуточная опора не должна опираться на трубу и задевать её.

13.1.14 Диспетчер РУМН должен иметь устойчивую постоянную двустороннюю радиотелефонную связь с мастером ремонтной колонны (бригады).

Мастер ремонтной колонны (бригады) должен иметь устойчивую радиосвязь с участками вскрышных, очистных, восстановительных (сварочных), изоляционных работ и участком по засыпке и рекультивации.

13.1.15 Персонал, занятый ремонтом трубопровода, должен быть обучен правилам и приемам оказания первой (доврачебной) помощи.

Ремонтная колонна должна быть обеспечена аптечкой с медикаментами и перевязочными материалами.

13.1.16 При несчастном случае необходимо оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить об этом непосредственному начальнику и сохранить без изменения обстановку на рабочем месте до расследования, если это не создает угрозу для работающих и не приведет к аварии.

13.1.17 На ремонтных участках должны быть организованы места для приема пищи, отдыха и сна (вагончики), которые в холодное время должны отапливаться. В вагончиках должны быть умывальники, душ, сушилки.

13.1.18 Ремонт нефтепровода следует проводить в светлое время суток. При продолжении работ с наступлением темноты должна быть обеспечена требуемая освещенность рабочих мест согласно [29].

13.1.19 Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями согласно отраслевым нормам бесплатной выдачи одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

13.1.20 На месте производства работ ремонтной колонны (звена, бригады) постоянно должен дежурить вахтовый автотранспорт.

Транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, должны быть исправными и подвергаться ежедневному контролю технического состояния.

13.1.21 Зимой для работы на участках с поперечными уклонами и на косогорах на гусеницы землеройных и грузоподъемных машин следует приварить скобы против бокового скольжения.

13.1.22 Перед началом работ электростанции и сварочные агрегаты следует заземлять.

13.1.23 К управлению и техническому обслуживанию ремонтных машин допускаются только лица, имеющие право на управление машиной данного типа.

Все машины должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

13.1.24 При производстве работ в охранных зонах действующих коммуникаций следует руководствоваться следующими документами [30,3,4,6,31].

13.1.25 Переезд землеройных и других машин над действующими коммуникациями допускается только по специально оборудованным переездам, в местах, указанных в ППР. Эти переезды устраивают из сборных железобетонных плит. На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, должны быть установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности.

13.2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

13.2.1 При разработке и планировке грунта двумя и более машинами, идущими друг за другом, необходимо соблюдать расстояние между ними не менее 14 м.

13.2.2 Во избежание повреждения трубопровода ковшем экскаватора, не приспособленным для полного вскрытия, необходимо разрабатывать грунт на расстоянии 0,15...0,20 м до верхней и боковых образующих трубы.

13.2.3 Если при вскрытии трубопровода появилась течь нефти, необходимо прекратить вскрышные работы, заглушить экскаватор и работающие вблизи выхода нефти механизмы, персоналу уйти из опасной зоны, доложить о случившемся руководителю работ и диспетчеру РУМН и принять меры по предотвращению растекания нефти. Место разлива нефти должно быть ограждено предупредительными знаками и надписями: “С огнем не приближаться!”, “Не курить!”, “Опасно - нефть!”, а в ночное время выставлены сигнальные фонари.

13.2.4 При вскрытии траншеи экскаватором грунт должен выбрасываться на расстояние не менее 0,5 м от бровки траншеи в сухих и связанных грунтах и не менее 1 м в песчаных и увлажненных грунтах.

13.2.5 При работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со стороны разрабатываемой траншеи и находиться людям ближе 5 м от зоны максимального выдвижения ковша.

13.2.6 Во время длительных остановок, в темное время суток и в конце смены ремонтируемый участок нефтепровода должен опираться на лежки. В качестве лежек могут быть использованы гидравлические, механические крепи-опоры, а также металлические или деревянные бруска.

13.2.7 Перед засыпкой трубопровода лицо, ответственное за безопасное проведение работ, должно убедиться в отсутствии людей и посторонних предметов в траншее.

13.3 ПОДЪЕМ И УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА

13.3.1 Число и грузоподъемность трубоукладчиков или других грузоподъемных механизмов, а также порядок подъема и расстановки должны строго соответствовать ППР. Запрещается поднимать нефтепровод одним трубоукладчиком.

13.3.2 Перед подъемом нефтепровода необходимо:

проверить исправность приводов ближайших линейных задвижек и в случае неисправности отремонтировать;

произвести тщательный осмотр всех механизмов и приспособлений, применяемых в процессе подъема;

проверить состояние канатов, блоков и тормозных устройств кранов-трубоукладчиков и других грузоподъемных механизмов и приспособлений, мягких полотенец, троллейных подвесок;

проверить сроки испытаний грузозахватных приспособлений;

установить грузоподъемные механизмы вдоль трассы.

13.3.3 После проверки готовности к работе бригады, подъемных механизмов и приспособлений, связи (телефонной и радио) и наличия дежурных от эксплуатирующей организации у ближайших линейных задвижек руководитель работ с разрешения диспетчера может приступить к подъему нефтепровода. Запрос и разрешение должны оформляться телефонограммой.

Руководитель работ должен информировать диспетчера об окончании работ телефонограммой.

13.3.4 Подъем (опускание) нефтепровода следует производить плавно, без рывков.

13.3.5 При ремонте с укладкой трубопровода на лежки в качестве лежек должны применяться деревянные бруски, железнодорожные шпалы или опоры-крепи типа КР. Число лежек и расстояние между ними определяется расчетом в зависимости от диаметра ремонтируемого нефтепровода, высоты его подъема, температуры перекачиваемой нефти. Лежки должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от поперечного шва.

13.3.6 Перемещать, удалять и укладывать лежки под нефтепровод следует баграми за специальные скобы на лежках и только после полного торможения подъемного механизма.

13.3.7 Запрещается выполнять работы по подъему и укладке нефтепровода во время гололеда, тумана, ветра со скоростью выше 6 м/с. После ливня, затяжных дождей или сильного ветра руководитель работ обязан убедиться в отсутствии опасных нарушений устойчивости откосов, отдельных выступов, образования подмылов траншеи и только после этого начинать работы.

13.3.8 При возникновении аварийной ситуации руководитель работ обязан сообщить о случившемся диспетчеру РУМН (который организует закрытие ближайших линейных задвижек, от-

ключающих ремонтируемый участок и вызов аварийно-восстановительной бригады к месту аварии), и приступает к ликвидации нарушения герметичности нефтепровода и локализации разлива нефти в соответствии с планом ликвидации возможных аварий.

13.4 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

13.4.1 Все сварочные работы должны выполняться с соблюдением требований [25,32] и др.

13.4.2 Сварочные работы при ремонте нефтепровода разрешается выполнять только при наличии "Наряда-допуска на проведение огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах".

13.4.3 Оперативный контроль за состоянием условий труда при выполнении сварочных работ должен осуществляться в соответствии с требованиями [26].

13.4.4 До проведения сварочных работ следует выполнить мероприятия по размагничиванию намагниченного трубопровода.

13.4.5 При сварочных работах воздушная среда должна контролироваться непосредственно на месте производства сварочных работ, а также в опасной зоне с учетом возможных источников паров и газов.

Результаты анализов заносятся в таблицу, приложенную к наряду-допуску на проведение сварочных работ.

Контроль воздушной среды должен проводиться в присутствии лица, ответственного за проведение сварочных работ.

13.4.6 Запрещается проводить сварочные работы во время грозы, дождя, снегопада и при скорости ветра более 10 м/с без выполнения дополнительных мероприятий по защите рабочих мест от воздействия этих помех.

13.4.7 Ответственными за подготовку трубопровода к проведению сварочных работ должны быть назначены инженерно-технические работники РУМН, а за проведение сварочных работ на нефтепроводе – инженерно-технические работники организации-подрядчика (PCY).

13.4.8 Допускается назначение одного лица ответственным за подготовку и проведение сварочных работ на нефтепроводе из числа инженерно-технических работников РУМН, PCY, знающих правила безопасного ведения сварочных работ в условиях взрывоопасного и взрывопожароопасного производства.

13.4.9 Перечень должностных лиц, имеющих право совмещать обязанности ответственных за подготовку и проведение сварочных работ на нефтепроводах, должен быть определен приказом по АО МН (РУМН).

13.4.10 Ответственный за подготовку нефтепровода к проведению сварочных работ обязан: организовать выполнение и проверку качества выполнения мероприятий по подготовке нефтепровода к проведению сварочных работ;

обеспечить такой режим перекачки, чтобы давление в нефтепроводе на месте производства сварочных работ не превышало допустимых значений;

обеспечить своевременный анализ воздушной среды на месте производства работ;

обеспечить очистку участка от остатков нефти, старого изоляционного покрытия и других стораемых материалов;

определить совместно с ответственным за проведение сварочных работ опасную зону и обозначить ее границы предупредительными знаками и надписями;

обеспечить место проведения сварочных работ необходимыми средствами пожаротушения и защиты, которые следует разместить в вагон-складе;

обеспечить установку манометров на ближайших отсекающих задвижках для непрерывного контроля за давлением перекачиваемой нефти на ремонтируемом участке нефтепровода;

обеспечить оформление и согласование наряда-допуска на проведение огневых работ с пожарной охраной;

при отсутствии дистанционного управления запорной арматурой организовать дежурство персонала со средствами радиосвязи на отсекающих участках ремонта задвижках.

13.4.11 Ответственный за проведение сварочных работ на нефтепроводе обязан:

организовать выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске на проведение огневых работ;

провести инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности со всеми работниками, занятыми сварочными работами, проверить наличие у них квалификационных удостоверений и удостоверений о проверке знаний правил техники безопасности и пожарной безопасности;

каждый раз перед началом работ проверять исправность и комплектность оборудования, инструмента и приспособлений для выполнения сварочных работ;

обеспечить исполнителей работ индивидуальными средствами защиты (противогазами, спасательными поясами, веревками), не допускать использование спецодежды со следами масел, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

ознакомить исполнителей работ с планом ликвидации возможных аварий и загораний на данном участке, разрабатываемым в составе проекта производства работ;

руководить сварочными работами и контролировать их выполнение;

перед началом и в процессе выполнения работ контролировать через диспетчера РУМН или оператора НПС значение давления перекачиваемой нефти на ремонтируемом участке и следить, чтобы оно не превышало допустимого; в случае повышения давления немедленно принять меры к прекращению сварочных работ;

записывать в журнал телефонограмм извещения диспетчера РУМН или оператора НПС об установлении соответствующего режима перекачки, а также извещения о начале и окончании сварочных работ на нефтепроводе;

при производстве сварочных работ в траншее определить места для страхующих (не менее двух) на бровке траншеи и обеспечить непрерывную страховку электросварщика спасательной веревкой, привязанной к его предохранительному поясу;

проводить анализ воздушной среды в траншее и опасной зоне перед началом и в процессе производства работ;

в случае повышения концентрации углеводородов выше ПДК немедленно прекратить сварочные работы;

следить за тем, чтобы во время сварочных работ при отсутствии требуемого технологического разрыва в траншее не находились люди, не связанные со сварочными работами, и были прекращены все ремонтные работы;

в случае прожога стенки трубы немедленно сообщить оператору НПС или диспетчеру РУМН и до приезда аварийно-восстановительной бригады приступить к проведению работ по ликвидации повреждений и тушению загорания в соответствии с планом ликвидации возможных аварий и возгораний;

проверить по окончании сварочных работ место работы на отсутствие очагов возможного пожара;

ежедневно заполнять журнал сварочных работ.

13.4.12 Электросварщик, допущенный к сварочным работам, обязан:

иметь квалификационное удостоверение и удостоверение о проверке знаний;

ознакомиться с объемом предстоящих работ;

получить инструктаж и расписаться в наряде-допуске на проведение огневых работ;

надеть поверх спецодежды предохранительный пояс и привязать к нему конец страховочной веревки, свободный конец которой должен быть у страхующих;

приступить к сварочным работам только после указания ответственного за их проведение;

строго выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

строго выполнять требования техники безопасности и пожарной безопасности;

уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты;

работать в костюме из трудновоспламеняющейся ткани, использовать в необходимых случаях диэлектрические коврики, наколенники, налокотники и наплечники (например, при сварочных работах в потолочном положении);

прекратить сварочные работы при возникновении опасной ситуации (прожога стенки трубы) и немедленно, самостоятельно или при помощи страхующих, покинуть опасную зону;

после окончания работы проверить место работы и устранить причины, которые могут привести к возникновению пожара или взрыва.

13.5 ОЧИСТКА И ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

13.5.1 Перед началом очистки и изоляции необходимо:

проверить степень загазованности траншеи через каждые 100 м с помощью газоанализатора;

проверить на отсутствие обрывов и целостность изоляции на силовом кабеле очистной и изоляционной машин;

заземлить передвижную электростанцию;

проверить надежность контакта клеммы “Земля” на очистной и изоляционной машинах с нулевой жилой силового кабеля;

проверить крепление и правильность установки предохранительных щитков рабочей части очистной и изоляционной машин;

во избежание нарушения целостности трубопровода и поломки машины тщательно осмотреть наружную поверхность трубы и сделать отметки хомутов, накладок, латок, вантузов и других препятствий на трубопроводе.

13.5.2 Не допускается нахождение рабочих в траншее во время работы ремонтных машин.

13.5.3 При очистке трубопровода с сильно проржавленной поверхностью во избежание проникновения металлической пыли и частиц изоляционного покрытия в дыхательные органы и глаза машинистам очистной и изоляционной машин следует пользоваться индивидуальными средствами защиты (респираторами, марлевыми повязками, предохранительными очками).

13.5.4 При приготовлении грунтовки в смесителях расплавленный и охлажденный до температуры не более 100°C битум должен постепенно вливаться в бензин, а не наоборот.

13.5.5 При работе с грунтовками и растворителями запрещается:

применять этилированный бензин и бензол;

хранить и транспортировать их в открытой таре (без герметичной закупорки);

бросать заполненную тару при погрузке и выгрузке;

вывинчивать пробки и открывать крышки, ударяя по ним металлическими предметами, вызывающими искрообразование;

перемешивать и переливать их ближе 50 м от открытого огня.

13.5.6 Рулоны изоляционных материалов и грунтовку в трассовых условиях необходимо перевозить в специально оборудованном транспорте (бортовых машинах и тягачах, крытых тентом).

13.5.7 При нанесении грунтовки вручную на наружную поверхность нефтепровода производить какую-либо другую работу, связанную с применением открытого огня ближе 50 м от этого участка, запрещается.

13.5.8 Категорически запрещается курить и производить действия, ведущие к появлению искр в местах приготовления, хранения, нанесения грунтовки, а также при нанесении изоляции.

13.5.9 Рабочая площадка для приготовления битумной мастики выбирается из расчета установки котлов на расстоянии 150...200 м от построек и не менее 50 м от траншеи и оборудуется удобными подъездными путями.

Вокруг котлов на расстоянии до 5 м не должно быть легковоспламеняющихся материалов и посторонних предметов.

13.5.10 В месте приготовления битумной мастики должен постоянно находиться комплект противопожарных средств: ящик с сухим песком (объемом не менее 1 м³), лопаты, технический войлок, брезент или асбестовое полотно, углекислотный огнетушитель ОУБ-7 (один на каждый котел).

13.5.11 При возгорании в котле битумной мастики необходимо плотно закрыть котел крышкой и потушить топку (прекратить подачу топлива), а затем приступить к тушению горячей битумной мастики, пользуясь огнетушителями или песком.

Запрещается тушить воспламенившуюся битумную мастику водой или снегом.

13.5.12 При использовании полимерных пленок запрещается:

разводить открытый огонь на расстоянии ближе 50 м от мест хранения пленки и грунтовок и размещения изоляционной машины;

перевозить людей в кузовах транспортных средств вместе с изоляционными материалами.

13.5.13 Во время очистки и изоляции нефтепровода в траншее необходимо:

при обнаружении утечки нефти из нефтепровода немедленно отключить кабель, питающий очистную и изоляционную машины и остановить работу передвижной электростанции;

выключить рабочий орган машины при проходе препятствий (хомуты, муфты, латки, вантузы и др.);

следить, чтобы силовой электрокабель был достаточно удален от вращающихся деталей и узлов машины;

замену резцов и прочие наладочные, ремонтные и регулировочные работы на машине производить только после остановки очистной и изоляционной машин, укладки трубопровода на лежки и отключения питающего кабеля, при этом необходимо вывесить плакат: "Не включать – работают люди!".

13.6 ОЧИСТКА И ИСПЫТАНИЕ НЕФТЕПРОВОДА

13.6.1 Перед началом продувки или испытания на прочность и герметичность отремонтированного участка магистрального трубопровода воздухом должны быть определены и обозначены знаками опасные зоны, указанные в таблице 13.1.

ТАБЛИЦА 13.1 РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ВОЗДУХОМ

Условный диаметр трубопровода, мм	Радиус опасной зоны, м		
	при очистке полости в обе стороны от оси трубопровода	при очистке полости в направлении вылета ерша или поршня	при испытании в обе стороны от трубопровода
300...500	60	800	150
500...800	60	800	200
800...1200	100	1000	250

13.6.2 При очистке трубопроводов всех диаметров водой охранная зона устанавливается в 25 м по обе стороны от трубопровода и в 100 м по направлению вылета поршня-разделителя.

13.6.3 При гидравлических испытаниях и удалении воды из трубопроводов должны быть установлены опасные зоны согласно табл. 13.2 и обозначены на местности предупредительными знаками.

ТАБЛИЦА 13.2 РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ВОДОЙ

Условный диаметр трубопровода, мм	Радиус опасной зоны, м	
	в обе стороны от оси трубопровода	в направлении возможного отрыва заглушки от торца трубопровода
300...800	75	800
800...1220	100	1000

13.6.4 Весь персонал, привлекаемый к гидравлическим испытаниям нефтепровода, должен пройти внеочередной инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, ознакомиться с приказом по испытанию нефтепровода, целями, задачами и особенностями предстоящих испытаний, а также порядком действий и обязанностями при возникновении аварийных ситуаций при испытаниях.

13.6.5 В процессе испытаний персонал, механизмы и оборудование должны находиться за пределами охранной зоны.

13.6.6 Для контроля за процессом испытаний необходимо предусмотреть наземные посты наблюдения, расположение которых устанавливается комиссией (в наиболее низкой точке профиля трассы, в начале и конце испытываемого участка, а также в местах переходов через водные преграды, железные и автомобильные дороги, со стороны возможного появления людей, скота и т.д.). Посты наблюдения должны иметь связь с пунктом управления испытаниями.

На весь период испытаний на постах наблюдения должно быть обеспечено круглосуточное дежурство наблюдателей. В состав каждой дежурной смены должно входить не менее двух наблюдателей. Отлучаться с поста наблюдателям запрещается.

13.6.7 Замер параметров испытания должен производиться дистанционными приборами, вынесенными за пределы охранной зоны.

Допускается установка манометров вблизи нефтепровода над поверхностью земли. В этом случае для снятия показаний манометров должны применяться оптические средства.

13.6.8 При проведении испытаний в темное время суток рабочие площадки, посты наблюдения, приборы, должны быть освещены.

13.6.9 Осмотр нефтепровода с целью выявления дефектов и повреждений разрешается только после снижения давления до рабочего.

14 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

14.1 Организационно-технические противопожарные мероприятия при проведении капитального ремонта подземных трубопроводов должны выполняться с соблюдением требований следующих документов [33, 34, 35, 14, 24].

14.2 Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении ремонтных работ с момента принятия нефтепровода в капитальный ремонт возлагается в целом на начальника подрядной организации (РСУ).

Ответственность за соблюдение безопасных режимов перекачки при производстве капитального ремонта несет организация, эксплуатирующая нефтепровод.

14.3 В ППР должны быть отражены противопожарные мероприятия, подлежащие выполнению при размещении и планировке временных жилых городков, стоянок автотранспортной техники, складской зоны, площадки приготовления мастик и грунтовок, полосы трассы в зоне движения машин и механизмов, обеспечивающих проезд к водоемам, предназначенным для использования при пожаротушении.

14.4 В ППР следует предусмотреть мероприятия, исключающие возможность разлива нефти при аварии в сторону временных жилых городков, жилых и общественных зданий, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, рек и водоемов, расположенных по рельефу местности ниже трубопровода.

14.5 Начальник РСУ обязан:

организовать в подведомственных подразделениях изучение и выполнение требований настоящих Правил и следующих документов [33, 34, 35, 14, 24];

создать из числа работников РСУ пожарные дружины (ПД);

организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

установить на ремонтных участках противопожарный режим в соответствии с требованиями настоящих Правил (определить места для курения, установить места размещения и допустимое количество горючих материалов, порядок проведения огневых работ и т.п.) и контроль за его неукоснительным выполнением;

лично проводить оперативный контроль за состоянием пожарной безопасности в местах проведения ремонтных работ, проверять наличие и исправность технических средств предупреждения и тушения пожаров, боеспособность ПД;

финансировать приобретение средств пожаротушения и выполнение противопожарных мероприятий.

14.6 Ответственность за пожарную безопасность на ремонтном участке возлагается на начальника РСК, который наряду с выполнением общих требований пожарной безопасности обязан:

обеспечить обучение рабочих специфическим требованиям пожарной безопасности на их рабочих местах;

руководить подготовкой ПД и ее действиями по тушению возникших пожаров;

обеспечить исправность и готовность к действию пожарной техники и других средств пожаротушения, находящихся в колонне, замену использованных и пришедших в негодность первичных средств пожаротушения;

обеспечить наличие, исправность и проверку средств связи;

обеспечить исправное состояние дорог, проездов и путей следования пожарной техники на участок;

обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара или опасности его возникновения при аварии; одновременно приступить к ликвидации пожара или аварии имеющимися в наличии силами и средствами.

14.7 Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ.

14.8 Все лица, поступающие на работу в РСК, должны пройти инструктаж по вопросам пожарной безопасности на рабочем месте.

14.9 При введении в эксплуатацию нового оборудования, оказывающего влияние на пожарную безопасность, с рабочими данного участка проводится дополнительный инструктаж.

14.10 На каждом ремонтном участке должна быть инструкция "О мерах пожарной безопасности", планы ликвидации аварий и тушения пожара, разработанные с учетом конкретных условий проведения ремонтных работ.

14.11 РСК должна иметь в своём составе или привлекать от РУМН следующие первичные средства пожаротушения:

пожарную автоцистерну объёмом не менее 2000 л, заполненную 5...6% раствором пенообразователя, или цистерну с мотопомпой МП-1600, укомплектованную рукавами, стволами и пеногенераторами;

кошму войлочную или асбестовое полотно размером 2х2 м;

огнетушители порошковые ОПУ-10, или углекислотные ОУ-6, ОУ-40;

лопаты, топоры, ломы.

Перечисленные средства пожаротушения должны перемещаться вместе с РСК. Они должны быть окрашены в соответствии с требованиями [36].

14.12 При отрицательной температуре воздуха раствор пенообразователя в цистерне должен подогреваться для предотвращения его замерзания. Перед сварочными работами пожарная автоцистерна устанавливается на боевую позицию не ближе 30 м от места сварочных работ, развертываются пожарные рукава, производится опробование качества вырабатываемой пены, заменяется рукав подачи пены и выставляется пожарный пост не далее 3-х м от края траншеи (котлована).

Водитель пожарной автоцистерны должен постоянно находиться у пульта управления пожарным насосом и действовать по команде ответственного за производство сварочных работ.

14.13 Если концентрация горючих паров в траншее превышает предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию (5% от нижнего концентрационного предела распространения пламени), то должны быть прекращены все виды работ, люди оповещены о возникновении опасной ситуации (при необходимости отведены в безопасные места), средства пожаротушения приведены в готовность, выявлена и устранена причина загазованности. Огневые и изоляционные работы могут быть возобновлены только при снижении концентрации горючих паров ниже предельно допустимой взрывобезопасной концентрации (ПДВК).

14.14 Контроль за соблюдением противопожарных требований на ремонтных участках осуществляется подразделениями ВВО (ПЧ), которые особое внимание должны обращать на:

обеспеченность ремонтного участка исправными средствами пожаротушения;

состояние дорог, проездов и подъездов для пожарной техники;

наличие на рабочих местах инструкций по мерам пожарной безопасности;

14.15 Результаты проверки подразделениями ВВО (ПЧ) противопожарного состояния ремонтных участков оформляются актами, в которых указываются мероприятия, необходимые для устранения выявленных недочетов, сроки выполнения и ответственные лица. Сроки и ответственные за выполнение мероприятий назначаются по согласованию с начальником участка.

14.16 В случае возникновения пожара необходимо:

доложить о случившемся диспетчеру, который высылает к месту пожара команду ВВО (ПЧ) (при необходимости команды ВВО (ПЧ) соседних НПС, пожарные подразделения МВД) и принимает меры к быстрому перекрытию задвижек на магистральном нефтепроводе;

действовать согласно плану ликвидации возможных аварий при производстве ремонтных работ.

14.17 После тушения пожара и устранения выхода нефти из трубопровода в траншею место аварии надо очистить от горючих веществ и произвести замер концентрации паров с помощью газоанализатора. Возобновление сварочных работ разрешается только при концентрации паров в траншее ниже ПДВК.

15 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

15.1 При капитальном ремонте магистральных нефтепроводов необходимо строго соблюдать требования по защите окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством по охране природы.

15.2 На всех этапах капитального ремонта магистральных нефтепроводов следует выполнять мероприятия, предотвращающие:

развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов;

изменение естественного поверхностного стока;

загорание естественной растительности и торфяников;

захламление территории строительными и другими отходами;

разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанного масла, мойку автомобилей в неустановленных местах и т.п.

15.3 Подрядная организация, выполняющая ремонт, несет ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства по охране природы.

15.4 С целью уменьшения воздействия на окружающую среду все ремонтные работы должны выполняться в пределах полосы отвода земли, определенной проектом.

15.5 Проведение ремонтных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается.

15.6 Мероприятия по предотвращению эрозии почв, оврагообразования, а также защитные противообвальные и противооползневые мероприятия должны выполняться в строгом соответствии с проектными решениями.

15.7 Плодородный слой почвы на площади, занимаемой траншеями и котлованами, до начала основных земляных работ необходимо снять и переместить во временные отвалы для последующего восстановления (рекультивации).

15.8 Снятие, перемещение, хранение и обратное нанесение плодородного слоя почвы должны выполняться методами, исключающими перемешивание его с минеральным грунтом, а также потерю при перемещениях.

15.9 Не допускается использование плодородного слоя почвы для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений.

15.10 Конструкции временных дорог (подъездных, вдольтрассовых и технологических) должны исключать нарушение существующего гидрологического режима. При пересечении временными дорогами малых водотоков должны устраиваться водопропускные сооружения.

15.11 Воду, вытесненную из трубопровода, не допускается сливать в реки, озера, другие водоемы и на открытый грунт без предварительной очистки.

15.12 После окончания основных работ подрядная организация должна восстановить водосборные каналы, дренажные системы, снегозадерживающие сооружения и дороги, расположенные в пределах полосы отвода земель или пересекающих эту полосу, а также придать местности проектный или восстановить природный ландшафт.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. РД 39-00147105-006-97. Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при аварийном и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов. – Уфа: Транстэк, 1997.
2. РД 39-00147105-011-97. Табель технического оснащения служб капитального ремонта магистральных нефтепроводов. – Уфа: Транстэк, 1998.
3. Правила охраны магистральных трубопроводов. – М., Минтопэнерго, 1992.
4. Правила охраны линий электропередач и сооружений связи. – М.: Связь, 1995.
5. Условия производства работ в пределах охраняемых зон и просек на трассах линий связи и радиодиффузии. – М.: Министерство связи, 1979.
6. Правила охраны электрических сетей. – М.: Энергоиздат, 1972.
7. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. – М.: Стройиздат, 1987.
8. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.
9. РД 39-00147105-016-98. Методика расчета прочности и устойчивости ремонтируемых линейных участков магистральных нефтепроводов с учетом дефектов, обнаруженных при диагностическом обследовании. – Уфа: ИПТЭР, 1998.
10. ВСН 008-88. Противокоррозионная и тепловая изоляция. – М.: Миннефтегазстрой, 1990.
11. СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы. – М.: Госстрой СССР, 1985.
12. СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ. – М.: Стройиздат, 1985.
13. ВСН 006-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка. – М.: Миннефтегазстрой, 1990.
14. Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. – М.: Корпорация “Роснефтегаз”, 1992.
15. РД 39-075-91. Инструкция по врезке отводов к магистральным нефтепроводам под давлением. – Уфа: ИПТЭР, 1992.
16. РД 39-110-91. Инструкция по ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах. – Уфа: ИПТЭР, 1992.
17. РД 153-39-030-98. Методика ремонта дефектных участков магистральных нефтепроводов по результатам внутритрубной диагностики.
18. ГОСТ 25812-83. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.
19. ГОСТ 9.602-89. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.
20. РД 39-00147105-004-94. Инструкция по применению и нанесению покрытия “Пластобит-40” на наружную поверхность магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при строительстве и капитальном ремонте. – Уфа: ИПТЭР, 1994.
21. СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. – М.: Стройиздат, 1985.
22. ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. – М.: Миннефтегазстрой, ВНИИСТ, 1990.
23. ВСН 31-81. Инструкция по производству строительных работ в охраняемых зонах магистральных трубопроводов Министерства нефтяной промышленности. – М.: ВНИИСПНефть, 1984.
24. Типовая инструкция о порядке ведения сварочных и других огневых работ на взрывоопасных, взрывопожароопасных объектах нефтяной промышленности. – М.: Госгортехнадзор, 1974.
25. Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. – М.: Недра, 1989.
26. Основные положения об организации работы по охране труда в нефтяной промышленности. – М.: Роснефтегаз, 1993.

27. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. – М.: ТОО “Авангард”, 1993.
28. ОСТ 39-029-76. ССБТ. Инструкция по безопасности труда. Порядок построения, оформления, согласования и утверждения.
29. ГОСТ 12.1.046-85. Нормы освещения строительных площадок.
30. РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. – М.: ВНИИСТ, 1990.
31. ГОСТ 12.1.013-78. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.
32. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.
33. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
34. ППБ-01-93. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. – М.: МВД России, 1993.
35. ППБО. Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности. – М.: Недра, 1987.
36. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НЕФТЕПРОВОДА

I При передаче участка нефтепровода для производства капитального ремонта заказчиком производителю работ представляется следующая документация:

Форма 1. Акт передачи участка нефтепровода заказчиком производителю работ для производства капитального ремонта.

Форма 2. Акт на закрепление трассы, площадки.

Форма 3. Разрешение на право производства работ.

II При сдаче отремонтированного участка нефтепровода в эксплуатацию приемочной комиссии предъявляется приемо-сдаточная документация:

1 Исполнительная документация, подготавливаемая ПТО подрядчика (PCY).

Форма 4. Ведомость установленной арматуры и оборудования.

Форма 5. Справка о проведении рекультивации на участке ремонта.

Форма 6. Акт приемки узла запорной арматуры, узла приема и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку.

Форма 7. Акт на очистку полости трубопровода.

Форма 8. Акт испытания на прочность, проверки на герметичность.

Службой ПТО подрядчика (PCY) подготавливаются:

утвержденная проектно-сметная документация; комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ или внесенными изменениями; паспорта и сертификаты на материалы и изделия, удостоверяющие тип и качество применяемых материалов.

2 Исполнительная документация, составленная производственной службой АО МН.

Форма 9. Справка о сметной и фактической стоимости капитального ремонта участка нефтепровода.

Документы об отводе земельных участков – форма составления свободная.

3 Исполнительная документация, составленная службой главного сварщика АО МН совместно с подрядчиком.

Форма 10. Список сварщиков.

Форма 11. Акт приемки технологии сварки

4 Комплект исполнительной производственной документации, составленной производителем работ (PCY).

Форма 12. Журнал входного контроля качества.

Форма 13. Журнал замечаний и предложений по ведению работ по капитальному ремонту нефтепровода.

Форма 14. Журнал производства земляных работ.

Форма 15.* Журнал сварки труб и сварочных работ при капитальном ремонте нефтепровода.

Форма 16. Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции.

Форма 17. Акт на сварку гарантийного стыка.

Форма 18. Акт на заварку технологических отверстий.

Форма 19. Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода.

Форма 20. Акт на скрытые работы по восстановлению средств электрохимзащиты.

Форма 21. Акт на скрытые работы при ремонте (в т.ч. с заменой и устройством) анодного заземления.

Форма 22. Акт на скрытые работы при ремонте (в т.ч. с заменой и устройством) протекторной защиты.

Форма 23. Акт на скрытые работы при замене (прокладке) кабеля.

Форма 24. Акт на скрытые работы при восстановлении контрольно-измерительных пунктов.

*- журнал составляется отдельно для сварки труб в секции, для сварки плетей, ремонтных работ на трассе.

5 Исполнительная приемо-сдаточная документация, составленная службами контроля качества.

Форма 25. Заключение по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля.

Форма 26. Заключение по ультразвуковому контролю качества сварных соединений (наплавка).

Форма 27. Заключение о результатах механических испытаний контрольных и допусковых сварных соединений.

Форма 28. Акт о контроле сплошности изоляционного покрытия засыпанного трубопровода.

Форма 29. Акт оценки качества изоляции отремонтированных подземных участков трубопровода методом катодной поляризации.

III При производстве капитального ремонта исполнителем работ заполняется текущая документация, являющаяся исполнительной производственной документацией, но не предъявляемая приемочной комиссией. Текущая документация предъявляется заказчику, инспектирующим организациям по их требованию. В состав текущей документации входит:

Форма 30. Допускной лист сварщика.

Форма 31. Акт о результатах проверки изделий на соответствие техдокументации.

Форма 32. Журнал проверки сварных соединений физическими методами контроля.

Форма 33. Журнал регистрации результатов механических испытаний допусковых и контрольных сварных соединений.

Форма 34. Акт на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода.

Форма 35. Разрешение на вывозку секций (звеньев) труб на трассу.

Отремонтированный нефтепровод принимается в эксплуатацию приемочной комиссией по акту.

Форма 36. Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом участка нефтепровода.

Датой ввода в эксплуатацию нефтепровода считается дата подписания акта (форма 36) приемочной комиссией.

Вся документация после завершения работы приемочной комиссией должна храниться у заказчика.

**АКТ
ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКА НЕФТЕПРОВОДА
ЗАКАЗЧИКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ РАБОТ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**

“ _____ ” _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о передаче участка нефтепровода _____

диаметром _____ мм от км/ПК _____ до км/ПК _____ общей

протяжённостью _____ км под капитальный ремонт заказчиком _____

производителю работ _____ (наименование РУМН)
на период работ от _____

_____ (подрядная организация)

“ _____ ” _____ г. до “ _____ ” _____ г.

Заказчиком выполнены следующие подготовительные работы:

По настоящему акту от заказчика _____ подрядчику

_____ передается следующая документация:

1. Проект на капитальный ремонт:
 - пояснительная записка;
 - рабочие чертежи;
 - сметная документация
2. Документы по временному отводу земель:

3. Ведомость пересечений ремонтируемого участка нефтепровода с коммуникациями с указанием пикетов пересечений и технические условия от владельцев коммуникаций на производство работ в зоне пересечений:

Примечание: документация, не оговоренная в настоящем акте может быть передана заказчиком производителю работ по его просьбе.

Начальник эксплуатирующей организации _____ (Ф.И.О) _____ (подпись) _____ (дата)

Начальник подрядной организации (РСУ) _____ (Ф.И.О) _____ (подпись) _____ (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

**АКТ № _____
 на закрепление трассы, площадки**

от "____" _____ г.

Составлен представителями: ТиСиЗ, службой топографов (геодезисты) _____

_____ (должность, организация, Ф.И.О.)
 проектной организации - руководители проекта _____,
 _____ (должность, организация, Ф.И.О.),
 заказчика _____
 _____ (должность, организация, Ф.И.О.)
 подрядчика _____
 _____ (должность, организация, Ф.И.О.)

о том, что произведено уточнение положения трубопровода согласно "Инструкции о порядке закреплений и сдачи заказчиком трасс магистральных трубопроводов, площадок жилищного строительства и внеплощадочных коммуникаций" и выполнены следующие работы:

1 Установлены дополнительные знаки (вехи, столбы и пр.) на оси трассы и по границам ремонтной полосы.

2 Произведена разбивка пикетажа на участке от ПК _____ до ПК _____ по всей трассе, в местах переходов через естественные и искусственные препятствия и подземные коммуникации на ПК _____.

3 Установлены дополнительные реперы на ПК _____
 _____ (указать высотные

_____ (указать высотные
 отметки установленных реперов)

4 Закреплены оси трасс коммуникаций _____, проходящих в одном техническом коридоре, ось вновь прокладываемой трассы при капитальном ремонте с заменой труб.

Ответственность за сохранность знаков после закрепления возлагается на подрядную организацию.

Сдал:

Представитель проектной организации	_____ (должность, организация, Ф.И.О.)	_____ (подпись)	_____ (дата)
Геодезист	_____ (должность, организация, Ф.И.О.)	_____ (подпись)	_____ (дата)

Принял-сдал:

Представитель заказчика	_____ (должность, организация, Ф.И.О.)	_____ (подпись)	_____ (дата)
-------------------------	----------------------------------------	-----------------	--------------

Принял:

Представитель подрядной организации	_____ (должность, организация, Ф.И.О.)	_____ (подпись)	_____ (дата)
-------------------------------------	----------------------------------------	-----------------	--------------

РУМН _____

РСУ _____

Участок _____

**РАЗРЕШЕНИЕ
на право производства работ**

от “ ____ ” _____ г.

Разрешается произвести работы _____
(указать вид работ)

на трассе нефтепровода _____
на участке от км/ПК _____ до км/ПК _____
общей протяженностью _____ м.

Регламентированные проектом подготовительные работы _____

(перечислить выполненные работы)

завершение которых технологически необходимо для начала указанных выше основных работ в пределах полосы отвода, в том числе и закрепление трассы нефтепровода, выполнены в полном объеме, в соответствии с проектом, чертежом № _____, действующими нормами и правилами и приняты по акту № _____, журналу № _____ от _____
(дата)

М.П.

Руководитель заказчика _____
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Руководитель подрядной организации _____
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

РУМН _____

РСУ _____

Участок _____

СПРАВКА
о проведении работ по рекультивации земель
на участке нефтепровода

от км _____ ПК _____ до км _____ ПК _____
от км _____ ПК _____ до км _____ ПК _____

Составлена настоящая справка о том, что в период с _____ по _____ выполнены следующие виды работ (с указанием объема и стоимости):

планировочные _____

мелиоративные _____

противоэрозионные _____

снятие и нанесение плодородного слоя почвы и потенциально-плодородных пород (с указанием площади и его толщины) _____

Все работы выполнены в соответствии с утвержденными проектными материалами,

(перечислить и указать, когда и кем составлены, утверждены, выданы)

В случае отступления, указать, по каким причинам, с кем и когда согласовывались допущенные отступления.

Рекультивированный участок площадью ____ га пригоден (непригоден с указанием причин) для использования в сельском хозяйстве.

Руководитель подрядной организации _____
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Землевладелец _____
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Капитальный ремонт нефтепровода

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ №

приемки узла запорной арматуры, узла приема и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку

от "____" _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _____

(должность Ф.И.О.)

производитель ремонтных работ _____

(должность Ф.И.О.)

_____, производитель монтажных работ _____
 (должность Ф.И.О.)

_____, производитель изоляционных работ _____
 (должность Ф.И.О.)

_____, представитель службы контроля качества _____
 (должность Ф.И.О.) составили настоящий акт о том, что на

участке км _____ ПК _____ выполнен полный комплекс работ по
 сооружению фундамента и монтажу _____
 (узла подключения, узла запорной арматуры, узла приема

и прилегающими участками трубопровода длиной _____ м, узла запуска очистного поршня и др.)

Фундаменты выполнены на _____
 (песчаном основании, на песчаной или земляной подушке, на свайном основании)

Свайные фундаменты выполнены на _____ сваях
 (тип свай)

Установленные на основании фундаменты представляют собой _____
 (указать конструкцию)

Конструктивное выполнение, привязка, изоляция фундаментов, размеры, фактические отметки соответствуют проекту, рабочие чертежи № _____ что подтверждается прилагаемым журналом свайных работ и исполнительной схемой фундаментов.

На фундаменты установлены _____
 (перечислить задвижки и другое оборудование с указанием диаметров)

Сварочно-монтажные работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов и приняты актом-разрешением на изоляцию № _____ от "____" _____ г.

Изоляция узла выполнена ручным способом _____
 (полимерными лентами, битумной изоляцией)

Записи о проведенных изоляционных работах приведены в журнале изоляционных работ.
 Все работы по монтажу, сварке и изоляции _____ узла _____ выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями проекта, рабочие чертежи № _____.

Продолжение формы 7

Проверка сплошности изоляционного покрытия искровым дефектоскопом показала отсутствие дефектов. Разрешается наладка технологического оборудования и засыпка _____ узла _____

Приложение: Акт гидравлического испытания на прочность и герметичность запорной арматуры до монтажа.

Представитель заказчика	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Представитель подрядной организации (производитель ремонтных работ)	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Производитель монтажных работ	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Производитель изоляционных работ	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Представитель службы контроля качества	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

**АКТ № _____
 на очистку полости трубопровода**

от "____" _____ г.

Составлен комиссией, назначенной приказом _____

(наименование организации)
 от "____" _____ г. в составе:

Председатель комиссии _____
 (должность, организация, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____

о том, что произведена _____ кратная очистка полости _____
 _____ трубопровода, диаметром _____ мм на участке от км/ПК
 _____ до км/ПК _____ общей протяженностью _____ м.

Очистка выполнена в соответствии с требованиями СНиП III-42-80*, проекта, специальной инструкции, согласованной и утвержденной "____" _____ г.

в установленном порядке способом _____
 (продувки промывки, протягивания,

_____ вид рабочей среды – газ, вода и т.д.)

с пропуском _____ в количестве _____ шт.
 (указать тип очистного устройства)

Очистка внутренней полости трубопровода производилась до выхода всех запасованных поршней и чистого _____
 (воздуха, газа, воды и т.д.)

Заключение комиссии: _____
 (указать результаты приемки очистки полости трубопровода,

_____ какие последующие работы разрешается производить)

Председатель комиссии _____
 (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Члены комиссии _____
 (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)
 _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)
 _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)
 _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода

 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ № _____
испытания на прочность, проверки на герметичность
и удаления _____ после испытаний трубопровода
 (воды и др.)

Составлен комиссией, назначенной приказом _____
 _____ (наименование организации)
 от "_____" _____ г.

Председатель комиссии _____
 _____ (должность, организация, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____

о том, что "_____" _____ г. проведено _____
 _____ (пневно, гидро)

испытание на прочность _____
 _____ (трубопровода, узла, блока и др.)

на _____
 _____ (участке от км _____ ПК _____)

до км _____ ПК _____ общей протяженностью _____ м,
 _____ в соответствии с требованиями СНиП III-42-80*,
 площадке _____)

проекта _____, специальной инструкции, согласованной и утвержденной
 "_____" _____ г. в установленном порядке. Испытание на прочность выпол-
 нено при давлении в нижней точке ПК _____ МПа, в верхней точке ПК _____ МПа.
 Число циклов _____.

Время выдержки под испытательным давлением в первом цикле составило _____ часов.

Время выдержки под испытательным давлением во втором цикле составило _____ часов.

В течение испытания давление измерялось техническими манометрами №№ _____ или дис-
 танционными приборами №№ _____, самопишущими манометрами №№ _____
 опломбированными, имеющими паспорта, класс точности приборов _____ со шкалой
 _____ (не ниже 1-го)

деления _____ проверенными госповерителем _____,
 _____ (не менее 4/3 от испытательного) _____ (дата)

установленными на ПК _____ и ПК _____.

Заключение комиссии: _____
 _____ (указать результат испытания)

После завершения испытания на прочность произведена проверка на герметичность давле-
 нием Р_{раб. макс.} _____ МПа в течение _____ ч.

на _____
(участке от км _____ ПК _____)

до км _____ ПК _____ общей протяженностью _____ м,
площадке _____) в соответствии с требованиями СНиП III-42-80*,

проекта _____, специальной инструкции, согласованной и утвержденной
" _____ " _____ г. в установленном порядке.

В течение испытания давление измерялось техническими манометрами №№ _____ или дис-
танционными приборами №№ _____, самопишущими манометрами №№ _____
опломбированными, имеющими паспорта, класс точности приборов _____ со шкалой
(не ниже 1-го)

деления _____ проверенными госповерителем _____,
(не менее 4/3 от испытательного) _____ (дата)

установленными на ПК _____ и ПК _____.

Заключение комиссии: _____
(указать результат испытания)

Удаление _____ после испытания _____
(участке от км _____ ПК _____)

до км _____ ПК _____ общей протяженностью _____ м,
площадке _____) в соответствии с требованиями СНиП III-42-80* проекта _____

_____, специальной инструкции, согласованной и утвержденной
" _____ " _____ г. в установленном порядке путем _____
(пропуска

поршня-разделителя, продувки воздухом, газом, слива самотеком и т.д.)

При этом были применены поршни-разделители _____
(указать тип поршня)

в количестве _____ шт.

Удаление _____ проводилось до _____
(воды и др.) _____ (выхода чистого воздуха.

газа, прекращения выхода воды)

Заключение комиссии: _____
(указать результат удаления воды и др. после испытания,

какне последующие работы разрешается проводить)

Председатель комиссии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода _____
 _____ диаметром _____ мм
 от км/ПК _____ до км/ПК _____
 Объект _____
 (трасса, трубосварочная база, площадка)

СПИСОК СВАРЩИКОВ
 от "____" _____ г.

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	№ удостове- рения, когда и кем выдано. вид работ	Присвоен шифр, № приказа, дата	Разряд	Допуск			
					Вид (ручная элект- родуговая, полуавто- матическая и т.д.)	Где получен	Дата получения	№ протокола аттестационной комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель подрядной организации

_____ (Ф.И.О) _____ (подпись) _____ (дата)

Главный сварщик

_____ (Ф.И.О) _____ (подпись) _____ (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ № _____
приемки технологии сварки

от "____" _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технадзора заказчика _____
 (должность, Ф.И.О.)

_____, производитель работ _____
 (должность, Ф.И.О.)

и представитель службы контроля качества _____
 (должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена сварка контрольного стыка бригадой сварщиков в составе:

Ф.И.О. сварщика	Клеймо №	Марки применяемых сварочных материалов	Режим сварки

Сборка и сварка произведена в полном соответствии с технологической проектной документацией (технологической картой № _____ проекта производства работ) в условиях, аналогичных проектным.

Контрольный стык проконтролирован _____
 (указать методы контроля и дату)

На основании заключения № _____ от "____" _____ г. о результатах механических испытаний и заключения № _____ от "____" _____ г. по проверке качества контрольного стыка физическими методами контроля технологический процесс сварки считается аттестованным.

Представитель технадзора
 заказчика

 (должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Производитель работ

 (должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Представитель службы
 контроля качества

 (должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода _____
 _____ диаметром _____ мм
 от км/ПК _____ до км/ПК _____

**ЖУРНАЛ
 ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА**

(документации, материалов, оборудования)

Начало " ____ " _____ г.

Окончание " ____ " _____ г.

Дата	Объект контроля	Номер партии, сертификат, технический паспорт	Количество	Условия хранения	Контролируемый параметр	Результаты контроля	Подпись принявших объект по качеству		Определение степени годности или причина отбраковки
							исполнитель работы	контролер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель подрядной организации

_____ (Ф.И.О) _____ (подпись) _____ (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

ЖУРНАЛ

замечаний и предложений по ведению работ по капитальному ремонту
 нефтепровода _____ диаметром _____ мм
 на участке от км/ПК _____ до км/ПК _____

Начало работ _____
 Окончание работ _____

70

Дата записи	Содержание замечания и предложения (выявленные отступления от проектно-сметной документации, нарушения СНиП и т.д.)	Запись произвел (должность, организация, Ф.И.О. контролирующего лица)	С записью ознакомлен: дата, подпись ответственного за ведение журнала	Сведения об устранении замечаний	Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, проверяющего журнал
1	2	3	4	5	6

Руководитель подрядной организации _____

(Ф.И.О)

(подпись)

(дата)

РУМН _____
 РСУ _____

ЖУРНАЛ

сварки труб и сварочных работ _____

(на трассе, трубосварочной базе, площадке)

при капитальном ремонте нефтепровода _____ диаметром _____ мм
 от км/ПК _____ до км/ПК _____ стыки с № _____ по № _____

Производитель работ _____

Начало работ _____

Окончание работ _____

Сквозной порядковый номер	Дата сварки, температура воздуха, °С	Диаметр и толщина стенки трубы, мм	Марка стали, ГОСТ или ТУ, завод-изготовитель труб	Температура подогрева (просушки стыка), °С	Наименование и номер свариваемых элементов трубопровода	Заводские номера труб	Привязка стыка (для неповоротной сварки) км/ПК	Способ сварки и положение при сварке	Марка сварочных материалов	Ф.И.О. бригадира и номер схемы расположения сварщиков
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Продолжение формы 15

Номер шифра бригады или сварщика	Соблюдение технологии (подпись бригадира)	Приемка стыка (наплавки)		Сведения о проведении ремонта или удаления стыка (наплавки)		Приемка стыка (наплавки) после ремонта		Примечание
		Внешний осмотр (подпись бригадира)	Результаты контроля физическими методами и механические испытания (номер, дата заключения о годности)	Дата ремонта или удаления стыка (наплавки)	Подпись прораба	Внешний осмотр (подпись прораба, мастера)	Номер, дата заключения о годности по результатам контроля физическими методами	
12	13	14	15	16	17	18	19	20

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

ЖУРНАЛ

изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции
 нефтепровода _____ диаметром _____ мм
 на участке от км/ПК _____ до км/ПК _____

Производитель работ _____
 Начало работ _____
 Окончание работ _____

Дата проведения работ	Привязка участка трубопровода км/ПК	Температура окружающего воздуха, °С	Изоляция трубопровода, стыков		Результаты проверки качества (адгезии, толщины, сплошности температуры размягчения битумного покрытия)		
			Степень очистки поверхности трубы перед нанесением изоляции	Конструкция, марки применяемых материалов		Фактическая температура подогрева перед изоляцией, °С	трубы битумной мастики
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение формы 15

Дата проведения работ	Укладка трубопровода	Замечания	Отметка о ремонте изоляции, дата, подпись руководителя работ после проверки искателем поврежденный или методом катодной поляризации	Подпись о приемке работ						
				Температура окружающего воздуха, °С (при ремонте изоляции)	Дата за-сыпки	Представитель службы контроля качества	Руководитель работ (мас-тер, прораб и др.)	Представитель казачка		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода

 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ
на сварку гарантийного стыка

от "____" _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технадзора заказчика _____
 (должность, Ф.И.О.)
 _____, производитель работ _____
 (должность, Ф.И.О.)
 _____ и представитель службы контроля качества _____
 (должность, Ф.И.О.)
 _____ составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии
 произведена сварка гарантийного стыка на ПК _____ км _____ нефтепровода.

Сборка и сварка стыка произведены в полном соответствии с требованиями нормативных документов _____, о чем произведены записи в журнале сварочных работ.

Стык проконтролирован _____
 (указать метод контроля и дату)
 согласно заключению № _____ от "____" _____ г. признан годным.
 Стык занесен в журнал сварочных работ под номером _____.
 (указать номер)

Представитель
 технадзора заказчика

 (должность, организация, Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Производитель работ

 (должность, организация, Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Представитель службы
 контроля качества

 (должность, организация, Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода

 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

**АКТ
 на заварку технологических отверстий**

от " ____ " _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, производитель работ _____
 _____ (должность, Ф.И.О.)
 _____, представитель технадзора заказчика _____
 _____ (должность, Ф.И.О.)
 _____ и представитель службы контроля качества _____
 _____ (должность, Ф.И.О.)
 _____ составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии

произведена заварка технологических отверстий путем сварки патрубка.
 Патрубок изготовлен из трубы _____ сталь _____
 с заглушкой _____ сталь _____. Вварка патрубка произведена эле-
 ктродами _____ электросварщиком _____
 шифр _____.
 Сварной шов проконтролирован _____ физичес-
 ким методом _____ и признан годным. Заключение
 № _____ от " ____ " _____ г.

Производитель работ _____
 _____ (должность, организация, Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Представитель
 технадзора заказчика _____
 _____ (должность, организация, Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Представитель службы
 контроля качества _____
 _____ (должность, организация, Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ № _____
на приемку уложенного труппровода
 от " _____ " _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технадзора заказчика _____
 _____ (должность, Ф.И.О.)
 _____, производитель изоляционно-укладочных работ _____
 _____ (должность, Ф.И.О.)
 _____, производитель работ по балластировке _____
 _____ (должность, Ф.И.О.)
 _____, производитель работ по монтажу КИП _____
 _____ (должность, Ф.И.О.)

_____ составили настоящий акт о том, что на участке нефтепровода
 от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____
 от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____
 от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____

общей протяженностью _____ м выполнен комплекс работ по изоляции, укладке, балластировке (закреплению на проектных отметках), монтажу соединительных проводов КИП.

Изоляционное покрытие представляет собой _____
 _____ тип изоляции толщиной _____ мм с оберткой _____
 _____ (указать вид обертки)
 _____ нанесенной в _____ слоя.

Изоляционное покрытие выполнено в соответствии с требованиями проекта, рабочие чертежи № _____. Проверка качества очистки и праймирования производилась _____
 _____ адгезия изоляционного покрытия проверена _____
 _____ (визуально, прибором)

_____ (указать чем, метод надреза треугольника, адгезиметром)
 и соответствует требованиям ГОСТ 25812-83.

Контроль сплошности изоляционного покрытия производился искровым дефектоскопом по всей поверхности отремонтированного участка труппровода.

Изолированный участок нефтепровода уложен в подготовленную траншею. Укладка произведена без провисов и недопустимых отклонений от оси.

Имевшиеся в процессе работы замечания по качеству работ, занесенных в журнал производства изоляционно-укладочных работ, устранены.

После укладки нефтепровода

от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____
 от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____
 от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____
 установлено _____ утяжелителей марки _____
 от км _____ ПК _____ до км _____ ПК _____ с шагом _____ м,
 установлено _____ анкерных устройств типа _____ с шагом _____ м.

от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____
 На участке общей протяженностью _____ м
 от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____

от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____
от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____
произведена балластировка нетканым синтетическим материалом (НСМ) типа _____
_____ с засыпкой _____ грунтом. Полотнища НСМ сварены
между собой.

Для предохранения изоляционного покрытия от повреждений в соответствии с проектом
под _____ установлены _____
(утяжелители, анкеры) (защитные коврики, деревянные маты и др.)
размером _____ в _____ слоя.

Повреждения изоляционного покрытия после установки средств балластировки ликвидиро-
ваны, о чем сделаны записи в журнале производства работ.

Соединительные провода контрольно-измерительных пунктов выполнены из проводов сече-
нием _____ и присоединены к нефтепроводу на ПК _____
_____ способом _____

Места присоединения КИП к нефтепроводу заизолированы. На участке проведено контрольное
выдергивание анкерных устройств в объеме _____ устройства, что соответствует
требованиям рабочих чертежей № _____ рабочего проекта

Критическая нагрузка замерялась динамометром марки _____
_____, проверенным _____ и составила _____
_____ (дата проверки)
_____, что _____ проектной,
(соответствует, не соответствует)

составляющей _____ т.
На участке от ПК _____ до ПК _____ протяженностью
_____ м нефтепровода выполнена защита изоляционного покрытия от поврежде-
ния _____
(указать чем)

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов и рабочих чер-
тежей № _____ проекта.

На основании изложенного указанные в акте работы считаются принятыми, разрешается
засыпка участков

от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____
от ПК _____ км _____ до ПК _____ км _____
общей протяженностью _____ м.

Представитель
технадзора заказчика

(должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Производитель изоляционно-
укладочных работ

(должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Производитель работ
по балластировке

(должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Производитель работ
по монтажу КИП

(должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Представитель службы
контроля качества

(должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ №
на скрытые работы по восстановлению
средств электрохимзащиты

от " ____ " _____ г.

Составлен представителями: технадзора заказчика _____
 (должность, Ф.И.О.)
 эксплуатирующей организации _____
 (должность, Ф.И.О.)
 ремонтной организации _____
 (должность, Ф.И.О.)
 о том, что средства электрохимзащиты _____
 (наименование сооружения ЭХЗ)
 на участке от км/ПК _____ до км/ПК _____ нефтепровода _____
 восстановлены в соответствии с чертежом № _____
 проекта, разработанного _____ " ____ " _____ 19__ г.
 (наименование проектной организации)
 Все соединения выполнены способом _____
 и заизолированы _____.
 Отступления от проекта _____
 согласованы с _____
 (организация, должность, Ф.И.О.)
 от " ____ " _____ г.

Заключение по результатам проверки работы восстановленных средств ЭХЗ: _____

К акту прилагаются результаты измерений защитного потенциала.

Представитель технадзора заказчика	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Представитель эксплуатирующей организации	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Представитель ремонтной организации	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода _____
 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

**АКТ № _____
 на скрытые работы при ремонте (в т.ч. заменой и устройством)
 анодного заземления**

от "____" _____ г.

Составлен представителями: технадзора заказчика _____
 (должность, Ф.И.О.)

эксплуатирующей организации _____
 (должность, Ф.И.О.)

ремонтной организации _____
 (должность, Ф.И.О.)

о том, что работы по анодному заземлению _____
 (наименование сооружения ЭХЗ)

на участке км/ПК _____ нефтепровода _____
 выполнены в соответствии с чертежом № _____ рабочего проекта,
 разработанного _____ " " _____ г.
 (наименование проектной организации)

Все соединения выполнены способом _____
 и заизолированы _____.

Отступления от проекта _____

согласованы с _____
 (должность лица, согласовавшего отступление, организация, Ф.И.О.)

от "____" _____ г.

Характеристика анодного заземления
 сопротивление растеканию тока анодного заземления составляет _____ Ом·м²

при удельном электрическом сопротивлении грунта _____ Ом·м.

Параметры анодного заземления приведены в приложении к настоящему акту.

Заключение по результатам проверки: _____

К акту прилагаются план-схема расположения анодного заземления и результаты измерений сопротивления растеканию тока заземления.

Представитель технадзора заказчика _____
 (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Представитель эксплуатирующей организации _____
 (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Представитель ремонтной организации _____
 (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ №
на скрытые работы при ремонте (в т.ч. с заменой и устройством)
протекторной установки

от "____" _____ г.

Составлен представителями: технадзора заказчика _____
 (должность, Ф.И.О.)

эксплуатирующей организации _____
 (должность, Ф.И.О.)

ремонтной организации _____
 (должность, Ф.И.О.)

о том, что работы по протекторной установке выполнены на участке км/ПК _____
 нефтепровода _____ в соответствии с проектом электрооборудования по
 чертежу № _____, разработанным _____
 (наименование проектной организации)

"____" _____ г. Все соединения выполнены способом _____
 и заизолированы _____.

Отступления от проекта _____

согласованы с _____
 (должность лица, согласовавшего отступление, организация, Ф.И.О.)
 от "____" _____ г.

Характеристика протекторной установки

№№ п/п	Тип (марка) протекторов	Количество протекторов в установке, шт.	Глубина укладки протекторов, м	Дата подключения про- текторной установки
1	2	3	4	5

Заключение по результатам проверки: _____

К акту прилагаются план-схема расположения протекторной установки и результаты изме-
 рений сопротивления цепи протектор-трубопровод, удельного сопротивления грунта, токоотдачи
 и разности потенциалов труба-земля.

Представитель технадзора заказчика	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Представитель эксплуатирующей организации	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Представитель ремонтной организации	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ № _____
на скрытые работы при замене (прокладке) кабеля
 от "____" _____ г.

Составлен представителями: технадзора заказчика _____
 (должность, Ф.И.О.)

эксплуатирующей организации _____
 (должность, Ф.И.О.)

ремонтной организации _____
 (должность, Ф.И.О.)

о том, что замена (укладка) кабеля, предназначенного для _____,
 выполнена в соответствии с проектом по чертежам № _____,
 разработанным _____ "____" _____ г.
 (наименование проектной организации)

Все соединения к _____
 (трубопроводу, анодному заземлению)

выполнены способом _____
 и заизолированы _____.

Отступления от проекта _____

согласованы с _____
 (должность лица, согласовавшего отступление, организация, Ф.И.О.)

от "____" _____ г.

Характеристика кабеля

№№ п/п	Марка	Сечение, мм ²	Длина, м	Глубина укладки, м	Примечание
1	2	3	4	5	6

Заключение по результатам проверки: _____

К акту прилагается план-схема прокладки кабеля и чертежи узлов подключения.

Представитель технадзора заказчика	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Представитель эксплуатирующей организации	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Представитель ремонтной организации	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Капитальный ремонт нефтепровода

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ № _____
на скрытые работы при восстановлении контрольно-измерительных пунктов

от "____" _____ г.

Составлен представителями: технадзора заказчика _____
 (должность, Ф.И.О.)

эксплуатирующей организации _____
 (должность, Ф.И.О.)

ремонтной организации _____
 (должность, Ф.И.О.)

о том, что работы по КИП выполнены в соответствии с проектом электрооборудования по чертежам № _____, разработанным _____
 (наименование проектной организации)

"____" _____ г. Все соединения выполнены способом _____
 _____, заизолированы _____ и имеют маркировку.

Отступления от проекта _____

согласованы с _____
 (должность лица, согласовавшего отступление, организация, Ф.И.О.)

от "____" _____ г.

Характеристика контрольно-измерительного пункта

№№ п/п	Места установки			Стойка		Контрольные выводы				Глубина проклад-ки, м	При-меча-ние
	км	опора	пикет	тип	материал	марка	сечение, мм ²	длина, м	количество, шт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заключение по результатам проверки: _____

К акту прилагается план-схема расположения контрольно-измерительных пунктов.

Представитель технадзора заказчика _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Представитель эксплуатирующей организации _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Представитель ремонтной организации _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
 _____ диаметром _____ мм
 от км/ПК _____ до км/ПК _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____

от " _____ " _____ г.
 по ультразвуковому контролю качества сварных соединений (наплавки)

Контроль качества сварных швов (наплавки) _____
 (объект, наименование трубопровода или узла, цеха, участка, блока)
 выполняется ультразвуковым дефектоскопом типа _____
 рабочая частота _____ МГц.
 Оператор _____
 (Ф.И.О.)
 Удостоверение № _____

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

№№ п/п	№ стыка по журналу сварки	Диаметр, толщина стенки трубы, мм	Ф.И.О. сварщика	Шифр сварщика	Угол ввода луча, градусы	Условная чувствительность, мм	Описание обнаруженных дефектов	Заключение (годен, исправить, вырезать)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Дефектоскопист УЗК _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ № _____
о контроле сплошности изоляционного
покрытия засыпного трубопровода

от " _____ " _____ г

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технадзора заказчика _____
 _____ (должность, Ф.И.О.)
 _____, производитель работ _____
 _____ (должность, Ф.И.О.)
 _____ и представитель службы контроля качества _____
 _____ (должность, Ф.И.О.)
 _____ составили настоящий акт о том, что на участке

трубопровода протяженностью _____ м от км _____
 ПК _____ до км _____ ПК _____
 искателем повреждений марки _____, зав. № _____ дата проверки _____
 _____ (указать марку прибора)
 проверено качество изоляционного покрытия _____
 _____ (указать конструкцию покрытия)
 _____ типа толщиной _____ мм
 с оберткой _____ в _____ слоев.
 _____ (тип)

В результате проверки по данным прибора обнаружены повреждения изоляционного по-
 крытия в _____ местах на ПК _____
 _____ (перечислить шкеты)

_____ общей протяженностью _____ м.

При шурфовке мест предполагаемых повреждений изоляционного покрытия фактические
 повреждения обнаружены на _____
 _____ общей протяжен-
 ностью _____ м.

Все повреждения изоляционного покрытия исправлены, проверены искровым дефектоско-
 пом марки _____, зав. № _____, дата поверки _____, о чем сделана запись в журнале
 изоляционно-укладочных работ.

Представитель технадзора заказчика	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Производитель работ	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Представитель службы контроля качества	_____	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ № _____
оценки качества изоляции отремонтированных
подземных участков трубопровода методом катодной поляризации
 от "_____" _____ г.

Составлен представителями: технадзора заказчика _____
 (должность, Ф.И.О.)
 _____, службы контроля качества _____
 (должность, Ф.И.О.)
 _____, подрядной организации _____
 (должность, Ф.И.О.)

о том, что проведены электрометрические измерения для определения оценки качества изоляции отремонтированного участка от км/ПК _____ до км/ПК _____, трубопровода, перехода через _____, отвода от _____ общей протяженностью _____ м, диаметр трубы _____ мм, толщина стенки _____ мм, марка стали _____, удельное электрическое сопротивление _____ Ом/м.

Вид, тип и конструкция защитного покрытия _____.

Тип окружающего трубопровод грунта _____.

Среднее удельное сопротивление грунта на длине участка _____ Ом·м.

Дата укладки и засыпки участка "_____" _____ г.

Место подключения источника постоянного тока _____ км.

Продолжительность поляризации _____ ч.

Требуемое смещение разности потенциалов "труба-земля" _____ В, требуемая сила тока _____ А.

Результаты измерений

Время измерения, ч	Сила тока, А	Разность потенциалов "труба-земля", В					
		естественная		при включении источника тока		смещение	
		в начале участка	в конце участка	в начале участка	в конце участка	в начале участка	в конце участка
1	2	3	4	5	6	7	8

Результаты измерений и расчетов свидетельствуют о _____

(состояние изоляции - хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

Представитель технадзора заказчика _____
 (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Представитель службы контроля качества (производитель электрометрических работ) _____
 (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Представитель подрядной организации _____
 (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода

 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

ДОПУСКНОЙ ЛИСТ СВАРЩИКА

от "____" _____ г.

 (Ф.И.О. сварщика)

 (удостоверение №, выдано когда, кем, действительно до)

 (разряд) _____ (шифр, клеймо)

Стаж работы _____ (лет)

Теоретическая подготовка _____ (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Допущен к _____ сварке _____ слоя (ев)
 (вид сварки)

стыка труб _____ мм, в _____ (пространственное положение)
 (группа по диаметру)

 (сварочные материалы, марка, тип)

Допускной стык сварен _____ (дата)

Заключение по контролю качества допускового стыка
 радиографированием № _____ от "____" _____ г.
 механическим испытанием № _____ от "____" _____ г.

Практическая подготовка _____ (отлично, хорошо, удовлетворительно)

На право выполнения сварных соединений _____ (аттестован, не аттестован)

радиографированием № _____ от "____" _____ г.
 механическим испытанием № _____ от "____" _____ г.

Допускной лист выдан на основании протокола аттестационной комиссии _____ от
 "____" _____ г.

Дата последнего выполнения сварочных работ _____ (заполняется непосредственно
 с момента перерыва: отпуск, болезнь и т.д.)

Руководитель ремонтного
 подразделения

 (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Руководитель службы
 контроля качества

 (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ № _____
о результатах проверки изделий

(вид изделия: трубы, детали
 синтетические силовые пояса для балластирующих устройств,...)

на соответствие технической документации

от "____" _____ г.

Составлен представителями: подрядчика (РСУ) _____
 (должность, организация, Ф.И.О.)

службы контроля качества _____
 (должность, организация, Ф.И.О.)

заказчика _____
 (должность, организация, Ф.И.О.)

о том, что произведен _____
 (сплошной, выборочный с выборкой _____)

осмотр _____
 (наименование изделий)

для ремонта на участке трубопровода _____
 (привязка км/ПК)

1 Осмотром геометрических размеров и маркировки _____
 (труб, деталей,

_____ совместно с проектом и сопроводительной
 силовых поясов и т.п.)

документацией _____
 (сертификатами, паспортами)

на изделие установлено, что _____
 (трубы, детали силовые пояса и т.д.)

по своим геометрическим размерам _____
 (для труб указать диаметр, толщину стенки, мм,

_____ для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)

и номеру технических условий, указанному на изделии _____
 (соответствует, не соответствует)

проекту, рабочим чертежам № _____.

2 Сопроводительная документация _____ имеется в полном комплекте.
 (паспорта, сертификаты.)

3 Характеристики механических свойств _____
 (по данным сопроводительной

_____ документации, при необходимости - результатам испытаний) **соответствуют**

соответствуют требованиям проекта _____, технических условий _____.

Представитель подрядчика (РСУ) _____
 (должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Представитель службы контроля качества _____
 (должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Представитель заказчика _____
 (должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

РУМН _____
PCY _____
Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
_____ мм
диаметром _____ мм
от км/ПК _____
до км/ПК _____

ЖУРНАЛ

**проверки сварных соединений
физическими методами контроля**

Начало работ “___” _____ г.

Окончание работ “___” _____ г.

Начальник службы
контроля качества

(должность, организация, Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

№№ п/п	№ стыка по журналу или сварочной схеме, № журнала или схемы	Шифр сварщика или бригады, Ф.И.О.	Дата и способ контроля (Р, М, У)	Заключение о качестве проконтролированного сварного соединения (наплавки)				Замечания контролирующих лиц по качеству выполняемого физического соединения с указанием фамилии, должности и даты записи	Подпись ответственного лица об устранении нарушения
				№ и дата выдачи	Заключение о годности (годен, исправит. вырезать, повторный контроль)	Подписи			
						радио- графиста	начальника или инженера службы контроля качества		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РУМН _____
РСУ _____
Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода
_____ мм
диаметром _____ мм
от км/ПК _____
до км/ПК _____

ЖУРНАЛ

регистрации результатов механических испытаний допускных и контрольных сварных соединений

Начало работ “ ____ ” _____ г.

Окончание работ “ ____ ” _____ г.

Начальник службы
контроля качества

(должность, организация, Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Продолжение формы 33

Обоснование механических испытаний сварного соединения	№ контрольного стыка по журналу сварки или номер катушки	Сварщик		Дата		Сварка		Труба		ГОСТ или ТУ, завод-поставщик труб (дробью)	Марка стали, предел прочности по ТУ, кгс/мм ² (дробью)	Марка сварочных материалов
		Ф.И.О.	Присвоенный шифр	Сварки	Механических испытаний	Способ	Положение	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Продолжение формы 33

№ и дата заключения по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля	Образцы		Результаты испытаний					Место разрушения и обнаруженные дефекты	Заключение по результатам механических испытаний (указать соответствие ТУ или необходимость повторного испытания)	Механические испытания произвел (должность Ф.И.О., подпись)	Подпись ответственного представителя службы контроля качества
	Тип по ГОСТ, ВСН	Площадь поперечного сечения, мм ²	На растяжение		Величина угла загиба в град. с расположением корня шва						
			Разрывное усилие, кгс	Предел прочности, кгс/мм ²	наружу	внутри	на ребро				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода

 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

АКТ №

на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода

от " ____ " _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _____
 (должность, организация, Ф.И.О.)

_____ и производитель работ
 _____ составили

(должность, организация, Ф.И.О.)

настоящий акт о том, что на участке трубопровода общей протяженностью _____ м

от км _____ ПК до км _____ ПК

от км _____ ПК до км _____ ПК

от км _____ ПК до км _____ ПК

произведена засыпка трубопровода в соответствии с требованиями проекта и рабочих чертежей
 № _____

На участках общей протяженностью _____ м.

от км _____ ПК до км _____ ПК

от км _____ ПК до км _____ ПК

засыпка произведена грунтом с гранулометрическими размерами, не превышающих требования
 СНиП _____

На участках общей протяженностью _____ м.

от км _____ ПК до км _____ ПК

от км _____ ПК до км _____ ПК

выполнена присыпка уложенного нефтепровода для защиты от повреждений измельченным
 грунтом толщиной слоя _____ см, после чего выполнена засыпка грунтом с фрак-
 циями, превышающими требования строительных норм и правил.

На основании изложенного засыпка трубопровода на указанных участках считается при-
 нятой.

Представитель заказчика _____
 (должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Производитель работ _____
 (должность, организация, Ф.И.О.) (подпись) (дата)

РУМН _____
 РСУ _____
 Участок _____

Капитальный ремонт нефтепровода

 диаметром _____ мм
 от км/ПК _____
 до км/ПК _____

РАЗРЕШЕНИЕ

на вывозку секций (звеньев) труб на трассу

от "____" _____ г.

Разрешается вывозка секций (звеньев) труб _____

(номера секций (звеньев) труб)

на трассу _____

(наименование объекта, пункта назначения,

местонахождение участка трубопровода)

Перечисленные секции (звеньев) сварены из труб, соответствующих проекту на данный участок, проконтролированы в соответствии с требованиями проекта и действующих норм и правил, не имеют на момент отправки механических повреждений, дефектов и повреждений изоляции (в случае отправки секций изолированных труб).

Представитель технадзора
 заказчика

_____ (должность, организация, Ф.И.О.)

_____ (подпись)

_____ (дата)

РУМН _____

РСУ _____

Участок _____

АКТ № _____
от “ _____ ” _____ г.
приемки в эксплуатацию законченного
капитальным ремонтом участка
нефтепровода _____
от км/ПК _____
до км/ПК _____

Приемочная комиссия, назначенная _____
(наименование организации,

назначившей приемочную комиссию, № и дата приказа или распоряжения)
с участием представителей привлеченных организаций _____
(наименования организаций)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1 Капитальный ремонт участка нефтепровода _____
от км/ПК _____ до км/ПК _____ диаметром _____ мм,
общей протяженностью _____ км выполнен _____
(наименование подрядной организации)

_____ согласно заданию (договору) на ремонт № _____ от _____,
и проекта, разработанного _____.

2 Капитальный ремонт был осуществлен:
начало работ _____ окончание работ _____.

3 Приемочной комиссии представлена генеральным подрядчиком документация:

_____.

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявленного к приёмке отремонтированного участка нефтепровода в натуре рабочая комиссия устанавливает следующее:

а) капитальный ремонт предъявленного к приемке в эксплуатацию участка нефтепровода осуществлён с отступлением / без отступления от утвержденного технического проекта

(при наличии отступления указать причину, кем и когда решено, № документа)

б) полная сметная стоимость произведенного капитального ремонта (по утвержденной сметной документации) _____

Фактические затраты (для заказчика) _____.

Заключение

Работы по капитальному ремонту участка нефтепровода _____ выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приёмки в эксплуатацию отремонтированных объектов.

Качество выполнения работ (по видам работ):

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приёмке участок нефтепровода _____ диаметром _____ мм от км/ПК _____ до км/ПК _____ общей протяжённостью _____ км считать принятым в эксплуатацию с общей оценкой качества выполненных работ: _____.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту: _____

Председатель
 приемочной комиссии

 (Ф.И.О)

 (подпись)

 (дата)

Члены комиссии

Представители привлеченных
 организаций

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ

Б 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ представляет комплект типовых технологических карт на капитальный ремонт магистральных нефтепроводов диаметрами 219...1220 мм в нормальных условиях.

Комплект типовых технологических карт разработан на производство работ при следующих видах ремонта:
капитальный ремонт с заменой изоляционного покрытия с восстановлением или без восстановления стенки труб;
капитальный ремонт с заменой труб;
выборочный ремонт.

Технологические операции при капитальном ремонте нефтепровода выполняются механизированной колонной, оснащенной согласно РД 39-00147105-011-97 "Табель технического оснащения служб капитального ремонта магистральных нефтепроводов".

При изменении производственных условий, технологии и других исходных положений типовые технологические карты должны быть скорректированы и приведены к изменившимся условиям производства работ или технологии.

Типовые технологические карты предназначены для проектных организаций и организаций, разрабатывающих проекты производства работ, для исполнителей работ (мастеров и рабочих) в качестве руководства при выполнении капитального ремонта нефтепроводов.

Б 2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

Капитальный ремонт магистральных нефтепроводов с заменой изоляционного покрытия проводится следующими способами:
с подъемом нефтепровода в траншее;
с подъемом и укладкой нефтепровода на лежки в траншее;
без подъема нефтепровода с сохранением его положения.

Б 2.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА С ПОДЪЕМОМ НЕФТЕПРОВОДА В ТРАНШЕЕ И ЗАМЕНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема капитального ремонта с подъемом в траншее рекомендуется для нефтепроводов диаметрами 219...720 мм при замене дефектного изоляционного покрытия без восстановления стенки трубы.

Ремонт проводится без остановки перекачки при внутреннем давлении до 2,5 МПа.

Последовательность выполнения ремонтных работ приведена в типовой технологической карте № 1.

Б 2.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА С ПОДЪЕМОМ И УКЛАДКОЙ НЕФТЕПРОВОДА НА ЛЕЖКИ В ТРАНШЕЕ

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема капитального ремонта с подъемом и укладкой нефтепровода на лежки в траншее рекомендуется для нефтепроводов диаметрами 219...720 мм при замене дефектного изоляционного покрытия с восстановлением стенки трубы (зачисткой, заваркой язв или приваркой усилительных элементов).

Подъем и укладка нефтепровода на лежки проводятся при остановленной перекачке.

Последовательность выполнения ремонтных работ приведена в типовой технологической карте № 2.

Б 2.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА БЕЗ ПОДЪЕМА НЕФТЕПРОВОДА С СОХРАНЕНИЕМ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема капитального ремонта без подъема нефтепровода с сохранением его положения рекомендуется для нефтепроводов диаметрами 720 мм и более при замене изоляционного покрытия с восстановлением или без восстановления стенки трубы.

Ремонт проводится без остановки перекачки при внутреннем давлении до 2,5 МПа.

Последовательность выполнения ремонтных работ приведена в типовой технологической карте № 3.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1
РЕМОНТ С ПОДЪЕМОМ НЕФТЕПРОВОДА В ТРАНШЕЕ

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
1 Определить положение нефтепровода и установить вешки. Вешки установить через каждые 50 м, а при неровном рельефе местности – через каждые 25 м; в местах изменения рельефа, в вершинах углов поворотов трассы, в местах пересечений с подземными коммуникациями, в местах расположения объектов ЭХЗ, на границах разработки грунта вручную, перед началом и в конце участка вскрышных работ. Сдача трассы заказчиком подрядчику	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезические службы заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций	Высота вешек – 1,5 м. На вешках указать глубину заложения трубы (от поверхности земли до нижней образующей трубы). При невозможности определения местоположения трассоискателем, провести шурфование. Сдача трассы проводится по акту
2 Снять плодородный слой почвы и переместить его во временный отвал: толщина плодородного слоя – м; ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м; дальность перемещения во временный отвал – м; расположение отвала от оси трубы –	Бульдозер	Машинист бульдозера, разнорабочий	Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машиниста бульдозера с особенностями участка под роспись
3 Провести планировку полосы трассы в зоне движения ремонтно-строительной колонны	Бульдозер	Машинист бульдозера	
4 Восстановить вешки, определяющие положение нефтепровода и коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре	Теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки	Мастер, геодезист, разнорабочий	
5 Вскрыть нефтепровод до нижней образующей, минеральный грунт уложить с одной стороны траншеи. Схема производства земляных работ приведена на рис. Б.1	Машина для вскрытия трубопровода МВТ или одноковшовый экскаватор	Машинист МВТ или экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Расстояние от отвала минерального грунта до бровки траншеи должно быть не менее 0,5 м. Во избежание повреждения нефтепровода расстояние между и ковшом экскаватора должно быть не менее 0,15...0,20 м
6 Провести предварительный осмотр технического состояния нефтепровода, определить места расположения дефектов, обнаруженных при диагностике, и при необходимости провести их ремонт	Сварочный агрегат, шлифмашинка, электроды, электростанция	Мастер, сварщик, разнорабочий, машинист электростанции	Следует принять меры против возможного обрушения траншеи, по обустройству рабочих мест средствами индивидуальной и коллективной защиты
7 Подготовить изоляционные материалы, провести заправку изоляционной машины	Изоляционная машина, изоляционные материалы	Машинист изоляционной машины, помощник машиниста изоляционной машины, изолировщик, лаборант	Работы вести согласно инструкции по приготовлению и нанесению покрытий, а также инструкции по эксплуатации машины

1	2	3	4
8. Расставить грузоподъемные механизмы с соблюдением технологических параметров ремонтной колонны (рис.Б.2)	Краны-трубоукладчики, троллейные роликоканатные подвески	Машинисты трубоукладчиков	Технологические параметры колонны должны соответствовать значениям табл. Б.1. Краны-трубоукладчики должны быть снабжены троллейными роликоканатными подвесками
9. Смонтировать на нефтепроводе очистную и изоляционную машины, проверить их работу на холостом ходу. Монтаж машин проводить с разработкой прямков. В случае монтажа с подъемом трубы – подъем проводить по согласованию с диспетчерской службой РУМН	Очистная и изоляционная машины, кран-трубоукладчик, радиосвязь, электростанция	Мастер, машинист изоляционной машины, машинист очистной машины, помощник машиниста очистной машины, помощник машиниста изоляционной машины, машинист трубоукладчика, дежурные на отсекающих задвижках, машинист электростанции	В ходе работы соблюдать расстояние: 2...3 м – от очистной машины до трубоукладчика Т1 (сзади по ходу движения); 2...3 м – от последнего трубоукладчика до изоляционной машины
10. Провести подъем нефтепровода одновременно всеми грузоподъемными механизмами	Краны-трубоукладчики	Машинисты трубоукладчиков, мастер	Подъем нефтепровода осуществлять плавно, без рывков. Усилие на крюках трубоукладчиков контролировать динамометром. Все работы проводить по письменному разрешению диспетчера РУМН
11. Очистить нефтепровод и нанести новое изоляционное покрытие за один проход колонны	Краны-трубоукладчики, очистная и изоляционная машины, электростанция	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, машинист изоляционной машины, помощник машиниста очистной машины, помощник машиниста изоляционной машины, машинист электростанции, мастер	Степень очистки поверхности нефтепровода должна соответствовать требованиям ВСН 008-88 и типу наносимого изоляционного покрытия
12. Осуществить контроль качества изоляционного покрытия визуально и дефектоскопом (на сплошность). При выполнении контрольных замеров все работы прекращаются. При автоматическом контроле разрешается непрерывная работа	Дефектоскоп	Дефектоскопист	Сплошность изоляционного покрытия определяется из расчета 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
13. Заизолированный участок уложить в траншею	Краны-трубоукладчики	Машинисты трубоукладчиков	
14. Восстановить средства электрохимзащиты	Сварочный агрегат, электроды	Сварщик, слесарь КИП и А	
15. Присыпать нефтепровод мягким или размельченным грунтом	Бульдозер	Машинист бульдозера	Грунт не должен содержать камней, крупных комьев

Продолжение карты №1

1	2	3	4
16. Провести окончательную засыпку траншеи минеральным грунтом. При наличии горизонтальных кривых на нефтепроводе вначале засыпать криволинейный участок, начиная от его середины в обе стороны, а затем остальную часть	Бульдозер	Машинист бульдозера	Засыпку траншеи можно выполнить без уплотнения грунта с отсыпкой валика высотой, учитывающей последующую осадку грунта
17. Провести рекультивацию плодородного слоя почвы бульдозером. При обратном движении спланировать трассу опущенным отвалом бульдозера	Бульдозер	Машинист бульдозера	
18. Осуществить контроль качества изоляционно-укладочных работ искателем повреждений, при необходимости провести ремонт дефектов	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, подрядчика, технадзора	Контроль сплюсности провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода

ТАБЛИЦА № Б.1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛОННЫ

Диаметр нефтепровода, мм	Количество грузоподъемных механизмов, шт.	Высота подъема нефтепровода, м		Расстояния между грузоподъемными механизмами, м	Длина приподнятого участка, м	Усилия подъема нефтепровода грузоподъемными механизмами, кН	
		h_1	h_2			P_1	P_2
D	n	h_1	h_2	l	L	P_1	P_2
219	3	0,63	1,01	13,0	59,0	19,9	8,0
273	3	0,77	1,20	14,0	67,0	25,6	12,0
325	3	0,73	1,11	15,0	72,0	33,1	17,0
377	3	0,70	1,03	16,0	77,0	51,4	25,0
426	3	0,68	1,01	17,0	82,0	62,1	33,0
530	4	0,66	1,17	20,0	112,0	97,2	60,0
630	4	0,65	1,10	20,0	115,0	129,0	80,0
720	4	0,63	1,02	20,0	118,0	174,0	100,0

Разработка грунта до нижней образующей трубопровода

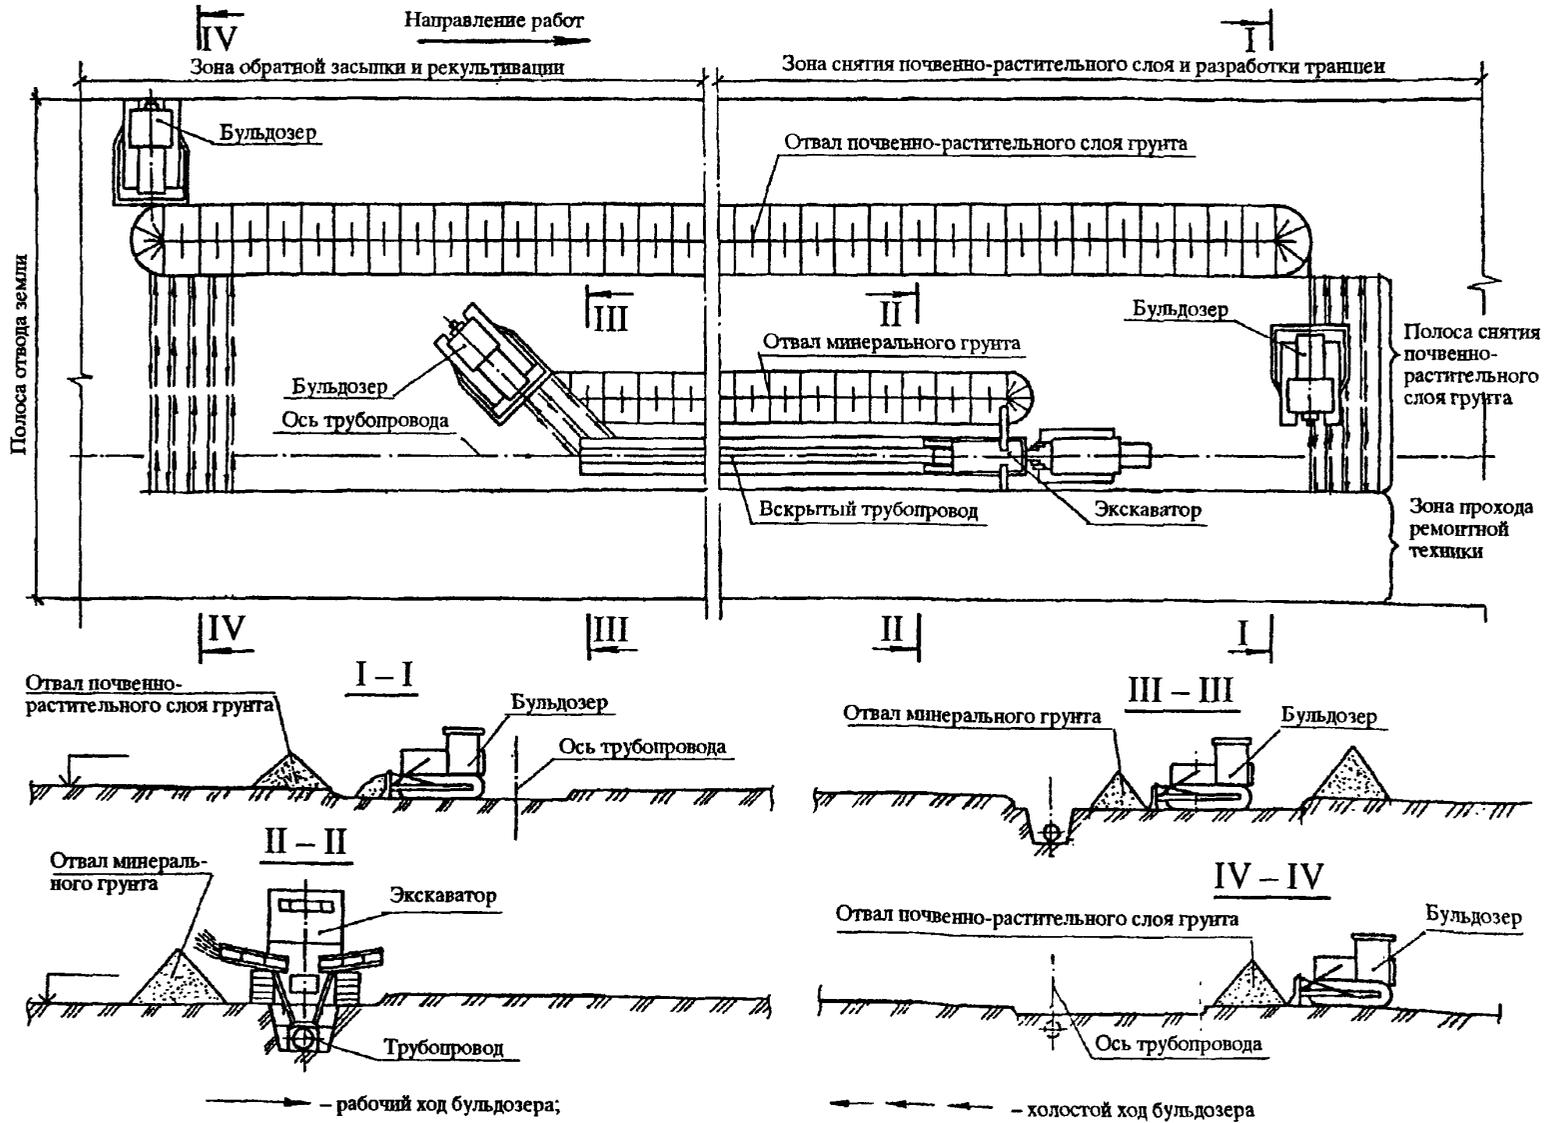


Рис. Б.1

Схема производства изоляционных работ

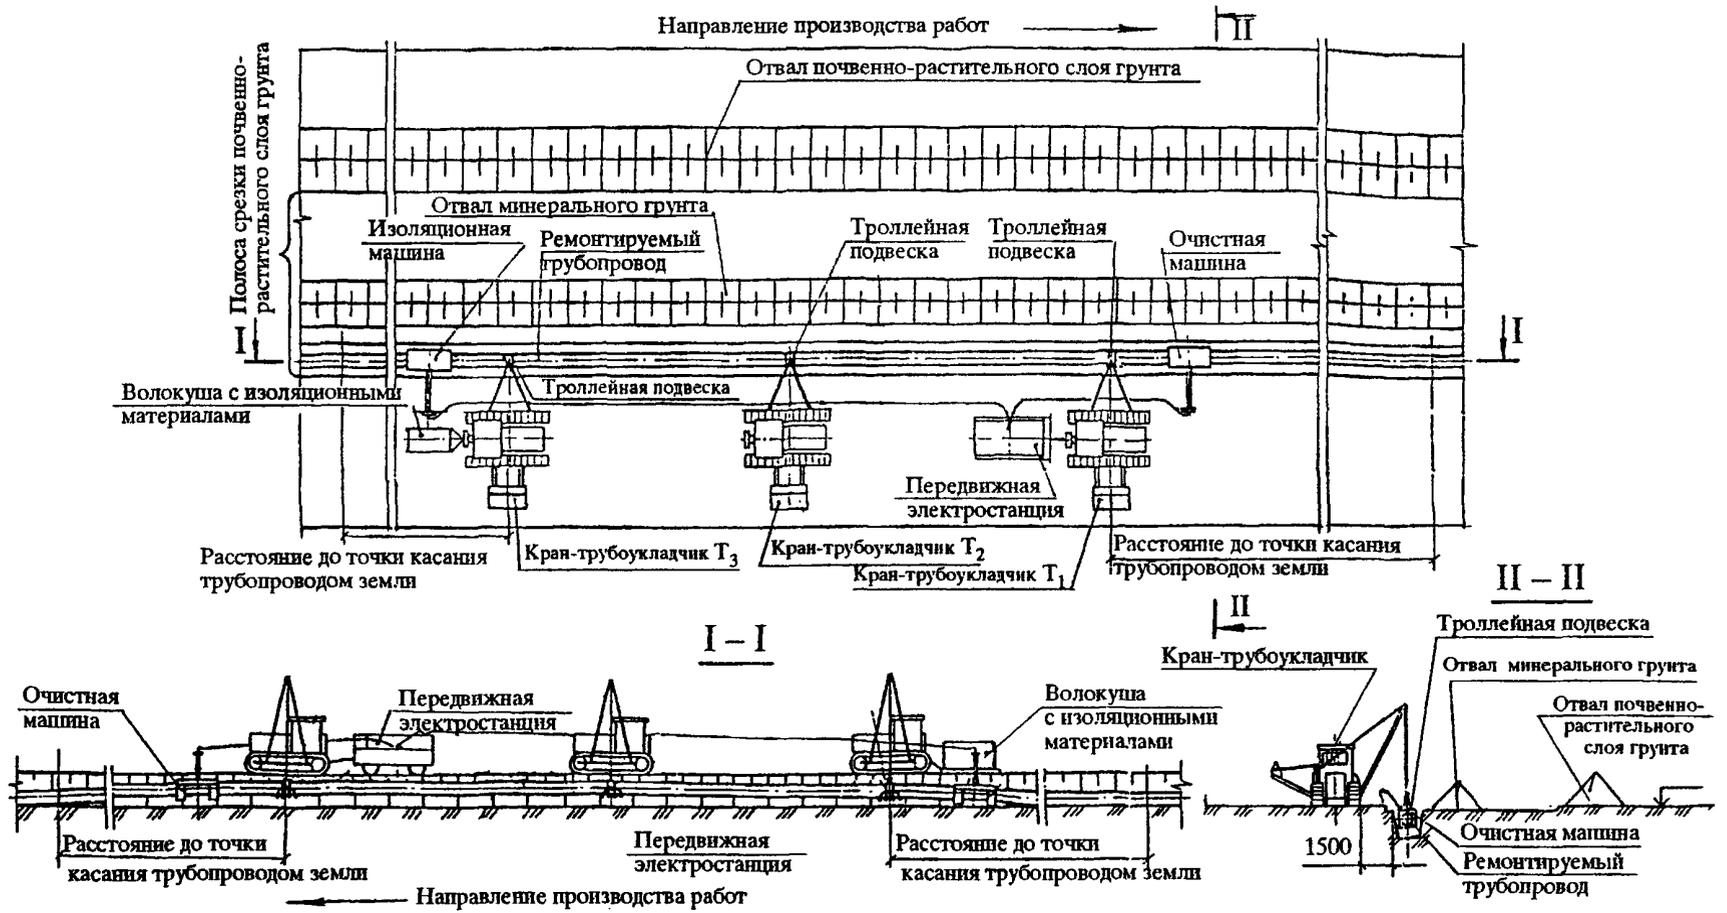


Рис. Б.2


ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2
РЕМОНТ НЕФТЕПРОВОДА С ПОДЪЕМОМ И УКЛАДКОЙ НА ЛЕЖКИ В ТРАНШЕЕ

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
1. Определить положение нефтепровода и установить вешки. Вешки установить через каждые 50 м, а при неровном рельефе местности – через каждые 25 м; в местах изменения рельефа, в вершинах углов поворотов трассы, в местах пересечений с подземными коммуникациями, в местах расположения объектов ЭХЗ, на границах разработки грунта вручную, перед началом и в конце участка вскрышных работ. Сдача трассы заказчиком подрядчику	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика и других заинтересованных организаций	Высота вешек – 1,5 м. На вешках указать глубину заложения трубы (от поверхности земли до нижней образующей трубы). При невозможности определения местоположения трассоискателем, провести шурфование. Сдача трассы проводится по акту
2. Снять плодородный слой почвы и переместить его во временный отвал: толщина плодородного слоя – м; ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м; расположение отвала от оси трубопровода – ; дальность перемещения во временный отвал – м	Бульдозер	Машинист бульдозера, разнорабочий	Производитель работ (прораб, мастер) обязан oznаконить машиниста бульдозера с особенностями участка под роспись
3. Провести планировку полосы трассы в зоне движения ремонтно-строительной колонны	Бульдозер	Машинист бульдозера	
4. Восстановить вешки, определяющие положение нефтепровода и коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре	Теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки	Мастер, геодезист, разнорабочий	
5. Вскрыть нефтепровод до нижней образующей, минеральный грунт уложить с одной стороны траншеи. Схема производства земляных работ приведена на рис. Б.1	Машина для вскрытия трубопровода МВТ или одноковшовый экскаватор	Машинист МВТ или экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Расстояние от отвала минерального грунта до бровки траншеи должно быть не менее 0,5 м. Во избежание повреждения нефтепровода расстояние между трубой и ковшом экскаватора должно быть не менее 0,15...0,20 м
6. Провести предварительный осмотр технического состояния нефтепровода, определить места расположения дефектов, обнаруженных при диагностике, и провести ремонт их при необходимости	Сварочный агрегат, шлифмашинка, электроды, электростанция	Мастер, сварщик, разнорабочий, машинист электростанции	Следует принять меры против возможного обрушения траншеи, по обустройству рабочих мест средствами индивидуальной и коллективной защиты

1	2	3	4
7. Провести расстановку грузоподъемных механизмов с соблюдением технологических параметров ремонтной колонны, смонтировать на нефтепроводе очистную машину (рис. Б.3)	Краны-трубоукладчики, очистная машина, троллейные роликоканатные подвески	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, помощник машиниста очистной машины	Технологические параметры определяются расчетным путем по РД 39-00147105-016-98 "Методика расчета прочности и устойчивости ремонтируемых линейных участков магистральных нефтепроводов с учетом дефектов, обнаруженных при диагностическом обследовании". Очистная машина должна находиться на расстоянии 2-3 м от второго трубоукладчика
8. Поднять п нефтепровод грузоподъемными механизмами	Краны-трубоукладчики	Машинисты трубоукладчиков	Подъем нефтепровода осуществлять плавно, без рывков. Усилие на крюках трубоукладчиков контролировать динамометрами
9. Очистить нефтепровод от старой изоляции, земли, ржавчины при одновременном перемещении колонны	Краны-трубоукладчики, очистная машина	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, помощник машиниста очистной машины	
10. Уложить очищенный от старой изоляции нефтепровод на лежки в траншее	Краны-трубоукладчики, лежки	Машинисты трубоукладчиков, разнорабочие	Лежки должны быть расположены от поперечных сварных швов на расстоянии не менее 3 м
11. Выполнить ремонтные работы по восстановлению несущей способности стенки трубы на участке, уложенном на лежки			Ремонтные работы по заварке дефектов, установке усилительных муфт следует проводить по специально разработанным технологическим картам
12. Подготовить изоляционные материалы, провести заправку изоляционной машины	Изоляционная машина	Машинист изоляционной машины, помощник машиниста изоляционной машины, изолировщик, лаборант	Работы вести согласно инструкций по приготовлению и нанесению покрытий и инструкции по эксплуатации машины
13. Провести расстановку грузоподъемных механизмов с соблюдением технологических параметров ремонтной колонны (табл. Б.1), смонтировать на нефтепроводе очистную и изоляционную машины (рис.Б.3), проверить их работу на холостом ходу. Монтаж машин проводить с разработкой приямков. В случае монтажа с подъемом трубы - подъем проводить по согласованию с диспетчерской службой РУМН	Краны-трубоукладчики, троллейные роликоканатные подвески, очистная и изоляционная машины, радиостанция, электростанция	Машинисты трубоукладчиков, машинист изоляционной машины, машинист очистной машины, помощник машиниста изоляционной машины, помощник машиниста очистной машины, мастер, дежурные на отсекающих участках задвижках, машинист электростанции	В ходе работы соблюдать расстояние: 2...3 м – от очистной машины до первого трубоукладчика; 2...3 м – от изоляционной машины до последнего трубоукладчика
14. Поднять нефтепровод одновременно всеми грузоподъемными механизмами; убрать лежки из под нефтепровода на бровку траншеи с помощью багров. Не допускается нахождение людей в траншее во время изоляционно-укладочных работ	Краны-трубоукладчики, багры	Машинисты трубоукладчиков, слесари-трубопроводчики	Подъем нефтепровода осуществлять плавно, без рывков. Усилие на крюках трубоукладчиков контролировать динамометрами Все работы проводить по письменному разрешению диспетчера РУМН

1	2	3	4
15. Почистить нефтепровод и нанести новое изоляционное покрытие за один проход колонны	Краны-трубоукладчики, очистная машина, изоляционная машина, электростанция	Машинисты трубоукладчиков, машинист изоляционной машины, машинист очистной машины, помощник машиниста изоляционной машины, помощник машиниста очистной машины, мастер, машинист электростанции	Степень очистки поверхности нефтепровода должна соответствовать требованиям ВСН 008-88 и типу наносимого изоляционного покрытия
16. Осуществить контроль качества изоляционного покрытия визуально и дефектоскопом на сплошность. При выполнении контрольных замеров все работы прекращаются. При автоматическом контроле разрешается непрерывная работа	Дефектоскоп	Дефектоскопист	Сплошность изоляционного покрытия определяется из расчета 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
17. Заизолированный участок уложить в траншею	Краны-трубоукладчики	Машинисты трубоукладчиков	
18. Восстановить средства электрохимзащиты	Сварочный агрегат, электроды	Сварщик, слесарь КИП и А	
19. Присыпать нефтепровод мягким или размельченным грунтом	Бульдозер	Машинист бульдозера	Грунт не должен содержать камней, крупных комьев
20. Провести окончательную засыпку траншеи минеральным грунтом. При наличии горизонтальных кривых на нефтепроводе вначале засыпать криволинейный участок, начиная от его середины в обе стороны, а затем остальную часть	Бульдозер	Машинист бульдозера	Засыпку траншеи можно выполнить без уплотнения грунта с отсыпкой валика высотой, учитывающей последующую осадку грунта
21. Провести рекультивацию плодородного слоя почвы бульдозером. При обратном движении спланировать трассу опущенным отвалом бульдозера	Бульдозер	Машинист бульдозера	
22. Осуществить контроль качества изоляционно-укладочных работ искателем повреждений, при необходимости провести ремонт дефектов	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, подрядчика, технадзора	Контроль сплошности провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода

Схема производства изоляционных работ

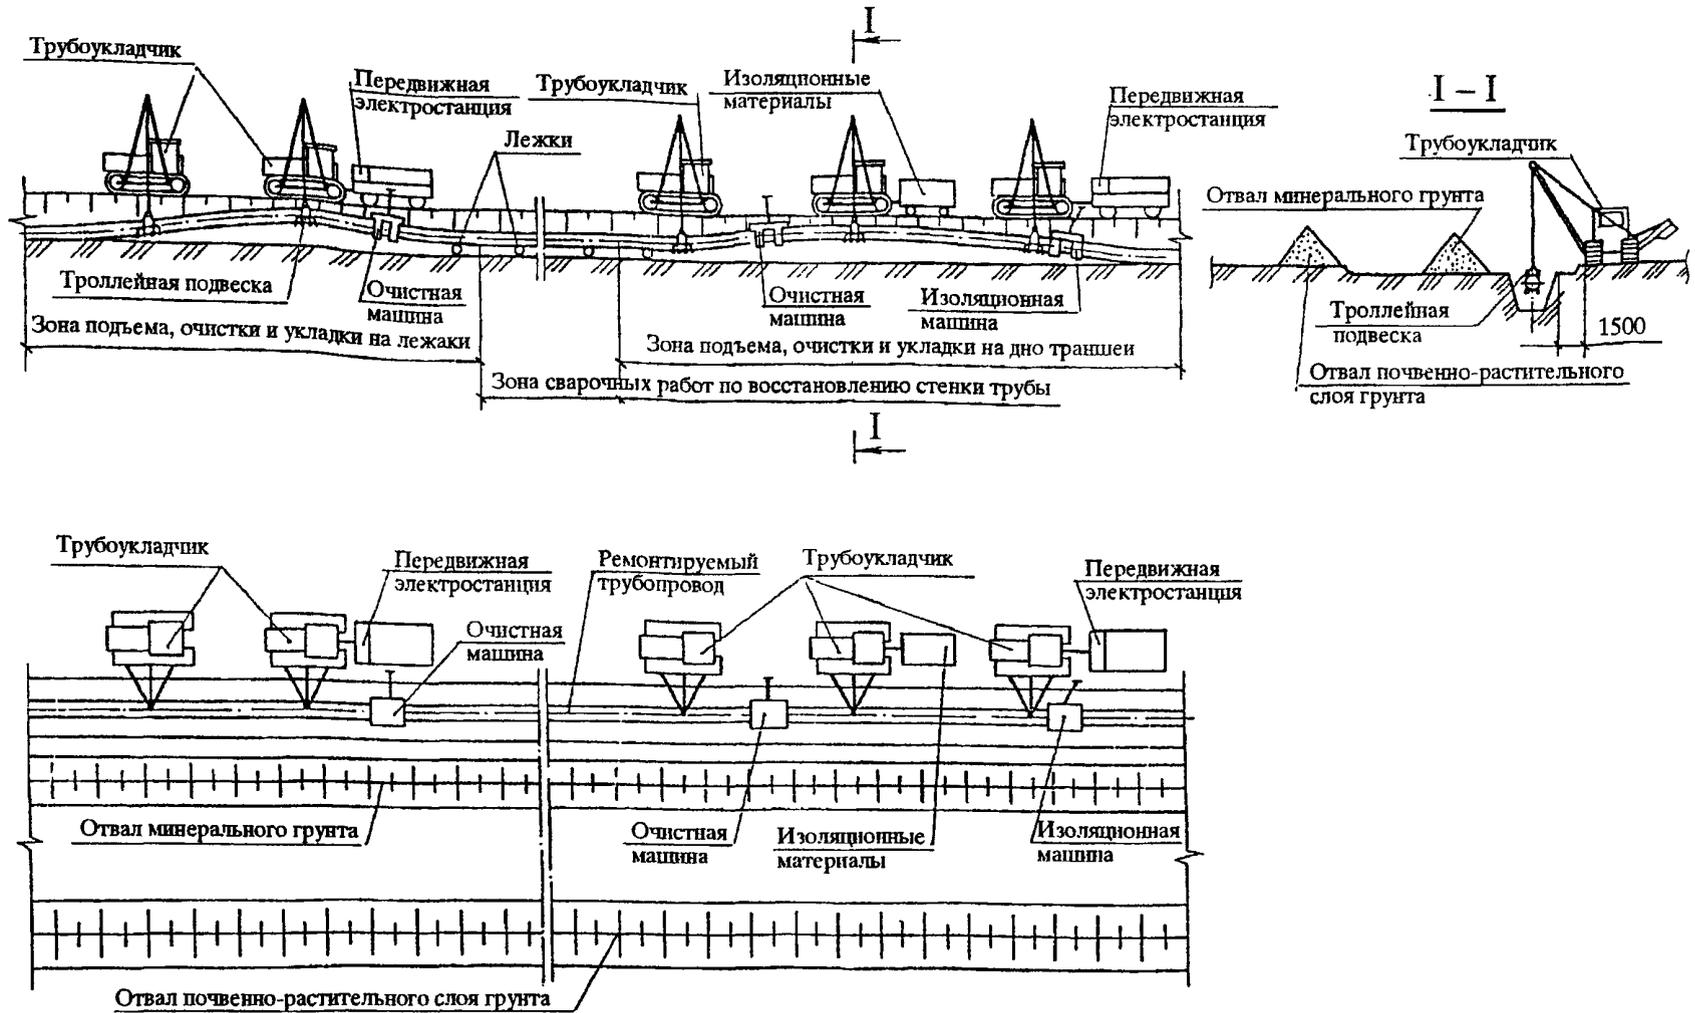

601

Рис. Б.3

**ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3
РЕМОНТ БЕЗ ПОДЪЕМА НЕФТЕПРОВОДА С СОХРАНЕНИЕМ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**


Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
<p>1. Определить положение нефтепровода и установить вешки. Вешки установить через каждые 50 м, а при неровном рельефе местности - через каждые 25 м. Вешки установить в местах изменения рельефа, вершинах углов поворотов трассы, в местах пересечений с подземными коммуникациями, в местах расположения объектов ЭХЗ, на границах разработки грунта вручную, перед началом и в конце участка вскрышных работ.</p> <p>Сдача трассы заказчиком подрядчику</p>	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций	Высота вешек – 1,5 м. На вешках указать глубину заложения трубы (от поверхности земли до нижней образующей трубы). При невозможности определения местоположения трассоискателем, провести шурфование. Сдача трассы проводится по акту
<p>2. Снять плодородный слой почвы и переместить его во временный отвал: толщина плодородного слоя - м, ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы - м; расположение отвала от оси трубы - м дальность перемещения во временный отвал - м</p>	Бульдозер	Машинист бульдозера, разнорабочий	Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машиниста бульдозера с особенностями участка под роспись
3. Провести планировку полосы трассы в зоне движения ремонтно-строительной колонны	Бульдозер	Машинист бульдозера	
4. Восстановить вешки, определяющие положение нефтепровода и коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре	Теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки	Мастер, геодезист, разнорабочий	
<p>5. Разработать траншею ниже нижней образующей нефтепровода (рис.Б.4). Экскаватор № 1 снимает слой грунта над нефтепроводом и разрабатывает грунт с одной стороны нефтепровода на заданную глубину от нижней образующей трубы, укладывает грунт во временный отвал. Экскаватор № 2 разрабатывает грунт с другой стороны на ту же глубину, укладывает грунт во временный отвал. Расстояние между экскаваторами должно быть не менее 14 м для обеспечения безопасной работы</p>	Одноковшовые экскаваторы	Машинисты экскаваторов, помощники машинистов экскаваторов	Глубина траншеи определяется расчетом, исходя из условия размещения грунта из-под нефтепровода в боковых приямках и обеспечения свободной зоны вокруг нефтепровода 0,5 м со всех сторон. Грунт располагать не ближе 0,5 м от края траншеи во избежание обвала грунта в траншею, а также обрушения стенок траншеи Во избежании повреждения трубопровода расстояние между трубой и ковшом экскаватора должно быть не менее 0,15...0,20 м. При вскрытии трубопровода в "задел" следует оставлять грунтовые перемычку через 20...50 м длиной 1 м

1	2	3	4
6. Провести предварительный осмотр технического состояния нефтепровода, определить места расположения дефектов, обнаруженных при диагностике и провести ремонт их при необходимости	Сварочный агрегат, шлифмашинка, электроды, электростанция	Мастер, сварщик, разнорабочий, машинист электростанции	Следует принять меры против возможного обрушения траншеи, по обустройству рабочих мест средствами индивидуальной и коллективной защиты
7. Провести расстановку грузоподъемных механизмов с соблюдением технологических параметров ремонтной колонны, смонтировать подкапывающую, очистную и изоляционную машины (рис. Б.5) Подготовить изоляционные материалы, заправить изоляционные машины	Краны-трубоукладчики, троллейные подвески или полотенца, стрелы-опоры, очистная машина, изоляционная машина, подкапывающая машина, изоляционные материалы	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, машинист изоляционной машины, помощник машиниста очистной машины, помощник машиниста изоляционной машины, слесарь-трубопроводчик, машинист подкапывающей машины, изолировщик, мастер, лаборант	Количество грузоподъемных механизмов, технологические параметры определяются по РД 39-00147105-016-98 "Методика расчета прочности и устойчивости ремонтируемых линейных участков магистральных нефтепроводов с учетом дефектов, обнаруженных при диагностическом обследовании". Работы по подготовке изоляционных материалов вести согласно инструкций по приготовлению и нанесению покрытий.
8. Разработать грунт под трубой на расчетную длину	Машина подкапывающая	Машинист подкапывающей машины	Длина вскрытого участка рассчитывается по РД 39-00147105-016-98 "Методика расчета прочности и устойчивости ремонтируемых линейных участков магистральных нефтепроводов с учетом дефектов, обнаруженных при диагностическом обследовании"
9. Осуществить поддержку вскрытого участка нефтепровода кранами-трубоукладчиками, снабженными стрелами-опорами	Краны-трубоукладчики, стрелы-опоры, троллейные подвески или полотенца	Машинист трубоукладчика, слесарь-трубопроводчик	Все работы проводить по письменному разрешению диспетчера РУМН. Усилие на крюках трубоукладчиков контролировать динамометром
10. На подкопанном участке провести очистку нефтепровода от старой изоляции, земли, ржавчины	Очистная машина, электростанция	Машинист очистной машины, машинист электростанции	
11. Провести осмотр и обозначить мелом дефекты стенки трубы, выявленные при обследовании		Мастер, представитель технадзора	По результатам осмотра составить акт
12. Выполнить ремонтные работы по восстановлению несущей способности стенки трубы	Сварочный агрегат, электроды, шлифмашинка, электростанция	Сварщик, разнорабочий, машинист электростанции	Ремонтные работы по заварке дефектов, установке муфт следует проводить по специально разработанным технологическим картам
13. Провести повторную очистку участка нефтепровода от окалины, брызг металла	Шлифмашинка, очистная машина, электростанция	Машинист очистной машины, разнорабочий, машинист электростанции	
14. Нанести изоляционное покрытие на очищенном участке нефтепровода	Изоляционная машина	Машинист изоляционной машины	

Продолжение карты № 3

1	2	3	4
15. Заизолированный участок присыпать мягким или раз-мельченным грунтом с обеих сторон траншеи. Перед засыпкой провести восстановление средств электрохимзащиты	Бульдозер, сварочный агрегат, электроды	Машинист изоляционной маши-ны	Грунт присыпки не должен закрывать верхнюю об-разующую нефтепровода или быть ниже оси нефте-провода
16. На присыпанном участке установить машину для подбив-ки грунта под нефтепровод и провести подбивку	Машина для подбивки грунта	Машинист бульдозера, свар-щик, слесарь КИП и А	При уплотнении грунта следить за сохранностью изоляционного покрытия трубы
17. Засыпать траншею минеральным грунтом. При наличии горизонтальных кривых на трубопроводе вна-чале засыпать криволинейный участок, начиная от его сере-дины в обе стороны, а затем остальную часть	Бульдозер	Машина для подбивки грунта	Засыпку траншеи можно выполнить без уплотнения грунта с отсыпкой валика высотой учитывающей по-следующую осадку грунта
18. Далее повторить работы согласно пп. 8...17			
19. Провести рекультивацию плодородного слоя почвы попе-речными ходами бульдозера. При обратном движении провести планировку трассы опу-щенным отвалом бульдозера.	Бульдозер	Машинист бульдозера	
20. Осуществить контроль качества изоляционно-укладочных работ искателем повреждений, при необходимости провести ремонт дефектов	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, под-рядчика, технадзора	Контроль сплошности провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода

Разработка грунта ниже образующей трубопровода

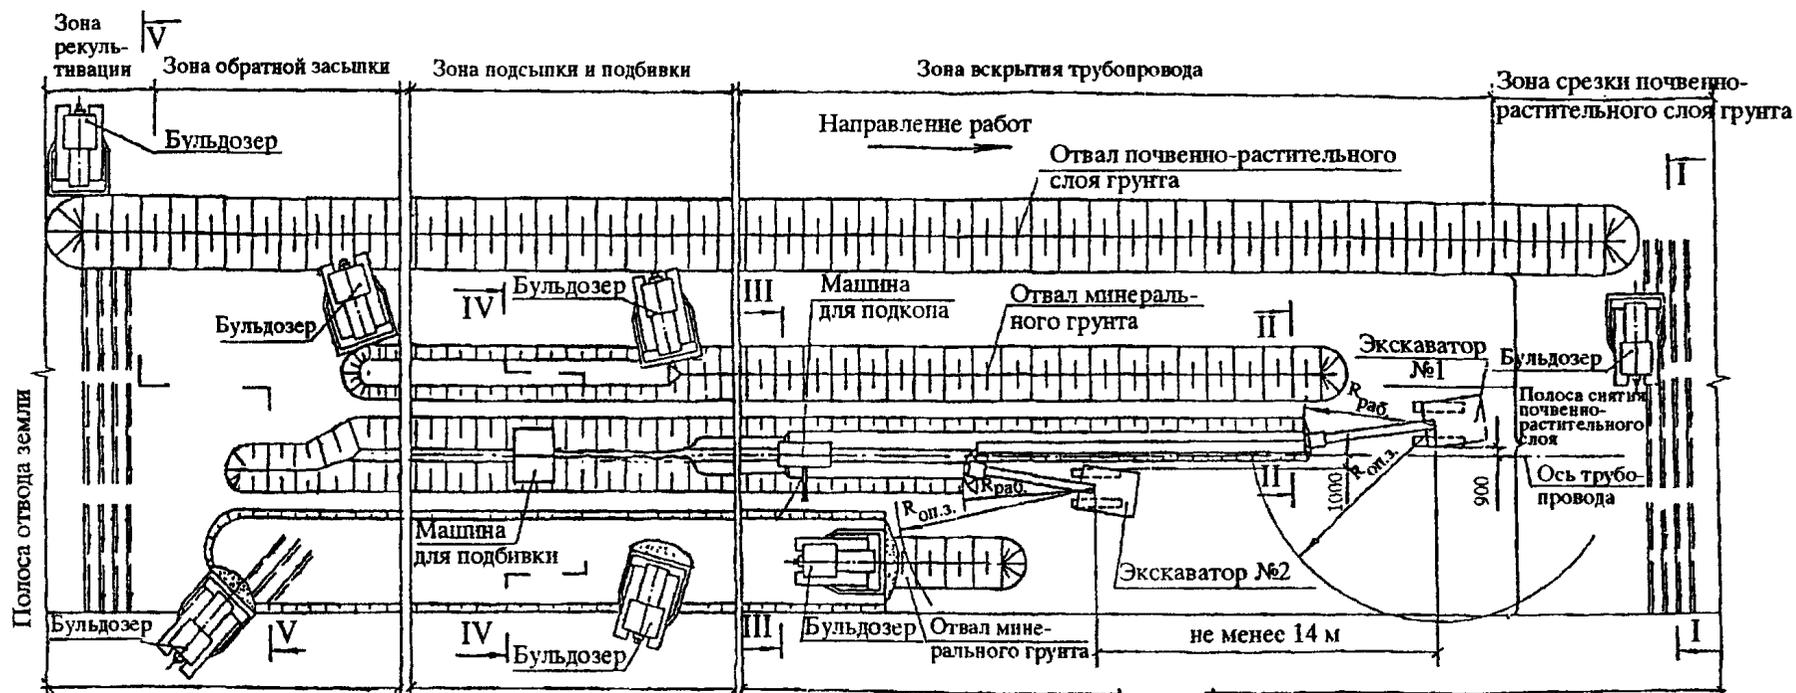

113

Примечания:

1. Расстояние между экскаваторами должно быть не менее 14 м для обеспечения безопасной работы каждого.
2. На разрезе III-III бульдозер и экскаваторы условно не показаны.

Условные обозначения:

- — рабочий ход бульдозера,
- ← — холостой ход бульдозера,
- $R_{оп.з.}$ — радиус опасной зоны работы экскаватора,
- $R_{раб.}$ — рабочий радиус работы экскаватора.

Рис. Б.4

Разработка грунта ниже образующей трубопровода

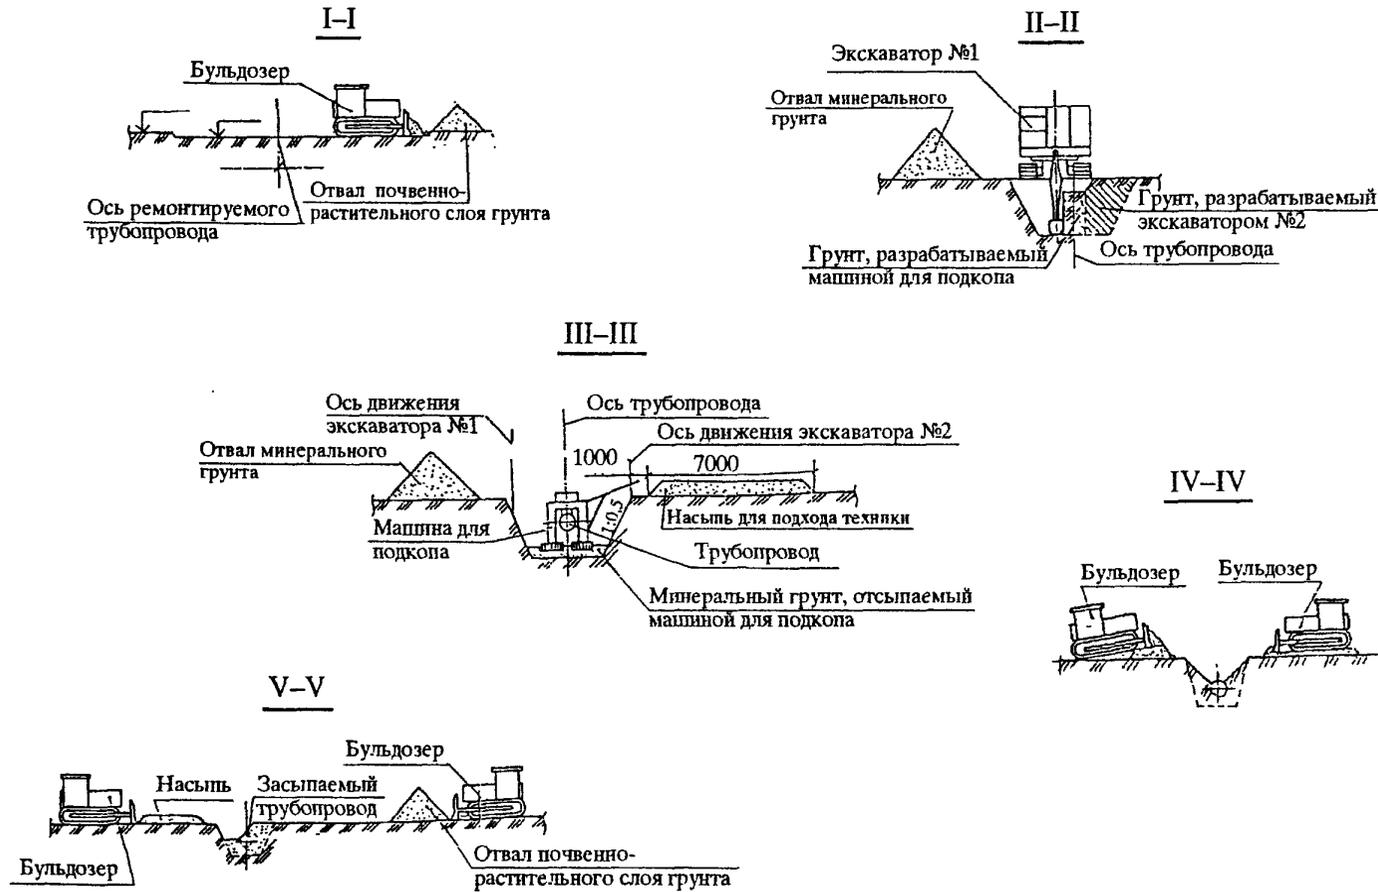


Рис. Б.4

Схема производства изоляционных работ

115

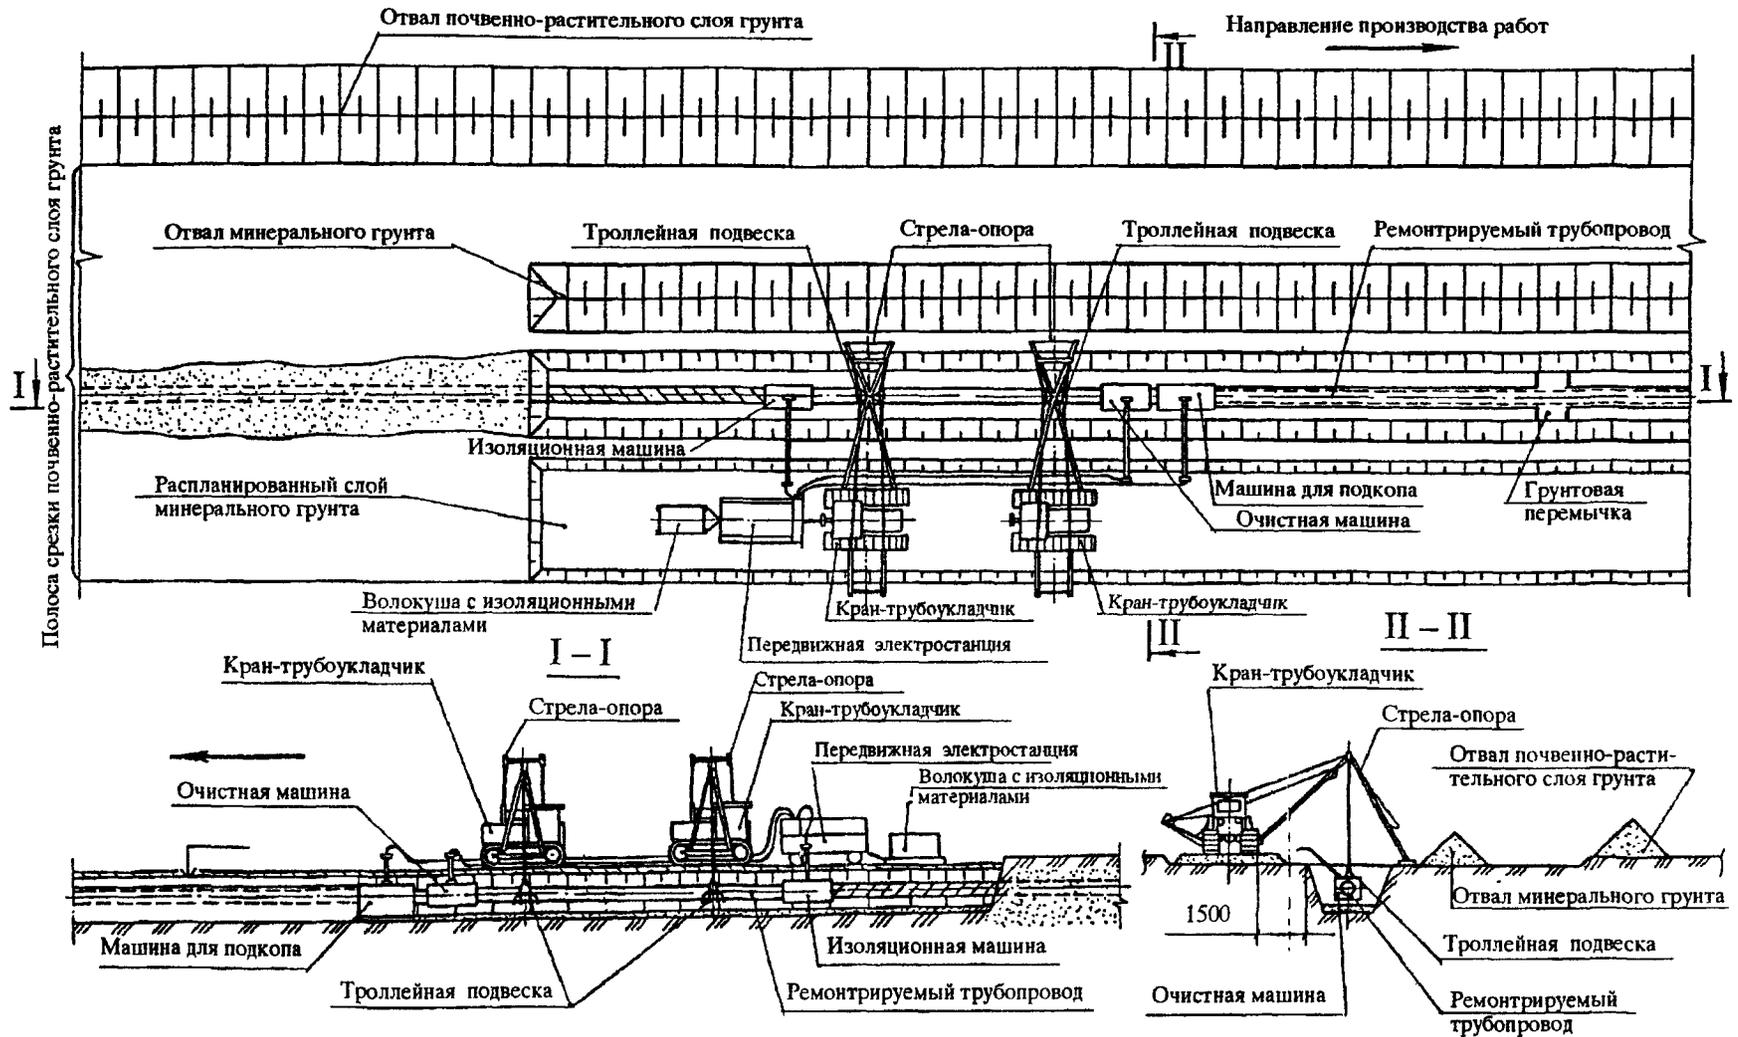


Рис. Б.5

Б 3 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ТРУБ

Капитальный ремонт магистральных нефтепроводов с заменой труб проводится следующими способами:

- путем укладки в совмещенную траншею вновь прокладываемого участка нефтепровода рядом с заменяемым с последующим демонтажом последнего;
- путем укладки в отдельную траншею вновь прокладываемого участка нефтепровода, с последующим вскрытием и демонтажом заменяемого, в пределах существующего коридора технических коммуникаций;
- путем демонтажа заменяемого нефтепровода и укладки вновь прокладываемого нефтепровода в существующую или вновь разработанную траншею.

Б 3.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА С ЗАМЕНОЙ ТРУБ ПУТЕМ УКЛАДКИ В СОВМЕЩЕННУЮ ТРАНШЕЮ

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема капитального ремонта с заменой труб путем укладки в совмещенную траншею вновь прокладываемого участка рядом с заменяемым с последующим демонтажом последнего рекомендуется для нефтепроводов диаметрами 219...1220 мм. Последовательность выполнения ремонтных работ приведена в типовой технологической карте № 4.

Б 3.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА НЕФТЕПРОВОДА С ЗАМЕНОЙ ТРУБ ПУТЕМ УКЛАДКИ В ОТДЕЛЬНУЮ ТРАНШЕЮ

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема капитального ремонта с заменой труб путем укладки в отдельную траншею вновь прокладываемого нефтепровода в пределах существующего технического коридора коммуникаций с последующим вскрытием и демонтажом заменяемого рекомендуется для нефтепроводов диаметрами 219...1220 мм.

Последовательность выполнения ремонтных работ приведена в типовой технологической карте № 5.

Б 3.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА НЕФТЕПРОВОДА С ЗАМЕНОЙ ТРУБ ПУТЕМ УКЛАДКИ В ДОРАБОТАННУЮ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ИЛИ ВНОВЬ РАЗРАБОТАННУЮ ПОСЛЕ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЮ

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема капитального ремонта путем демонтажа заменяемого нефтепровода и укладки прокладываемого участка в доработанную существующую или вновь разработанную на прежнем месте после засыпки траншею рекомендуется для нефтепроводов диаметрами 219...1220 мм.

Последовательность выполнения ремонтных работ приведена в типовой технологической карте № 6.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4
РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ТРУБ ПУТЕМ УКЛАДКИ В СОВМЕЩЕННУЮ ТРАНШЕЮ

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
<p>1. Определить положение заменяемого нефтепровода и установить вешки. Вешки установить через каждые 50 м, а при неровном рельефе местности - через каждые 25 м; в местах изменения рельефа, в вершинах углов поворотов трассы, в местах пересечений с подземными коммуникациями, в местах расположения объектов ЭХЗ, на границах разработки грунта вручную, перед началом и в конце участка вскрышных работ, вешками обозначить ось трассы вновь прокладываемого трубопровода. Сдача трассы заказчиком подрядчику</p>	<p>Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский, теодолит (нивелир)</p>	<p>Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций</p>	<p>Высота вешек – 1,5 м. На вешках указать глубину заложения трубы (от поверхности земли до нижней образующей трубы). При невозможности определения местоположения трассоискателем, провести шурфование Сдача трассы проводится по акту</p>
<p>2. Снять плодородный слой почвы и переместить его во временный отвал: толщина плодородного слоя – м; ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м; расположение отвала от оси трубопровода – ; дальность перемещения во временный отвал – м</p>	<p>Бульдозер</p>	<p>Машинист бульдозера, разнорабочий</p>	<p>Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машиниста бульдозера с особенностями участка под роспись</p>
<p>3. Восстановить вешки, определяющие положение нефтепровода, ось трассы вновь прокладываемого участка коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре</p>	<p>Теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки</p>	<p>Мастер, геодезист, разнорабочий</p>	
<p>4. Провести вскрытие нефтепровода до верхней образующей одноковшовым экскаватором и разработку совмещенной траншеи (рис.Б.6). Траншея для укладки вновь прокладываемого нефтепровода должна соответствовать требованиям проекта. Если расположение заменяемого нефтепровода по глубине не соответствует требованиям, дно траншеи заглубить с оставлением перемычек (рис.Б.7). Перед укладкой трубопровода грунт перемычек доработать до низа траншеи. Минеральный грунт следует укладывать по обе стороны траншеи</p>	<p>Одноковшовый экскаватор</p>	<p>Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора</p>	<p>Во избежание повреждения нефтепровода минимальное расстояние между стенкой трубы и ковшом экскаватора должно быть 0,15...0,20 м. Расстояние между стенками действующего нефтепровода, подлежащего демонтажу, и вновь прокладываемого должно быть не менее: 300 мм – для нефтепроводов диаметром до 700 мм; 450 мм – для нефтепроводов диаметром более 700 мм. Расстояние между перемычками должно быть не менее: 15...20 м – для нефтепроводов диаметром до 530 мм; 20...25 м – для нефтепроводов диаметром более 530 мм. Ширина перемычки 1 м. Расстояние от отвала минерального грунта до бровки траншеи должно быть не менее 0,5 м</p>

1	2	3	4
5. Провести планировку отвала минерального грунта со стороны движения РСК	Бульдозер	Машинист бульдозера	
6. Подготовить секции труб на трубосварочной базе, вывезти секции на трассу и провести раскладку их на бровке траншеи. Провести сварку секций труб в нитку с контролем качества сварных швов. Допускается сварка одиночных труб, вывезенных на трассу, в нитку с контролем качества сварных швов	Трубосварочная база, краны-трубоукладчики, трубовоз, рентгеновский аппарат, сварочный агрегат, электроды	Сварщики, машинисты трубоукладчиков, водители трубовозов, дефектоскопист, разнорабочие, мастер	Работы вести по специально разработанным технологическим картам. Раскладку труб на трассе вести под углом 15...20 град. к проектной оси траншеи не ближе 1,5 м до бровки траншеи
7. Подготовить изоляционные материалы, провести заправку изоляционной машины	Изоляционная машина, изоляционные материалы	Машинист изоляционной машины, помощник машиниста изоляционной машины, изолировщик, лаборант	Вид и тип изоляционного покрытия определяются рабочим проектом. Работы вести согласно инструкций по приготовлению и нанесению покрытий, а также инструкции по эксплуатации машины
8. Расставить грузоподъемные механизмы с соблюдением технологических параметров ремонтной колонны (рис.Б.8). На рисунке условно показаны три трубоукладчика	Краны-трубоукладчики, троллейные роликоканатные подвески	Машинисты трубоукладчиков, мастер	Технологические параметры колонны должны соответствовать данным табл.Б.2. Краны-трубоукладчики должны быть снабжены троллейными роликоканатными подвесками
9. Смонтировать очистную и изоляционную машины в начале плети вновь прокладываемого трубопровода, проверить их работу на холостом ходу	Очистная и изоляционная машины, кран-трубоукладчик, лежки, электростанция	Машинист очистной машины, машинист изоляционной машины, помощник машиниста очистной машины, помощник машиниста изоляционной машины, машинист трубоукладчика, машинист электростанции, разнорабочий	Для монтажа очистной и изоляционной машин начало плети следует уложить на лежки
10. Поднять вновь прокладываемый участок трубопровода одновременно всеми грузоподъемными механизмами с соблюдением параметров подъема	Краны-трубоукладчики	Машинисты трубоукладчиков, мастер	Подъем трубопровода осуществлять плавно, без рывков. Трубоукладчик ТЗ смещает конец плети таким образом, чтобы идущая за ним изоляционная машина располагалась по оси траншеи и была опущена в нее примерно на 0,5 м
11. Очистить поверхность вновь прокладываемого трубопровода и нанесение нового изоляционного покрытия. При перемещении в процессе работ трубоукладчики должны надвигать плеть нефтепровода в сторону траншеи так, чтобы изоляционная машина находилась над траншеей, а изолированный трубопровод по мере продвижения колонны свободно укладывался на дно траншеи	Краны-трубоукладчики, очистная и изоляционная машины, электростанция	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, машинист изоляционной машины, помощник машиниста очистной машины, помощник машиниста изоляционной машины, машинист электростанции, мастер	Движение колонны должно происходить синхронно: очистная и изоляционная машины – непрерывно (за исключением технологических остановок); трубоукладчики – прерывисто, приспосабливаясь к ходу машин и выдерживая расстояние друг от друга в пределах допусков

1	2	3	4
<p>12. Осуществить контроль качества изоляционного покрытия визуально и дефектоскопом (на сплошность). Во время выполнения контрольных замеров все работы прекращаются. При наличии средств автоматического контроля разрешается непрерывная работа</p>	Дефектоскоп	Дефектоскопист, представитель технадзора	Сплошность изоляционного покрытия определяется из расчета 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
<p>13. Заизолированный участок уложить в траншею</p>	Краны-трубоукладчики	Машинисты трубоукладчиков	Дно траншеи должно быть спланировано. Наличие камней, крупных включений не допускается.
<p>14. Подключить средства электрохимзащиты</p>	Сварочный агрегат, электроды	Сварщик, слесарь КИП и А	
<p>15. Провести присыпку вновь прокладываемого участка трубопровода мягким или размельченным грунтом до верхней образующей. Концы вновь прокладываемого участка оставить незасыпанными для подключения в действующую магистраль</p>	Бульдозер	Машинист бульдозера	Грунт присыпки не должен содержать камней, крупных включений
<p>16. Подготовить механизмы и оборудование для проведения работ по очистке полости вновь проложенного участка и проведению испытаний на прочность и герметичность</p>		Мастер, механик	
<p>17. Вставить очистное или разделительное устройство с одной стороны вновь проложенного трубопровода и приварить сферическую заглушку, с другой стороны – задвижку со сливным патрубком</p>	Сварочный агрегат, электроды, очистное или разделительное устройство, сферическая заглушка, задвижка со сливным патрубком, кран-трубоукладчик	Сварщик, линейный трубопроводчик, машинист трубоукладчика, разнорабочий	На рис.Б.9 представлена схема промывки трубопровода с пропуском очистного или разделительного устройства
<p>18. Провести обвязку вновь проложенного участка трубопровода с наполнительным агрегатом</p>	Наполнительный агрегат, комплект инвентарных узлов подключения агрегатов к трубопроводу, сварочный агрегат, электроды, кран-трубоукладчик	Машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, сварщик, линейные трубопроводчики, машинист трубоукладчика	
<p>19. Установить контрольно-измерительные приборы в начале и в конце испытываемого участка, а также в некоторых промежуточных точках</p>	Контрольно-измерительные приборы, штуцеры, сварочный агрегат, электроды	Сварщик, линейный трубопроводчик, слесарь КИП и А	Места установки контрольно-измерительных приборов определяются рабочим проектом

1	2	3	4
20. Смонтировать воздухопускные и сливные краны	Комплект воздухопускных и сливных кранов, сварочный агрегат	Сварщик, линейный трубопроводчик	Места установки кранов определяются рабочим проектом
21. Вывести основную ремонтную технику и персонал за пределы охранной зоны; провести расстановку дежурных на постах наблюдения		Мастер	
22. Перед очистным устройством залить воду в объеме 10...15 % объема полости очищаемого трубопровода для смачивания и размыва загрязнений. Провести заполнение трубопровода водой. Допускается очистка внутренней полости трубы продувкой воздухом. В этом случае работы следует вести по специально разработанным технологическим картам	Наполнительный агрегат, разделительное или очистное устройство	Машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, разнорабочий	В качестве источника воды использовать естественные или искусственные емкости или котлованы для очистки. Объем воды должен быть достаточным для проведения очистки внутренней полости. Скорость перемещения очистного устройства должна быть не менее – 1 км/ч
23. После выхода поршня- разделителя через сливной патрубок закрыть запорную арматуру, срезать патрубок и приварить сферическую заглушку на конце трубопровода после задвижки	Газовый резак, сферическая заглушка, сварочный агрегат	Линейный трубопроводчик, газорезчик, сварщик	
24. Поднять давление на испытуемом участке нефтепровода до давления испытания: давление испытания – не менее $1,1P_{\text{раб}}$ в верхней точке, $P_{\text{раб}} = 0,95 \sigma_T$ в нижней точке; общее время выдержки под испытательным давлением – 24 ч; число циклов – 3	Наполнительный и опрессовочный агрегаты	Машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, машинист опрессовочного агрегата, помощник машиниста опрессовочного агрегата, мастер, представитель технадзора	Если наполнительный агрегат по техническим характеристикам не обеспечивает давление испытания, установить опрессовочный агрегат
25. Провести сброс давления до проектного рабочего $P_{\text{раб}}$		Мастер, разнорабочий	
26. Провести осмотр трассы трубопровода с целью обнаружения утечек. Осмотр проводить не ранее, чем через 12 часов, после снижения давления до $P_{\text{раб}}$	Течеискатель	Обходчик, разнорабочий, мастер, представитель технадзора	Осмотр вести визуально и с помощью течеискателя. При обходе трассы трубопровода необходимо находиться на расстоянии не менее 5 м от оси трубопровода
27. При обнаружении утечек или разрушений трубопровода провести ремонтные работы и повторить испытания на прочность и герметичность			Работы вести согласно пп. 22...26 настоящей технологической карты

1	2	3	4
28. Провести сброс давления до 0,1...0,2 МПа и удалить воду из трубопровода в направлении от наиболее высоких точек (по рельефу местности) к пониженным через сливные краны		Разнорабочие, мастер	Сливные краны установить в местах скопления воды. Места слива воды определяются в рабочем проекте и согласовываются с заинтересованными организациями. Использованную воду отвести в специально подготовленные емкости или котлованы для очистки
29. Подготовить необходимую технику и материалы для подключения вновь проложенного участка трубопровода к действующей магистрали, получить письменное разрешение диспетчера РУМН на дальнейшее проведение работ		Мастер	В рабочем проекте определить места установки задвижек, объем опорожнения, емкость для размещения откачиваемой нефти
30. Вскрыть действующий заменяемый нефтепровод в местах подключения и разработать ремонтный котлован на глубину 0,5...0,6 м ниже нижней образующей трубы; оставшийся грунт доработать вручную	Экскаватор, лопаты	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, разнорабочие	Размеры ремонтного котлована должны обеспечить проведение захлеста действующего нефтепровода и вновь проложенного трубопровода по радиусу упругого изгиба для данного диаметра труб
31. На ремонтируемом участке нефтепровода приварить патрубки с задвижками и вырезать отверстия с помощью приспособления для холодной врезки	Приспособление для холодной врезки, патрубки с задвижками, сварочный агрегат	Сварщик, линейный трубопроводчик	Работы разрешается вести при давлении $P_{раб} \leq 3$ МПа
32. Выполнить одну из следующих подготовительных работ по откачке нефти из заменяемого участка: в параллельный нефтепровод – провести врезку отвода на параллельном нефтепроводе и осуществить обвязку с отводом на заменяемом участке и с насосным агрегатом; за ближайшую задвижку – проложить временный нефтепровод и провести врезку отвода в месте закачки; в резино-тканевые резервуары – соорудить площадку с обвалованием и установить резервуары; в земляной амбар – соорудить земляной амбар, дно и стенки которого обложить полимерной пленкой или слоем уплотненной глины	Сварочный агрегат, комплект оборудования для обвязки, приспособление для холодной врезки, экскаватор Сварочный агрегат, комплект труб и задвижек, приспособление для холодной врезки Бульдозер, автокран Экскаватор, глина, полимерная пленка	Сварщик, линейный трубопроводчик, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора Сварщик, линейный трубопроводчик Машинист бульдозера, водитель автокрана, такелажник Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, разнорабочие	Способ опорожнения участка определяется рабочим проектом. При откачке нефти в резино-тканевые резервуары или в земляной амбар по окончании сварочно-монтажных работ провести обратную закачку нефти в отремонтированный нефтепровод. На месте разработки земляного амбара снять плодородный слой и переместить его во временный отвал. Объем земляного амбара должен обеспечить размещение всей нефти из опорожняемого участка. После закачки нефти из земляного амбара в нефтепровод остатки нефти собирают сорбентом и вывозят на утилизацию

1	2	3	4
33. Постановить перекачку нефти и отключить заменяемый участок ближайшими линейными задвижками		Диспетчер, обходчики	
34. Провести откачку нефти из заменяемого участка нефтепровода с подачей воздуха на вантузах. Для контроля за уровнем нефти на демонтируемом участке нефтепровода просверлить отверстие диаметром 6...8 мм рядом с патрубком, из которого проводится откачка нефти	Насосный агрегат, дрель ручная, электростанция	Машинист насосного агрегата, помощник машиниста установки, линейный трубопроводчик, разнорабочий, машинист электростанции	
35. Очистить трубу по всему периметру от изоляции и ржавчины в местах вырезки заменяемого участка. Установить перемычку между концами разрезаемого нефтепровода или заземлить их	Шлифмашина, скребок, электростанция	Разнорабочий, машинист электростанции, бригада АВС	Очистку проводить на ширину: 100...150 мм - для установки удлиненных кумулятивных зарядов, 500 мм для установки машинки для резки труб
36. Провести вырезку заменяемого участка нефтепровода (с применением энергии взрыва или машинкой для резки труб), а также вырезку катушек с обоих концов участка, подлежащего демонтажу. Катушки удалить из траншеи	Удлиненные кумулятивные заряды, машинка для резки труб МРТ, "Файн", трубоукладчики, электростанция	Взрывники, машинисты трубоукладчиков, разнорабочие, мастер, бригада АВС, машинист электростанции	Длина вырезаемых катушек должна обеспечить образование свободного пространства для проведения работ по герметизации полости нефтепровода
37. Провести герметизацию открытых концов ремонтируемого нефтепровода и демонтируемого участка одним из существующих способов (глиняными тампонами, резиновыми шарами, резинорезными оболочками и др.)	Глина, трамбовки, резиновые шары, резинорезные оболочки	Разнорабочие, бригада АВС	
38. Просверлить контрольные отверстия диаметром 6...8 мм на верхней образующей трубопровода на расстоянии не менее 30 м от места вырезки для стравливания избыточного давления газов из трубы и контроля за уровнем нефти	Ручная дрель	Разнорабочий, мастер, бригада АВС	
39. Очистить дно ремонтного котлована от пропитанного нефтью грунта и провести анализ воздуха в ремонтном котловане на взрывобезопасность	Экскаватор, газоанализатор, лопаты	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, лаборант, разнорабочие	Допуск к сварочным работам возможен, если содержание вредных и горючих паров и газов не выше: а) ПДК углеводородов $C_1...C_{10}$ – 300 мг/м ³ ; сероводорода в смеси с углеводородом $C_1...C_5$ – 3мг/м ³ ; б) ПДВК – 5% величины нижнего предела воспламенения данного пара или газа в воздухе; для нефти – 2,1 мг/л
40. Подготовить трубопроводы к монтажу захлеста: конец действующего трубопровода подготовить под сварку и уложить на опору высотой 50...60 см от дна ремонтного котлована; плеть, образующую другой конец трубопровода, вывесить рядом с первой и разметить место реза с помощью шаблона; отрезать конец плети с одновременным снятием фаски	Шаблон, мел, шлифовальная машинка, станок типа СПК или газовый резак, кран-трубоукладчик	Газорезчик, машинист трубоукладчика, бригада АВС, мастер, разнорабочие	

1	2	3	4
41. Провести сборку и монтаж технологических захлестов с помощью наружных центраторов при поддержке стыкуемых концов нефтепровода грузоподъемными механизмами	Краны-трубоукладчики, наружные центраторы	Машинисты трубоукладчиков, бригада АВС, разнорабочие	
42. Зафиксировать равномерно по периметру стыкуемые трубы при помощи прихваток	Сварочный агрегат, электроды	Сварщик	Количество и длина прихваток зависят от диаметра нефтепровода (табл.Б.3)
43. Тщательно зачистить прихватки от шлака и провести сварку шва	Сварочный агрегат, электроды, шлифовальная машина, электростанция	Сварщики, машинист электростанции, разнорабочий	Наложение прихваток и сварку стыка труб диаметром 530...1220 мм выполнить двумя сварщиками без перерывов в работе. Не разрешается оставлять незаконченными сварные соединения захлестов
44. Провести контроль сварных швов нефтепровода визуально и физическими методами	Рентгеновский аппарат	Дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	
45. Заглушить технологические отверстия металлическими пробками и обварить их	Металлические пробки, сварочный агрегат, электроды	Сварщик, разнорабочие	
46. Получить разрешение диспетчера РУМН и открыть линейные задвижки		Мастер, обходчики	
47. Возобновить перекачку нефти по отремонтированному нефтепроводу, поднять давление до рабочего			
48. Провести осмотр мест подключения и герметичность сварных швов		Мастер, представитель технадзора	
49. Очистить трубы в местах захлестов и нанести противокоррозионную изоляцию вручную	Шлифмашинка, изоляционные материалы, электростанция	Трубоукладчик, изолировщики, машинист электростанции	Изоляционное покрытие в зоне сварных швов должно быть усиленного типа
50. Проверить качество нанесения изоляции	Дефектоскоп	Дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	Сплошность изоляционного покрытия определяется из расчета 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
51. Подготовить демонтируемый участок трубопровода к промывке: заглушить один конец демонтируемого участка сферической заглушкой; другой – оборудовать сливным патрубком. Провести обвязку участка с наполнительным агрегатом по принципиальной схеме очистки трубопровода (рис.Б.9), установить сливные краны в местах скопления воды	Сварочный агрегат, сферическая заглушка, сливной патрубок, комплект оборудования для обвязки, наполнительный агрегат, очистное устройство, сливные краны	Сварщик, машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, разнорабочие, мастер	

1	2	3	4
52. Осуществить промывку демонтируемого участка водой, содержащей поверхностно-активные вещества с пропуском очистного устройства	Наполнительный агрегат	Машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, мастер	Скорость перемещения очистного устройства по трубе – 1 км/ч. Промывку считать законченной после выхода очистного устройства через сливной патрубок не разрушенным
53. Удалить воду из промываемого участка через сливные краны в направлении от наиболее высоких точек (по рельефу местности) к пониженным		Мастер, разнорабочие	Сливные краны установить в местах скопления воды. Места слива воды определяются рабочим проектом и согласовываются с заинтересованными организациями. Использованную воду отвести в специально подготовленные емкости или котлованы для очистки для очистки. Способ очистки использованной воды должен быть определен в рабочем проекте
54. Расставить грузоподъемные механизмы с соблюдением технологических параметров ремонтной колонны согласно табл.Б.4. Перед трубоукладчиком на трубопроводе установить очистную машину	Краны-трубоукладчики, троллейные роликоканатные подвески, очистная машина, электростанция	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, помощник машиниста очистной машины, машинист электростанции, мастер	Расстояние от очистной машины до ближайшего трубоукладчика должно быть в пределах 2...3 м
55. Разработать приямки для пропуска троллейных подвесок трубоукладчиков под трубопроводом и провести подъем начального участка выдерживанием из грунта	Краны-трубоукладчики, экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, машинисты трубоукладчиков	
56. Провести подъем, очистку и укладку всего демонтируемого участка трубопровода с соблюдением технологических параметров. Провести засыпку траншеи минеральным грунтом под приподнятым участком трубопровода. Схема производства работ приведена на рис.Б.10	Краны-трубоукладчики, очистная машина, бульдозер	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, помощник машиниста очистной машины, машинист бульдозера	Подъем и укладку трубопровода проводить без смещения в боковых направлениях для предохранения изоляционного покрытия вновь проложенного участка нефтепровода от повреждения
57. Уложить демонтируемый трубопровод поверх засыпанной траншеи на прежнее проектное положение на лежки или земляные тумбы	Краны-трубоукладчики	Машинисты трубоукладчиков	
58. Демонтируемый участок трубопровода разрезать на отдельные трубы или секции (механической резкой, резкой взрывом, газовой резкой)	Машина для резки труб МРТ, ФАЙН, удлиненные кумулятивные заряды, газовый резац, электростанция	Взрывник, газорезчик, разнорабочий, машинист электростанции	При резке трубопровода соблюдать необходимые требования по проведению работ и технике безопасности

Продолжение карты № 4

1	2	3	4
59. Провести погрузку, транспортировку и выгрузку секций труб в местах складирования	Кран-трубоукладчик, захваты торцевые, захваты клещевые, трубовоз	Машинист трубоукладчика, водитель трубовоза, разнорабочий, стропальщик, кладовщик	
60. Провести рекультивацию плодородного слоя почвы бульдозером. При обратном движении провести планировку полосы трассы опущенным отвалом бульдозера	Бульдозер	Машинист бульдозера	
61. Осуществить контроль качества изоляционно-укладочных работ искателем повреждений, при необходимости провести ремонт дефектов	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, подрядчика, технадзора	Контроль провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода

ТАБЛИЦА № Б.2

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛОННЫ ПРИ УКЛАДКЕ ВНОВЬ ПРОКЛАДЫВАЕМОГО УЧАСТКА
ТРУБОПРОВОДА**

Диаметр, мм	Количество трубокладчиков, шт.	Расстояния между трубокладчиками (группами), м		Максимально допустимое расстояние между очистной и изоляционной машинами, м
		l_1	l_2	
325...530	3	15...20	10...15	35
720...820	4	20...25	15...20	45
1020	4	20...25	15...25	50
1220	5	25...35	20...30	65

ТАБЛИЦА № Б.3

КОЛИЧЕСТВО И ДЛИНА ПРИХВАТОК


Наименование	Диаметр нефтепровода, мм		
	до 400	400...1000	1000...1400
Количество прихваток, не менее	2	3	4
Длина прихваток, мм	30...50	60...100	100...120

ТАБЛИЦА № Б.4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛОННЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ЗАМЕНЯЕМОГО УЧАСТКА

Диаметр нефтепровода	Количество трубокладчиков	Расстояния между трубокладчиками	
		l_1	l_2
219...530	2	15...20	-
720	3	20...25	20...25
820	3	20...25	20...25
1020	3	25...30	25...30

**Схема производств земляных работ
при ремонте с заменой труб путем укладки в совмещенную траншею**

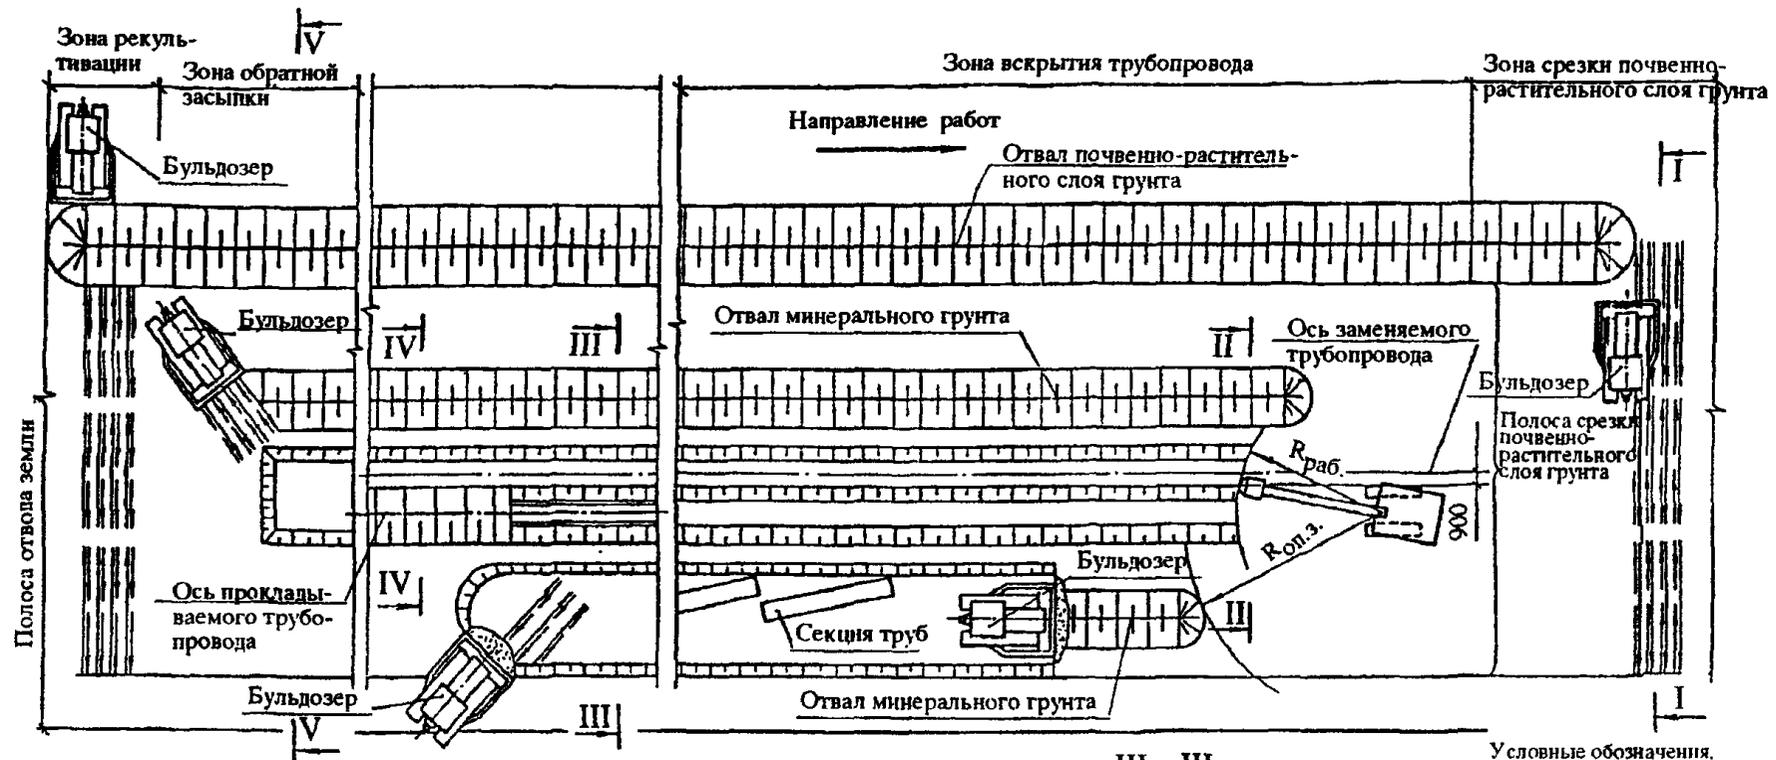


Примечание:
На разрезах III-III и IV-IV
бульдозер и экскаватор условно
не показаны.



Условные обозначения:
 ————— рабочий ход бульдозера,
 - - - - - холостой ход бульдозера,
 R_оп.з. — радиус опасной зоны
 работы экскаватора,
 R_об. — рабочий радиус работы
 экскаватора.

Рис. Б.6

Схема траншеи с перемычками

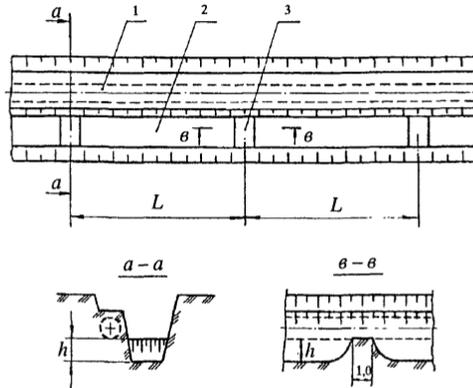

- 1 – заменяемый нефтепровод;
- 2 – траншея для нового нефтепровода;
- 3 – земляная перемычка;
- L – расстояние между перемычками;
- h – величина заглубления.

Рис. Б.7

Схема производства изоляционно-укладочных работ


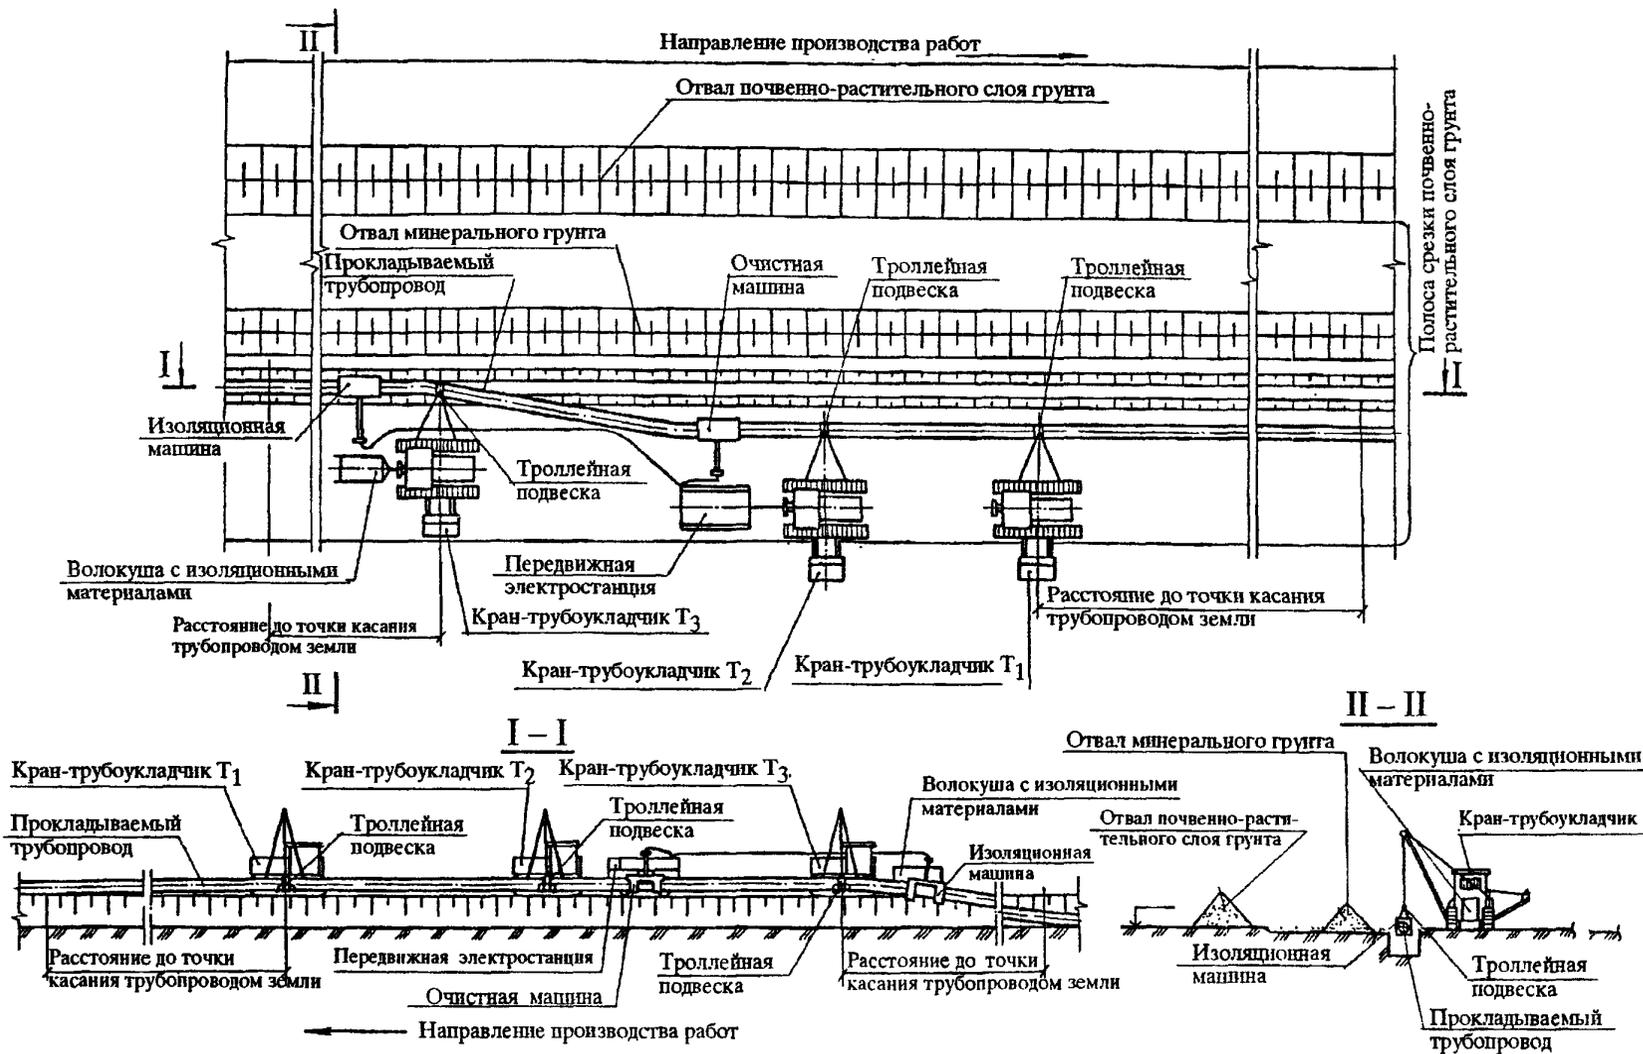


Рис. Б.8

Принципиальная схема производства работ при промывке нефтепроводов

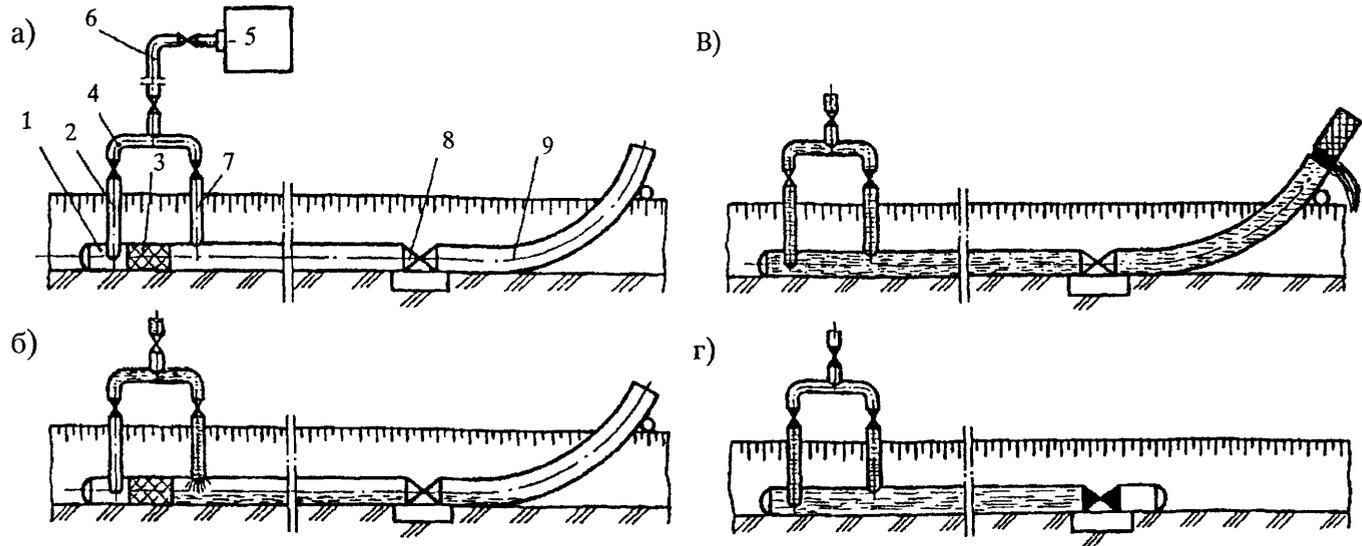

а – подготовка участка к проведению промывки; б – подача воды перед поршнем-разделителем; в – пропуск поршня-разделителя в потоке воды; г – подготовка участка к испытанию; 1 – очищаемый участок; 2 и 7 – перепускные патрубки с кранами; 3 – поршень-разделитель; 4 – коллектор; 5 – наполнительные агрегаты; 6 – подводящий патрубок; 8 – линейная арматура; 9 – сливной патрубок.

Рис.Б.9

Схема демонтажа участка нефтепровода

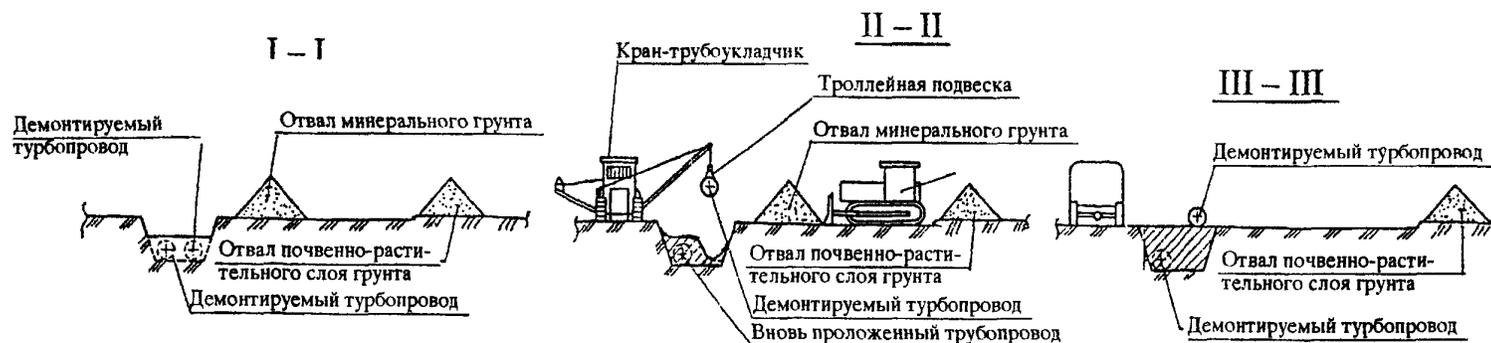
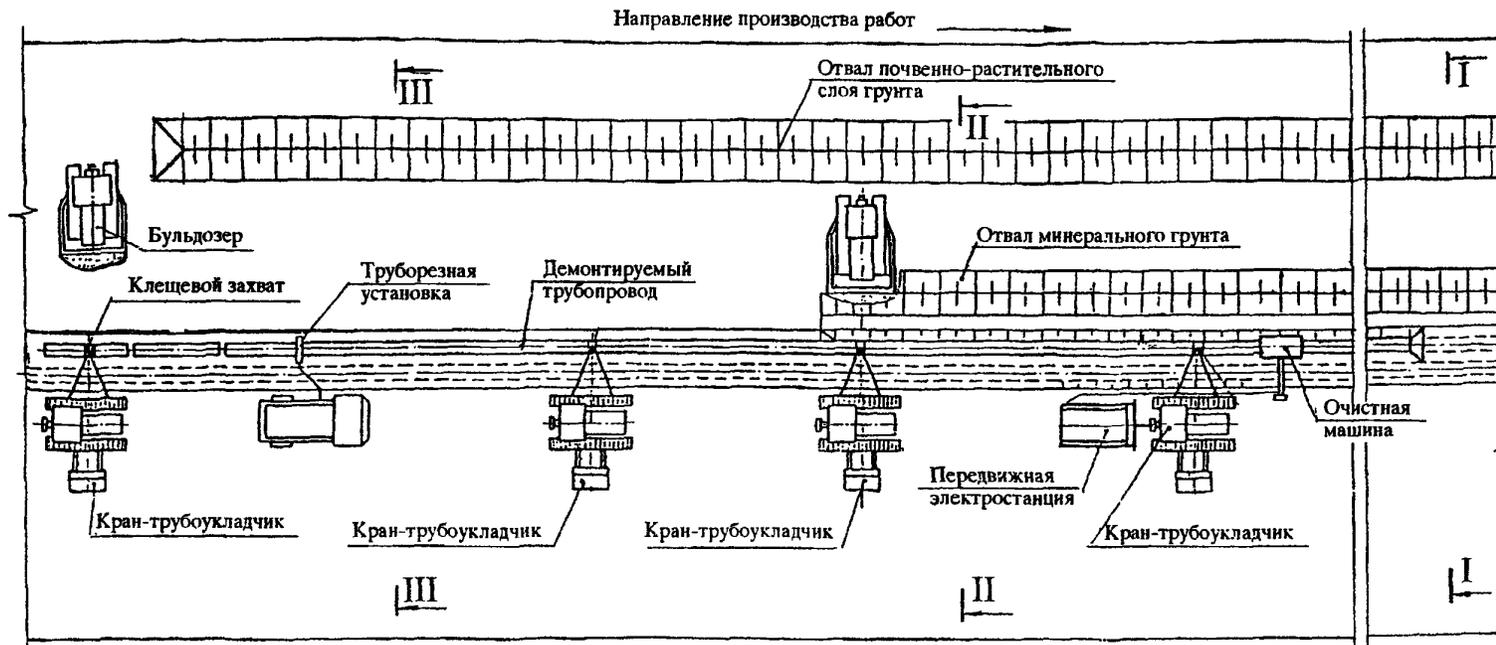


Рис. Б.10

**ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5
РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ТРУБ ПУТЕМ УКЛАДКИ В ОТДЕЛЬНУЮ ТРАНШЕЮ**

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
<p>1. Определить положение нефтепровода и установить вешки, вешками обозначить ось трассы вновь прокладываемого трубопровода.</p> <p>Вешки установить через каждые 50 м, а при неровном рельефе местности – через каждые 25 м. Вешки установить в местах изменения рельефа, вершинах углов поворотов трассы, в местах пересечений с подземными коммуникациями, в местах расположения объектов ЭХЗ, на границах разработок грунта вручную, перед началом и в конце участка вскрышных работ.</p> <p>Сдача трассы заказчиком подрядчику</p>	Трассоискатель, вешки, теодолит (нивелир) автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций	Высота вешек – 1,5 м. На вешках указать глубину заложения трубы (от поверхности земли до нижней образующей) трубы При невозможности определения местоположения трассоискателем, провести шурфование. Сдача трассы проводится по акту
<p>2. Снять плодородный слой почвы и переместить его во временный отвал:</p> <p>толщина плодородного слоя – м;</p> <p>ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м;</p> <p>расположение отвала от оси трубопровода ;</p> <p>дальность перемещения во временный отвал – м</p>	Бульдозер	Машинист бульдозера, разнорабочий	Производитель работ (мастер, прораб) обязан oznачить машиниста бульдозера с особенностями участка под роспись
3. Провести планировку полосы трассы в зоне движения РСК	Бульдозер	Машинист бульдозера	
4. Восстановить вешки, определяющие положение нефтепровода, ось трассы вновь прокладываемого участка, коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре	Теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки	Мастер, геодезист, разнорабочий	
<p>5. Подготовить секции труб на трубосварочной базе, вывезти секции на трассу и провести раскладку их вдоль будущей траншеи. Провести сварку секций труб в нитку с контролем качества монтажных сварных швов.</p> <p>Допускается сварка одиночных труб в нитку с контролем качества сварных швов</p>	Трубосварочная база, краны-трубоукладчики, трубовоз, рентгеновский аппарат, сварочный агрегат, электроды	Сварщики, машинисты трубоукладчиков, водители трубовозов, дефектоскопист, разнорабочие, мастер	Раскладку труб на трассе вести под углом 15...20 град. к проектной оси траншеи не ближе 1,5 м до бровки траншеи Работы выполнять по специально разработанным технологическим картам
<p>6. Разработать новую траншею для укладки вновь прокладываемого участка трубопровода. Схема выполнения земляных работ приведена на рис.Б.11(вариант б).</p> <p>Минеральный грунт следует укладывать в отвал с одной стороны траншеи.</p>	Одноковшовый экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Разработку траншеи вести с соблюдением требований СНиП 2.05.06-85*. Расстояние от новой траншеи до параллельно проложенных действующих нефтепроводов в едином техническом коридоре принимать по табл. Б.5; в стесненных условиях прокладки – по табл.Б.6, исходя из условия безопасной эксплуатации

1	2	3	4
7. Подготовить изоляционные материалы, заправить изоляционную машину	Изоляционная машина, изоляционные материалы	Машинист изоляционной машины, помощник машиниста изоляционной машины, изолировщик, лаборант	Вид и тип изоляционного покрытия определяются рабочим проектом. Работы вести согласно инструкций по приготовлению и нанесению покрытий, а также инструкции по эксплуатации машины
8. Расставить грузоподъемные механизмы с соблюдением технологических параметров ремонтной колонны (рис.Б.7). На рисунке условно показаны три трубоукладчика.	Краны-трубоукладчики, троллейные роликоканатные подвески	Машинисты трубоукладчиков, мастер	Технологические параметры колонны должны соответствовать данным табл.Б.2. Краны-трубоукладчики должны быть снабжены троллейными роликоканатными подвесками
9. Смонтировать очистную и изоляционную машины в начале плети вновь прокладываемого трубопровода, проверить их работу на холостом ходу	Очистная и изоляционная машины, кран-трубоукладчик, лежки, электростанция	Машинист очистной машины, машинист изоляционной машины, помощник машиниста очистной машины, помощник машиниста изоляционной машины, машинист трубоукладчика, машинист электростанции, разнорабочий	Для монтажа очистной и изоляционной машин начало плети следует уложить на лежки
10. Поднять вновь прокладываемый участок трубопровода одновременно всеми грузоподъемными механизмами с соблюдением параметров подъема	Краны-трубоукладчики	Машинисты трубоукладчиков, мастер	Подъем трубопровода осуществлять плавно, без рывков. Трубоукладчик ТЗ смещает конец плети таким образом, чтобы идущая за ним изоляционная машина располагалась по оси траншеи и была опущена в нее примерно на 0,5 м
11. Очистить поверхность вновь прокладываемого трубопровода и нанести новое изоляционное покрытие. При перемещении в процессе работ трубоукладчики должны надвигать плеть нефтепровода в сторону траншеи так, чтобы изоляционная машина находилась над траншеей, а изолированный трубопровод по мере продвижения колонны свободно укладывался на дно траншеи	Краны-трубоукладчики, очистная и изоляционная машины, электростанция	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, машинист изоляционной машины, помощник машиниста очистной машины, помощник машиниста изоляционной машины, машинист электростанции, мастер	Движение колонны должно происходить синхронно: очистная и изоляционная машины – непрерывно (за исключением технологических остановок); трубоукладчики – прерывисто, приспосабливаясь к ходу машин и выдерживая расстояние друг от друга в пределах допусков
12. Осуществить контроль качества изоляционного покрытия визуально и дефектоскопом (на сплошность). Во время выполнения контрольных замеров все работы прекращаются. При наличии средств автоматического контроля разрешается непрерывная работа	Дефектоскоп	Дефектоскопист, представитель технадзора	Сплошность изоляционного покрытия определяется из расчета 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
13. Заизолированный участок уложить в траншею	Краны-трубоукладчики	Машинисты трубоукладчиков	Дно траншеи должно быть спланировано. Наличие камней, крупных включений не допускается
14. Подключить средства электрохимзащиты	Сварочный агрегат, электроды	Сварщик, слесарь КИП и А	

1	2	3	4
15. Выполнить присыпку вновь проложенного участка трубопровода размельченным или мягким грунтом и последующую засыпку траншеи минеральным грунтом. Концы участка трубопровода оставить незасыпанными для подключения в действующую магистраль	Бульдозер	Машинист бульдозера	Грунт присыпки не должен содержать камней, крупных включений
16. Подготовить механизмы и оборудование для проведения работ по очистке полости вновь проложенного участка и проведению испытаний на прочность и герметичность		Мастер, механик	
17. Вставить очистное или разделительное устройство и приварить сферическую заглушку с одной стороны вновь проложенного трубопровода, с другой стороны – задвижку со сливным патрубком	Сварочный агрегат, электроды, очистное или разделительное устройство, сферическая заглушка, задвижка со сливным патрубком, кран-трубоукладчик	Сварщик, линейный трубопроводчик, машинист трубоукладчика, разнорабочий	На рис. Б.8 представлена схема промывки трубопровода с пропуском очистного или разделительного устройства
18. Провести обвязку вновь проложенного участка трубопровода с наполнительным агрегатом	Наполнительный агрегат, комплект инвентарных узлов подключения агрегатов к трубопроводу, сварочный агрегат, электроды, кран-трубоукладчик	Машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, сварщик, линейные трубопроводчики, машинист трубоукладчика	
19. Установить контрольно-измерительные приборы в начале и в конце испытываемого участка, а также в некоторых промежуточных точках	Контрольно-измерительные приборы, штуцеры, сварочный агрегат, электроды	Сварщик, линейный трубопроводчик, слесарь КИП и А	Места установки контрольно-измерительных приборов определяются рабочим проектом
20. Смонтировать воздухопускные и сливные краны	Комплект воздухопускных и сливных кранов, сварочный агрегат	Сварщик, линейный трубопроводчик	Места установки кранов определяются рабочим проектом
21. Вывести основную ремонтную технику и персонал за пределы охранной зоны; провести расстановку дежурных на постах наблюдения.		Мастер	

1	2	3	4
<p>22. Перед очистным устройством залить воду в объеме 10...15 % объема полости очищаемого трубопровода для смачивания и размыва загрязнений. Заполнить трубопровода водой. Допускается очистка внутренней полости трубы продувкой воздухом. В этом случае работы следует вести по специально разработанным технологическим картам</p>	Наполнительный агрегат, разделительное или очистное устройство	Машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, разнорабочий	В качестве источника воды использовать естественные или искусственные емкости или котлованы для очистки. Объем воды должен быть достаточным для проведения очистки внутренней полости. Скорость перемещения очистного устройства должна быть не менее – 1 км/ч
<p>23. После выхода поршня-разделителя через сливной патрубок закрыть запорную арматуру, срезать патрубок и приварить сферическую заглушку на конце трубопровода после задвижки</p>	Газовый резак, сферическая заглушка, сварочный агрегат	Линейный трубопроводчик, газорезчик, сварщик	
<p>24. Поднять давление на испытуемом участке нефтепровода до давления испытания: давление испытания – не менее $1,1P_{\text{раб}}$ в верхней точке, $P_{\text{раб}} = 0,95$ т в нижней точке; общее время выдержки под испытательным давлением – 24 ч; число циклов – 3</p>	Наполнительный и опрессовочный агрегаты	Машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, машинист опрессовочного агрегата, помощник машиниста опрессовочного агрегата, мастер, представитель технадзора	
<p>25. Провести сброс давления до проектного рабочего $P_{\text{раб}}$</p>		Мастер, разнорабочий	
<p>26. Провести осмотр трассы трубопровода с целью обнаружения утечек. Осмотр проводить не ранее, чем через 12 часов, после снижения давления до $P_{\text{раб}}$</p>	Течеискатель	Обходчик, разнорабочий, мастер, представитель технадзора	Осмотр вести визуально и с помощью течеискателя. При обходе трассы трубопровода необходимо находиться на расстоянии не менее 5 м от оси трубопровода
<p>27. При обнаружении утечек или разрушений трубопровода провести ремонтные работы и повторить испытания на прочность и герметичность</p>			Работы вести согласно пп. 22...26 настоящей технологической карты
<p>28. Провести сброс давления до 0,1...0,2 МПа и удалить воду из трубопровода в направлении от наиболее высоких точек (по рельефу местности) к пониженным через сливные краны</p>		Разнорабочие, мастер	Сливные краны установить в местах скопления воды. Места слива воды определяются в рабочем проекте и согласовываются с заинтересованными организациями. Использованную воду отвести в специально подготовленные емкости и котлованы для очистки
<p>29. Подготовить необходимую технику и материалы для подключения вновь проложенного участка трубопровода к действующей магистрали, получить письменное разрешение диспетчера РУМН на дальнейшее проведение работ</p>		Мастер	В рабочем проекте определить места установки задвижек, объем опорожнения, емкость для размещения откачиваемой нефти

1	2	3	4
30. Вскрыть действующий заменяемый нефтепровод в местах подключения и разработать ремонтный котлован на глубину 0,5...0,6 м ниже нижней образующей трубы	Экскаватор, лопаты	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, разнорабочие	Размеры ремонтного котлована должны обеспечить проведение захлеста действующего нефтепровода и вновь проложенного трубопровода по радиусу упругого изгиба для данного диаметра труб
31. На ремонтируемом участке нефтепровода приварить патрубки с задвижками и вырезать отверстия с помощью приспособления для холодной резки	Приспособление для холодной резки, патрубки с задвижками, сварочный агрегат	Сварщик, линейный трубопроводчик	Работы разрешается вести при давлении $P_{раб} \leq 3$ МПа.
32. Выполнить одну из следующих подготовительных работ по откачке нефти из заменяемого участка: в параллельный нефтепровод – провести резку отвода на параллельном нефтепроводе и осуществить обвязку с отводом на заменяемом участке и с насосным агрегатом; за ближайшую задвижку – проложить временный нефтепровод и провести резку отвода в месте закачки; в резинотканевые резервуары – соорудить площадку с обвалованием и установить резервуары; в земляной амбар – соорудить земляной амбар, дно и стенки которого обложить полимерной пленкой или слоем уплотненной глины	Сварочный агрегат, комплект оборудования для обвязки, приспособление для холодной резки, экскаватор Сварочный агрегат, комплект труб и задвижек, приспособление для холодной резки Бульдозер, автокран Экскаватор, глина, полимерная пленка	Сварщик, линейный трубопроводчик, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора Сварщик, линейный трубопроводчик Машинист бульдозера, водитель автокрана, такелажник Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, разнорабочие	Способ опорожнения участка определяется рабочим проектом. При откачке в резинотканевые резервуары или в земляной амбар по окончании сварочно-монтажных работ провести обратную закачку нефти в отремонтированный нефтепровод. На месте разработки земляного амбара снять плодородный слой и переместить его во временный отвал. Объем земляного амбара должен обеспечить размещение всей нефти из опорожняемого участка. После закачки нефти из земляного амбара в нефтепровод остатки нефти собирают сорбентом и вывозят на утилизацию
33. Остановить перекачку нефти и отключить заменяемый участок ближайшими линейными задвижками		Диспетчер, обходчики	
34. Провести откачку нефти из заменяемого участка нефтепровода с подачи воздуха на вантузах. Для контроля за уровнем нефти на демонтируемом участке нефтепровода просверлить отверстие диаметром 6...8 мм на верхней образующей трубопровода	Насосный агрегат, дрель ручная, электростанция	Машинист насосного агрегата, помощник машиниста установки, линейный трубопроводчик, разнорабочий, машинист электростанции	
35. Очистить трубу по всему периметру от изоляции и ржавчины в местах вырезки заменяемого участка. Установить перемычку между концами разрезаемого нефтепровода или заземлить их	Шлифмашинка, скребок, электростанция	Разнорабочий, машинист электростанции, бригада АВС	Очистку проводить на ширину: 100...150 мм – для установки удлиненных кумулятивных зарядов, 500 мм – для установки машинки для резки труб

1	2	3	4
36. Вырезать заменяемый участок нефтепровода (с применением энергии взрыва или машинкой для резки труб), а также катушки с обоих концов участка, подлежащего демонтажу. Катушки удалить из траншеи	Удлиненные кумулятивные заряды, машинка для резки труб МРТ, "Файн", трубоукладчики, электростанция	Взрывники, машинисты трубоукладчиков, разнорабочие, мастер, бригада АВС, машинист электростанции	Длина вырезаемых катушек должна обеспечить образование свободного пространства для проведения работ по герметизации полости нефтепровода
37. Провести герметизацию открытых концов ремонтируемого нефтепровода и демонтируемого участка одним из существующих способов (глиняными тампонами, резиновыми шарами, резинокордными оболочками и др.)	Глина, трамбовки, резиновые шары, резинокордные оболочки	Разнорабочие, бригада АВС	
38. Просверлить контрольные отверстия диаметром 6...8 мм на верхней образующей трубопровода на расстоянии не менее 30 м от места вырезки для стравливания избыточного давления газов из трубы и контроля за уровнем нефти	Ручная дрель	Разнорабочий, мастер, бригада АВС	
39. Очистить дно ремонтного котлована от пропитанного нефтью грунта и провести анализ воздуха в ремонтном котловане на взрывобезопасность	Экскаватор, газоанализатор, лопаты	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, лаборант, разнорабочие	Допуск к сварочным работам возможен, если содержание вредных и горючих паров и газов не выше: а) ПДК углеводородов $C_1...C_{10}$ – 300 мг/м^3 ; сероводорода в смеси с углеводородом $C_1...C_5$ – 3 мг/м^3 ; б) ПДВК – 5% величины нижнего предела воспламенения данного пара или газа в воздухе; для нефти – $2,1 \text{ мг/л}$
40. Подготовить трубопроводы к монтажу захлеста: конец действующего трубопровода подготовить под сварку и уложить на опору высотой 50...60 см от дна ремонтного котлована; плеть, образующую другой конец трубопровода, вывесить рядом с первой и разметить место реза с помощью шаблона; отрезать конец плети с одновременным снятием фаски	Шаблон, мел, шлифовальная машинка, станок типа СПК или газовый резак, кран-трубоукладчик	Газорезчик, машинист трубоукладчика, бригада АВС, мастер, разнорабочие	
41. Провести сборку и монтаж технологических захлестов с помощью наружных центраторов при поддержке стыкуемых концов нефтепроводов грузоподъемными механизмами	Краны-трубоукладчики, наружные центраторы	Машинисты трубоукладчиков, бригада АВС, разнорабочие	
42. Зафиксировать равномерно по периметру стыкуемые трубы при помощи прихваток	Сварочный агрегат, электроды	Сварщик	Количество и длина прихваток зависят от диаметра нефтепровода (табл.Б.3)
43. Тщательно зачистить прихватки от шлака и сварить стык	Сварочный агрегат, электроды, шлифовальная машина, электростанция	Сварщики, машинист электростанции, разнорабочий	Наложение прихваток и сварку стыка труб диаметром 530...1220 мм выполнять двумя сварщиками без перерывов в работе. Не разрешается оставлять незаконченными сварные соединения захлестов

Продолжение карты № 5

1	2	3	4
44. Провести контроль сварных швов нефтепровода визуаль-но и физическими методами	Рентгеновский аппарат	Дефектоскопист, мастер, пред-ставитель технадзора	
45. Заглушить технологические отверстия металлическими пробками и обварить их	Металлические пробки, сварочный агрегат, электроды	Сварщик, разнорабочий	
46. Получить разрешение диспетчера РУМН и открыть линей-ные задвижки		Мастер, обходчики	
47. Возобновить перекачку нефти по отремонтированному нефтепроводу, поднять давление до рабочего			
48. Провести осмотр мест подключения		Мастер, представитель технад-зора	
49. Очистить трубы в местах захлестов и нанести противо-коррозионную изоляцию вручную	Шлифмашинка, изоля-ционные материалы, электростанция	Изолировщики, машинист элек-тростанции	Изоляционное покрытие в зоне сварных швов долж-но быть усиленного типа
50. Проверить качество нанесения изоляции	Дефектоскоп	Дефектоскопист, мастер, пред-ставитель технадзора	Сплошность изоляционного покрытия определяется из расчета 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
51. Подготовить демонтируемый участок трубопровода к про-мывке: заглушить один конец демонтируемого участка сфе-рической заглушкой; другой – оборудовать сливным патруб-ком. Провести обвязку участка с дополнительным агрегатом по принципиальной схеме очистки трубопровода (рис.Б.9), уста-новить сливные краны в местах скопления воды	Сварочный агрегат, сферическая заглуш-ка, сливной патрубок, комплект оборудова-ния для обвязки, на-полнительный агрегат, очистное устройство, сливные краны	Сварщик, машинист дополни-тельного агрегата, помощник машиниста дополнительного аг-регата, разнорабочие, мастер	
52. Осуществить промывку демонтируемого участка водой, содержащей поверхностно-активные вещества с пропуском очистного устройства	Наполнительный агре-гат	Машинист дополнительного аг-регата, помощник машиниста дополнительного агрегата, мас-тер	Скорость перемещения очистного устройства по трубе – 1 км/ч. Промывку считать законченной после выхода очистного устройства через сливной патруб-ок неразрушенным
53. Удалить воду из промываемого участка через сливные краны в направлении от наиболее высоких точек (по рельефу местности) к пониженным		Мастер, разнорабочие	Сливные краны установить в местах скопления во-ды. Места слива воды определяются рабочим проек-том и согласовываются с заинтересованными орга-низациями. Использованную воду отвести в специ-ально подготовленные емкости или котлованы для очистки Способ очистки использованной воды должен быть определен в рабочем проекте

1	2	3	4
54. Вскрыть/демантируемый участок нефтепровода до верхней образующей трубы одноковшовым экскаватором. Схема проведения земляных работ приведена на рис. Б.11 (вариант а)	Экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Во избежание повреждения нефтепровода минимальное расстояние между стенкой трубы и ковшом работающего экскаватора должно быть 0,15...0,20 м
55. Расставить грузоподъемные механизмы с соблюдением технологических параметров ремонтной колонны согласно табл.4. Перед головным трубоукладчиком на трубопроводе установить очистную машину	Краны-трубоукладчики, троллейные роликоканатные подвески, очистная машина, электростанция	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, помощник машиниста очистной машины, машинист электростанции, мастер	Трубоукладчики должны быть снабжены троллейными подвесками. Расстояние от очистной машины до ближайшего трубоукладчика должно быть в пределах 2...3 м
56. Разработать приямки для пропуска троллейных подвесок под трубопроводом и провести подъем начального участка выдергиванием из грунта	Краны-трубоукладчики, экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, машинисты трубоукладчиков	
57. Очистить демантируемый участок от старой изоляции за один проход очистной машины	Краны-трубоукладчики, очистная машина, электростанция	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, помощник машиниста очистной машины, машинист электростанции	Для укладки на бровку траншеи проводить подъем нефтепровода с одновременным смещением в сторону ремонтной колонны
58. Засыпать траншею минеральным грунтом	Бульдозер	Машинист бульдозера	
59. Демантируемый участок трубопровода разрезать на отдельные трубы или секции (механической резкой, резкой взрывом, газовой резкой)	Машина для резки труб МРТ, ФАЙН, удлиненные кумулятивные заряды, газовый резак, электростанция	Взрывник, газорезчик, разнорабочий, машинист электростанции	При резке трубопровода соблюдать необходимые требования по проведению работ и технике безопасности
60. Провести погрузку, транспортировку и выгрузку секций труб в местах складирования	Кран-трубоукладчик, захваты торцевые, захваты клещевые, трубовоз	Машинист трубоукладчика, водитель трубовоза, разнорабочий, стропальщик, кладовщик	При работе соблюдать необходимые требования по проведению работ и технике безопасности
61. Провести рекультивацию плодородного слоя почвы бульдозером. При обратном движении провести планировку полосы трассы опущенным отвалом бульдозера	Бульдозер	Машинист бульдозера	
62. Осуществить контроль качества изоляционно-укладочных работ искателем повреждений, при необходимости провести ремонт дефектов	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, подрядчика, технадзора	Контроль провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода

Схема производства земляных работ при ремонте с заменой труб путем укладки в отдельную траншею

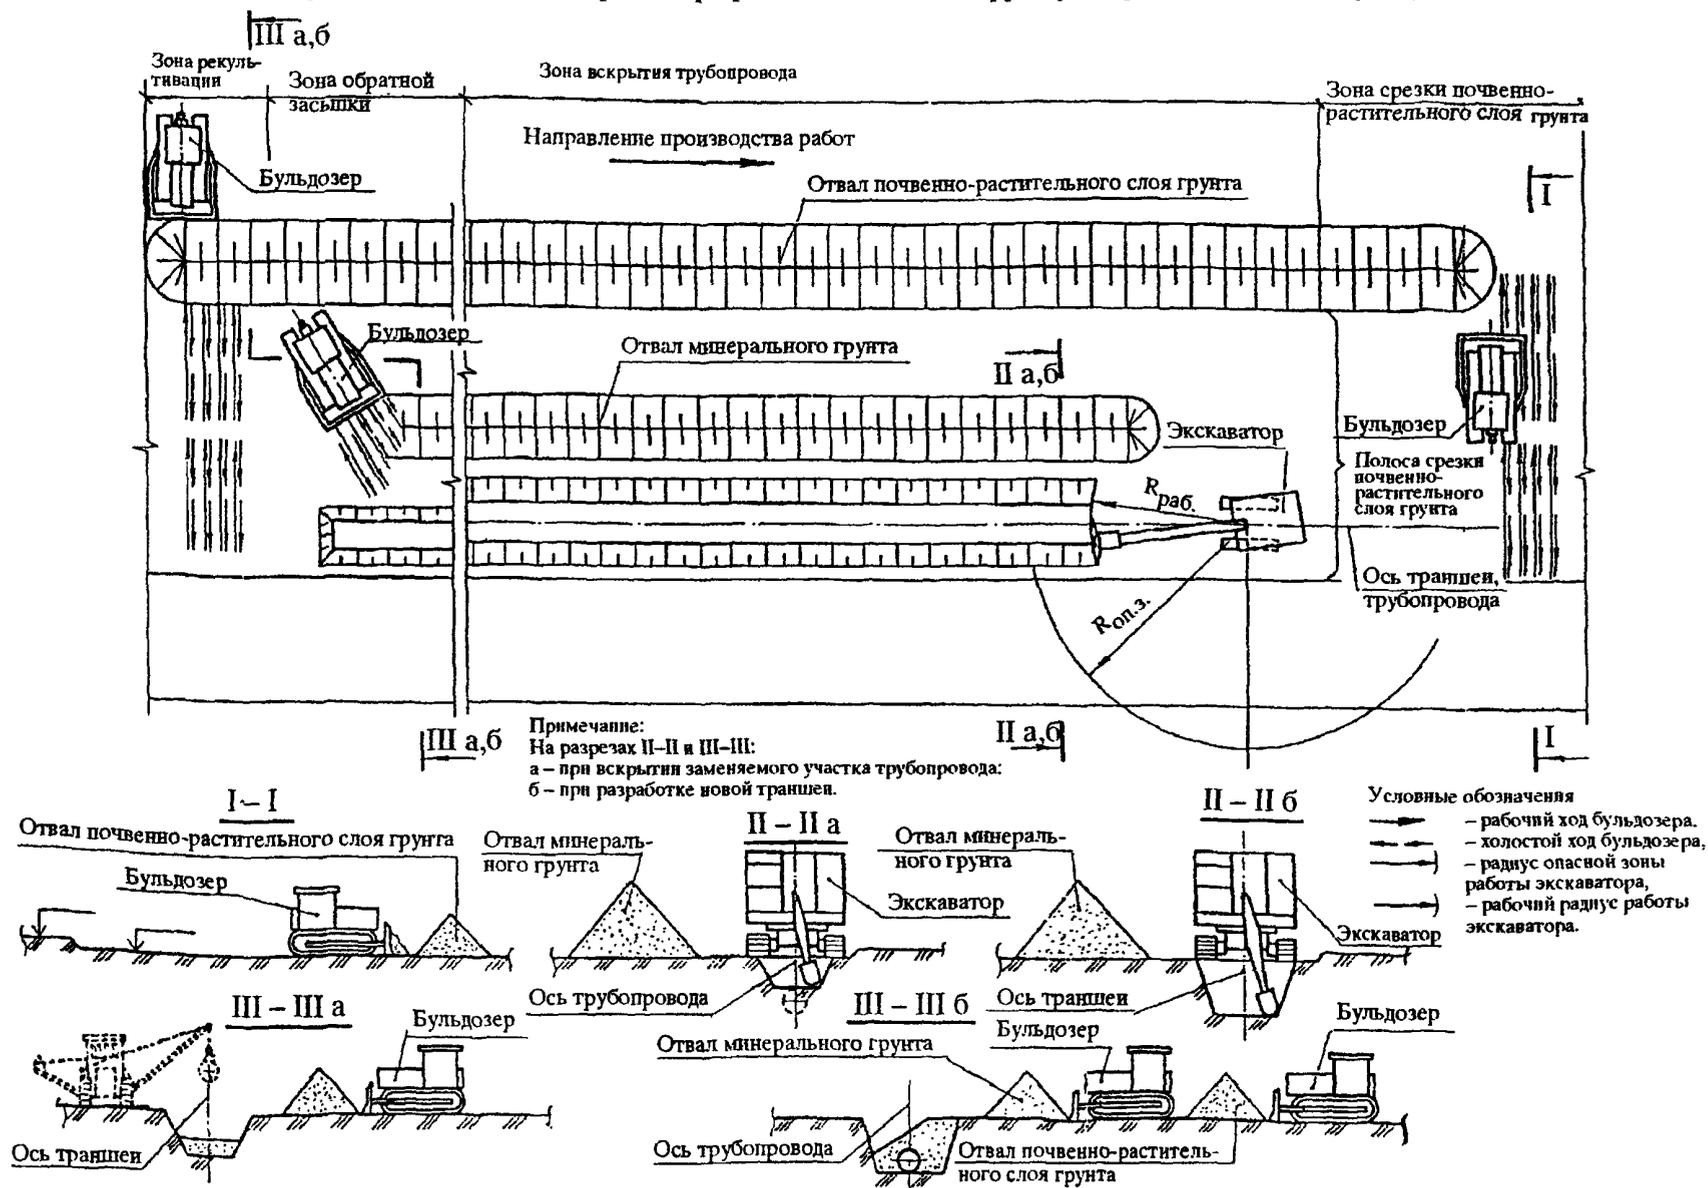


Рис. Б.11

**ТАБЛИЦА № Б.5 РАССТОЯНИЕ ОТ НОВОЙ ТРАНШЕИ ДО ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОЛОЖЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ НЕФТЕПРОВОДОВ
В ЕДИНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ КОРИДОРЕ**

Условный диаметр проектируемого нефтепровода, мм	Минимальное расстояние в свету между осями проектируемого и действующего нефтепроводов, м, не менее	
	на землях несельскохозяйственного назначения	на землях сельскохозяйственного назначения
до 400 вкл.	11	20
св. 400 до 700 вкл.	14	23
св. 700 до 1000 вкл.	15	28
св. 1000 до 1200 вкл.	32	32

**ТАБЛИЦА № Б.6 РАССТОЯНИЕ ОТ НОВОЙ ТРАНШЕИ ДО ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОЛОЖЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ НЕФТЕПРОВОДОВ
В ЕДИНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ КОРИДОРЕ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Условный диаметр проектируемого нефтепровода, мм	Расстояния между трубопроводами (группами), м	
	газопроводами	нефтепроводами и нефтепродуктами
до 400 вкл.	8	5
св. 400 до 700 вкл.	9	5
св. 700 до 1000 вкл.	11	6
св. 1000 до 1200 вкл.	13	6

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6
РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ТРУБ ПУТЕМ УКЛАДКИ В ДОРАБОТАННУЮ СУЩЕСТВУЮЩУЮ
ИЛИ ВНОВЬ РАЗРАБОТАННУЮ ПОСЛЕ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЮ

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
<p>1. Определить положение заменяемого участка нефтепровода и установить вешки.</p> <p>Вешки установить через каждые 50 м, а при неровном рельефе местности – через каждые 25 м. Вешки установить в местах изменения рельефа, вершинах углов поворотов трассы, в местах пересечений с подземными коммуникациями, в местах расположения объектов ЭХЗ, на границах разработки грунта вручную, перед началом и в конце участка вскрышных работ.</p> <p>Сдача трассы заказчиком подрядчику</p>	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезисты, представители заказчика и других заинтересованных организаций	Высота вешек – 1,5 м. На вешках указать глубину заложения трубы (от поверхности земли до нижней образующей) трубы. При невозможности определения местоположения трассоискателем, провести шурфование. Сдача трассы проводится по акту
<p>2. Снять плодородный слой почвы в местах подключения прокладываемого участка в действующую магистраль и переместить его во временный отвал: толщина плодородного слоя – м; дальность перемещения во временный отвал – м</p>	Бульдозер	Машинист бульдозера	
<p>3. Вскрыть нефтепровод ниже нижней образующей трубы в местах подключения прокладываемого участка в действующую магистраль с доработкой оставшегося грунта вручную</p>	Экскаватор, лопаты	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, бригада землекопов	Во избежание повреждения нефтепровода минимальное расстояние между стенкой трубы и ковшем экскаватора должно быть 0,15...0,20 м
<p>4. Разработать ремонтный котлован для проведения работ по промывке заменяемого нефтепровода</p>	Экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Размеры ремонтного котлована должны обеспечить размещение необходимой ремонтной техники и рабочего персонала
<p>5. На ремонтируемом участке нефтепровода приварить патрубки с задвижками и вырезать отверстия с помощью приспособления для холодной врезки</p>	Приспособление для холодной врезки, патрубки с задвижками, сварочный агрегат	Сварщик, линейный трубопроводчик	Работы разрешается вести при давлении $P_{раб} \leq 3 \text{ МПа}$.
<p>6. Выполнить следующие подготовительные работы при откачке нефти из заменяемого участка: в параллельный нефтепровод – провести врезку отвода на параллельном нефтепроводе и осуществить обвязку с отводом на заменяемом участке и с насосным агрегатом;</p>	Сварочный агрегат, комплект оборудования для обвязки, приспособление для холодной врезки, экскаватор	Сварщик, линейный трубопроводчик, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Способ опорожнения участка определяется рабочим проектом. При откачке в резинотканевые резервуары или в земляной амбар по окончании сварочномонтажных работ провести обратную закачку нефти в отремонтированный нефтепровод

1	2	3	4
<p>за ближайшую задвижку – проложить временный нефтепровод и провести врезку отвода в месте закачки;</p> <p>в резиноканевые резервуары – соорудить площадку с обвалованием и установить резервуары;</p> <p>в земляной амбар – соорудить земляной амбар, дно и стенки которого обложить полимерной пленкой или слоем уплотненной глины</p>	<p>Сварочный агрегат, комплект труб и задвижек, приспособление для холодной резки</p> <p>Бульдозер, автокран</p> <p>Экскаватор, глина, полимерная пленка</p>	<p>Сварщик, линейный трубопроводчик</p> <p>Машинист бульдозера, водитель автокрана, такелажник</p> <p>Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, разнорабочие</p>	<p>На месте разработки земляного амбара снять плодородный слой почвы и переместить его во временный отвал. Объем земляного амбара должен обеспечить размещение всей нефти из опорожняемого участка. После откачки нефти из земляного амбара остатки нефти собирают сорбентом и вывозят на утилизацию</p>
7. Остановить перекачку нефти и отключить заменяемый участок ближайшими линейными задвижками		Диспетчер, обходчики	
8. Откачать нефть из заменяемого участка нефтепровода с подачей воздуха на вантузах. Для контроля за уровнем нефти на демонтируемом участке нефтепровода просверлить отверстие диаметром 6...8 мм	Насосный агрегат, дрель ручная, электростанция	Машинист насосного агрегата, помощник машиниста насосного агрегата, установки, линейный трубопроводчик, разнорабочий, машинист электростанции	
9. Очистить трубу по всему периметру от изоляции и ржавчины в местах вырезки заменяемого участка. Установить перемычку между концами разрезаемого нефтепровода или заземлить их	Шлифмашинка, скребок, электростанция	Разнорабочий, машинист электростанции, бригада АВС	Очистку проводить на ширину: 100...150 мм – для установки удлиненных кумулятивных зарядов, 500 мм – для установки машинки для резки труб
10. Вырезать заменяемый участок нефтепровода (с применением энергии взрыва или машинкой для резки труб), а также катушки с обоих концов участка, подлежащего демонтажу. Катушки удалить из траншеи	Удлиненные кумулятивные заряды, машинки для резки труб МРТ, "Файн", трубокладчики, электростанция	Взрывники, машинисты трубокладчиков, разнорабочие, мастер, бригада АВС, машинист электростанции	Длина вырезаемых катушек должна обеспечить образование свободного пространства для проведения работ по герметизации полости нефтепровода
11. Провести герметизацию открытых концов ремонтируемого нефтепровода и демонтируемого участка одним из существующих способов (глиняными тампонами, резиновыми шарами, резинокордными оболочками и др.)	Глина, трамбовки, резиновые шары, резинокордные оболочки	Разнорабочие, бригада АВС	
12. Просверлить контрольные отверстия диаметром 6...8 мм на верхней образующей трубопровода на расстоянии не менее 30 м от места вырезки для срабатывания избыточного давления газов из трубы и контроля за уровнем нефти	Ручная дрель	Разнорабочий, мастер, бригада АВС	

1	2	3	4
<p>13. Очистить дно ремонтного котлована от пропитанного нефтью грунта и провести анализ воздуха в ремонтном котловане на взрывобезопасность</p>	<p>Экскаватор, газоанализатор, лопаты</p>	<p>Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, лаборант, разнорабочие</p>	<p>Допуск к сварочным работам возможен, если содержание вредных и горючих паров и газов не выше: а) ПДК углеводородов $C_1...C_{10}$ – 300 мг/м³; сероводорода в смеси с углеводородом $C_1...C_5$ – 3мг/м³; б) ПДВК – 5% величины нижнего предела воспламенения данного пара или газа в воздухе; для нефти – 2,1 мг/л</p>
<p>14. Подготовить демонтируемый участок трубопровода к промывке: заглушить один конец демонтируемого участка сферической заглушкой; другой – оборудовать сливным патрубком. Провести обвязку участка с наполнительным агрегатом по принципиальной схеме очистки трубопровода (рис.Б.9), установить сливные краны в местах скопления воды</p>	<p>Сварочный агрегат, сферическая заглушка, сливной патрубок, комплект оборудования для обвязки, наполнительный агрегат, очистное устройство, сливные краны</p>	<p>Сварщик, машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, разнорабочие, мастер</p>	
<p>15. Осуществить промывку демонтируемого участка водой, содержащей поверхностно-активные вещества с пропуском очистного устройства</p>	<p>Наполнительный агрегат</p>	<p>Машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, мастер</p>	<p>Скорость перемещения очистного устройства по трубе – 1 км/ч. Промывку считать законченной после выхода очистного устройства через сливной патрубок не разрушенным</p>
<p>16. Удалить воду из промываемого участка через сливные краны в направлении от наиболее высоких точек (по рельефу местности) к пониженным</p>			<p>Сливные краны установить в местах скопления воды. Места слива воды определяются рабочим проектом и согласовываются с заинтересованными организациями. Исползованную воду отвести в специально подготовленные емкости или котлованы для очистки. Способ очистки исползованной воды должен быть определен в рабочем проекте</p>
<p>17. Снять плодородный слой почвы над демонтируемым участком трубопровода и переместить его во временный отвал: толщина плодородного слоя – м; ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м; расположение отвала от оси трубопровода – ; дальность перемещения во временный отвал – м</p>	<p>Бульдозер</p>	<p>Машинист бульдозера, разнорабочий</p>	<p>Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машиниста бульдозера с особенностями участка под роспись</p>
<p>18. Провести планировку полосы трассы в зоне движения РСК</p>	<p>Бульдозер, траассоискатель, вешки</p>	<p>Мастер, разнорабочие</p>	

1	2	3	4
19. Восстановить вешки, определяющие положение нефтепровода, коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре	Трассоискатель, вешки	Мастер, разнорабочие	
20. Вскрыть демонтируемый участок трубопровода до нижней образующей. Схема выполнения земляных работ приведена на рис.Б.12	Экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	
21. Расставить грузоподъемные механизмы с соблюдением технологических параметров ремонтной колонны согласно табл.Б.4. Перед трубоукладчиком на трубопроводе установить очистную машину	Краны-трубоукладчики, троллейные подвески, очистная машина, электростанция	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, помощник машиниста очистной машины, машинист электростанции, мастер	Трубоукладчики должны быть снабжены троллейными подвесками. Расстояние от очистной машины до ближайшего трубоукладчика должно быть не менее 2...3 м
22. Разработать приямки для пропуска троллейных подвесок под трубопроводом и провести подъем начального участка выдергиванием из грунта	Краны-трубоукладчики, экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, машинисты трубоукладчиков	
23. Очистить демонтируемый участок от старой изоляции за один проход очистной машины и уложить на бровку траншеи. Схема выполнения работ приведена на рис. Б.13	Краны-трубоукладчики, очистная машина, электростанция	Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, помощник машиниста очистной машины, машинист электростанции	
24. Демонтируемый участок трубопровода разрезать на отдельные трубы или секции (механической резкой, резкой взрывом, газовой резкой)	Машина для резки труб МРТ, ФАЙН, удлиненные кумулятивные заряды, газовый резак, электростанция	Взрывники, газорезчик, разнорабочий, машинист электростанции	При резке трубопровода соблюдать требования по проведению работ и технике безопасности
25. Провести погрузку, транспортировку и выгрузку секций труб в местах складирования	Кран-трубоукладчик, захваты торцевые, захваты клещевые, трубовоз	Машинист трубоукладчика, водитель трубовоза, разнорабочий, стропальщик, кладовщик	Работы вести с соблюдением необходимых требований по проведению работ и технике безопасности
26. Доработать существующую траншею – очистить от обвалившегося грунта. При невозможности доработки, существующую траншею засыпать и разработать новую на месте старой.	Экскаватор, бульдозер	Машинист экскаватора, машинист бульдозера, помощник машиниста экскаватора	Доработку траншеи вести с соблюдением требований СНиП 2.05.06-85*. Во избежание обрушения стенок траншеи расстояние от края траншеи до гусеницы экскаватора должно быть не менее 0,5 м
27. Подготовить секции труб на трубосварочной базе	Трубосварочная база	Сварщики	Работы вести по специально-разработанным технологическим картам

1	2	3	4
<p>28. Вывезти секции труб на трассу и провести раскладку их вдоль бровки траншеи. Провести сварку секций труб в нитку с контролем качества сварных швов</p>	<p>Краны-трубоукладчики, трубопроводы, рентгеновский аппарат, сварочный агрегат, электроды</p>	<p>Водители трубопроводов, машинисты трубоукладчиков, дефектоскопист, сварщики, разнорабочие, мастер</p>	<p>Работы вести по специально разработанным технологическим картам. Раскладку труб на трассе вести под углом 15...20 град. к траншее не ближе 1,5 м до бровки траншеи</p>
<p>29. Подготовить изоляционные материалы, заправить изоляционную машину</p>	<p>Изоляционная машина, изоляционные материалы</p>	<p>Машинист изоляционной машины, помощник машиниста изоляционной машины, изолировщик, лаборант</p>	<p>Вид и тип изоляционного покрытия определяются рабочим проектом. Работы вести согласно инструкций по приготовлению и нанесению покрытий, а также инструкции по эксплуатации машины</p>
<p>30. Расставить грузоподъемные механизмы с соблюдением технологических параметров ремонтной колонны (рис.Б.8). На рисунке условно показаны три трубоукладчика</p>	<p>Краны-трубоукладчики, троллейные роликоканатные подвески</p>	<p>Машинисты трубоукладчиков, мастер</p>	<p>Технологические параметры колонны должны соответствовать данным табл.Б.2. Краны-трубоукладчики должны быть снабжены троллейными роликоканатными подвесками</p>
<p>31. Смонтировать очистную и изоляционную машины в начале плети вновь прокладываемого трубопровода, проверить их работу на холостом ходу</p>	<p>Очистная и изоляционная машины, кран-трубоукладчик, лежки, электростанция</p>	<p>Машинист очистной машины, машинист изоляционной машины, помощник машиниста очистной машины, помощник машиниста изоляционной машины, машинист трубоукладчика, машинист электростанции, разнорабочий</p>	<p>Для монтажа очистной и изоляционной машин начало плети следует уложить на лежки</p>
<p>32. Поднять вновь прокладываемый участок трубопровода одновременно всеми грузоподъемными механизмами с соблюдением параметров подъема</p>	<p>Краны-трубоукладчики</p>	<p>Машинисты трубоукладчиков, мастер</p>	<p>Подъем трубопровода осуществлять плавно, без рывков. Трубоукладчик ТЗ смещает конец плети таким образом, чтобы идущая за ним изоляционная машина располагалась по оси траншеи и была опущена в нее примерно на 0,5 м</p>
<p>33. Очистить поверхность вновь прокладываемого трубопровода и нанести новое изоляционное покрытие за один проход колонны. При перемещении в процессе работ трубоукладчики должны надвигать плеть нефтепровода в сторону траншеи так, чтобы изоляционная машина находилась над траншеей, а изолированный трубопровод по мере продвижения колонны свободно укладывался на дно траншеи</p>	<p>Краны-трубоукладчики, очистная и изоляционная машины, электростанция</p>	<p>Машинисты трубоукладчиков, машинист очистной машины, машинист изоляционной машины, помощник машиниста очистной машины, помощник машиниста изоляционной машины, машинист электростанции, мастер</p>	<p>Движение колонны должно происходить синхронно: очистная и изоляционная машины - непрерывно (за исключением технологических остановок); трубоукладчики - прерывисто, приспосабливаясь к ходу машин и выдерживая расстояние друг от друга в пределах допусков</p>

1	2	3	4
34. Осуществить контроль качества изоляционного покрытия визуально и дефектоскопом (на сплошность). Во время выполнения контрольных замеров все работы прекращаются. При наличии средств автоматического контроля разрешается непрерывная работа	Дефектоскоп	Дефектоскопист, представитель технадзора	Сплошность изоляционного покрытия определяется из расчета 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
35. Заизолированный участок уложить в траншею	Краны-трубоукладчики	Машинисты трубоукладчиков	Дно траншеи должно быть спланировано. Наличие камней, крупных включений не допускается
36. Подключить средства электрохимзащиты	Сварочный агрегат	Сварщик, слесарь КИП и А	
37. Провести присыпку вновь проложенного участка трубопровода размельченным или мягким грунтом и последующую засыпку траншеи минеральным грунтом Концы участка трубопровода оставить незасыпанными для последующего подключения в действующую магистраль	Бульдозер	Машинист бульдозера	Грунт присыпки не должен содержать камней, крупных включений
38. Подготовить механизмы и оборудование для проведения работ по очистке полости вновь проложенного участка и проведению испытаний на прочность и герметичность		Мастер, механик	
39. Вставить очистное или разделительное устройство и приварить сферическую заглушку с одной стороны вновь проложенного трубопровода, с другой стороны – задвижку со сливным патрубком	Сварочный агрегат, электроды, очистное или разделительное устройство, сферическая заглушка, задвижка со сливным патрубком, кран-трубоукладчик	Сварщик, линейный трубопроводчик, машинист трубоукладчика, разнорабочий	На рис.Б.9 представлена схема промывки трубопровода с пропуском очистного или разделительного устройства
40. Провести обвязку вновь проложенного участка трубопровода с наполнительным агрегатом	Наполнительный агрегат, комплект инвентарных узлов подключения агрегатов к трубопроводу, сварочный агрегат, электроды, кран-трубоукладчик	Машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, сварщик, линейные трубопроводчики, машинист трубоукладчика	
41. Установить контрольно-измерительные приборы в начале и в конце испытываемого участка, а также в некоторых промежуточных точках	Контрольно-измерительные приборы, штуцеры, сварочный агрегат, электроды	Сварщик, слесарь-трубопроводчик, слесарь КИП и А	Места установки контрольно-измерительных приборов определяются рабочим проектом
42. Смонтировать воздушные и сливные краны	Комплект воздушных и сливных кранов, сварочный агрегат	Сварщик, линейный трубопроводчик	Места установки кранов определяются рабочим проектом

1	2	3	4
43. Вывести основную ремонтную технику и персонал за пределы охранной зоны; провести расстановку дежурных постов за наблюдением		Мастер	
44. Перед очистным устройством залить воду в объеме 10...15 % объема полости очищаемого трубопровода для смачивания и размыва загрязнений. Провести заполнение трубопровода водой. Допускается очистка внутренней полости трубы продувкой воздухом. В этом случае работы следует вести по специально разработанным технологическим картам	Наполнительный агрегат, разделительное или очистное устройство	Машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, разнорабочий	В качестве источника воды использовать естественные или искусственные емкости или котлованы для очистки. Объем воды должен быть достаточным для проведения очистки внутренней полости. Скорость перемещения очистного устройства должна быть не менее – 1 км/ч.
45. После выхода поршня- разделителя через сливной патрубок закрыть запорную арматуру, срезать патрубок и приварить сферическую заглушку на конце трубопровода после движения	Сварочный агрегат, сферическая заглушка, газовый резак	Линейный трубопроводчик, газорезчик, сварщик	
46. Поднять давление на испытуемом участке нефтепровода до давления испытания: давление испытания – не менее $1,1P_{раб}$ в верхней точке, $P_{раб} = 0,95 \sigma_T$ в нижней точке; время выдержки под испытательным давлением – 24 ч; число циклов – 3	Наполнительный и опрессовочный агрегаты	Машинист наполнительного агрегата, помощник машиниста наполнительного агрегата, машинист опрессовочного агрегата, помощник машиниста опрессовочного агрегата, мастер, представитель технадзора	Если наполнительный агрегат по техническим характеристикам не обеспечивает давление испытания, установить опрессовочный агрегат
47. Провести сброс давления до проектного рабочего $P_{раб}$ для проверки на герметичность		Мастер, разнорабочий	
48. Провести осмотр трассы трубопровода с целью обнаружения утечек. Осмотр проводить не ранее, чем через 12 часов, после снижения давления до $P_{раб}$		Обходчик, разнорабочий, мастер, представитель технадзора	Осмотр вести визуально и с помощью течеискателя. При обходе трассы трубопровода необходимо находиться на расстоянии не менее 5 м от оси трубопровода
49. Провести ремонтные работы и повторить испытания на прочность и герметичность при обнаружении разрушений или негерметичности трубопровода			Работы вести согласно пп. 46...48 настоящей технологической карты
50 Провести сброс давления до 0,1...0,2 МПа и удалить воду из трубопровода в направлении от наиболее высоких точек (по рельефу местности) к пониженным через сливные краны		Разнорабочие, мастер	Сливные краны установить в местах скопления воды. Места слива воды определяются в рабочем проекте и согласовываются с заинтересованными организациями. Исползованную воду отвести в специально подготовленные емкости или котлованы для очистки

1	2	3	4
51. Подготовить трубопроводы к монтажу захлеста: конец действующего трубопровода подготовить под сварку и уложить на опору высотой 50...60 см от дна ремонтного котлована; плеть, образующую другой конец трубопровода, вывесить рядом с первой и разметить место реза с помощью шаблона; отрезать конец плети с одновременным снятием фаски	Шаблон, мел, шлифовальная машинка, станок типа СПК или газовый резак, кран-трубоукладчик	Газорезчик, машинист трубоукладчика, мастер, разнорабочие, бригада АВС	
52. Провести сборку и монтаж технологических захлестов с помощью наружных центраторов при поддержке стыкуемых концов нефтепроводов грузоподъемными механизмами	Краны-трубоукладчики, наружные центраторы	Машинисты трубоукладчиков, бригада АВС, разнорабочие	
53. Зафиксировать равномерно по периметру стыкуемые трубы при помощи прихваток	Сварочный агрегат, электроды	Сварщик	Количество и длина прихваток зависят от диаметра нефтепровода (табл. Б.3)
54. Тщательно зачистить прихватки от шлака и провести сварку стыка	Сварочный агрегат, электроды, шлифовальная машина, электростанция	Сварщики, машинист электростанции, разнорабочий	Наложение прихваток и сварку стыка труб диаметром 530...1220 мм выполнить двумя сварщиками без перерывов в работе. Не разрешается оставлять незаконченными сварные соединения захлестов
55. Провести контроль сварных швов нефтепровода визуально и физическими методами	Рентгеновский аппарат	Дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	
56. Заглушить технологические отверстия металлическими пробками и обварить их	Металлические пробки, сварочный агрегат, электроды	Сварщик, разнорабочие	
57. Получить разрешение диспетчера РУМН и открыть линейные задвижки		Мастер, обходчики	
58. Возобновить перекачку нефти по отремонтированному нефтепроводу, поднять давление до рабочего			
59. Провести осмотр мест подключения и герметичность сварных швов		Мастер, представитель технадзора	
60. Очистить трубы в местах захлестов и нанести противокоррозионную изоляцию вручную	Шлифмашинка, изоляционные материалы, электростанция	Трубоукладчик, изолировщики, машинист электростанции	Изоляционное покрытие в зоне сварных швов должно быть усиленного типа
61. Проверить качество нанесения изоляции	Дефектоскоп	Дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	Сплошность изоляционного покрытия определяется из расчета 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
62. Провести присыпку вновь проложенного участка трубопровода размельченным или мягким грунтом и последующую засыпку траншеи минеральным грунтом	Бульдозер	Машинист бульдозера	

Продолжение карты № 6

1	2	3	4
63. Провести рекультивацию плодородного слоя почвы бульдозером. При обратном движении провести планировку полосы трассы опущенным отвалом бульдозера	Бульдозер	Машинист бульдозера	
64. Осуществить контроль качества изоляционно-укладочных работ искателем повреждений, при необходимости провести ремонт дефектов	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, подрядчика, технадзора	Контроль сплошности провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода

Разработка грунта до нижней образующей трубопровода


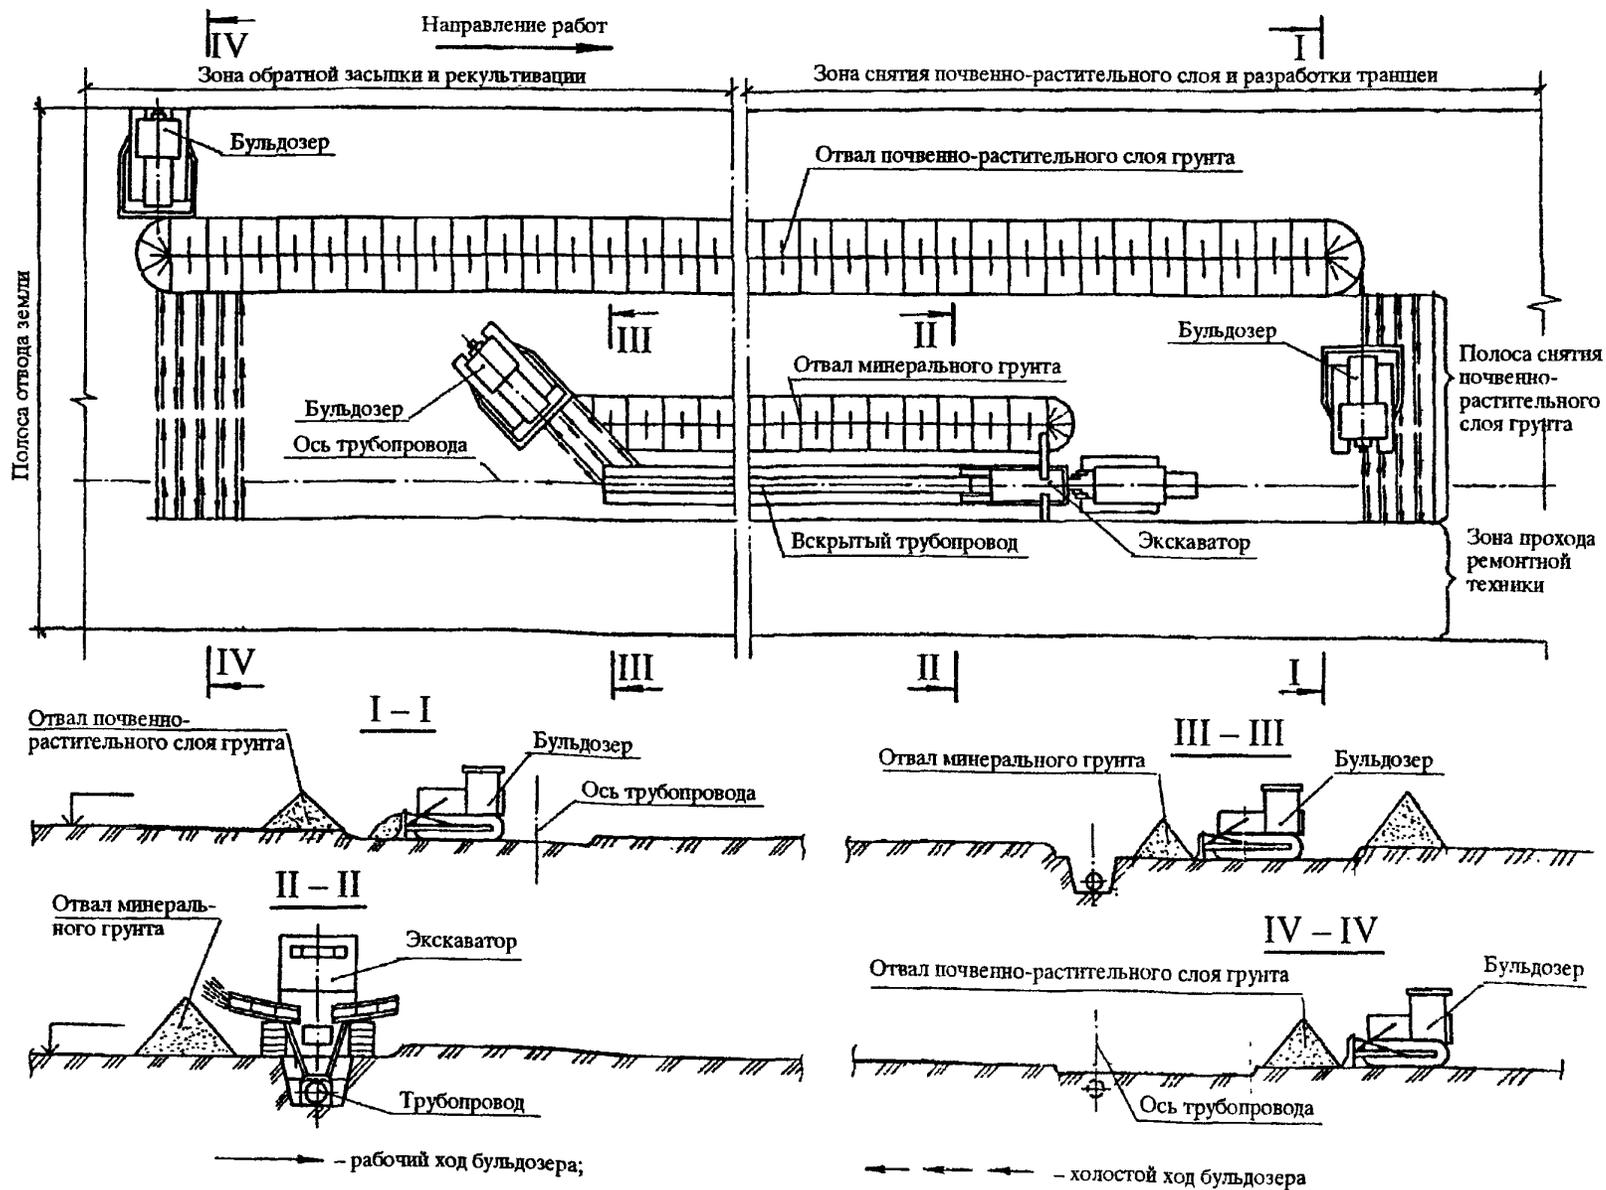


Рис. Б.12

Схема демонтажа участка нефтепровода

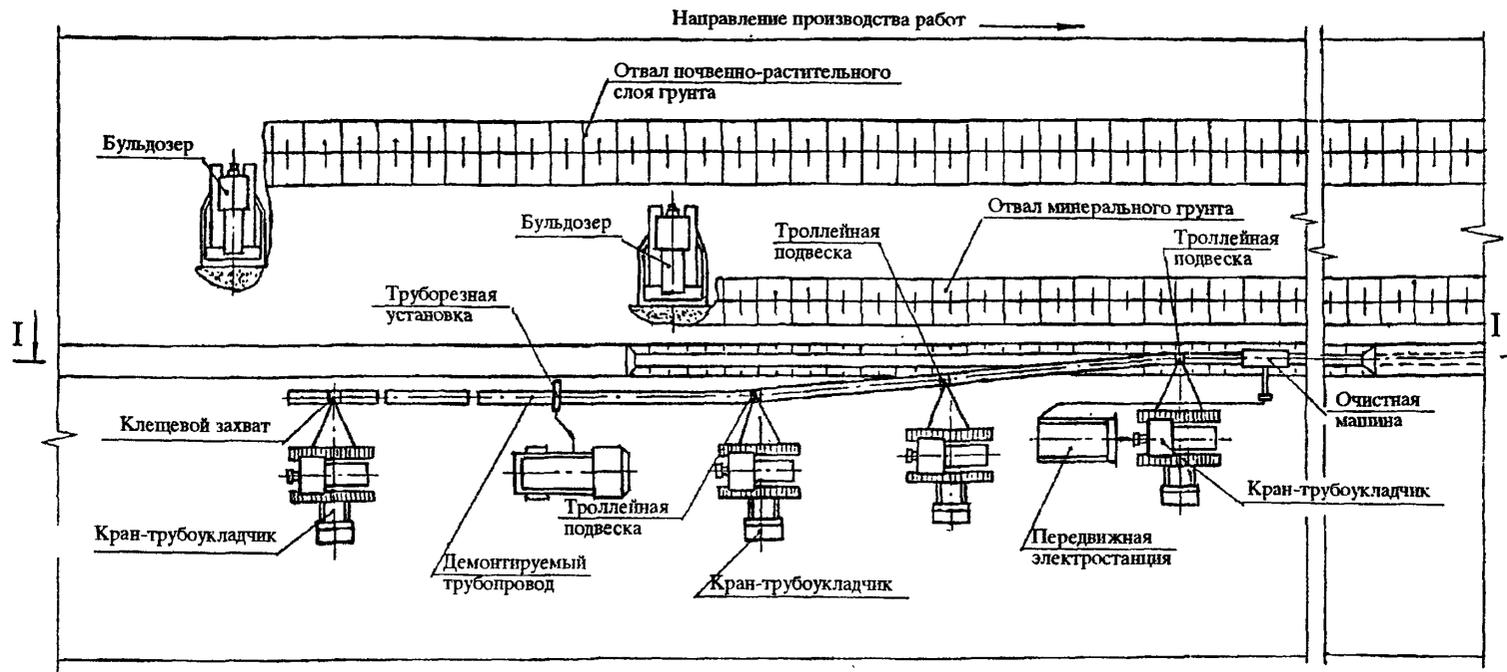

I - I

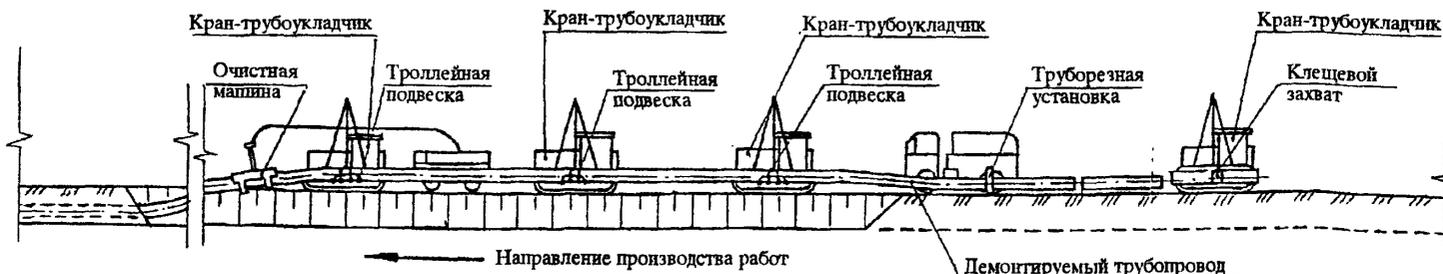


Рис. Б.13

Б 4 ВЫБОРОЧНЫЙ РЕМОНТ

Выборочный ремонт – это ремонт участков нефтепровода с опасными и потенциально опасными дефектами стенки, а также ремонт сложных участков (мест пересечений с наземными и подземными коммуникациями, участков, примыкающих к узлам линейной арматуры).

Выборочный ремонт проводится без подъема нефтепровода и включает в себя следующие технологические схемы ремонта:

ремонт участков, прилегающих к узлам линейной арматуры;

ремонт участков нефтепроводов длиной до 20Ду диаметрами 530..1220 мм (Ду – условный диаметр трубопровода, м);

ремонт протяженных участков нефтепроводов (длиной более 20Ду) методом последовательных захваток или с использованием грунтовых опор;

ремонт участков с заменой катушки, трубы, узлов линейной арматуры;

ремонт участков нефтепроводов в местах пересечений с коммуникациями.

Длина ремонтируемых участков нефтепроводов 20Ду определена по РД 39-00147105-016-98 “Методика расчета прочности и устойчивости ремонтируемых линейных участков магистральных нефтепроводов с учетом дефектов, обнаруженных при диагностическом обследовании” и представляет максимально допустимую длину дефектного участка, вскрытого с подкопом грунта под трубой..

Б 4.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА УЧАСТКОВ НЕФТЕПРОВОДА, ПРИЛЕГАЮЩИХ К УЗЛАМ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная схема может быть использована при выборочном ремонте участков нефтепровода, прилегающих к узлам линейной арматуры и имеющих дефекты стенки трубы или изоляционного покрытия.

Ремонт проводится без остановки перекачки при внутреннем давлении не более 2,5 МПа.

Вскрытие нефтепровода и ремонтные работы следует начинать от жесткого основания узла линейной арматуры. Длина участка нефтепровода l_1 , вскрытого с подкопом, не должна превышать значений, приведенных в табл.Б.7.

Технологическая схема размещения машин и механизмов приведена на рис.Б.14.

Последовательность выполнения ремонтных работ приведена в типовой технологической карте № 7.

Б 4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА УЧАСТКОВ ДЛИНОЙ ДО 20ДУ ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДОВ ДИАМЕТРАМИ 530...1220 мм

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная схема может быть использована при выборочном ремонте участков нефтепровода длиной до 20Ду, имеющих дефекты стенки трубы при остаточной толщине стенки не менее 5 мм или повреждения изоляционного покрытия. Ремонт проводится без вырезки дефектных мест и остановки перекачки при внутреннем давлении до 2,5 МПа. Максимально допустимая длина вскрытого участка нефтепровода с подкопом под трубой l_2 зависит от диаметра и не должна превышать значений, приведенных в табл. Б.9.

Технологическая схема размещения машин и механизмов приведена на рис.Б.15.

Последовательность выполнения ремонтных работ приведена в типовой технологической карте № 8.

Б 4.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА ПРОТЯЖЕННЫХ УЧАСТКОВ (ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 20Ду ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДОВ ДИАМЕТРАМИ 530...1220 мм) МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЗАХВАТОК

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная схема может быть использована при выборочном ремонте протяженных участков нефтепроводов (длиной более 20Ду), имеющих дефекты стенки трубы при остаточной толщине стенки не менее 5 мм или повреждения изоляционного покрытия. Ремонт проводится методом последовательных захваток. Ремонтные работы ведутся без вырезки дефектных мест и остановки перекачки при внутреннем давлении до 2,5 МПа. Схема предусматривает поэтапное выполнение работ. Ремонт последующих участков нефтепровода проводится после окончания всех ремонтных работ и подбивки грунта под трубу на предыдущем участке. Технологические параметры схемы ремонта выбираются таким образом, чтобы на любом этапе процесса ремонта, включая первоначальный, длина подкопанного участка l_3 не превышала значений, указанных в табл.Б.10.

Технологическая схема размещения машин и механизмов приведена на рис.Б.17.

Последовательность выполнения работ представлена в типовой технологической карте № 9 и на рис.Б.18.

Б 4.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА ПРОТЯЖЕННЫХ УЧАСТКОВ (ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 20Ду ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДОВ ДИАМЕТРАМИ 530...1220 мм) С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУНТОВЫХ ОПОР

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная схема может быть использована при выборочном ремонте участков длиной более 20Ду для нефтепроводов диаметрами 530...1220 мм. Вскрытие дефектного участка нефтепровода с подкопом по данной схеме проводится с оставлением грунтовых опор. Ремонтные работы ведутся без вырезки дефектных мест и при давлении до 2,5 МПа. Разработка грунта проводится одноковшовым экскаватором типа УДС-114 с поворотным ковшом. Технологические параметры схемы ремонта выбираются таким образом, чтобы на любом этапе процесса ремонта длина подкопанного участка не превышала максимально допустимую l_4 . Технологические параметры вскрытия и подкопа зависят от диаметра нефтепровода и не должны превышать значений, указанных в табл.Б.11.

Технологическая схема размещения машин и механизмов приведена на рис.Б.19.

Последовательность выполнения работ представлена в типовой технологической карте № 10 и на рис.Б.20.

Б 4.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА УЧАСТКОВ НЕФТЕПРОВОДОВ С ЗАМЕНОЙ КАТУШКИ, ТРУБЫ ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная схема может быть использована при выборочном ремонте участков нефтепроводов, имеющих:

- 1) местные сужения проходного сечения (вмятины, гофры) глубиной более:
0,1Д_н для труб диаметром 325...530 мм (Д_н – номинальный наружный диаметр трубы),
50 мм для труб диаметром 720 мм,
48 мм для труб диаметром 820 мм,
45 мм для труб диаметром 1020...1220 мм;
- 2) дефекты потери металла на внешней поверхности трубы глубиной:
более 0,9t (t-толщина стенки трубы);
от 0,75t до 0,9t длиной более $\sqrt{Д_n \cdot t}$;
- 3) дефекты потери металла на внутренней поверхности трубы глубиной более 0,5t;
- 4) дефекты поперечных сварных швов глубиной:
более 0,9t;
от 0,7t до 0,9t суммарной длиной более 0,6 длины по окружности трубы;
- 5) дефекты спиральных швов глубиной:
более 0,7t;
от 0,3t до 0,7t суммарной длиной по окружности более 0,6 длины окружности трубы или не более 0,5Д_н по оси трубы на длине 1,5Д_н;
- 6) дефекты продольных швов глубиной:
более 0,7t;
от 0,3t до 0,7t суммарной длиной более 0,5Д_н по оси трубы на длине 1,0Д_н;
- 7) трещины глубиной:
более 0,7t;
от 0,3t до 0,7t длиной по оси трубы более 0,5Д_н,
от 0,3t до 0,7t длиной по окружности трубы более 0,6 длины окружности трубы;
- 8) расслоения металла трубы глубиной более 0,7t с выходом на поверхность трубы.

Ремонт проводится с вырезкой дефектного участка нефтепровода и заменой на новый с остановкой перекачки. Длина вырезаемого дефектного участка должна быть больше самого дефекта не менее, чем на 100 мм с каждой стороны. Минимально допустимая длина катушки должна быть равной диаметру ремонтируемого нефтепровода. Опорожнение ремонтируемого участка нефтепровода проводится откачиванием нефти в резервуарные парки нефтеперекачивающих станций, параллельные нефтепроводы, мягкие резинотканевые резервуары. При отсутствии параллельных нефтепроводов, герметичных емкостей и резервуаров разрабатывается земляной амбар, объем которого должен быть достаточным для размещения откачиваемой нефти.

Последовательность выполнения ремонтных работ приведена в типовой технологической карте № 11.

Технологическая схема размещения машин и механизмов приведена на рис.Б.22.

Б 4.6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА УЧАСТКОВ НЕФТЕПРОВОДОВ С ЗАМЕНОЙ УЗЛОВ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная схема может быть использована при выборочном ремонте участков нефтепроводов с заменой узлов линейной арматуры.

Ремонт проводится с вырезкой дефектного узла линейной арматуры и заменой на новый с остановкой перекачки. Опорожнение ремонтируемого участка нефтепровода проводится откачиванием нефти в резервуарные парки нефтеперекачивающих станций, параллельные нефтепроводы, мягкие резинотканевые резервуары. При отсутствии параллельных нефтепроводов, герметичных емкостей и резервуаров разрабатывается земляной амбар, объем которого должен быть достаточным для размещения откачиваемой нефти.

Последовательность выполнения ремонтных работ приведена в типовой технологической карте № 12.

Б 4.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕМОНТА УЧАСТКОВ НЕФТЕПРОВОДА В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КОММУНИКАЦИЯМИ ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема может быть использована при выборочном ремонте участков нефтепроводов в местах пересечений с коммуникациями, проходящими как над трубопроводом, так и под ним.

Схема предусматривает ремонт только мест пересечений. Участки, прилегающие к ним с обеих сторон, ремонтируются с оставлением грунтовой перемычки над местом пересечения длиной 2,0 м. Ремонтные работы ведутся без остановки перекачки при внутреннем давлении до 2,5 МПа.

Последовательность выполнения ремонтных работ приведена в типовой технологической карте № 13.

ТАБЛИЦА № Б.7 МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА ПОДКОПАННОГО УЧАСТКА l_1 ПРИ ВЫБОРОЧНОМ РЕМОНТЕ УЧАСТКОВ НЕФТЕПРОВОДА, ПРИЛЕГАЮЩИХ К УЗЛАМ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ


Диаметр ремонтируемого нефтепровода, мм	Максимально допустимая длина подкопанного участка l_1 , м
530	7
630	8
720	10
820	12
1020	13
1220	14

ТАБЛИЦА № Б.8 ГЛУБИНА РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ТРАНШЕИ

Диаметр нефтепровода, мм	с поворотным ковшом	Глубина копания траншеи экскаватором, м					
		с ковшом "обратная лопата"					
		с последующим односторонним подкопом при ширине ковша экскаватора, м			с последующим двухсторонним подкопом при ширине ковша экскаватора, м		
		0,5	0,75	1,0	0,5	0,75	1,0
Д	h_1	h_2	h_3				
530	1,8	3,0	2,6	2,4	2,4	2,2	2,1
630	1,9	3,2	2,8	2,6	2,6	2,4	2,3
720	2,0	3,4	3,0	2,7	2,7	2,5	2,4
820	2,1	3,7	3,2	2,9	2,8	2,7	2,6
1020	2,5	–	3,8	3,5	3,5	3,1	3,0
1220	2,7	–	–	3,9	3,9	3,5	3,3

Примечание: Глубина копания указана для грунтов с допускаемой крутизной откосов 63 град. (1:0,5) при глубине заложения нефтепровода согласно СНиП 2.05.06-85* для диаметров 530...820 мм – 0,8 м, для диаметров 1020...1220 мм – 1,0 м над верхней образующей трубы.

**Технологическая схема
ремонта участка нефтепровода, примыкающего к линейной арматуре**

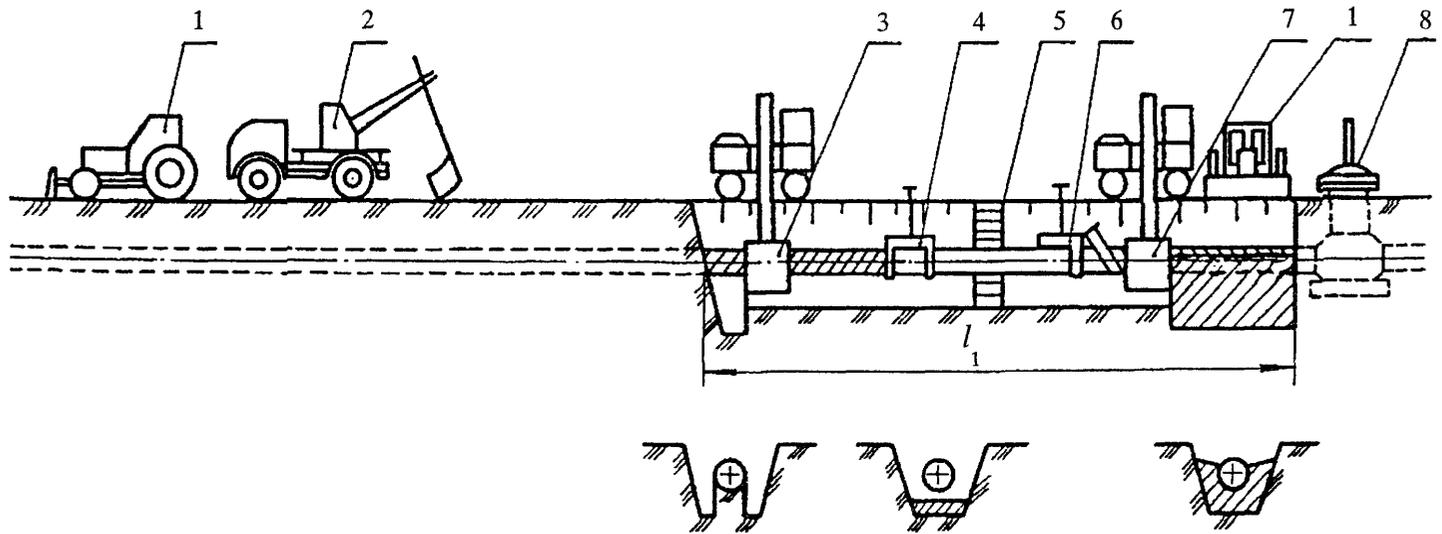

1 – бульдозер; 2 – экскаватор; 3 – устройство подкопа нефтепровода; 4 – устройство очистки нефтепровода; 5 – лестница; 6 – устройство изоляции нефтепровод; 7 – устройство уплотнения грунта; 8 – задвижка; l1 – максимально допустимая длина вскрытого участка нефтепровода с подкопом.

Рис. Б.14

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7
РЕМОНТ УЧАСТКОВ НЕФТЕПРОВОДА, ПРИЛЕГАЮЩИХ К УЗЛАМ
ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
1. Определить границы ремонтируемого участка, установить вешки в начале и в конце вскрываемого участка, а также в местах пересечений с подземными коммуникациями. Сдача трассы заказчиком подрядчику	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций	Сдача трассы проводится по акту вместе с информацией по внутритрубной диагностике
2. Снять плодородный слой почвы в пределах ремонтируемого участка с перемещением его во временный отвал: толщина плодородного слоя – м; ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м; расположение отвала от оси трубопровода – ; дальность перемещения во временный отвал – м	Бульдозер, экскаватор	Машинист бульдозера, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машинистов с особенностями участка под роспись
3. Провести планировку ремонтной площадки, восстановить вешки определяющие положение нефтепровода и коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре	Бульдозер, теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки	Машинист бульдозера, геодезист, разнорабочий, мастер	
4. Вскрыть нефтепровод с подкопом грунта под трубой. Расстояние от стенок и дна траншеи до нефтепровода должно быть не менее 0,5 м для возможности работы ремонтной техники. Профиль траншеи при вскрытии нефтепровода показан на рис.19. Рекомендуемую глубину траншеи в зависимости от применяемой землеройной техники принять по табл.Б.8. Допускается разработка траншеи одноковшовым экскаватором с последующей разработкой грунта под трубой устройством подкопа	Экскаватор типа УДС-114 или экскаватор и устройство для подкопа нефтепровода	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Минимальное расстояние между стенкой трубы и ковшом работающего экскаватора должно быть не менее 0,15...0,20 м. Основание отвала минерального грунта следует располагать не ближе 0,5 м от края траншеи во избежание обвала
5. Сообщить диспетчерской службе РУМН о начале ремонтных работ на трубопроводе		Мастер	Все работы проводить по письменному разрешению диспетчера РУМН
6. Смонтировать очистное устройство на ремонтируемом участке нефтепровода	Кран-трубоукладчик, очистное устройство, электростанция	Машинист трубоукладчика, машинист очистного устройства, разнорабочий, машинист электростанции	

1	2	3	4
7. Очистить дефектный участок нефтепровода очистным устройством	Очистное устройство, электростанция	Машинист очистного устройства, машинист электростанции	Степень очистки поверхности должна соответствовать требованиям ВСН 008-88 и типу наносимого изоляционного покрытия
8. Провести осмотр дефектного участка, зафиксировать расположение дефектов на трубе мелом, замерить протяженность и площадь дефектов, выбрать способ восстановления (ремонта) стенки трубы		Мастер, представитель технадзора	
9. Восстановить стенку трубы путем приварки накладных муфт, заварки (наплавки) коррозионных язв и т.д.	Сварочный агрегат, шлифмашинка, металлические щетки, электроды, шлифовальные круги, электростанция	Сварщик, разнорабочий, машинист электростанции	Работы вести по специально разработанным технологическим картам после проверки состояния воздушной среды на месте проведения работ
10. Провести монтаж изоляционного устройства на отремонтированном участке	Кран-трубоукладчик, изоляционное устройство	Машинист трубоукладчика, машинист изоляционного устройства	
11. Огрунтовать очищенную поверхность нефтепровода. Нанесение грунтовки осуществить валиком, кистью, распылением или поливом из лейки	Кисть, валик, лейка	Изолировщики	
12. Нанести изоляционное покрытие на отремонтированный участок, демонтировать изоляционное устройство	Изоляционные материалы, изоляционное устройство, электростанция	Машинист изоляционного устройства, изолировщики, машинист электростанции	При восстановлении стенки трубы путем приварки накладных муфт изоляцию участка провести вручную
13. Проверить качество нанесения изоляционного покрытия	Дефектоскоп	Дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	Сплошность изоляционного покрытия не менее 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
14. Очистить вручную участок нефтепровода, примыкающий непосредственно к задвижке, и участок, с которого демонтировано устройство для изоляции	Шлифмашинка, металлические щетки, электростанция	Разнорабочий, машинист электростанции	
15. Огрунтовать очищенную поверхность участка	Кисть, валик, лейка	Изолировщики	
16. Нанести вручную изоляционное покрытие на огрунтованный участок и проверить качество нанесения	Изоляционные материалы	Изолировщики, дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	
17. Восстановить средства электрохимзащиты (при необходимости)	Сварочный агрегат, электроды	Сварщик, слесарь КИП и А, разнорабочий	
18. Подсыпать отремонтированный участок размельченным или мягким грунтом	Бульдозер	Машинист бульдозера	Грунт подсыпки не должен закрывать верхнюю образующую или быть ниже оси нефтепровода

Продолжение карты № 7


1	2	3	4
19. Смонтировать устройство подбивки грунта и провести уплотнение грунта подсыпки под нефтепроводом	Устройство подбивки грунта, экскаватор, грузоподъемный механизм	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, машинист грузоподъемного механизма	Во время подбивки грунта под нефтепровод следить за сохранностью изоляционного покрытия. При ремонте участка нефтепровода длиной более $0,5 l_1$ (l_1 – максимально-допустимая длина подкопанного участка) подсыпку и уплотнение выполнить с поддержкой грузоподъемным механизмом. Поддержку осуществлять в средней части ремонтируемого участка
20. Присыпать участок мягким грунтом на высоту не менее 0,2 м от верха трубы	Бульдозер	Машинист бульдозера	В скальных грунтах присыпка мягким грунтом обязательна
21. Провести окончательную засыпку траншеи минеральным грунтом и рекультивацию плодородного слоя почвы бульдозером. При обратном движении провести планировку полосы опущенным отвалом бульдозера	Бульдозер	Машинист бульдозера	
22. Осуществить контроль качества изоляционно-укладочных работ искателем повреждений, при необходимости провести ремонт	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, подрядчика, технадзора	Контроль сплошности провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода

ТАБЛИЦА № Б.9

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА ПОДКОПАННОГО УЧАСТКА

Диаметр ремонтируемого нефтепровода, мм	Максимально допустимая длина подкопанного участка l_2 , м
530	11
630	12
720	15
820	17
1020	18
1220	20

Технологическая схема
выборочного ремонта участка нефтепровода длиной до 20 Ду

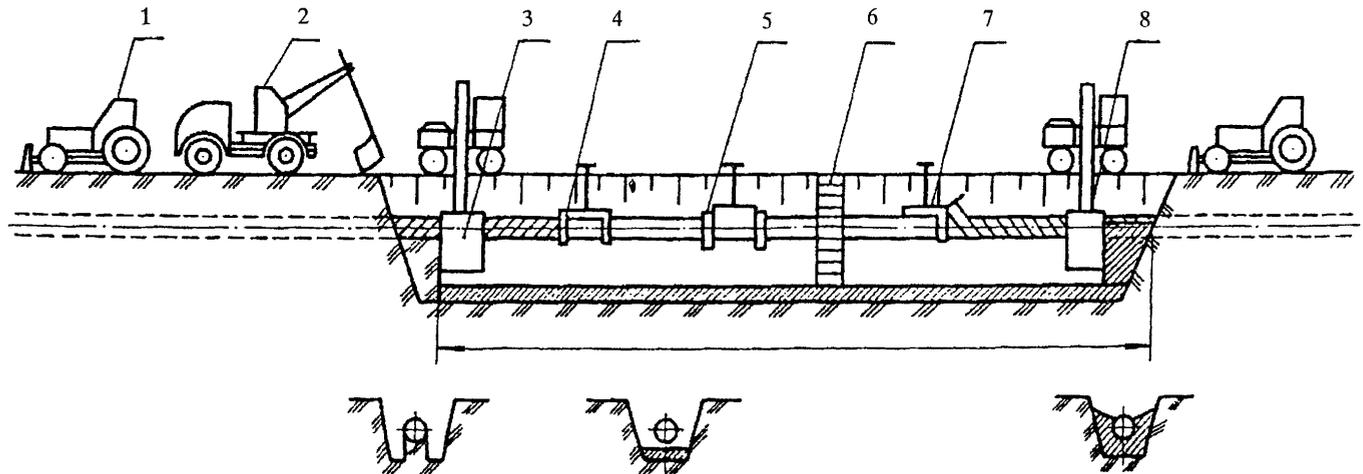

1 – бульдозер; 2 – экскаватор; 3 – устройство подкопа нефтепровода; 4 – устройство очистки нефтепровода; 5 – лестница; 6 – устройство усиления нефтепровода; 7 – устройство изоляции нефтепровода; 8 – устройство уплотнения грунта; l_2 – длина вскрытого участка нефтепровода с подкопом под трубой.

Рис. Б.15

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8
РЕМОНТ УЧАСТКОВ ДЛИНОЙ ДО 20Ду ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 530...1220 мм


Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
1. Определить положение дефектного участка нефтепровода, установить вешки в начале и в конце вскрываемого участка, а также в местах пересечений с подземными коммуникациями. Сдача трассы заказчиком подрядчику	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций	Сдача трассы проводится по акту вместе с информацией по внутритрубной диагностике
2. Снять плодородный слой почвы в пределах ремонтируемого участка с перемещением его во временный отвал: толщина плодородного слоя – м; ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м; расположение отвала от оси трубопровода – ; дальность перемещения во временный отвал – м	Бульдозер, экскаватор	Машинист бульдозера, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машинистов с особенностями участка под роспись
3. Провести планировку ремонтной площадки, восстановить вешки, определяющие положение нефтепровода и коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре	Бульдозер, теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки	Машинист бульдозера, геодезист, разнорабочий, мастер	
4. Вскрыть нефтепровод с подкопом грунта под трубой. Расстояние от стенок и дна траншеи до нефтепровода должно быть не менее 0,5 м для возможности работы ремонтной техники. Профиль траншеи при вскрытии нефтепровода показан на рис.Б.16. Рекомендуемую глубину траншеи в зависимости от применяемой землеройной техники принять по табл.Б.8. Допускается вскрытие нефтепровода одноковшовым экскаватором с последующей разработкой грунта под трубой устройством подкопа	Экскаватор типа УДС-114 или экскаватор и устройство для подкопа нефтепровода	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Минимальное расстояние между стенкой трубы и ковшом работающего экскаватора должно быть не менее 0,15...0,20 м. Основание отвала минерального грунта следует располагать не ближе 0,5 м от края траншеи во избежание обвала
5. Сообщить диспетчеру РУМН о начале ремонтных работ на трубопроводе		Мастер	Все работы проводить по письменному разрешению диспетчера РУМН
6. Смонтировать очистное устройство на ремонтируемом участке нефтепровода	Кран-трубоукладчик, очистное устройство, электростанция	Машинист трубоукладчика, машинист очистного устройства, разнорабочий, машинист электростанции	

1	2	3	4
7. Очистить дефектный участок нефтепровода очистным устройством или вручную	Очистное устройство, электростанция, скребки, щетки, шлифмашинка	Машинист очистного устройства, машинист электростанции, разнорабочие	Степень очистки поверхности должна соответствовать требованиям ВСН 008-88 и типу наносимого изоляционного покрытия
8. Провести осмотр дефектного участка, зафиксировать расположение дефектов на трубе мелом, замерить протяженность и площадь дефектов, выбрать способ восстановления (ремонта) стенки трубы		Мастер, представитель технадзора	
9. Провести восстановление стенки трубы путем установки муфт, заварки (наплавки) коррозионных язв и т.д.	Сварочный агрегат, шлифмашинка, металлические щетки, электроды, шлифовальные круги, электростанция	Сварщик, разнорабочий, машинист электростанции, лаборант	Работы вести по специально разработанным технологическим картам после проверки состояния воздушной среды на месте проведения работ
10. Провести монтаж изоляционного устройства на отремонтированном участке	Кран-трубоукладчик, изоляционное устройство, электростанция	Машинист трубоукладчика, машинист изоляционного устройства, машинист электростанции	При восстановлении стенки трубы путем приварки накладных муфт изоляцию участка провести вручную
11. Огрунтовать очищенную поверхность нефтепровода. Нанесение грунтовки осуществить валиком, кистью, распылением или поливом из лейки	Кисть, валик, лейка	Изолировщики	
12. Нанести изоляционное покрытие на отремонтированный участок, демонтировать устройство для изоляции	Изоляционные материалы, изоляционное устройство	Машинист изоляционного устройства, изолировщик	
13. Проверить качество нанесения изоляционного покрытия	Дефектоскоп	Дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	Сплошность изоляционного покрытия не менее 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
14. Очистить вручную участки, примыкающие к отремонтированному	Шлифмашинка, металлические щетки, электростанция	Разнорабочий, машинист электростанции	
15. Огрунтовать очищенную поверхность трубопровода	Кисть, валик, лейка	Изолировщики	
16. Нанести вручную изоляционное покрытие на огрунтованный участок и проверить качество нанесения	Изоляционные материалы	Изолировщики, дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	
17. Восстановить средства электрохимзащиты (при необходимости)	Сварочный агрегат, электроды	Сварщик, слесарь КИП и А, разнорабочий	
18. Подсыпать отремонтированный участок размельченным или мягким грунтом	Бульдозер	Машинист бульдозера	Грунт подсыпки не должен закрывать верхнюю образующую или быть ниже оси нефтепровода

Продолжение карты № 8

1	2	3	4
19. Смонтировать устройство подбивки грунта и провести уплотнение грунта подсыпки под нефтепроводом	Устройство подбивки грунта, экскаватор, грузоподъемный механизм	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, машинист грузоподъемного механизма	Во время подбивки грунта под нефтепровод следить за сохранностью изоляционного покрытия. При ремонте участка нефтепровода длиной более $0,5 l_2$ (l_2 – максимально-допустимая длина подкопанного участка) подсыпку и уплотнение выполнить с поддержкой грузоподъемным механизмом. Поддержку осуществлять в средней части ремонтируемого участка
20. Присыпать участок мягким грунтом на высоту не менее 0,2 м от верха трубы	Бульдозер	Машинист бульдозера	В скальных грунтах присыпка мягким грунтом обязательна
21. Провести окончательную засыпку траншеи минеральным грунтом и рекультивацию плодородного слоя почвы бульдозером. При обратном движении провести планировку полосы опущенным отвалом бульдозера	Бульдозер	Машинист бульдозера	
22. Осуществить контроль качества изоляционно-укладочных работ искателем повреждений, при необходимости провести ремонт	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, подрядчика, технадзора	Контроль сплошности провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода

Схема разработки траншеи одноковшовым экскаватором в два этапа

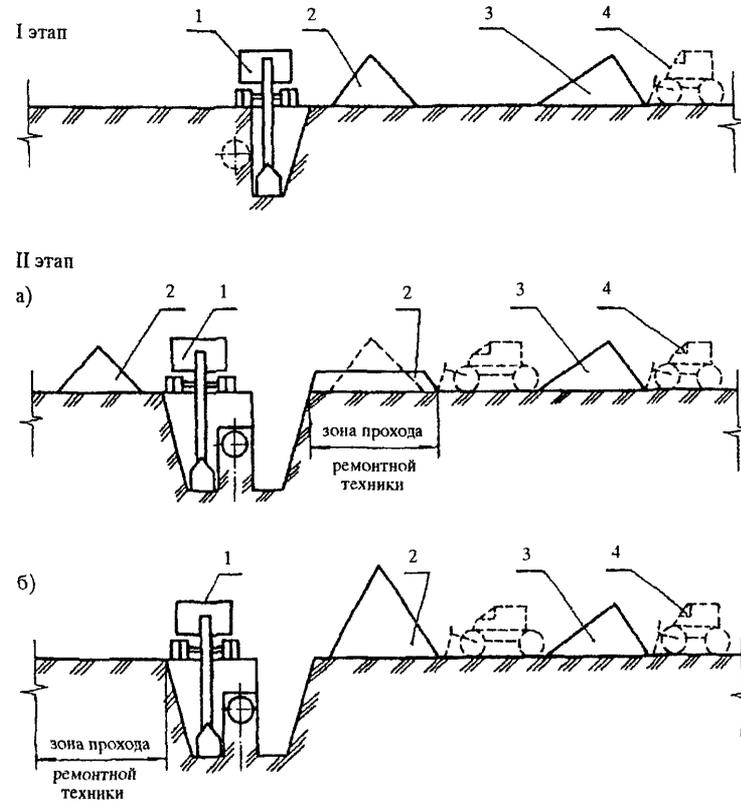


- а) – двустороннее расположение минерального грунта;
- б) – одностороннее расположение минерального грунта.
- 1 – экскаватор; 2 – отвал минерального грунта;
- 3 – отвал плодородного грунта; 4 – бульдозер.

Рис. Б.16

ТАБЛИЦА № 10 **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ РЕМОНТА ПРОТЯЖЕННЫХ УЧАСТКОВ (ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 20Ду)**
МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЗАХВАТОК

Диаметр ремонтируемого нефтепровода, мм	Технологические параметры ремонтируемого участка			
	a, м	b, м	l ₃ , м	t, м
530	6	3,5	9	5,5
630	7	3,5	10	6,5
720	9	3,5	12	8,5
820	10	3,5	14	10,5
1020	10	4,0	16	12,0
1220	12	4,0	18	14,0

**Технологическая схема
выборочного ремонта участка нефтепровода длиной более 20 Ду методом последовательных захваток**

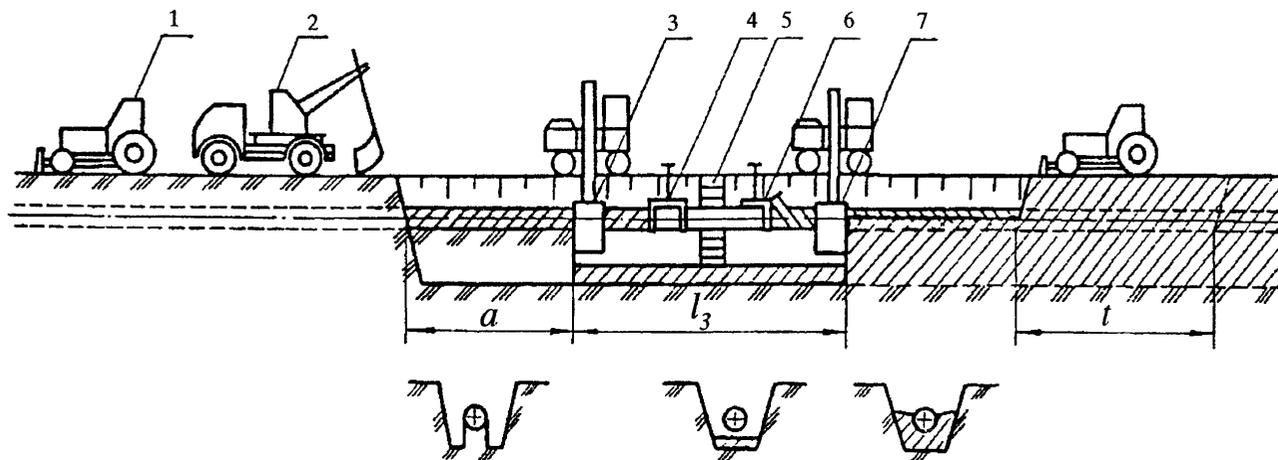


1 – бульдозер; 2 – экскаватор; 3 – устройство подкопа нефтепровода; 4 – устройство очистки нефтепровода; 5 – лестница; 6 – устройство изоляции нефтепровода; 7 – устройство уплотнения грунта; l_3 – длина вскрытого участка нефтепровода с подкопом под трубой; t – длина шага засыпки траншей; a – участок нефтепровода, вскрытый ниже образующей трубы.

Рис. Б.17

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9
РЕМОНТ ПРОТЯЖЕННЫХ УЧАСТКОВ МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЗАХВАТОК

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
1. Определить положение дефектного участка нефтепровода, установить вешки в начале и в конце вскрываемого участка, а также в местах пересечений с подземными коммуникациями. Сдача трассы заказчиком подрядчику	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций	Сдача трассы проводится по акту вместе с информацией по внутритрубной диагностике
2. Снять плодородный слой почвы в пределах ремонтируемого участка с перемещением его во временный отвал: толщина плодородного слоя – м; ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м; расположение отвала от оси нефтепровода ; дальность перемещения во временный отвал – м	Бульдозер	Машинист бульдозера	Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машинистов с особенностями участка под роспись
3. Провести планировку ремонтной полосы, восстановить вешки, определяющие положение дефектного участка и коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре	Бульдозер, теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки	Машинист бульдозера, геодезист, разнорабочий, мастер	
4. Сообщить диспетчерской службе РУМН о начале ремонтных работ на нефтепроводе		Мастер	Все работы проводить по письменному разрешению диспетчера РУМН
5. Вскрыть ремонтируемый участок нефтепровода длиной $l_3 + a$ ниже нижней образующей трубы с образованием приямков для размещения грунта, разрабатываемого под трубой. Глубина траншеи в зависимости от применяемой землеройной техники принимается по табл.Б.8, профиль траншеи при вскрытии нефтепровода показан на рис.Б.15. Вынутый минеральный грунт размещать во временный отвал на бровке траншеи (поз.1, II рис.Б.18)	Экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Минимальное расстояние между стенкой трубы и ковшом работающего экскаватора должно быть не менее 0,15...0,20 м. Основание отвала минерального грунта следует располагать не ближе 0,5 м от края траншеи во избежание обвала
6. Разработать грунт под нефтепроводом устройством подкопа на участке длиной l_3 (поз.III рис.Б.18)	Устройство подкопа, экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	
7. Установить очистное устройство на нефтепроводе и провести очистку подкопанного участка от старого изоляционного покрытия	Кран-трубоукладчик, очистное устройство, электростанция	Машинист трубоукладчика, машинист очистного устройства, разнорабочий, машинист электростанции	

Технологическая схема
выборочного ремонта участка нефтепровода длиной более 20 Ду методом последовательных захваток

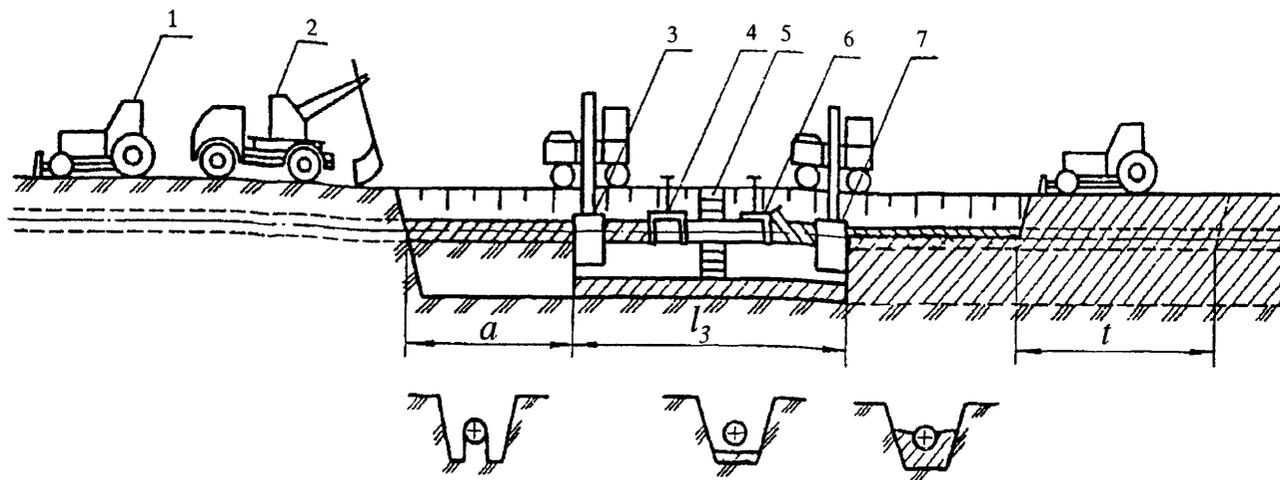

169

1 – бульдозер; 2 – экскаватор; 3 – устройство подкопа нефтепровода; 4 – устройство очистки нефтепровода; 5 – лестница; 6 – устройство изоляции нефтепровода; 7 – устройство уплотнения грунта; l_3 – длина вскрытого участка нефтепровода с подкопом под трубой; t – длина шага засыпки траншеи; a – участок нефтепровода, вскрытый ниже образующей трубы.

Рис. Б.17


ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9
РЕМОНТ ПРОТЯЖЕННЫХ УЧАСТКОВ МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЗАХВАТОК

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
1. Определить положение дефектного участка нефтепровода, установить вешки в начале и в конце вскрываемого участка, а также в местах пересечений с подземными коммуникациями. Сдача трассы заказчиком подрядчику	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций	Сдача трассы проводится по акту вместе с информацией по внутритрубной диагностике
2. Снять плодородный слой почвы в пределах ремонтируемого участка с перемещением его во временный отвал: толщина плодородного слоя – м; ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м; расположение отвала от оси нефтепровода ; дальность перемещения во временный отвал – м	Бульдозер	Машинист бульдозера	Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машинистов с особенностями участка под роспись
3. Провести планировку ремонтной полосы, восстановить вешки, определяющие положение дефектного участка и коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре	Бульдозер, теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки	Машинист бульдозера, геодезист, разнорабочий, мастер	
4. Сообщить диспетчерской службе РУМН о начале ремонтных работ на нефтепроводе		Мастер	Все работы проводить по письменному разрешению диспетчера РУМН
5. Вскрыть ремонтируемый участок нефтепровода длиной $l_3 + a$ ниже нижней образующей трубы с образованием ямков для размещения грунта, разрабатываемого под трубой. Глубина траншеи в зависимости от применяемой землеройной техники принимается по табл Б.8, профиль траншеи при вскрытии нефтепровода показан на рис.Б.15. Вынутый минеральный грунт размещать во временный отвал на бровке траншеи (поз. I, II рис.Б.18)	Экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Минимальное расстояние между стенкой трубы и ковшом работающего экскаватора должно быть не менее 0,15...0,20 м. Основание отвала минерального грунта следует располагать не ближе 0,5 м от края траншеи во избежание обвала
6. Разработать грунт под нефтепроводом устройством подкола на участке длиной l_3 (поз. III рис.Б.18)	Устройство подкола, экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	
7. Установить очистное устройство на нефтепроводе и провести очистку подкопанного участка от старого изоляционного покрытия	Кран-трубоукладчик, очистное устройство, электростанция	Машинист трубоукладчика, машинист очистного устройства, разнорабочий, машинист электростанции	

1	2	3	4
8. Восстановить стенку трубы путем установки муфт, заварки (наплавки) коррозионных язв и т.д.	Сварочный агрегат, шлифмашина, металлические щетки, электроды, шлифовальные круги, электростанция	Сварщик, разнорабочий, машинист электростанции, лаборант	Работы вести по специально разработанным технологическим картам после проверки состояния воздушной среды на месте проведения работ
9. Провести монтаж изоляционного устройства на отремонтированном участке	Кран-трубоукладчик, изоляционное устройство	Машинист трубоукладчика, машинист изоляционного устройства	
10. Нанести грунтовку и новое изоляционное покрытие на участке длиной l (поз.IV рис.Б.18) и проверить качество нанесения покрытия	Изоляционные материалы, изоляционное устройство, кисть, валик, лейка, дефектоскоп, электростанция	Машинист изоляционного устройства, изолировщик, дефектоскопист, машинист электростанции, мастер, представитель технадзора	l – длина шага поэтапного выполнения работ
11. Провести подсыпку и подбивку размельченного или мягкого грунта под нефтепровод на участке длиной $l_3 - b$ (поз.V рис.Б.18)	Бульдозер, устройство подбивки	Машинист бульдозера, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	b – минимальная длина участка, необходимая для размещения ремонтных машин и механизмов на нефтепроводе
12. Вскрыть следующий участок трубы длиной l ниже нижней образующей с образованием приямков для размещения грунта, разрабатываемого под трубой (поз.VI рис.Б.18)	Экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	
13. Засыпать минеральным грунтом отремонтированный участок нефтепровода	Бульдозер	Машинист бульдозера	
14. Разработать грунт под трубой устройством подкопа на участке длиной l (поз.VII рис.Б.18)	Устройство подкопа	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	
15. Повторить комплекс работ по очистке, ремонту, изоляции и засыпке отремонтированных участков нефтепровода		Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Работы вести согласно пп. 10...14 (поз.IV – VII рис. Б.18) в зависимости от протяженности ремонтируемого участка с шагом l по настоящей технологической карте
16. Вскрыть нефтепровод ниже нижней образующей на последнем участке длиной a	Экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	
17. Разработать грунт под трубой устройством подкопа на последнем участке ремонтных работ	Устройство подкопа грунта, экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	
18. Очистить нефтепровод от старого изоляционного покрытия	Очистное устройство, электростанция	Машинист очистного устройства, машинист электростанции	
19. Провести демонтаж очистного устройства	Кран-трубоукладчик, очистное устройство	Машинист трубоукладчика, машинист очистного устройства, разнорабочий	

1	2	3	4
20. Выполнить ремонтно-восстановительные работы стенки трубы на последнем участке работ	Сварочный агрегат, шлифмашина, металлические щетки, электроды, шлифовальные круги, электростанция	Сварщик, разнорабочий, машинист электростанции	
21. Нанести грунтовку и новое изоляционное покрытие на отремонтированный участок и проверить качество нанесения покрытия	Изоляционные материалы, изоляционное устройство, кисть, валик, лейка, дефектоскоп, электростанция	Машинист изоляционного устройства, изолировщики, дефектоскопист, машинист электростанции, мастер, представитель технадзора	
22. Демонтировать изоляционное устройство, нанести вручную новое изоляционное покрытие на участок демонтажа устройства и проверить качество нанесения изоляции	Кран-трубоукладчик, изоляционное устройство	Машинист трубоукладчика, машинист изоляционного устройства, изолировщики	Во время демонтажа изоляционного устройства следить за сохранностью изоляционного покрытия
23. Подсыпать и подбить размельченный или мягкий грунт под отремонтированный участок нефтепровода	Бульдозер, устройство подбивки грунта	Машинист бульдозера, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	
24. Провести окончательную засыпку траншеи минеральным грунтом	Бульдозер	Машинист бульдозера	
25. Провести рекультивацию плодородного слоя почвы	Бульдозер	Машинист бульдозера	
26. Осуществить контроль качества изоляционно-укладочных работ искателем повреждений	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, подрядчика, технадзора	Контроль сплошности провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода

Последовательность выполнения ремонтных работ при вскрытии ремонтируемого протяженного участка нефтепровода методом захваток

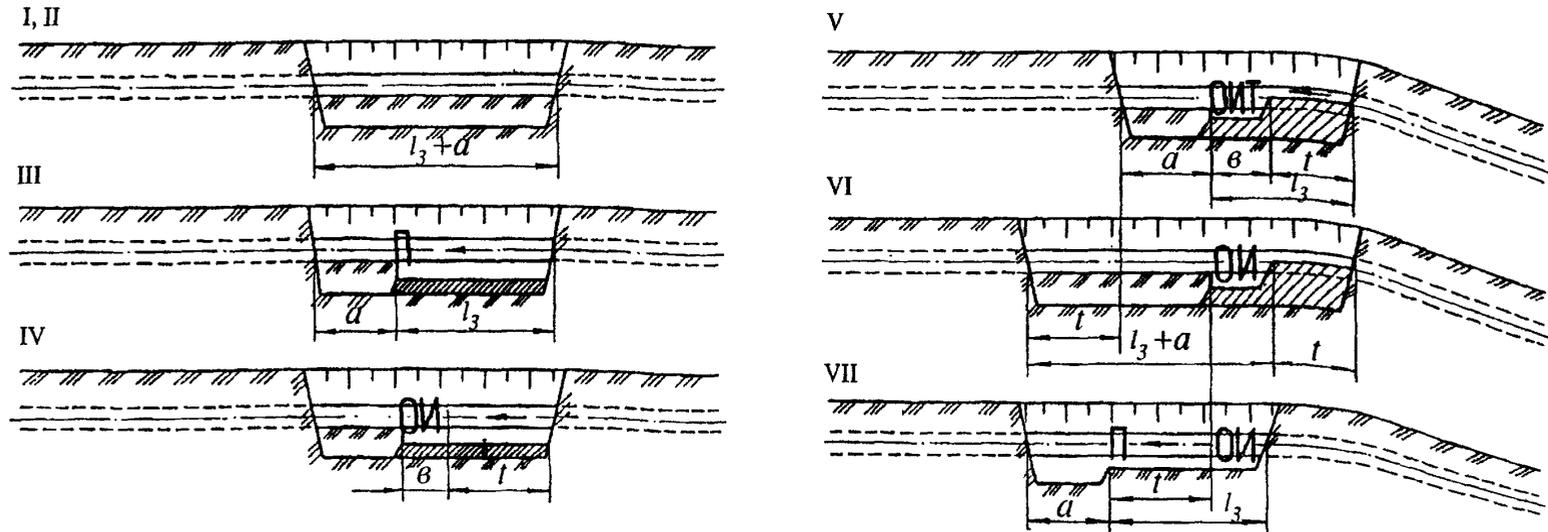

II – устройство подкопа; O – устройство очистки; И – устройство изоляции; Т – устройство трамбовки (уплотнения); l_3 – длина вскрытого участка с подкопом под трубой; a – длина вскрытого участка без подкопа под трубой; b – минимальная длина участка размещения машин и механизмов; t – длина шага поэтапного выполнения ремонтных работ.


Рис. Б.18

ТАБЛИЦА № Б.11

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ РЕМОНТА ПРОТЯЖЕННЫХ УЧАСТКОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУНТОВЫХ ОПОР

Диаметр ремонтируемого нефтепровода, мм	Технологические параметры ремонтируемого участка		
	l_4 , м	b, м	c, м
530	9	3,5	1,0
630	10	3,5	1,0
720	12	3,5	1,0
820	14	3,5	1,2
1020	16	4,0	1,5
1220	18	4,0	1,5

Технологическая схема
выборочного ремонта участка нефтепровода длиной более 20 Ду с применением грунтовых опор

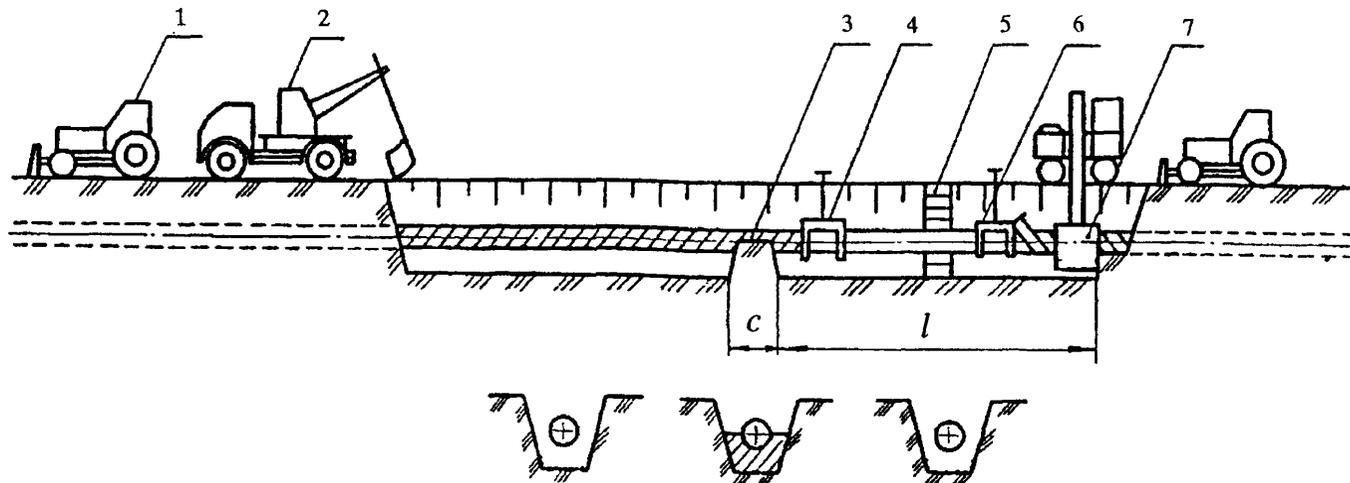

175

1 – бульдозер; 2 – экскаватор; 3 – грунтовая опора; 4 – устройство очистки нефтепровода;
5 – лестница; 6 – устройство изоляции нефтепровода; 7 – устройство уплотнения грунта; l – длина вскрытого участка нефтепровода с подкопом под трубой; c – длина грунтовой опоры.

Рис. Б.19

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10
РЕМОНТ ПРОТЯЖЕННЫХ УЧАСТКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУНТОВЫХ ОПОР

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
<p>1. Определить положение дефектного участка нефтепровода, установить вешки в начале и в конце вскрываемого участка, а также в местах пересечений с подземными коммуникациями. Сдача трассы заказчиком подрядчику</p>	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций	Сдача трассы проводится по акту вместе с информацией по внутритрубной диагностике
<p>2. Снять плодородный слой почвы в пределах ремонтируемого участка с перемещением его во временный отвал: толщина плодородного слоя – м; ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м; расположение отвала от оси нефтепровода ; дальность перемещения во временный отвал – м</p>	Бульдозер	Машинист бульдозера	Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машинистов с особенностями участка под роспись
<p>3. Провести планировку ремонтной полосы, восстановить вешки, определяющие положение дефектного участка и коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре</p>	Бульдозер, теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки	Машинист бульдозера, геодезист, разнорабочий, мастер	
<p>4. Сообщить диспетчерской службе РУМН о начале ремонтных работ на нефтепроводе</p>	Экскаватор типа УДС-114	Мастер	Все работы проводить по письменному разрешению диспетчера РУМН
<p>5. Вскрыть ремонтируемый участок нефтепровода с подкопом грунта под трубой и с оставлением грунтовых опор длиной с. На рис. Б.21 представлены форма и размеры грунтовой опоры. Вынутый минеральный грунт размещать во временный отвал</p>	Кран-трубоукладчик, очистное устройство, электростанция	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Минимальное расстояние между стенкой трубы и ковшом работающего экскаватора должно быть не менее 0,15...0,20 м. Основание отвала минерального грунта следует располагать не ближе 0,5 м от края траншеи во избежание обвала. Расстояние от стенок и дна траншеи до нефтепровода должно быть не менее 0,5 м для возможности работы ремонтной техники. Длины вскрытых участков с подкопом между опорами не должны превышать максимально-допустимую величину l_4
<p>6. Установить очистное устройство на первом по ходу работ пролете (до грунтовой опоры) длиной l_4</p>		Машинист трубоукладчика, машинист очистного устройства, машинист электростанции	


1	2	3	4
7. Очистить нефтепровод от старого изоляционного покрытия	Очистное устройство, электростанция	Машинист очистного устройства, машинист электростанции	
8. Восстановить стенку трубы путем установки муфт, заварки (наплавки) коррозионных язв и т.д.	Сварочный агрегат, шлифмашинка, металлические щетки, электроды, шлифовальные круги, электростанция	Сварщик, разнорабочий, машинист электростанции, линейные трубопроводчики	Работы вести по специально разработанным технологическим картам после проверки состояния воздушной среды на месте проведения работ
9. Провести монтаж изоляционного устройства на отремонтированном участке	Кран-трубоукладчик, изоляционное устройство, электростанция	Машинист трубоукладчика, машинист изоляционного устройства, машинист электростанции	
10. Нанести грунтовку и новое изоляционное покрытие на участке длиной t (поз. I – II рис. Б.20)	Изоляционные материалы, изоляционное устройство, кисть, валик, лейка, электростанция	Машинист изоляционного устройства, изолировщики, машинист электростанции	t – длина шага поэтапного выполнения работ
11. Провести проверку качества изоляционного покрытия	Дефектоскоп	Дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	Сплошность изоляционного покрытия не менее 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
12. Провести подсыпку и подбивку размельченного или мягкого грунта под нефтепровод на участке длиной $l_4 - b$ (поз. III рис. Б.20)	Бульдозер, устройство подбивки грунта, экскаватор	Машинист бульдозера, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, мастер	b – минимальная длина участка, необходимая для размещения ремонтных машин и механизмов на нефтепроводе. Грунт присыпки не должен закрывать верхнюю образующую трубы или быть ниже оси нефтепровода. Во время выполнения работ по подбивке грунта следить за сохранностью изоляционного покрытия
13. Засыпать минеральным грунтом отремонтированный участок нефтепровода	Бульдозер	Машинист бульдозера	
14. Провести разработку грунтовой опоры с подкопом под трубой на глубину 0,5 м ниже нижней образующей трубы. Оставшийся грунт доработать вручную	Экскаватор типа УДС-114, лопаты	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, разнорабочие	
15. Очистить нефтепровод от старого изоляционного покрытия на участке длиной l_4	Очистное устройство, электростанция	Машинист очистного устройства, машинист электростанции	
16. Выполнить восстановление стенки трубы путем установки муфт, заварки (наплавки) коррозионных язв и т.д.	Сварочный агрегат, шлифмашинка, металлические щетки, электроды, шлифовальные круги, электростанция	Сварщик, разнорабочий, машинист электростанции, линейные трубопроводчики	

1	2	3	4
17. Нанести грунтовку и новое изоляционное покрытие на участке длиной I ₄ , проверить качество нанесения изоляционного покрытия	Изоляционные материалы, изоляционное устройство, кисть, валик, лейка, дефектоскоп, электростанция	Машинист изоляционного устройства, изолировщик, дефектоскопист, мастер, машинист электростанции, представитель технадзора	
18. Провести подсыпку и подбивку размельченного или мягкого грунта под нефтепровод на участке длиной I ₄ - b (поз.IV рис.Б.20)	Бульдозер, устройство подбивки, экскаватор	Машинист бульдозера, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	b – минимальная длина участка, необходимая для размещения ремонтных машин и механизмов на нефтепроводе. Грунт подсыпки не должен закрывать верхнюю образующую трубы или быть ниже оси нефтепровода. Во время выполнения работ по подбивке грунта следить за сохранностью изоляционного покрытия
19. Засыпать минеральным грунтом отремонтированный участок нефтепровода	Бульдозер	Машинист бульдозера	
20. Провести разработку следующей грунтовой опоры с доработкой грунта вручную (поз.V рис.Б.20)	Экскаватор типа УДС-114, лопаты	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, разнорабочие	
21. Повторить комплекс работ по очистке, ремонту, изоляции и засыпке отремонтированных участков нефтепровода			Работы вести согласно пп.15...20 (поз.III-V рис.Б.20)
22. Разработать последнюю грунтовую опору с доработкой грунта вручную	Экскаватор типа УДС-114, лопаты	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, бригада землекопов	
23. Очистить от старого изоляционного покрытия последний пролет ремонтируемого нефтепровода	Очистное устройство, электростанция	Машинист очистного устройства, машинист электростанции	
24. Провести демонтаж очистного устройства	Кран-трубоукладчик, очистное устройство	Машинист трубоукладчика, машинист очистного устройства	
25. Выполнить ремонтно-восстановительные работы стенки трубы на последнем участке работ	Сварочный агрегат, шлифмашинка, металлические щетки, электроды, шлифовальные круги, электростанция	Сварщик, разнорабочий, машинист электростанции	
26. Нанести грунтовку и новое изоляционное покрытие на отремонтированный участок и проверить качество нанесения покрытия	Изоляционные материалы, изоляционное устройство, кисть, валик, лейка, дефектоскоп, электростанция	Машинист изоляционного устройства, изолировщик, дефектоскопист, машинист электростанции, мастер, представитель технадзора	

Продолжение карты № 10

1	2	3	4
27. Демонтировать изоляционное устройство, нанести вручную новое изоляционное покрытие на участок демонтажа устройства и проверить качество нанесения покрытия	Кран-трубоукладчик, изоляционное устройство	Машинист трубоукладчика, машинист изоляционного устройства, изолировщики	Во время демонтажа изоляционного устройства следить за сохранностью изоляционного покрытия
28. Провести подсыпку и подбивку размельченного или мягкого грунта под отремонтированный участок нефтепровода	Бульдозер, устройство подбивки грунта, экскаватор	Машинист бульдозера, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	
29. Провести окончательную засыпку траншеи минеральным грунтом	Бульдозер	Машинист бульдозера	
30. Провести рекультивацию плодородного слоя почвы	Бульдозер	Машинист бульдозера	
31. Осуществить контроль качества изоляционно-укладочных работ искателем повреждений	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, подрядчика, технадзора	Контроль сплошности провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода


Последовательность выполнения ремонтных работ при вскрытии ремонтируемого протяженного участка нефтепровода методом захваток

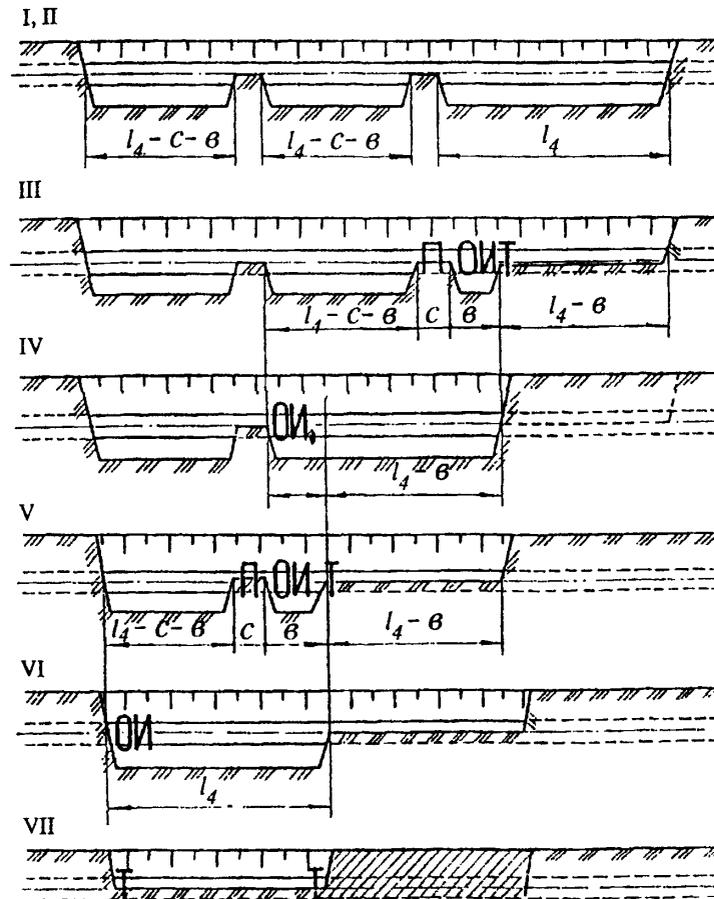

П – устройство подкопа; О – устройство очистки; И – устройство изоляции; Т – устройство трамбовки (уплотнения); l_4 – длина вскрытого участка с подкопом под трубой; b – минимальная длина участка размещения машин и механизмов; c – длина грунтовой опоры.

Рис. Б.20

Грунтовая опора

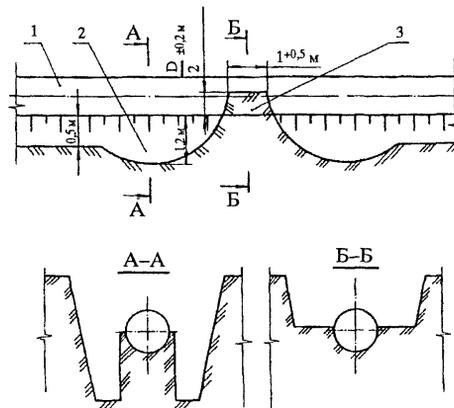

181

1 – ремонтируемый нефтепровод; 2 – прямок; 3 – грунтовая опора.

Рис. Б.21

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11
РЕМОНТ УЧАСТКОВ НЕФТЕПРОВОДОВ С ЗАМЕНОЙ КАТУШКИ, ТРУБЫ

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
<p>1. Определить положение дефектного участка нефтепровода, установить вешки в начале и в конце вскрываемого участка, а также в местах пересечений с подземными коммуникациями.</p> <p>Сдача трассы заказчиком подрядчику</p>	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций	Сдача трассы проводится по акту
<p>2. Снять плодородный слой почвы в пределах ремонтируемого участка с перемещением его во временный отвал:</p> <p>толщина плодородного слоя – м;</p> <p>ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м;</p> <p>расположение отвала от оси трубопровода ;</p> <p>дальность перемещения во временный отвал – м</p>	Бульдозер	Машинист бульдозера	Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машинистов с особенностями участка под роспись
<p>3. Провести планировку ремонтной полосы, восстановить вешки, определяющие положение дефектного участка и коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре</p>	Бульдозер, теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки	Машинист бульдозера, геодезист, разнорабочий, мастер	
<p>4. Сообщить диспетчеру РУМН о начале ремонтных работ на трубопроводе</p>		Мастер	Все работы проводить по письменному разрешению диспетчера РУМН
<p>5. Выполнить следующие подготовительные работы при откачке нефти из заменяемого участка:</p> <p>в параллельный нефтепровод – провести врезку отвода на параллельном нефтепроводе и осуществить обвязку с отводом на заменяемом участке и с насосным агрегатом;</p> <p>за ближайшую задвижку – проложить временный нефтепровод и провести врезку отвода в месте закачки;</p> <p>в резиноканевые резервуары – соорудить площадку с обвалованием и установить резервуары;</p>	<p>Сварочный агрегат, комплект оборудования для обвязки, приспособление для холодной врезки, экскаватор</p> <p>Сварочный агрегат, комплект труб и задвижек, приспособление для холодной резки</p> <p>Бульдозер, автокран</p>	<p>Сварщик, линейный трубопроводчик, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора</p> <p>Сварщик, линейный трубопроводчик</p> <p>Машинист бульдозера, водитель автокрана, такелажник</p>	Способ опорожнения участка определяется рабочим проектом


1	2	3	4
в земляной амбар – соорудить земляной амбар, дно и стенки которого обложить полимерной пленкой или слоем уплотненной глины	Экскаватор, глина, полимерная пленка	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, разнорабочие	
6. Разработать ремонтный котлован со вскрытием нефтепровода ниже нижней образующей и образованием приямков для размещения грунта из-под трубы. Вынутый минеральный грунт размещать во временный отвал. Оставшийся грунт доработать вручную	Экскаватор, лопаты	Машинист экскаватора, разнорабочие	Размеры ремонтного котлована зависят от длины дефектного участка. Минимальное расстояние между стенкой трубы и ковшом работающего экскаватора должно быть 0,15...0,20 м, Основание отвала минерального грунта следует располагать не ближе 0,5 м от края траншеи во избежание обвала
7. Разработать приямки с обоих концов дефектного участка в местах реза на глубину 0,5...0,6 м ниже нижней образующей трубы. Грунт под трубой подкопать вручную	Экскаватор, лопаты	Машинист экскаватора, разнорабочие	При ручной доработке грунта запрещается применять ломы, кирки и другой ударный инструмент
8. На заменяемом участке приварить патрубок (отвода) с задвижкой и вырезать отверстие с помощью приспособления для холодной врезки	Приспособление для холодной врезки, патрубок с задвижкой, сварочный агрегат, электроды, электростанция	Сварщик, линейный трубопроводчик, машинист электростанции	Работы разрешается вести при давлении $P_{раб} \leq 3 \text{ МПа}$
9. Провести обвязку отводов, смонтированных на нефтепроводе с насосным агрегатом для откачки нефти из ремонтируемого участка	Насосный агрегат, комплект оборудования для обвязки	Линейные трубопроводчики	
10. Остановить перекачку нефти и отключить заменяемый участок ближайшими линейными задвижками		Диспетчер, обходчики	
11. Откачать нефть из заменяемого участка нефтепровода с подачей воздуха на вантузах	Насосный агрегат, дрель ручная, электростанция	Машинист насосного агрегата, помощник машиниста установки, линейный трубопроводчик, разнорабочий, машинист электростанции	Для контроля за уровнем нефти на заменяемом участке нефтепровода просверлить отверстие диаметром 6...8 мм
12. Очистить трубу по всему периметру от изоляции и ржавчины в местах вырезки катушки, приварить перемычку между концами разрезаемого трубопровода или заземлить концы	Шлифмашинка, скребок сварочный агрегат, электроды, электростанция	Сварщик, разнорабочий, машинист электростанции, бригада АВС	Очистку проводить на ширину: 100...150 мм – для установки удлиненных кумулятивных зарядов; 500 мм – для установки машинки для резки труб
13. Вырезать заменяемый участок трубопровода (с применением энергии взрыва или машинкой для резки труб)	Удлиненные кумулятивные заряды, машинка для резки труб МРТ, "Файн", трубокладчик, электростанция	Взрывники, машинист трубокладчика, разнорабочие, мастер, бригада АВС, машинист электростанции	

1	2	3	4
14. Провести герметизацию открытых концов ремонтируемого трубопровода одним из существующих способов (глиняными тампонами, резиновыми шарами, резинокордными оболочками и др.)	Глина, трамбовки, резиновые шары, резинокордные оболочки	Разнорабочие, бригада АВС	
15. Просверлить контрольные отверстия диаметром 6...8 мм на верхней образующей трубопровода на расстоянии не менее 30 м от места вырезки для стравливания избыточного давления газов из трубы и контроля за уровнем нефти	Ручная дрель	Разнорабочий, мастер	
16. Очистить дно ремонтного котлована от пропитанного нефтью грунта и провести анализ воздуха в ремонтном котловане	Экскаватор, газоанализатор, лопаты	Машинист экскаватора, лаборант, разнорабочие, помощник машиниста экскаватора, мастер	Допуск к сварочным работам возможен, если содержания вредных и горючих паров и газов не выше: а) ПДК углеводородов С1...С10 – 300 мг/м ³ ; сероводорода в смеси с углеводородом С1...С5 – 3 мг/м ³ ; б) ПДВК – 5 % величины нижнего предела воспламенения данного пара или газа в воздухе; для нефти – 2,1 мг/л
17. Подготовить заранее опрессованную катушку заданной длины	Оборудование для газовой резки	Мастер, газорезчик, разнорабочий	Минимальная длина катушки должна составлять не менее 0,5 м для труб диаметром до 530 мм; для труб диаметром 530 мм и более – равной диаметру нефтепровода. Толщина стенки ввариваемой вставки должна быть не менее толщины стенки трубопровода
18. Провести разметку и подготовку концов трубопровода под монтаж и сварку (обрезка кромок со снятием фасок)	Оборудование для газовой резки, приспособление для резки труб, шаблон сварщика	Газорезчик, разнорабочий, мастер	
19. Провести монтаж катушки с прихваткой. Катушку к трубопроводу пристыковывают трубоукладчиком, стык собирают с применением наружных центраторов и фиксируют стыкуемые концы при помощи прихваток равномерно по периметру	Кран-трубоукладчик, наружный центратор, сварочный агрегат, электроды, электростанция	Машинист трубоукладчика, сварщик, разнорабочий, машинист электростанции	Количество и длина прихваток зависит от диаметра трубопровода (табл.Б.3)
20. Тщательно зачистить прихватки от шлака и провести сварку шва	Сварочный агрегат, шлифовальная машина, электроды, электростанция	Сварщик, разнорабочий, машинист электростанции	
21. Провести контроль сварных швов трубопровода визуально и физическими методами	Рентгеновский аппарат	Дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	

1	2	3	4
22. Заглушить технологические отверстия металлическими пробками и обварить их	Металлические пробки, сварочный агрегат	Сварщик, разнорабочий	
23. Провести обратную закачку нефти из резиноканевых резервуаров или земляного амбара и демонтировать схему обвязки трубопровода с насосным агрегатом	Насосный агрегат, электростанция	Машинист насосного агрегата, разнорабочий, машинист электростанции	
24. Получить разрешение диспетчера РУМН и открыть линейные задвижки		Мастер, обходчики	
25. Возобновить перекачку нефти по отремонтированному нефтепроводу, поднять давление до рабочего		Диспетчер	
26. Провести осмотр мест подключения и герметичность сварных швов		Мастер, представитель технадзора	
27. Разработать грунт под замененной катушкой (трубой) на 0,5 м ниже нижней образующей трубы	Устройство подкола грунта, экскаватор, лопаты	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, разнорабочие	Длина участка с подкопом не должна превышать максимально-допустимых значений l_2 табл.Б.9. В противном случае применять ремонт методом захваток или с применением грунтовых опор
28. Смонтировать очистное устройство на нефтепроводе и провести очистку поверхности катушки (трубы)	Очистное устройство, кран-трубоукладчик, скрепки, металлические щетки, шлифмашинка, электростанция	Машинист очистного устройства, машинист трубоукладчика, разнорабочий, машинист электростанции	
29. Демонтировать очистное и смонтировать изоляционное устройство	Очистное устройство, кран-трубоукладчик, изоляционное устройство, электростанция	Машинист очистного устройства, машинист трубоукладчика, машинист изоляционного устройства, машинист электростанции	
30. Нанести новое изоляционное покрытие и проверить качество нанесения изоляции. Нанесение изоляционного покрытия на коротких участках следует выполнять вручную	Изоляционное устройство, изоляционные материалы, дефектоскоп, валик, кисть, лейка, электростанция	Изолировщики, машинист изоляционного устройства, машинист электростанции, дефектоскопист	Сплошность изоляционного покрытия определяется из расчета 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
31. Провести демонтаж изоляционного устройства	Кран-трубоукладчик, изоляционное устройство	Машинист трубоукладчика, машинист изоляционного устройства	

1	2	3	4
32. Очистить вручную зоны сварных швов и нанести новое изоляционное покрытие, проверить качество нанесения покрытия	Изоляционные материалы, дефектоскоп, валик, кисть, лейка, шлифмашинка, металлические щетки, электростанция	Изолировщики, разнорабочий, дефектоскопист, мастер, представитель технадзора, машинист электростанции	
33. Подсыпать размельченный или мягкий грунт под нефтепровод и уплотнить	Бульдозер, устройство уплотнения грунта, экскаватор	Машинист бульдозера, машинист экскаватора	Грунт не должен содержать камней, крупных включений. Грунт подсыпки не должен закрывать верхнюю образующую трубы или быть ниже оси нефтепровода
34. Провести засыпку ремонтного котлована минеральным грунтом	Бульдозер	Машинист бульдозера	
35. После закачки нефти из земляного амбара в нефтепровод остатки нефти собрать с помощью сорбента. Пропитанный нефтью сорбент собирать и вывезти на утилизацию	Экскаватор, сорбент, лопаты	Машинист экскаватора, разнорабочие	В качестве сорбента применяют торф, солому и т.д. Сорбент наносят из расчета 0,5 м ³ на 10 м ² нефтяного пятна
36. Провести рекультивацию плодородного слоя почвы	Бульдозер	Машинист бульдозера	
37. Осуществить контроль качества изоляционно-укладочных работ искателем повреждений, при необходимости провести ремонт дефектов	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, подрядчика, технадзора	Контроль сплошности провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода

Технологическая схема
выборочного ремонта участка нефтепровода с заменой "катушки", трубы, узлов линейной арматуры

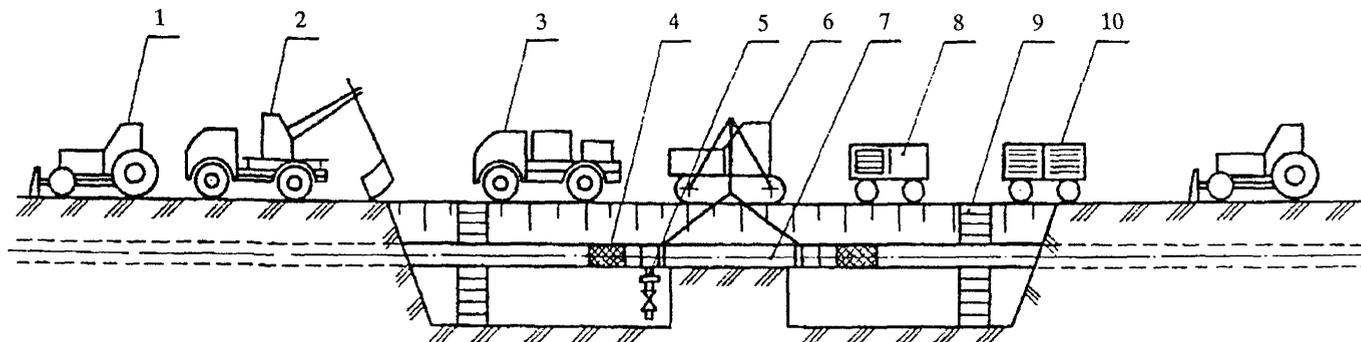

1 – бульдозер; 2 – экскаватор; 3 – ПНА-2; 4 – глиняные пробки; 5 – задвижка; 6 – кран-турбоукладчик;
7 – катушка; 8 – электростанция; 9 – лестница; 10 – сварочный агрегат.

Рис. Б.22

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12
РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ УЗЛОВ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
1. Обозначить вешками ремонтируемый участок с дефектным узлом линейной арматуры. Сдача трассы заказчиком подрядчику	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика	Сдача трассы проводится по акту
2. Снять плодородный слой почвы в пределах ремонтируемого участка с перемещением его во временный отвал: толщина плодородного слоя – м; ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м; расположение отвала от оси трубопровода ; дальность перемещения во временный отвал – м	Бульдозер	Машинист бульдозера	Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машинистов с особенностями участка под роспись
3. Провести планировку ремонтной полосы, восстановить вешки, определяющие положение дефектного участка	Бульдозер, теодолит (нивелир), трассоискатель, вешки	Машинист бульдозера, геодезист, разнорабочий, мастер	
4. Сообщить диспетчеру РУМН о начале ремонтных работ на трубопроводе		Мастер	Все работы проводить по письменному разрешению диспетчера РУМН
5. Выполнить следующие подготовительные работы при откачке нефти из заменяемого участка: в параллельный нефтепровод – провести врезку отвода на параллельном нефтепроводе и осуществить обвязку с отводом на заменяемом участке и с насосным агрегатом; за ближайшую задвижку – проложить временный нефтепровод и провести врезку отвода в месте закачки; в резиноканевые резервуары - соорудить площадку с обвалованием и установить резервуары; в земляной амбар – соорудить земляной амбар, дно и стенки которого обложить полимерной пленкой или слоем уплотненной глины	Сварочный агрегат, комплект оборудования для обвязки, приспособление для холодной врезки, экскаватор Сварочный агрегат, комплект труб и задвижек, приспособление для холодной резки Бульдозер, автокран Экскаватор, глина, полимерная пленка	Сварщик, линейный трубопроводчик, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора Сварщик, линейный трубопроводчик Машинист бульдозера, водитель автокрана, такелажник Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора, разнорабочие	Способ опорожнения участка определяется рабочим проектом

1	2	3	4
6. Провести разработку ремонтного котлована со вскрытием нефтепровода ниже нижней образующей трубы по обе стороны от жесткого основания узла линейной арматуры. Временный отвал вынутого минерального грунта следует располагать не ближе 0,5 м от края траншеи	Экскаватор	Машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Размеры ремонтного котлована должны обеспечить размещение оборудования и техники для дальнейших ремонтных работ. Минимальное расстояние между стенкой трубы и ковшом работающего экскаватора должно быть 0,15...0,20 м
7. Разработать приямки с обоих концов узла линейной арматуры на расстоянии примерно 1,0...1,5 м глубиной 0,5...0,6 м ниже нижней образующей трубы. Оставшийся грунт разработать вручную			При ручной доработке запрещается применять лопы, кирки и другой ударный инструмент
8. На заменяемом участке приварить патрубок (отвода) с задвижкой и вырезать отверстие с помощью приспособления для холодной резки	Приспособление для холодной резки, патрубок с задвижкой, сварочный агрегат, электроды, электростанция	Сварщик, линейный трубопроводчик	Работы разрешается вести при давлении $P_{\text{раб}} \leq 3 \text{ МПа}$.
9. Провести обвязку отводов, смонтированных на нефтепроводе с насосным агрегатом для откачки нефти из ремонтируемого участка	Насосный агрегат, комплект оборудования для обвязки	Разнорабочие	
10. Остановить перекачку нефти и отключить заменяемый участок ближайшими линейными задвижками		Диспетчер, обходчики	
11. Откачать нефть из заменяемого участка нефтепровода с подачей воздуха на вантузах	Насосный агрегат, дрель ручная, электростанция	Машинист насосного агрегата, помощник машиниста, линейный трубопроводчик, разнорабочий, машинист электростанции	Для контроля за уровнем нефти на заменяемом участке нефтепровода просверлить отверстие диаметром 6...8 мм рядом с патрубком для откачивания нефти
12. Подготовить заранее опрессованную задвижку		Мастер	Результаты испытаний линейной арматуры должны быть оформлены актом приемки
13. Провести подготовку и приварку двух катушек из труб с промежуточной толщиной стенки к новой задвижке	Сварочный агрегат, электроды, шаблон сварщика	Мастер, сварщик, разнорабочий	Длина катушки должна быть не менее 250 мм. Соединение узла линейной арматуры с нефтепроводом может проводиться также с помощью переходников заводского изготовления
14. Очистить трубу от изоляции и ржавчины в местах вырезки дефектного узла, приварить перемычку между концами разрезаемого нефтепровода или заземлить	Шлифмашинка, скребок, металлические щетки, сварочный агрегат, электроды, электростанция	Сварщик, машинист электростанции, разнорабочий	Очистку проводить на ширину: 100...150 мм – для установки удлиненных кумулятивных зарядов; 500 мм – для установки машинки для резки труб

1	2	3	4
15. Вырезать узел линейной арматуры нефтепровода (с применением энергии взрыва или машинкой для резки труб). Отрезанный дефектный узел линейной арматуры удалить на бровку траншеи	Удлиненныекумулятивные заряды, машинка для резки труб МРТ, "Файн", кран-трубоукладчик, электростанция	Машинист трубоукладчика, взрывники, разнорабочие, мастер, бригада АВС, машинист электростанции	
16. Провести герметизацию открытых концов ремонтируемого трубопровода одним из существующих способов (глиняными тампонами, резиновыми шарами, резинокордными оболочками и др.)	Глина, трамбовки, резиновые шары, резинокордные оболочки	Разнорабочий, мастер	
17. Просверлить контрольные отверстия диаметром 6...8 мм на верхней образующей трубопровода на расстоянии не менее 30 м от места вырезки для стравливания избыточного давления газов из трубы и контроля за уровнем нефти	Ручная дрель	Разнорабочий, мастер	
18. Очистить дно ремонтного котлована от пропитанного нефтью грунта и провести анализ воздуха в ремонтном котловане	Экскаватор, газоанализатор, лопаты	Машинист экскаватора, лаборант, разнорабочие, помощник машиниста экскаватора, мастер	Допуск к сварочным работам возможен, если содержание вредных и горючих паров и газов не выше: а) ПДК углеводородов С1...С10 - 300 мг/м3, сероводорода в смеси с углеводородом С1.. С5 - 3 мг/м3; б) ПДВК - 5 % величины нижнего предела воспламенения данного пара или газа в воздухе; для нефти - 2,1 мг/л
19. Подготовить концы нефтепровода под монтаж и сварку с применением специальных приспособлений	Оборудование для газовой резки, приспособление для резки труб	Газорезчик, разнорабочий	
20. Провести монтаж узла линейной арматуры. Для этого трубоукладчиком установить новый узел линейной арматуры на фундаментную плиту и пристыковать ее к нефтепроводу. Собрать стыки с применением наружных центраторов и выполнить прихватку и сварку	Кран-трубоукладчик, наружные центраторы, сварочный агрегат, электроды	Машинисты трубоукладчиков, сварщик, линейные трубопроводчики	
21. Тщательно зачистить прихватки от шлака и провести сварку шва	Сварочный агрегат, шлифовальная машина, электроды, электростанция	Сварщик, разнорабочий, машинист электростанции	
22. Провести контроль сварных швов трубопровода визуально и физическими методами	Дефектоскоп	Дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	
23. Заглушить технологические отверстия металлическими пробками и обварить	Металлические пробки, сварочный агрегат	Сварщик, разнорабочий	

1	2	3	4
24. Провести обратную закачку нефти из резиноканевых резервуаров или земляного амбара и демонтировать обвязку трубопровода с насосным агрегатом	Насосный агрегат, электростанция	Машинист насосного агрегата, разнорабочий, машинист электростанции	
25. Получить разрешение диспетчера РУМН и открыть линейные задвижки		Мастер, обходчики	
26. Возобновить перекачку нефти по отремонтированному нефтепроводу, поднять давление до рабочего		Диспетчер	
27. Провести осмотр мест подключения, герметичность сварных швов и узла линейной арматуры		Мастер, представитель технадзора	
28. Провести работы по заземлению и подключению задвижки		Мастер, разнорабочие, слесари КИПИА	
29. Очистить вручную зоны сварных швов и поверхности катушек, прилегающих к задвижке	Шлифмашинка, металлические щетки, электростанция	Разнорабочий, машинист электростанции	
30. Нанести новое изоляционное покрытие на очищенную поверхность вручную и проверить качество нанесения изоляции	Изоляционные материалы, кисть, валик, лейка, дефектоскоп	Изолировщик, дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	
31. Подсыпать размельченный или мягкий грунт под нефтепровод	Бульдозер	Машинист бульдозера	Грунт не должен содержать камней, крупных включений
32. Засыпать ремонтный котлован минеральным грунтом	Бульдозер	Машинист бульдозера	
33. После закачки нефти из земляного амбара в нефтепровод остатки нефти собрать с помощью сорбента. Пропитанный нефтью сорбент собрать и вывезти на утилизацию	Экскаватор, сорбент, лопаты	Машинист экскаватора, разнорабочие	В качестве сорбента применяют торф, солому и т. д. Сорбент наносят из расчета 0,5 м ³ на 10 м ² нефтяного пятна
34. Провести рекультивацию плодородного слоя почвы. При обратном движении провести планировку ремонтной полосы опущенным отвалом бульдозера	Бульдозер	Машинист бульдозера	

**ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13
РЕМОНТ УЧАСТКОВ НЕФТЕПРОВОДА В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ
С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ**

Выполняемые работы	Оборудование, приспособления, материалы	Состав бригады	Примечания
1	2	3	4
1. Определить положение нефтепровода и установить вешки в начале и в конце вскрываемого участка, а также в месте пересечения с подземной коммуникацией. Сдача трассы заказчиком подрядчику	Трассоискатель, вешки, автомобиль грузопассажирский	Линейные трубопроводчики, водитель автомобиля, представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций	Сдача трассы проводится по акту
2. Снять плодородный слой почвы над местом пересечения экскаватором перекидкой почвы и последующим перемещением ее во временный отвал бульдозером: толщина плодородного слоя – м; ширина полосы, с которой снимается плодородный слой почвы – м; расположение отвала от оси трубопровода – ; дальность перемещения во временный отвал – м	Бульдозер, экскаватор	Машинист бульдозера, машинист экскаватора, помощник машиниста экскаватора	Производитель работ (прораб, мастер) обязан ознакомить машинистов с особенностями участка под роспись
3. Сообщить диспетчеру РУМН о начале ремонтных работ на нефтепроводе		Мастер	Все работы проводить по письменному разрешению диспетчера РУМН
4. Провести разработку ремонтного котлована вручную с целью высвобождения места пересечения от грунта, а также разработку грунта под ремонтируемым нефтепроводом на глубину 0,2...0,3 м ниже нижней образующей трубы	Лопаты	Разнорабочие	Запрещается использование ломов, кирок и других ударных инструментов
5. Очистить наружную поверхность ремонтируемого нефтепровода вручную	Шлифмашинка, металлические щетки, скребки, электростанция	Разнорабочие, машинист электростанции	
6. Провести осмотр поверхности ремонтируемого нефтепровода и коммуникации, пересекающей сверху и измерить расстояние между нефтепроводом и пересекающей коммуникацией		Мастер, представители заинтересованных организаций	Расстояние в свету между пересекающимися коммуникациями должно быть не менее 350 мм согласно СНиП 2.05.06-85*
7. Провести работы по восстановлению несущей способности стенки трубы			Работы вести по специально разработанным технологическим картам и в соответствии с техническими условиями, выданными организацией-владельцем пересекающей коммуникации

Продолжение карты № 13

1	2	3	4
8. Нанести грунтовку и новое изоляционное покрытие на очищенную поверхность трубы	Изоляционные материалы, кисть, валик, лейка	Изолировщик	
9. Проверить качество нанесения изоляционного покрытия	Дефектоскоп	Дефектоскопист, мастер, представитель технадзора	Сплошность изоляционного покрытия определяется из расчета не менее 5 кВ на 1 мм толщины покрытия
10. Присыпать ремонтный котлован размельченным минеральным грунтом и подбить грунт вручную под отремонтированный участок нефтепровода	Бульдозер, трамбовки	Машинист бульдозера, разнорабочие	Грунт присыпки не должен содержать крупных включений, камней
11. Засыпать отремонтированный нефтепровод и осуществить подбивку грунта под коммуникацию, пересекающую нефтепровод сверху	Бульдозер, трамбовки	Машинист бульдозера, разнорабочие	Допускается устанавливать опоры, поддерживающие коммуникацию
12. Провести окончательную засыпку траншеи и рекультивацию плодородного слоя почвы	Бульдозер	Машинист бульдозера	
13. Осуществить контроль качества изоляционных работ искателем повреждений, при необходимости провести ремонт дефектов	Искатель повреждений	Дефектоскопист, разнорабочий, представители заказчика, подрядчика, технадзора	Контроль сплошности провести не ранее, чем через две недели после засыпки трубопровода

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ПРАВИЛА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
РД 39-00147105-015-98

Издательство "Транстек"
450055, г. Уфа, пр. Октября, 144/3

Лицензия ОБ № 0216 от 14.05.97 г.
Формат 90х60/16. Уч.-издл.

Подписано к печати 22.09.98 г.
Тираж 1000 экз.

Набор и вестка: Бюро "ХРОМИС"
450053, г. Уфа, пр. Октября 132/3, офис 710.
тел. 31-85-22