
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
IEC 61210—
2011

Устройства присоединительные
**ЗАЖИМЫ ПЛОСКИЕ БЫСТРОСОЕДИНЯЕМЫЕ
ДЛЯ МЕДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРОВОДНИКОВ**

Требования безопасности

(IEC 61210:1993, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 40 от 29 ноября 2011 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Российская Федерация	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 921-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61210—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61210:1993 Connecting devices. Flatquick-connect terminations for electrical copper conductors. Safety requirements» (Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности).

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартом приведены в дополнительном приложении ДА.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 61210—99

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

© Стандартиформ, 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определения	2
4 Общая часть	2
5 Общие требования к испытаниям	2
6 Основные характеристики	3
7 Маркировка и информация	4
8 Требования к конструкции	5
9 Испытания	5
9.1 Усилия сочленения и расчленения	5
9.2 Стойкость к механической нагрузке (для вмонтированных штыревых или гнездовых наконечников)	6
9.3 Превышение температуры	7
9.4 Токовая нагрузка	7
9.5 Испытание повышенной температурой	8
9.6 Испытание на стойкость к натяжению обжатым наконечников	8
Приложение А (справочное) Максимально допустимая температура (максимальная рабочая температура)	12
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам	13

Введение

Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта IEC 61210-93, издание 1.0 «Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности».

Текст настоящего стандарта набран шрифтом следующего начертания:

- пункты технических требований — прямым;
- пункты методов и условий испытаний — курсивным.

Устройства присоединительные

ЗАЖИМЫ ПЛОСКИЕ БЫСТРОСОЕДИНЯЕМЫЕ ДЛЯ МЕДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКОВ

Требования безопасности

Connecting devices. Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors. Safety requirements

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на плоские быстросоединяемые зажимы (далее — плоские зажимы), состоящие из штыревого наконечника типоразмеров 2,8; 4,8; 6,3 и 9,5 мм и гнездового наконечника, используемые в качестве встроенного или составляющего единое целое с оборудованием или комплектующим узлом элемента, или самостоятельной части, предназначенные для присоединения медных электрических проводников в соответствии с инструкциями изготовителя.

Присоединяемые медные электрические проводники (далее — проводники) могут быть жесткими многожильными (площадь поперечного сечения до 6 мм² включительно) или одножильными (площадь поперечного сечения до 2,5 мм² включительно).

Значения номинального напряжения плоских зажимов при эксплуатации не должны превышать 1000 В переменного тока частотой до 1000 Гц включительно и 1500 В постоянного тока при диапазоне температур, допустимом для указанных в стандарте материалов.

Требования для изолированных штыревых наконечников находятся в стадии рассмотрения.

Примечания

1 Настоящий стандарт, при необходимости, может быть применен для проводников с жилами, изготовленными из других материалов, исключая алюминий.

2 В целях безопасности плоские зажимы, не входящие в область распространения настоящего стандарта, не должны сочленяться с наконечниками, соответствующими настоящему стандарту.

3 Настоящий стандарт не распространяется на гнездовые наконечники с принудительным защелкивающим устройством.

4 Плоские зажимы, соответствующие требованиям настоящего стандарта, не рассчитаны на разъединение посредством приложения усилия к проводнику, присоединенному к наконечнику.

Настоящий стандарт не распространяется на плоские зажимы для применения в электрических цепях, собранных по временным схемам.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты, которые через посредство этих ссылок формируют общую систему требований в данном стандарте. На момент публикации настоящего стандарта указанные ниже публикации действуют. Все стандарты подлежат пересмотру. Комиссиям по изделиям, использующим данный стандарт, следует изучить возможности применения наиболее поздних изданий стандартов, перечисленных ниже. Члены IEC и ISO ведут регистры действующих изданий Международных стандартов:

IEC 60068-1:1988 Environmental testing — Part 1: General and guidance (Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство)

IEC 60760:1988 Flat, quick-connect terminations (Плоские быстросоединяемые зажимы)

ISO 1456:1988 Metallic coatings — Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and of copper plus nickel plus chromium (Металлические покрытия. Гальванические покрытия никелем с хромом и меди с никелем и хромом)

ISO 2081:1986 Metallic coatings — Electroplated coatings of zinc on iron or steel ISO (Металлические покрытия. Гальванические покрытия цинком по железу и стали)

ISO 2093:1986 Electroplated coatings of tin - Specification and test methods (Гальванические покрытия оловом. Требования и методы испытаний)

3 Определения

В целях применения настоящего стандарта использованы следующие определения:

3.1 **плоский быстросоединяемый зажим** (flat quick-connect termination): Электрическое соединение, состоящее из штыревого и гнездового наконечников, сочленяемых и расчленяемых с помощью или без помощи инструмента.

3.2 **штыревой наконечник (штекер)** (male tab): Часть быстросоединяемого плоского зажима, вводимого для сочленения в гнездовой наконечник.

3.3 **испытательный штыревой наконечник** (male test tab): Штыревой наконечник, изготовленный с соответствующими допусками из специального материала без покрытия и предназначенный для проведения механических испытаний на гнездовых наконечниках, **отобранных** с производственной линии.

Примечание — В большинстве случаев может быть применен любой штыревой наконечник с покрытием или без покрытия, отобранный с производственной линии.

3.4 **гнездовой наконечник (гнездо)** (female connector): Часть быстросоединяемого плоского зажима для ввода штыревого наконечника.

3.5 **фиксирующий элемент** (detent): Углубление (выемка) или отверстие в штыревом наконечнике, которое взаимодействует с выступающей частью гнездового наконечника и обеспечивает фиксацию.

3.6 **максимально допустимая температура (максимальная рабочая температура)** (maximum permissible temperature (maximum service temperature): Наибольшая температура плоского зажима при **нормальной** эксплуатации с учетом нагрева от окружающего воздуха и оборудования и нагрева, производимого самим зажимом.

4 Общая часть

Плоские зажимы должны быть сконструированы так, чтобы при нормальной эксплуатации их работа оставалась надежной и не представляла опасность для окружающего оборудования или обслуживающего персонала.

Соответствие требованию проверяют проведением всех указанных испытаний.

5 Общие требования к испытаниям

5.1 Испытания по настоящему стандарту являются типовыми.

5.2 Если не указано иное, образцы испытывают как готовые к поставке и соединенные как для обычной эксплуатации при температуре окружающего воздуха, значение которой составляет $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$.

В случае разногласия, например между испытательными лабораториями, или между изготовителем и испытательной лабораторией, применяют требования IEC 60068-1.

5.3 Если изготовитель предоставляет образцы не оконцованными проводниками, проводники должны быть присоединены к соответствующим частям специальным инструментом согласно инструкциям изготовителя.

5.4 Испытания проводят на каждом комплекте в последовательности, указанной в таблице 1, на самых сложных комбинациях штыревых и гнездовых соединений.

6 Основные характеристики

6.1 Плоские зажимы классифицируют по типоразмерам в соответствии с номинальной шириной штыревых наконечников.

Настоящий стандарт включает в себя штыревые наконечники следующих типоразмеров: 2,8; 4,8; 6,3; 9,5 мм.

Размеры штыревых и гнездовых наконечников должны соответствовать размерам, указанным в таблицах 10 и 11 и на рисунках 1—5.

П р и м е ч а н и я — Размеры отдельных частей и их элементов могут иметь отличия от представленных на рисунках, поскольку указанные размеры не влияют друг на друга, и требования испытаний остаются одинаковыми, например как для рифленых, так и для изогнутых наконечников.

6.2 Предпочтительные сечения проводников должны быть 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 и 6,0 мм² или согласно американскому сортаменту проволоки и проводов (далее — AWG), как указано в таблице 2.

6.3 Предпочтительные соотношения между сечением подсоединяемых проводников и номинальной шириной штыревых наконечников указаны в таблице 3.

Т а б л и ц а 1 — Последовательность испытаний и комплекты образцов

Комплекты образцов	Число новых образцов на один комплект		Последовательность испытаний	
	Штыревые наконечники	Гнездовые наконечники	Пункт настоящего стандарта	Наименование испытания
А	12 (6 двусторонних штыревых наконечников)	24	8.2 9.3 9.4 9.5	Проверка размеров Испытание на превышение температуры Испытание током нагрузки Испытание повышенной температурой
В	10 (испытательные штыревые наконечники)	10	8.2 9.1 9.6	Проверка размеров Усилие сочленения и расчленения Стойкость к натяжению обжатых соединений
С (наконечники в ряду)	10	—	8.2 9.6	Проверка размеров Стойкость к натяжению обжатых соединений
Д (встроенные штыревые и гнездовые наконечники)	12	12	8.2 9.2	Проверка размеров Стойкость к механической нагрузке
Е (встроенные гнездовые наконечники)	12 (испытательные штыревые наконечники)	12	8.2 9.1 9.2	Проверка размеров Усилие сочленения и расчленения Стойкость к механической нагрузке

Т а б л и ц а 2 — Соотношение между площадью поперечного сечения проводника и сортамента AWG

Площадь поперечного сечения, мм ²	AWG	
	Типоразмер	Приблизительный метрический эквивалент площади, мм ²
0,5	20	0,5
0,75	18	0,8
1,0	—	—
1,5	16	1,3
2,5	14	2,1
4,0	12	3,3
6,0	10	5,3

Т а б л и ц а 3 — Соотношение сечения проводника типоразмерам наконечников

Площадь поперечного сечения проводника, мм ²	Номинальная ширина штыревого наконечника, мм ²
0,5	2,8/4,8/6,3
0,75	2,8/4,8/6,3
1,0	2,8/4,8/6,3
1,5	4,8/6,3
2,5	4,8/6,3
4,0	6,3/9,5
6,0	6,3/9,5

7 Маркировка и информация

Изготовитель штыревых и (или) гнездовых наконечников, поставляемых отдельно, и изготовитель комплектующего узла с встроенными штыревыми и (или) гнездовыми наконечниками должны представить достаточную информацию, чтобы гарантировать правильную эксплуатацию плоского зажима и чтобы испытательная организация могла проводить соответствующие испытания согласно требованиям настоящего стандарта.

7.1 Такая информация, конкретизируется 7.2 и должна обеспечиваться следующим образом:

- маркировкой (Ma).

Информация должна быть представлена в виде ясной и четкой маркировки на штыревых и гнездовых наконечниках.

П р и м е ч а н и е — В случае наконечников, встроенных, например, в выключатели для приборов, маркировка может быть расположена на самом выключателе;

- документацией (Do),

Информация должна быть представлена отдельным документом в виде этикетки, таблички или спецификации, отдельно или в упаковке с наконечниками.

Документы должны быть понятными для пользователя или изготовителя оборудования и комплектующего узла и, соответственно, для испытательной организации и иметь удобный формат. Формат документа не является предметом рассмотрения настоящего стандарта;

- декларацией (De).

Такая информация предназначена для испытательной организации для проведения испытаний в порядке, согласованном изготовителем и испытательной организацией.

В случае, когда штыревой или гнездовой наконечник составляет единое целое с оборудованием или комплектующим узлом, информацию получают путем измерений и осмотра.

П р и м е ч а н и е — Информация для встроенных штыревых или гнездовых наконечников может быть поставлена вместе с оборудованием или комплектующим узлом.

7.2 Максимальный объем информации по условиям, установленным в 7.1:

- a) Наименование изготовителя или товарный знак Ma
- b) Тип изделия Do
(см. примечание 1)
- c) Номинальные серии Do
(см. примечание 1)
- d) Максимально допустимая температура, если она выше, чем 85 °C Do
- e) Наиболее сложная комбинация штыревого и гнездового наконечников Do, De
- f) Тип и сечение проводника (проводников) (см. примечание 2), которые необходимо применить при эксплуатации зажима Do
- g) Рекомендуемый способ крепления проводника к наконечнику, например посредством инструмента, обжимной скобы или любым специальным устройством Do
- h) Материал (материалы) и тип покрытия De

П р и м е ч а н и я:

1 Настоящая информация может иметь соответствующий код.

2 Изоляция проводника и токопроводящие пластиковые части должны соответствовать значению максимально допустимой температуры.

8 Требования к конструкции

8.1 Штыревые и гнездовые наконечники должны быть выполнены из материалов, механическая прочность, электропроводность и коррозионная стойкость которых соответствуют назначению деталей.

Соответствие требованию проверяют осмотром, испытаниями по 9.1—9.6 и, при необходимости, химическим анализом.

Исходя из условий эксплуатации, в том числе возможности нагрева, и влияния внешних воздействующих факторов, должны быть применены следующие материалы:

- медь (только для штыревых наконечников);
- сплав с содержанием не менее 58 % меди для деталей, изготовленных из проката (холодной штамповкой), или не менее 50 % меди для других деталей;
- легированная сталь с содержанием не менее 13 % хрома и не более 0,09 % углерода;
- сталь с гальваническим покрытием цинком (для заземляющего проводника) согласно ISO 2081;
- сталь с гальваническим покрытием никелем согласно ISO 1456;
- сталь с гальваническим покрытием оловом согласно ISO 2093.

П р и м е ч а н и е — Выбор материала и покрытия остается за разработчиками плоских зажимов для конкретных условий с учетом степени загрязнения зажимов внутри оборудования или комплектующего узла.

8.2 Размеры штыревых наконечников должны соответствовать размерам наконечников, указанным в таблицах 10 и 11 и на рисунках 1—4. Размеры А, В, С, D, E, F, J, M, N и Q являются обязательными.

Размеры гнездовых наконечников должны соответствовать размерам наконечников, приведенным на рисунке 5, где L2, В3 и максимальный размер 1,5 мм являются обязательными.

Соответствие требованиям проверяют осмотром и измерением.

8.3 Штыревые и гнездовые наконечники должны быть сконструированы так, чтобы иметь надежную фиксацию после сочленения; сочленение и расчленение гнездового и штыревого наконечников должно быть произведено без повреждений и потерь каких-либо деталей.

Соответствие требованиям проверяют испытанием на усилие сочленения и расчленения по 9.1.

8.4 Штыревые и гнездовые наконечники, вмонтированные в оборудование или комплектующие узлы, должны быть надежно зафиксированы в них.

Соответствие требованию проверяют испытанием на стойкость к механической нагрузке по 9.2.

8.5 Значения максимально допустимой температуры для штыревых и гнездовых наконечников в зависимости от применяемых материалов и (или) покрытий указаны в приложении А.

8.6 Штыревые и гнездовые наконечники должны быть сконструированы так, чтобы значения превышения температуры при нормальной эксплуатации не достигали значений, при которых ухудшается дальнейшая эксплуатация.

Соответствие требованию проверяют испытанием на превышение температуры по 9.3.

8.7 Штыревые и гнездовые наконечники должны быть сконструированы так, чтобы при нормальной эксплуатации их электрические характеристики не изменялись и дальнейшая работа не ухудшалась.

Соответствие требованию проверяют испытанием на токовую нагрузку по 9.4.

8.8 Штыревые и гнездовые наконечники, имеющие максимально допустимую температуру, значение которой выше чем 85 °С, должны быть сконструированы так, чтобы их электрические характеристики не изменялись и дальнейшая работа не ухудшалась.

Соответствие требованию проверяют испытанием повышенной температурой по 9.5.

8.9 Наконечники, закрепленные на проводниках, должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при обычной эксплуатации.

Соответствие требованию проверяют испытанием на стойкость к натяжению по 9.6.

8.10 Штыревые и гнездовые наконечники должны быть сконструированы так, чтобы любое повреждение одножильного проводника не влияло на прочность соединения проводника и наконечника и его дальнейшая работа не ухудшалась.

Соответствие требованию должно быть проверено испытаниями. Испытания находятся в стадии изучения.

9 Испытания

9.1 Усилия сочленения и расчленения

Отбирают 10 штыревых и гнездовых наконечников. Штыревые испытательные наконечники должны быть специально изготовлены.

ГОСТ IEC 61210—2011

Испытательные штыревые наконечники должны быть изготовлены из полутвердой латуни без покрытия твердостью (62 ± 7) HR30T и соответствовать требованиям рисунков 1—4 и таблиц 10 и 11, за исключением значения допуска на размер С, указанного в таблице 4; любое увеличение поверхности стопора должно отличаться не более чем на 0,025 мм от номинального значения (см. примечание к рисунку 1).

Испытательные штыревые наконечники не должны иметь покрытия.

Примечание — В большинстве случаев можно использовать штыревой наконечник, отобранный с производственной линии.

Таблица 4 — Допуски толщины штыревого испытательного наконечника

В миллиметрах

Номинальная толщина испытательного штыревого наконечника	Размер С.	
	Максимальная и минимальная толщина	
0,5	0,516	0,500
0,8	0,820	0,805
1,2	1,201	1,186

При испытании каждого гнездового наконечника должен быть использован новый испытательный штыревой наконечник.

При испытании каждой комбинации штыревого и гнездового наконечников штырь следует медленно и равномерно вводить и выводить при средней скорости движения, значение которой составляет приблизительно 1 мм/с.

Усилие сочленения и расчленения следует контролировать с помощью любого подходящего испытательного прибора, обеспечивающего точность соприкосновения и позволяющего считать показания. Образец такого устройства приведен в приложении А IEC 60760.

Соответствие требованиям проверяют следующим образом: усилия сочленения и расчленения должны быть в пределах, указанных в таблице 5.

Таблица 5 — Усилия сочленения и расчленения

Типоразмер, мм	Максимальное усилие сочленения, Н	Минимальное усилие расчленения, Н
2,8	53	5
4,8	67	9
6,3	80	18
9,5	100	20

9.2 Стойкость к механической нагрузке (для вмонтированных штыревых или гнездовых наконечников)

Осевое усилие, значение которого равно значениям, указанным в таблице 6, прикладывают плавно только один раз подходящим испытательным устройством. Не должно быть повреждений, влияющего на дальнейшую эксплуатацию штыревого или гнездового наконечника или оборудования с вмонтированным наконечником.

Соответствие требованию проверяют осмотром.

Таблица 6 — Удерживающее усилие

Типоразмер, мм	Удерживающее усилие, Н		Типоразмер, мм	Удерживающее усилие, Н	
	нажатия	на разрыв		нажатия	на разрыв
2,8	64	58	6,3	96	88
4,8	80	98 ¹⁾	9,5	120	110

¹⁾ Значение более высокое по сравнению с последующим значением обусловлено различием в конструкции.

Проектировщики могут увеличивать указанные значения для конструкции в целях повышения безопасности плоского зажима.

9.3 Превышение температуры

Испытание на превышение температуры проводят на штыревых и гнездовых наконечниках одного типоразмера, с присоединенными проводниками одного типа с наименьшей и наибольшей площадью поперечного сечения, указанной изготовителем.

Гнездовые наконечники испытывают с проводниками наибольшего сечения.

Для проверки характеристик гнездовых наконечников штыревые наконечники с раздвоенным концом отбирают с производственной линии.

Штыревые наконечники изготавливают из:

- полутвердой латуни без покрытия твердостью (62 ± 7) HR30T для гнездовых наконечников, изготовленных из медного сплава с покрытием или без покрытия;
- стали с никелевым покрытием для гнездовых наконечников, изготовленных из легированной стали или стали с никелевым покрытием.

Испытания проводят на готовых к поставке штыревых и гнездовых наконечниках. Испытательные образцы не должны быть специально подготовленными к испытаниям, если только это не указано в документации.

Обжатие наконечником присоединяемого проводника должно быть проведено в течение не более 1 ч после снятия изоляции с применением инструмента опрессовки согласно инструкции изготовителя.

Отбирают 12 испытательных образцов на каждый типоразмер штыревого наконечника и каждый тип проводника. Все испытательные образцы подвергают контрольному осмотру и проверке размеров до присоединения проводника.

Испытательные образцы должны быть подсоединены к каждому концу на длину 178 мм медного изолированного проводника без покрытия. Изоляция проводника должна соответствовать требованиям изготовителя.

Испытательные образцы должны иметь в сборке тонкопроволочную термопару, расположенную так, чтобы не влиять на контакт или присоединительную площадь испытательного образца. Пример сборки показан на рисунке 7.

Во время испытаний образцы должны быть расположены в ряд и подсоединены, как показано на рисунках 6—8.

Испытательный ток, значение которого указано в таблице 7, пропускают через образцы до тех пор, пока не установится тепловое равновесие. Измеряют и записывают температуру образцов и окружающего воздуха.

Соответствие требованиям проверяют следующим образом:

Превышение температуры каждого индивидуального соединения, значение которого не должно быть более 30 °С, рассчитывают следующим образом:

Превышение температуры равняется разнице между температурой соединения и температурой окружающего воздуха.

9.4 Токовая нагрузка

Испытание проводят на образцах, прошедших испытание на превышение температуры по 9.3.

Сечения, изоляция проводников и испытательная установка должны быть как для 9.3. 12 образцов испытывают циклами. Каждый цикл проводят при испытательной токовой нагрузке в течение 45 мин, как указано в таблице 8, и в течение 15 мин без токовой нагрузки.

Т а б л и ц а 7 — Испытательный ток при испытании на превышение температуры

Сечение проводника, мм ²	Испытательный ток, А
0,5	4
0,75	5,5
1,0	7,5
1,5	12
2,5	15
4,0	18
6,0	20

Т а б л и ц а 8 — Испытательная токовая нагрузка

Сечение проводника, мм ²	Испытательный ток, А
0,5	8
0,75	11
1,0	15
1,5	24
2,5	30
4,0	36
6,0	40

Превышение температуры Δt_1 любого отдельного соединения измеряют после проведения 24 циклов, а превышение температуры Δt_2 любого отдельного соединения — после проведения 500 циклов. Значение Δt_2 не должно превышать значение Δt_1 более чем на 15 °С и значение превышения температуры не должно быть более 85 °С.

9.5 Испытание повышенной температурой

Испытания проводят в камере нагрева при указанной максимально допустимой температуре не ниже 45 °С на образцах с максимально допустимой температурой более 85 °С, прошедших испытания по 9.3 и 9.4.

Сечения, изоляция проводников и испытательная установка должны быть, как указано в 9.3.

Необходимо не повредить образцы, проводники и испытательную установку при их размещении в камере нагрева.

Образцы испытывают восемь циклами при повышенной температуре. Каждый цикл проводят в течение 23 ч при испытательном токе, значение которого указано в таблице 7, и в течение 1 ч без нагрузки током. После первого часа температуру нагрева камеры регулируют, при необходимости, до тех пор, пока не будет достигнута максимально допустимая температура.

Соответствие требованиям проверяют следующим образом:

После последнего цикла нагрева образцы охлаждают до температуры окружающего воздуха. Затем повторяют испытание на превышение температуры по 9.3. Значение превышения температуры при испытательном токе должно быть не более 45 °С.

9.6 Испытание на стойкость к натяжению обжатых наконечников

Испытание проводят на 10 новых образцах.

Инструмент обжатия и тип проводника должны соответствовать указанным в инструкции изготовителя.

Т а б л и ц а 9 — Усилия натяжения для испытания обжатых наконечников

Сечение проводника, мм ²	Усилия натяжения, Н
0,50	56
0,75	84
1,00	108
1,50	150
2,50	230
4,00	310
6,00	360

Все предусмотренные сечения проводников должны пройти испытания.

При взаимном соединении двух или более проводников, каждый проводник испытывают отдельно, поочередно, и в соответствии с требуемым усилием натяжения, зависящим от его площади поперечного сечения.

Усилия натяжения, указанное в таблице 9, прикладывают в течение 1 мин без резких рывков с помощью устройства для испытаний на разрыв с головкой, движущейся со скоростью 25—50 мм/мин.

Соответствие требованиям проверяют следующим образом:

Усилия, требуемое для отделения от наконечника обжатого проводника, должно быть не менее усилия натяжения по таблице 9.

П р и м е ч а н и я

1 Если плоский быстросоединяемый наконечник имеет проводниковую изоляционную основу, то проведение настоящего испытания нецелесообразно.

2 Значения усилия натяжения для других способов соединения проводника находятся в стадии рассмотрения.

3 При любом способе соединения проводника другим устройством, чем предусмотренным изготовителем инструментом для обжатия, могут быть проведены специальные испытания, согласованные между изготовителями и испытательными лабораториями.

Т а б л и ц а 10 — Размеры штыревых наконечников

Размеры в миллиметрах

Номинальные размеры	Способ фиксации	A	B	C	D	E	F	J	M	N	P	Q
2,8 × 0,5	1	0,6	7,0	0,54	2,9	1,8	1,3	12°	1,7	1,4	1,4	8,1
	2	0,3		0,47	2,7	1,3	1,1	8°	1,4	1,0	0,3	
	1	0,6	7,0	0,54	2,9	1,8	1,3	12°	—	—	1,4	8,1
	2	0,3		0,47	2,7	1,3	1,1	8°			0,3	

Окончание таблицы 10

Номинальные размеры	Способ фиксации	A	B	C	D	E	F	J	M	N	P	Q	
2,8 × 0,8	1	0,6	7,0	0,84	2,9	1,8	1,3	12°	1,7	1,4	1,4	8,1	
	2	0,3		0,77		2,7		1,3					8°
	4,8 × 0,5	1	0,6	7,0	0,84	2,9	1,8	1,3	12°	—	—	1,4	8,1
		2	0,3		0,77		2,7		1,3				
4,8 × 0,8		1	0,9	6,2	0,54	4,8	2,8	1,5	12°	1,7	1,5	1,7	7,2
		2	0,6		0,47		4,6		2,3				
	4,8 × 0,8	1	0,9	6,2	0,54	4,9	3,4	1,5	12°	—	—	1,7	7,2
		2	0,6		0,47		4,7		3,0				
6,3 × 0,8		1	1,0	7,8	0,84	6,4	4,0	2,0	12°	2,5	2,0	1,8	8,9
		2	0,7		0,77		6,2		3,6				
	6,3 × 0,8	1	1,0	7,8	0,84	6,4	4,7	2,0	12°	—	—	1,8	8,9
		2	0,5		0,77		6,2		4,3				
9,5 × 1,2		1	1,3	12,0	1,23	9,6	5,5	2,0	14°	—	—	2,0	13,1
		2	0,7		1,17		9,4		4,5				

Примечания

1 Способ фиксации: 1 — углублением, 2 — отверстием.

2 Пайка проводов к штыревому наконечнику и соответствующие изменения размеров, при необходимости, — в стадии рассмотрения.

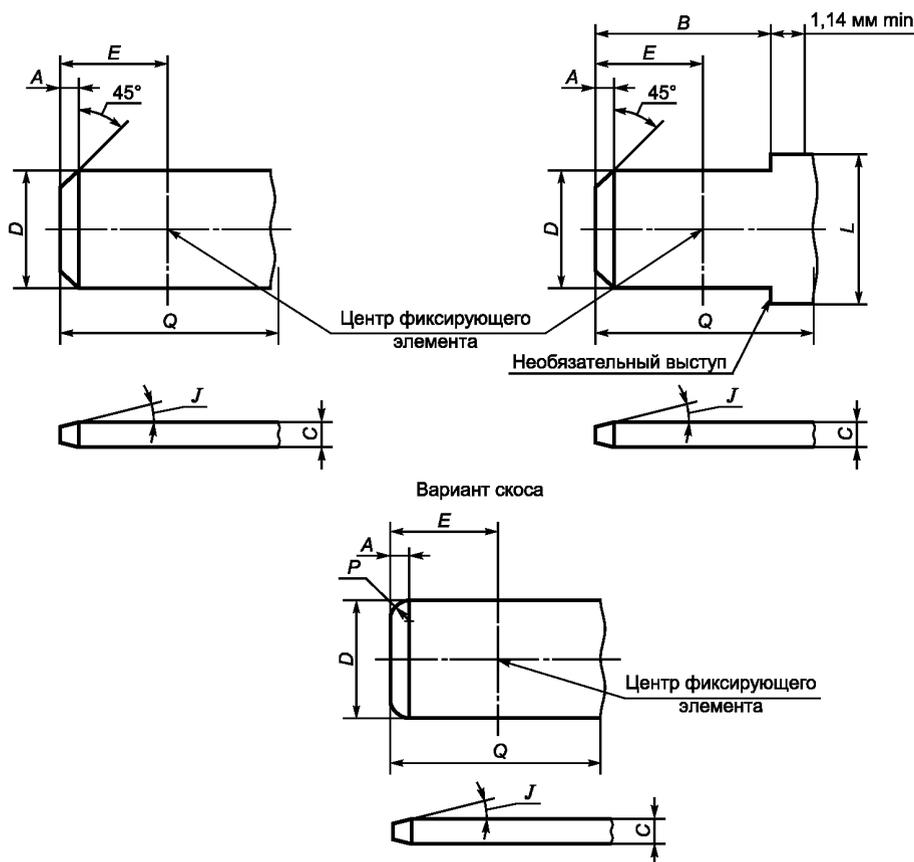


Рисунок 1 — Размеры штыревых контактов (штекеров)

Примечания

- 1 Скос 45° не должен быть прямой линией, если находится в указанных пределах.
- 2 Размер L не задан и может быть установлен в зависимости от конструкции (например для фиксации).
- 3 Размер C может определяться толщиной применяемого материала при условии, что указанный размер отвечает требованиям настоящего стандарта.

Допускается скругление по продольному краю штекеров.

4 На рисунке указаны размеры элементов штекеров, но не приведена их конструкция.

5 Размер C — толщина штекера - может быть иным за пределами размеров Q и B + 1,14 мм.

6 Все части штекеров должны быть плоскими и не иметь заусенцев или выступов, за исключением выступа над допуском толщины в 0,025 мм с каждой стороны в области линии упора, на расстоянии 1,3 мм от нее.

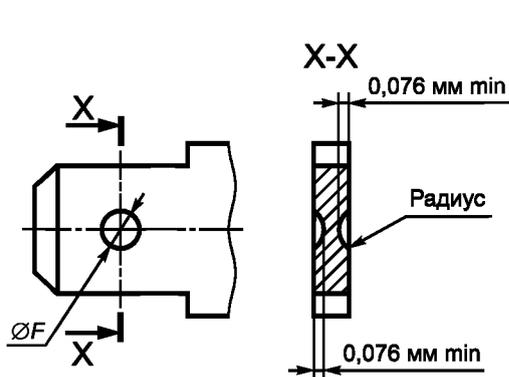


Рисунок 2 — Размеры круглых углублений фиксации (см. рисунок 1)

Допуск расположения отверстия относительно центральных осей штекера 0,076 мм.

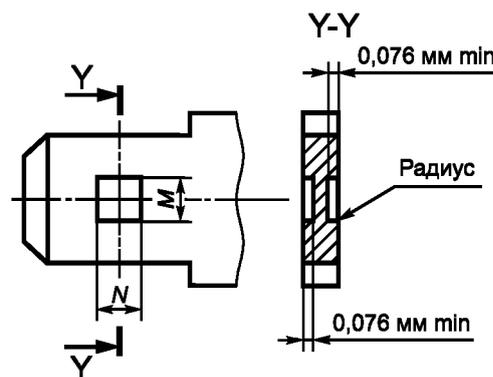


Рисунок 3 — Размеры прямоугольных углублений фиксации

Допуск расположения углублений относительно центральных осей штекера 0,13 мм.


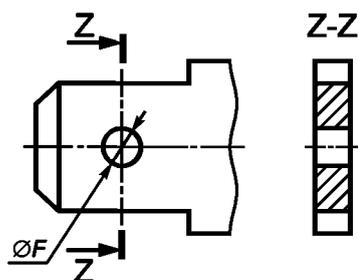


Рисунок 4 — Размеры отверстий для фиксации

Допуск расположения отверстия относительно центральных осей штекера 0,076 мм.

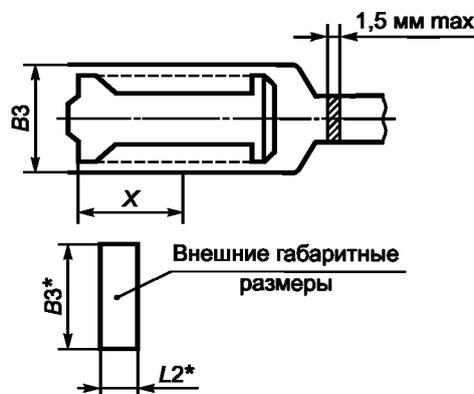

* Размеры B3 и L2 являются обязательными

Рисунок 5 — Размеры гнездовых наконечников

Примечания

1 Для определения размеров гнездового наконечника размеры B3 и L2 необходимо согласовать с размерами штыревого наконечника для гарантии обеспечения надежного сочленения в наихудших условиях (а также размеры элементов фиксации при их наличии).

2 Если предусмотрен упор на штыревом наконечнике, размер X определяется изготовителем исходя из обеспечения требований работоспособности соединения.

3 Гнездовые наконечники должны иметь конструкцию, позволяющую обеспечить правильную фиксацию при введении штыревого наконечника в гнездовой и исключить создание препятствия оконцованной частью проводни-

ка введению штыревого наконечника в гнездовой до полной фиксации соответствующими фиксирующими элементами.

4 Чертеж является общей рекомендацией для проектирования гнездового наконечника, при этом указанные на чертеже размеры являются обязательными.

Т а б л и ц а 11 — Размеры гнездовых наконечников

В миллиметрах

Размеры штыревого наконечника	B3, максимальный	L2, максимальный
2,8 × 0,5	3,8	2,3
2,8 × 0,8	3,8	2,3
4,8 × 0,5	6,2	2,9
4,8 × 0,5	6,2	2,9
6,3 × 0,8	7,8	3,5
9,5 × 1,2	11,1	4,0

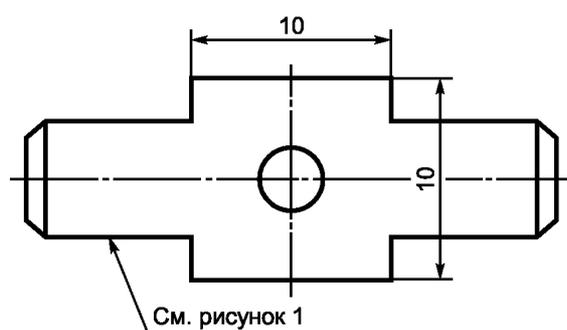


Рисунок 6 — Двухконцевой штекер


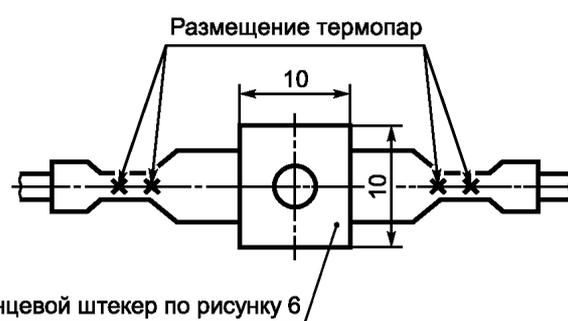


Рисунок 7 — Размещение термопар при испытаниях

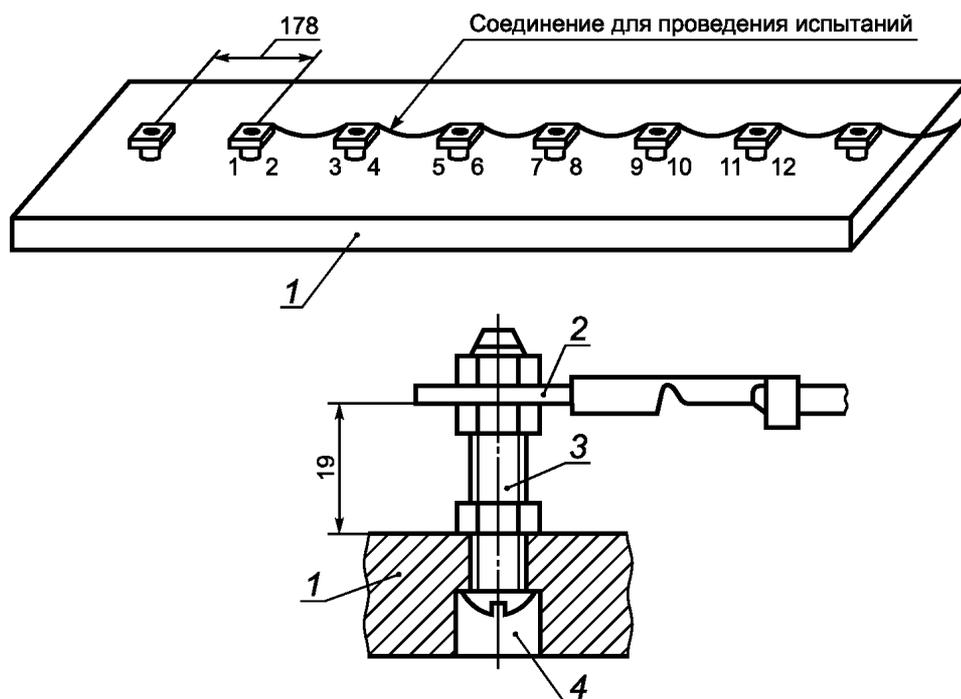

1 — плита из текстолита толщиной 19 мм; 2 — двусторонний штыревой наконечник; 3 — винт и гайка из стали; 4 — зенкованное углубление

Рисунок 8 — Соединение при электрических испытаниях

Приложение А
(справочное)

Максимально допустимая температура (максимальная рабочая температура)

Материал покрытия		Максимально допустимая температура, С°		
Штыревые наконечники	Гнездовые наконечники	Штыревые наконечники		Гнездовые наконечники ²⁾
		встроенные	в ряду ²⁾	
Медь		155	—	—
Латунь	Латунь	210	145	145
Медный сплав, покрытый оловом	Медный сплав, покрытый оловом	160 ³⁾	160 ³⁾	160 ³⁾
Медный сплав, покрытый никелем	—	185	—	—
Медь или медный сплав с покрытием серебром	Медь или медный сплав с покрытием серебром	205	—	205
Сталь с покрытием цинком	—	Только для ⁴⁾ , заземления ^с	—	—
Сталь с покрытием никелем	Сталь с покрытием никелем	400	—	400
Легированная сталь		400	—	400

1) Штыревые наконечники, встроенные в оборудование.
2) Наконечники, обжатые на проводниках.
3) Температура не выше 160 °С из-за плавления олова при более высокой температуре.
4) Наконечники как часть корпуса или оболочки.

П р и м е ч а н и я

1 Превышение температуры при нормальной эксплуатации плоских быстросоединяемых наконечников, сконструированных согласно руководству данного приложения, не должно влиять на максимально допустимую температуру окружающих устройств.

2 Возможно использование других материалов и покрытий, имеющих не менее надежные электрические и механические свойства, особенно коррозионную стойкость и механическую прочность.

**Приложение ДА
(справочное)**

**Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным
международным стандартам**

Т а б л и ц а ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
IEC 60068-1:1988 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство	IDT	ГОСТ 28198—89 Общие методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство
IEC 60760:1989 Плоские быстросоединяемые зажимы	—	*
ISO 1456:1988 Металлические покрытия. Гальванические покрытия никелем с хромом и меди с никелем и хромом)	MOD	ГОСТ 9.301—86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ISO 2081:1986 Металлические покрытия. Гальванические покрытия цинком по железу и стали	MOD	ГОСТ 9.301—86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ISO 2093:1986 Гальванические покрытия оловом. Требования и методы испытаний	MOD	ГОСТ 9.301—86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
<p>* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IDT — идентичные стандарты; - MOD — модифицированные стандарты. 		

Ключевые слова: плоские быстросоединяемые зажимы, штыревые наконечники, гнездовые наконечники

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 14.08.2013. Подписано в печать 02.09.2013. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,75. Тираж 113 экз. Зак. 958.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.