

**БЛОКИ ХОМУТОВЫЕ
С ОПОРНОЙ БАЛКОЙ
ДЛЯ ПОДВЕСОК
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС**

ОСТ 108.275.54—80

Взамен МВН 961—64

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 31 1312

Указанием Министерства энергетического машиностроения
30.06.80 № ЮН-002/5260 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на блоки с хомутовой опорой и опорной балкой для подвесок горизонтальных трубопроводов наружным диаметром:

159 и 194 мм из хромомolibденованадиевой, кремнемарганцевистой и углеродистой сталей для ТЭС;

159 мм из углеродистой стали для АЭС.

2. Конструкция, основные размеры, пределы применения и температура среды, допускаемые нагрузки и материал детали должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Маркировка и остальные технические требования и ОСТ 108.275.50—80.

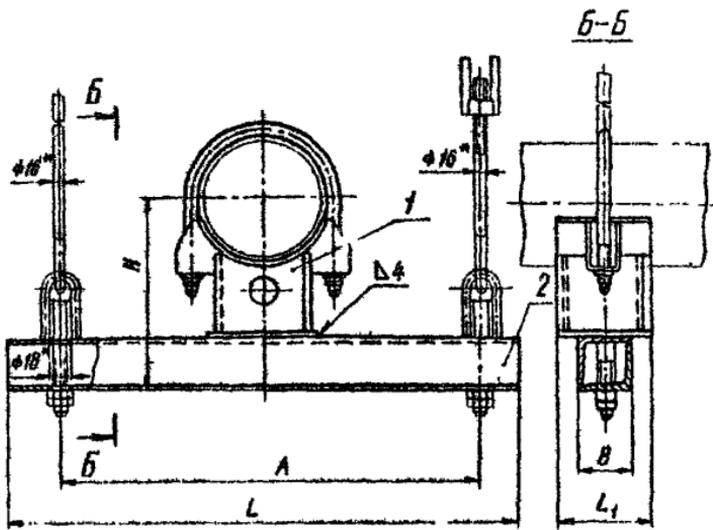

1 — опора однокомутовая; 2 — балка опорная

Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода	Температура среды, °С, не более	Допускаемая нагрузка, кН(кгс)	A	B	H	L	L ₁	Масса сплавленного металла, кг	Масса, кг	Опора однокошутовая, поз. 1 1 шт.	Балка опорная, поз. 2 1 шт.		
											Исполнение по ГОСТ 108.275.29—80	Материал	Масса, кг	
									1 шт.	общая				
01	159	545	12,8	550	90	313	670	85		25,4	05	Уголок 125×80×10 ГОСТ. 8510—72 ВСт3пс5 ГОСТ 535—79	10,4	21,1
02		440	(1300)								15			
03	194	545	17,6	600	90	384	750	105	0,03	31,9	06		11,6	23,6
04		280	(1800)								16			

Примечание. Все размеры для справок.

Пример условного обозначения хомутового блока с опорной балкой для подвески горизонтального трубопровода наружным диаметром 159 мм:

БЛОК ХОМУТОВЫЙ 01ОСТ 108.275.54—80

Пример маркировки:

01ОСТ 108.275.54—80.
